


DOKUMENTÁCIA PRE DELIACE STENY SEPARAČNEJ LINKY

PRESTAV J.S., s.r.o. , Šintava č. 566, 925 51, IČO: 362 563 66, IČ DPH: SK 20 20 19 30 21


prestavjs@mail.com

S1


Pohľad zadný

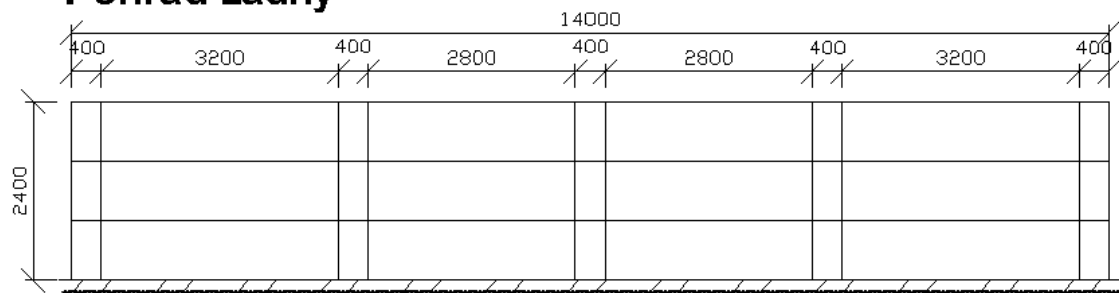

Pôdorys

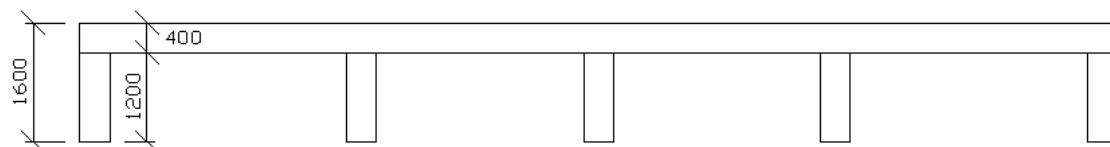


Pohľad bočný




Na opornú stenu je potrebných 60bm betónových blokov vysokých 0,8m. Bloky sú nvrhnuté z betónu STN EN 206 C20/25 - XC2(SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3.


S2

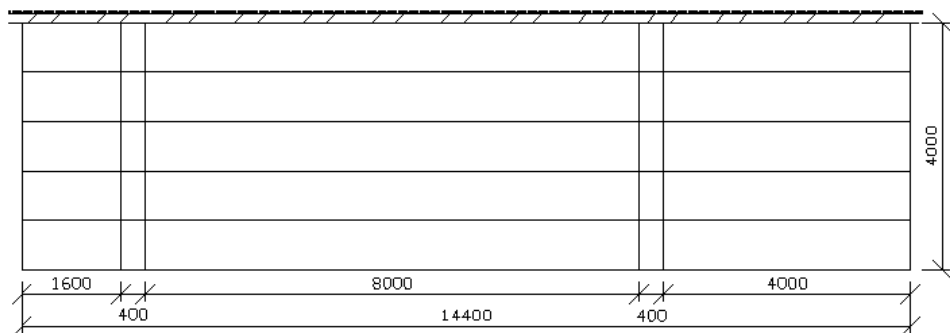


Pohľad A

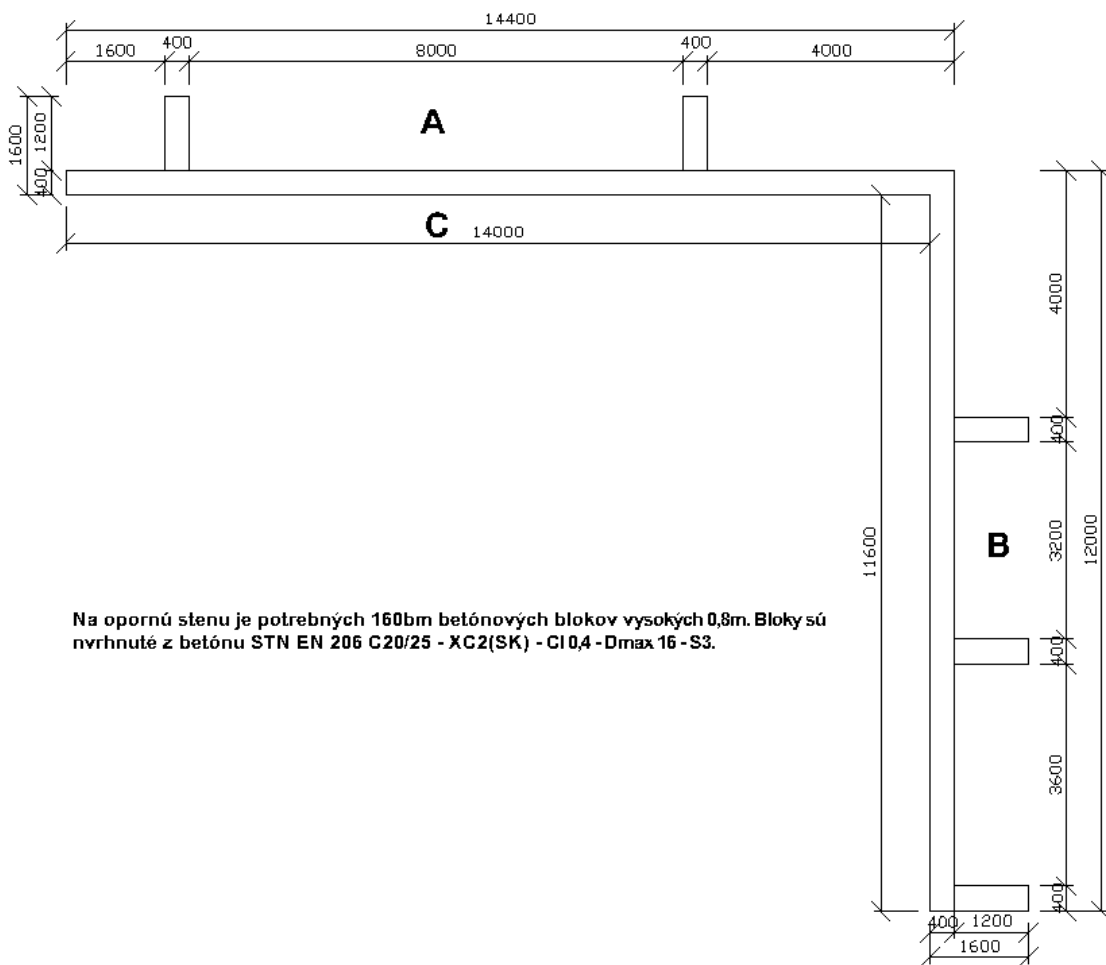


Pohľad C

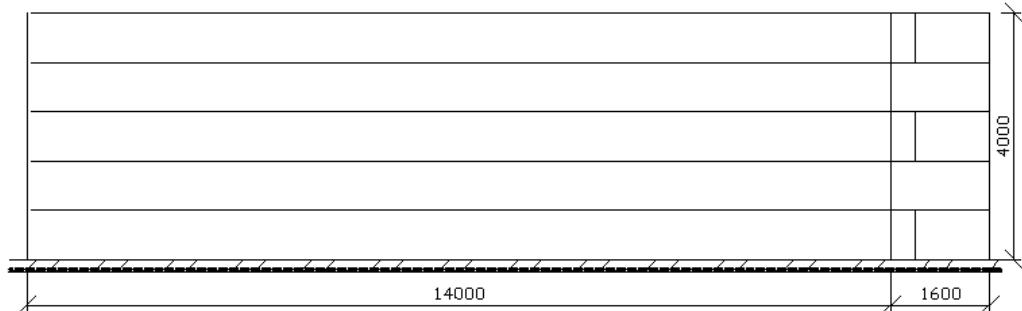


Pohľad A

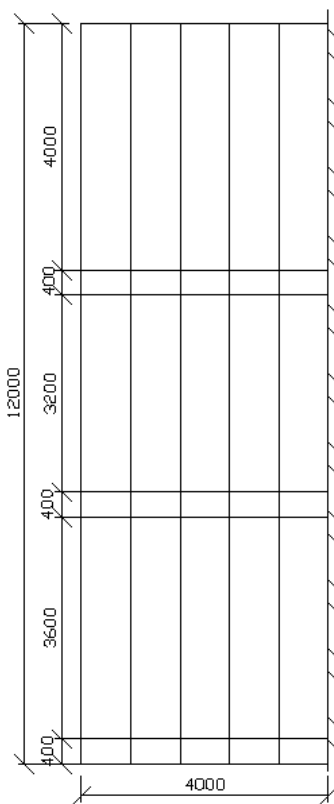

S3

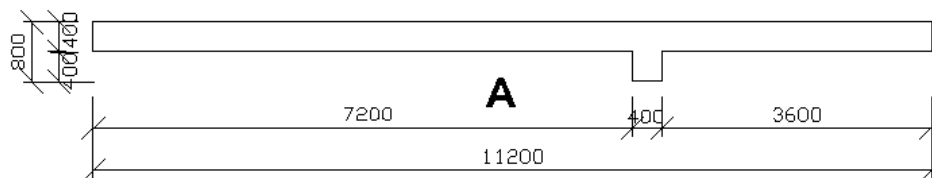


Pohľad A

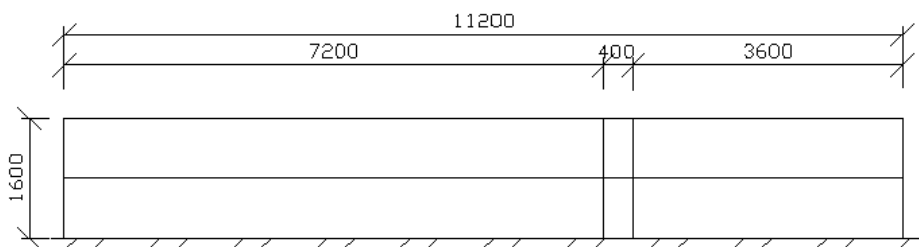


Na opornú stenu je potrebných 23,2bm betónových blokov vysokých 0,8m.
Bloky sú nvrhnuté z betónu STN EN 206 C20/25 - XC2(SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3.

S4

A

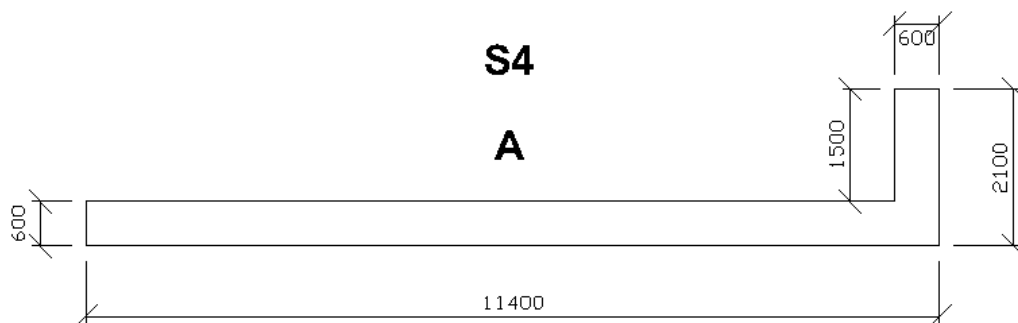

Pohľad A

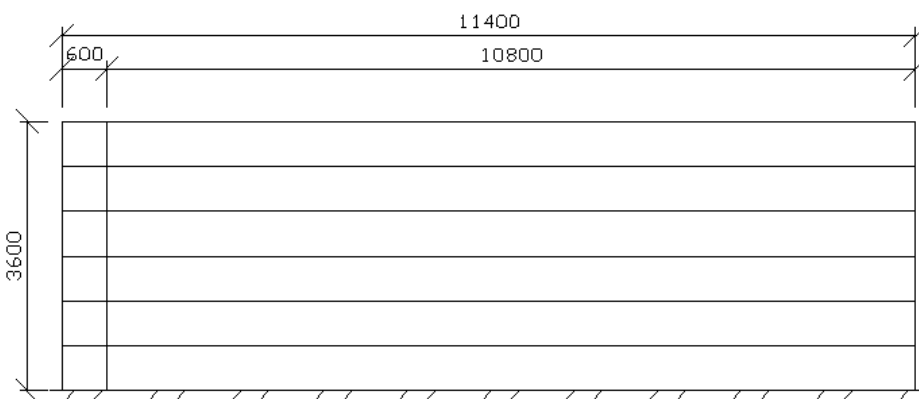

Na opornú stenu je potrebných 77,4bm betónových blokov vysokých 0,6m.
Bloky sú nvrhnuté z betónu STN EN 206 C20/25 - XC2(SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3.