

- PODLAHA VO VEREJNEJ BUDOVE MUSÍ MAŤ PROTIŠMYKOVÚ ÚPRAVU POVRCHU SO SÚČINITEĽOM ŠMYKOVÉHO TREŇIA PODĽA VYHLÁŠKY 532/2002 Z.z. (STN 74 4505:2013 PODLAHY. SPOLOČNÉ USTANOVENIA. NAVRHOVANIE A ZHOTOVOVANIE, STN 74 4507 STANOVENIE PROTISKLZNÝCH VLASTNOSTÍ POVRCHU PODLÁH, STN 73 4130 SCHODISKÁ) :
 - SÚČINITEĽ ŠMYKOVÉHO TREŇIA NA OKRAJI SCHODU $\mu_{cr} \geq 0,6$
 - SÚČINITEĽ ŠMYKOVÉHO TREŇIA NA OSTATNÝCH ČASTIACH SCHODU $\mu_{cr} \geq 0,2$
 - SÚČINITEĽ ŠMYKOVÉHO TREŇIA NA OSTATNÝCH PLOCHÁCH $\mu_{cr} \geq 0,5$
 - SÚČINITEĽ ŠMYKOVÉHO TREŇIA RAMPY PRE CHODCOV $\mu_{cr} \geq 0,3 + t_g \alpha$
- ODOLNOSŤ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY VOČI OPOTREBOVANIU MUSÍ ZODPOVEDAŤ STUPŇU ZÁŤAŽE PODĽA ÚČELU MIESTNOSTI
- PODKLAD POD NÁŠĽAPNÚ VRSTVU MUSÍ SPĽŇAŤ POŽIADAVKY:
 - ROVINNOSŤ PODKLADU (PODĽA STN A TYPOVÝCH PODKLADOV VÝROBCU)
 - NAJVVŠŠIU POVOLENÚ ZBYTKOVÚ VLHKOSŤ (PODĽA TYPOVÝCH PODKLADOV VÝROBCU)
 - POŽADOVANÚ PEVNOSŤ (PODĽA STN A TYPOVÝCH PODKLADOV VÝROBCU)
 - ZRELOSŤ - DODRŽANIE TECHNOLOGICKÝCH PRESTÁVOK
 - POVRCH PODKLADOVEJ VRSTVY MUSÍ BYŤ ČISTÝ A ODMASTENÝ
- BETÓNOVÚ MAZANINU JE POTREBNÉ ROZDELIŤ NA ÚSEKY S MAX. ROZMERMÍ 3,0x3,0 m DILATAČNÝMI ŠKÁRAMI
- PRI REALIZÁCII PODLÁH MUSIA BYŤ DODRŽANÉ POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA
- INŠTALÁCIE PRECHÁDZAJÚCE PODLAHOU MUSIA BYŤ DOKONČENÉ PRED REALIZÁCIOU PODLÁH
- PRESTUPY PODLAHOU A STROPNOU KONŠTRUKCIOU MUSIA SPĽŇAŤ POŽIADAVKY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
- PRESTUPY ROZVODOV ÚK, PLYNU, VODY, KANALIZÁCIE A POD. MUSIA BYŤ VHODNE AKUSTICKY IZOLOVANÉ A UPRAVENÉ SPÔSOBOM UMOŽŇUJÚCIM DILATÁCIU OD KONŠTRUKCIE

Autor: A+D PROJEKTA, s.r.o.
 Identifikačné údaje autora: Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra, IČO: 47 124 814, mobil: 0948 082 197, mail: potancok.ivan@mail.t-com.sk

Investor: Mesto Nitra
 Adresa sídla investora: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

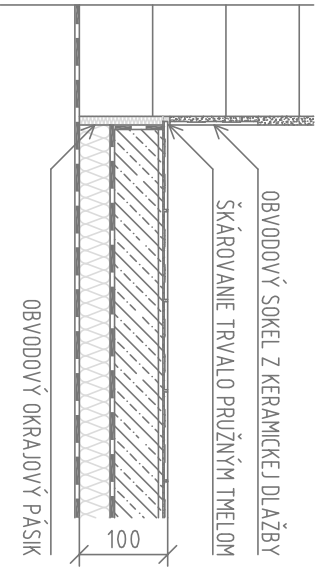
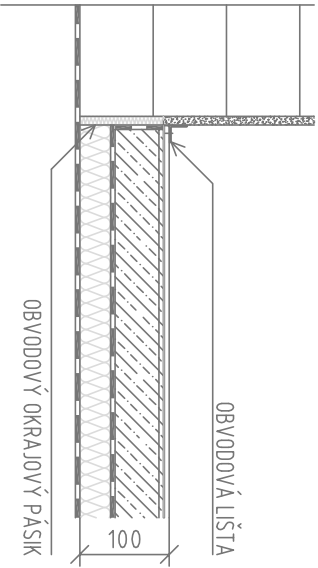
Názov stavby: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

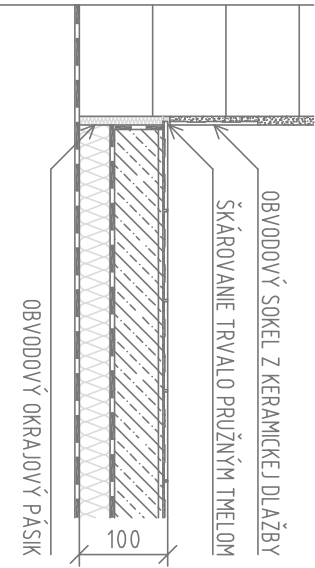
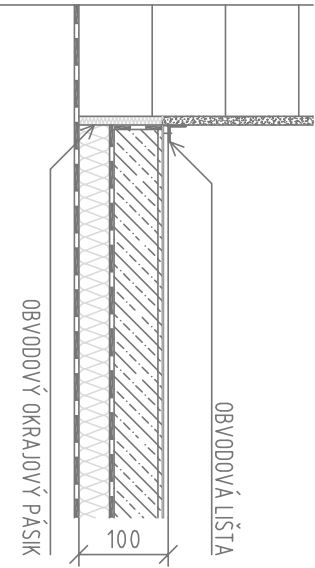
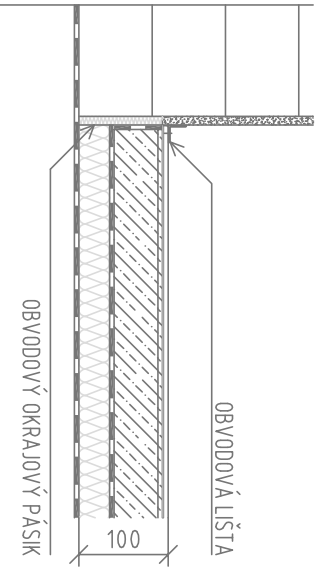
Adresa miesta stavby: Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek

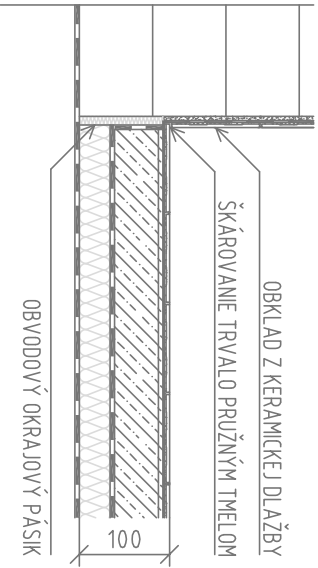
Názov stavebného objektu:	Profesia:	Projektant:	Dátum:
SO 03 Adaptácia objektu	Architektúra a stavebná časť	Ing. arch. Ivan Potančok	09/2015
Názov výkresu:		Stupeň PD:	
Tabuľka povrchových úprav - interiér, exteriér		Projekt	

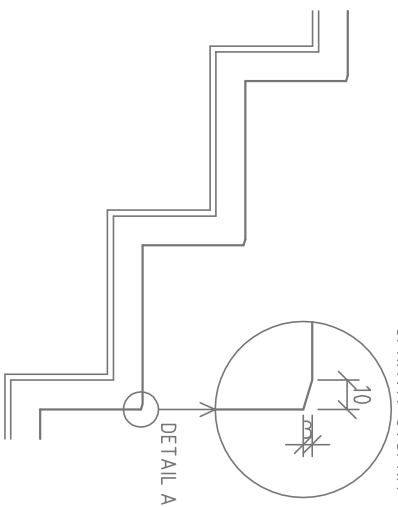


A-25

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKAA [mm]
P 01	KERAMICKÁ DLAŽBA 	KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU ŠKÁROVANIE FLEXIBILNOU CEMENTOVOU ŠKÁROVACOU HMOTOU	12
		CEMENTOVÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO	3
		SAMONIVELIZAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA NA VYROVNVANIE NEROVNOSTÍ DO HRÚBKÝ 10 mm (TRIEDA PEVNOSTI PODĽA STN EN 13813 : CT-C30-F7	5
		PENETRAČNÝ NÁTER	
		SAMONIVELIZAČNÝ LIATY POTER NA BÁZE ANHYDRITU (TRIEDA PEVNOSTI PODĽA STN EN 13813 : CA-C30-F6)	4,0
		SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	
		TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS G 50 (PEVNOSŤ V TLAKU MIN. 500 kPa)	4,0
P 02		LAMINÁTOVÁ PODLAHA TRIEDA ZÁŤAŽE . 32. TRIEDA ODOLNOSTI VOČI OTERU : ACS	12
		PODLOŽKA POD LAMINÁTOVÉ PODLAHY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU	3
		SAMONIVELIZAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA NA VYROVNVANIE NEROVNOSTÍ DO HRÚBKÝ 10 mm (TRIEDA PEVNOSTI PODĽA STN EN 13813 : CT-C30-F7	5
		PENETRAČNÝ NÁTER	
		SAMONIVELIZAČNÝ LIATY POTER NA BÁZE ANHYDRITU (TRIEDA PEVNOSTI PODĽA STN EN 13813 : CA-C30-F6)	4,0
		SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	
		TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS G 50 (PEVNOSŤ V TLAKU MIN. 500 kPa)	4,0
		HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VĽHKOSTI A SPODNEJ VODE, FLEXIBILNÁ DVOUZLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZE BITÚMENOV A PLASTOV	2

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKAA [mm]
P 03	KERAMICKÁ DLAŽBA 	• KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU ŠKÁROVANIE FLEXIBILNOU CEMENTOVOU ŠKÁROVACOU HMOTOU	12
		• CEMENTOVÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO	3
		• SAMONIVELIZAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA NA VYROVNVANIE NEROVNOSTÍ DO HRÚBKÝ 10 mm (TRIEDA PEVNOSTI PODĽA STN EN 13813 : CT-C30-F7	5
		• PENETRAČNÝ NÁTER	
		• SAMONIVELIZAČNÝ LIATY POTER NA BÁZE ANHYDRITU (TRIEDA PEVNOSTI PODĽA STN EN 13813 : CA-C30-F6)	4,0
		• SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	
		• TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS, MAX. STLAČITEĽNOSŤ 2 mm	4,0
P 04		• KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU ŠKÁROVANIE FLEXIBILNOU CEMENTOVOU ŠKÁROVACOU HMOTOU	12
		• CEMENTOVÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO	3
		• SAMONIVELIZAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA NA VYROVNVANIE NEROVNOSTÍ DO HRÚBKÝ 10 mm (TRIEDA PEVNOSTI PODĽA STN EN 13813 : CT-C30-F7	5
		• PENETRAČNÝ NÁTER	
		• SAMONIVELIZAČNÝ LIATY POTER NA BÁZE ANHYDRITU (TRIEDA PEVNOSTI PODĽA STN EN 13813 : CA-C30-F6)	4,0
		• SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	
		• TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS, MAX. STLAČITEĽNOSŤ 2 mm	4,0
		• HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VĽHKOSTI A SPODNEJ VODE, FLEXIBILNÁ DVOUZLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZE BITÚMENOV A PLASTOV	2

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKAA [mm]
P05	KERAMICKÁ DLAŽBA 	KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU ŠKÁROVANIE FLEXIBILNOU CEMENTOVOU ŠKÁROVACOU HMOTOU	12
		CEMENTOVÉ FLEXIBILNÉ LEPIDLO	3
		HYDROIZOLÁCIA - PRUŽNÝ TESNACI TMEL NA BÁZE CEMENTU	2
		SAMONIVELIZAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA NA VYROVNANIE NEROVNOSTÍ DO HRÚBKÝ 10 mm	3
		(TRIEDA PEVNOSTI PODLA STN EN 13813 : CT-C30-F7	
		PENETRAČNÝ NÁTER	
		SAMONIVELIZAČNÝ LIATY POTER NA BÁZE ANHYDRITU	4,0
		(TRIEDA PEVNOSTI PODLA STN EN 13813 : CA-C30-F6)	
		SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	
		TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS, MAX. STLAČITEĽNOSŤ 2 mm	4,0
		HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A SPODNEJ VODE, FLEXIBILNÁ DVOUZLOŽKOVÁ HMOTA NA BÁZE BITÚMENOV A PLASTOV	2

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	HRÚBKAA [mm]
P 51	TERAZZOVÁ DLAŽBA ÚPRAVA STUPŇA 	TERAZZOVÁ DLAŽBA NA SCHODISKO S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU PRE POUŽITIE V EXTERIÉRI	20
		ŠKÁROVANIE FLEXIBILNÝM MRAZUVZDORNÝM ŠKÁROVACÍM TMELOM	10
		MRAZUVZDORNÝ LEPIACI TMEL	
		KONTAKT SO STENOU : TERAZZOVÝ SOKEL	
		VYHLÁŠKA 532/2002 Z.z.	
		PRÍLOHA 1.3.7 : PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODISKOVÉHO RAMENA MUSIA BYŤ FAREBNÉ A PОВRCHOVOU ÚPRAVOU ROZoznATELNE OD OKOLIA.	
P 52		KAMENIVO FR. 32-64	150
		PRIEPUSTNÁ NETKANÁ GEOTEXTÍLIA PROTI PRERASTANIU BURINY, OKRAJE GEOTEXTÍLIE ZAHNÚŤ SMEROM NAHOR, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 300 g/m², FARBA ŠEDÁ	

OZN. POL.	POPIS	HRúbKA [mm]
S 01	INTERIÉROVÁ OMIETKA MUROVANEJ STENY - DOMUROVACIE PRÁCE, STENY PO VYBÚRANÝCH KONŠTRUKCIÁCH,	
	1. LOKÁLNA OPRAVA (ROZSAH 20%), DOMUROVACIE PRÁCE, STENY PO VYBÚRANÝCH KONŠTRUKCIÁCH	
	• ODSTRÁNENIE UVOLNENÝCH ČASŤÍ, OČISTENIE POVRCHU, ZÁKLADNÝ NÁTER NA VYROVNANIE NASIAKAVOSTI PODKLADU	15
	• VÁPENNOCEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA PRE INTERIÉR	
	2. CELOPLOŠNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
S 02	• VYROVNÁVACIA STIERKA	3
	• INTERIÉROVÝ NÁTER DISPERZNOU FARBOU - 2x, FAREBNÝ ODTIEŇ : BIELA	
	POZNÁMKA: STYK RÔZNYCH PODKLADNÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ VYSTUŽIŤ VÝSTUŽNOU SKLOTEXTILNOU MREŽKOU S PRESAHOM MIN. 250 mm	
	TEXTILNÁ OMIETKA DO VÝŠKY 2,10 m NAD PODLAHOU	
	• ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER	
S 03	• TEXTILNÁ OMIETKA Z PRIRODNÝCH VLÁKIEN A Z VODOU ROZPUSTNÉHO LEPIDLA S PRÍMESOU FAREBNÝCH VLÁKIEN	
	FAREBNÝ ODTIEŇ : SVETLÁ PIESKOVÁ	
	INTERIÉROVÁ ÚPRAVA SADROKARTÓNOVEJ DOSKY	
	• PRETMIELENIE ŠKÁR SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK SADROVÝM TMELOM S VÝSTUŽNOU PÁSKOU	
	• ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER	
	• UŠLACHTILÁ SADROVÁ STIERKA NA CELOPLOŠNÉ STIERKOVANIE SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK	3
	• INTERIÉROVÝ NÁTER DISPERZNOU FARBOU - 2x, FAREBNÝ ODTIEŇ : BIELA	
	POZNÁMKA: STYK RÔZNYCH PODKLADNÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ VYSTUŽIŤ VÝSTUŽNOU SKLOTEXTILNOU MREŽKOU S PRESAHOM MIN. 250 mm	

OZN. POL.	POPIS	HRÚBKAA [mm]
S04	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA KERAMICKÉHO OBKLADU 2,00 m	
	• ZÁKLADNÝ NÁTER NA VYROVNANIE NASIAKAVOSTI PODKLADU	
	• VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA PRE INTERIÉR SO ZDRSENÝM POVRCHOM	
	• FLEXIBILNÉ LEPIDLO	2
	• KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKÁROVANÝ ŠKÁROVACOU HMOTOU, PRESTUPY, KÚTY A NAPOJENIA SA UTESNIA TRVALE PRUŽNÝM SILIKÓNOVÝM TMELOM	8
S05	FAREBNÝ ODTIEŇ : KOMBINÁCIA FARIEB SVETLÁ PIESKOVÁ A SIVÁ, FAREBNÉ RIEŠENIE PRED REALIZÁCIOU POŽADUJEME ODSÚHLASIŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM	
	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA KERAMICKÉHO OBKLADU 2,00 m	
	• PRETMELLENIE ŠKÁR SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK SADROVÝM TMELOM S VÝSTUŽNOU PÁSKOU	
	• ZÁKLADÝ PENETRAČNÝ NÁTER	
	• FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA POUŽITIE PRE DOSKY NA BÁŽE SADRY	2
R01	KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKÁROVANÝ ŠKÁROVACOU HMOTOU, PRESTUPY, KÚTY A NAPOJENIA SA UTESNIA TRVALE PRUŽNÝM SILIKÓNOVÝM TMELOM	8
	FAREBNÝ ODTIEŇ : KOMBINÁCIA FARIEB SVETLÁ PIESKOVÁ A SIVÁ, FAREBNÉ RIEŠENIE PRED REALIZÁCIOU POŽADUJEME ODSÚHLASIŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM	
	INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU	
	1. LOKÁLNA OPRAVA (ROZSAH 20%)	
	• ODSŤRÁNENIE UVOLENIENÝCH ČASŤÍ, OČISTENIE POVRCHU, ZÁKLADNÝ NÁTER NA VYROVNANIE NASIAKAVOSTI PODKLADU	
	MALTONOSNÁ KONŠTRUKCIA Z KERAMICKÉHO PLETIVA NA DREVENÚ KONŠTRUKCIU	
	• VÁPENNOCEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA PRE INTERIÉR VHODNÁ PRE VÄČŠIE HRúbKY	10 - 30
	2. CELOPLOŠNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
	• VYROVNÁVACIA STIERKA	3
	• INTERIÉROVÝ NÁTER DISPERZNOU FARBOU - 2x, FAREBNÝ ODTIEŇ : BIELA	

OZN. POL.	POPIS	HRÚBKÁ [mm]
	ZATEPLENIE KONTAKTNÝM SYSTÉMOM NAD ÚROVŇOU UPRAVENÉHO TERÉNU V OBLASTI SOKLA	
	IMPREGNAČNÁ BEZFARBENÁ PAROPRIEPUSTNÁ MIKROEMULZIA PROTI ODSTREKUJÚCEJ VODE	
	TENKOVRSŤVÁ SOKLOVÁ OMIETKA PAROPRIEPUSTNÁ, VYSOKO VODOODPUDIVÁ, ODOLNÁ VOČI NEPRIAZNIVÝM KLIMATICKÝM VPLYVOM, FARBENÁ V HMOTE	5
	PAROPRIEPUSTNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER NA PRÍPRAVU PODKLADU	
	ARMOVACIA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA STIERKOVANIE A VYROVNÁVANIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MREŽKOU S PRESAHOM MIN. 100 mm, APLIKOVANÁ NA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSKÁCH, SÚČASŤOU ZAPRACOVANIA SKLOTEXTILNEJ MREŽKY JE POUŽITIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH ŠPECIÁLNYCH DOPLNKOV ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU (NAPR. SOKLOVÉ, ROHOVÉ, OKENNÉ A DILATAČNÉ LIŠTY). NA ARMOVANIE POUŽITÝ ZOSILNENÝ PANCIEROVÝ SKLOTEXTILNÝ MREŽKU PRE MIESTA S VEĽKÝM MECHANICKÝM NAMÁHANÍM, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 525 g/m2, PEVNOSŤ V ŤAHU MIN. 5000 N/50 mm.	10
	TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO STABILIZOVANÉHO POLYSTYRÉNU, NENASIAKAVÉ S UZAVRETOU ŠTRUKTÚROU PÓROV, SAMOZHÁŠAVÉ, ODOLNÉ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM A STRIEDANIU CYKLOV ZMRAZOVANIA A ROZMRAZOVANIA VODY, DOSKY SO ZDRSNENÝM POVRCHOM PRE APLIKÁCIU POVRCHOVEJ ÚPRAVY OMIETKOU	100
a	LEPIACA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA LEPENIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU KONTAKTNÉHO OMIETKOVÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU	10
	ZATEPLENIE STENY KONTAKTNÝM SYSTÉMOM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU OBKLADOVÝMI TEHLÓVÝMI PÁSIKMI	
	TEHLÓVÉ OBKLADOVÉ PÁSIKY, ŠKÁROVANIE MRAZUVZDORNOU ŠKÁROVACOU HMOTOU, LEPENIE OBKLADU SA PREVEDIE METÓDOU OBOUSTRANNÉHO LEPENIA, PRI LEPENÍ DODRŽAŤ DILATAČNÉ ŠKÁRY OBKLADU (CCA 4,0 x 4,0 m), DILATÁCIA SA VYTvorÍ VO VRSTVE OBKLADU POUŽITÍM PRUŽNEJ ŠKÁROVACEJ HMOTY - TRVALO ELASTICKÉHO SILIKÓNOVÉHO TMELU ODOLNÉHO VOČI UV ŽIARENIU A POVETERNOSTNÝM VPLYVOM	11
	VODEODOLNÉ MRAZUVZDORNÉ VYSOKOZUŠLACHTENÉ HYDRAULICKY TVRDNÚCE LEPIDLO SO SNIŽENÝM SKLZOM A PREDLŽENOU DOBOU ZAVÄDNUTIA	5
	ARMOVACIA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA STIERKOVANIE A VYROVNÁVANIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MREŽKOU S PRESAHOM MIN. 100 mm, APLIKOVANÁ NA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSKÁCH, SÚČASŤOU ZAPRACOVANIA SKLOTEXTILNEJ MREŽKY JE POUŽITIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH ŠPECIÁLNYCH DOPLNKOV ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU (NAPR. SOKLOVÉ, ROHOVÉ, OKENNÉ A DILATAČNÉ LIŠTY), NA VYSTUŽENIE ARMOVACEJ MALTY SA POUŽIJE ZOSILNENÁ VÝSTUŽNÁ MREŽKA VHODNÁ DO ARMOVACEJ VRSTVY PRE LEPENIE TEHLÓVÝCH OBKLADOVÝCH PÁSIKOV (PLOŠNÁ HMOTNOSŤ MIN. 343 g/m2)	10
	TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO STABILIZOVANÉHO PENOVÉHO POLYSTYRÉNU S PRÍSADOU Z GRAFITU, PAROPRIEPUSTNÉ, SAMOZHÁŠAVÉ, LEPENÉ NA STENU LEPIACOU STIERKOU V KOMBINÁCIÍ S KOTVENÍM PLASTOVÝMI TANIERIKOVÝMI HMOŽDINKAMI. V MIESTE STYKU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU S UPRAVENÝM TERÉNOM, RESP. INOU HORIZONTÁLNOU PLOCHOU JE NUTNÉ MIN. 1 000 mm NAD "MOKROU" PLOCHOU ZAMENÍ IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ZA TEPELNOIZOLAČNÉ NENASIAKAVÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.	160
	LEPIACA MALTA URČENÁ NA LEPENIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU KONTAKTNÉHO OMIETKOVÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU, MIN. KONTAKTNÁ PLOCHA LEPENEJ PLOCHY JE 60 % PLOCHY TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK	10
NEODEDELITEĽNOU SÚČASŤOU TABULKY SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO - STAVEBNEJ ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.		

OZN. POL.	POPIS	HRÚBKÁ [mm]
	ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY KONTAKTNÝM SYSTÉMOM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU OMIETKOU	
	PAROPRIEPUSTNÁ UŠLACHTILÁ TENKOVRSŤVÁ OMIETKA PRE VONKAŠIE POUŽITIE FARBENÁ V HMOTE, ŠTRUKTÚRA OMIETKY ŠKRABANÁ, VEĽKOSŤ ZRNA 1,5mm	5
	PAROPRIEPUSTNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER NA PRÍPRAVU PODKLADU	
	ARMOVACIA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA STIERKOVANIE A VYROVNÁVANIE FASÁDNÝCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MREŽKOU S PRESAHOM MIN. 100 mm, APLIKOVANÁ NA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSKÁCH, SÚČASŤOU ZAPRACOVANIA SKLOTEXTILNEJ MREŽKY JE POUŽITIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH ŠPECIÁLNYCH DOPLNKOV ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU (NAPR. SOKLOVÉ, ROHOVÉ, OKENNÉ A DILATAČNÉ LIŠTY), DO LEPIACEJ STIERKY ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU STIEN V DOSAHU Z VEREJNE PRÍSTUPNÝCH PLOCH JE POTREBNÉ VZHLADOM NA MOŽNOSŤ FYZIKÉHO POŠKODENIA ZAPRACOVAŤ DO VÝŠKY CCA 3,0 m VÝSTUŽNÚ SKLOTEXTILNÚ MREŽKU V DVOCH VRSTVÁCH	10
	TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO STABILIZOVANÉHO PENOVÉHO POLYSTYRÉNU S PRÍSADOU Z GRAFITU, PAROPRIEPUSTNÉ, SAMOZHÁŠAVÉ, LEPENÉ NA STENU LEPIACOU STIERKOU V KOMBINÁCII S KOTVENÍM PLASTOVÝMI TANIERIKOVÝMI HMOŽDINKAMI. V MIESTE STYKU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU S UPRAVENÝM TERÉNOM, RESP. INOU HORIZONTÁLNOU PLOCHOU JE NUTNÉ MIN. 1 000 MM NAD "MOKROU" PLOCHOU ZAMENIŤ IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ZA TEPELNOIZOLAČNÉ NENASIAKAVÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU	130
C	LEPIACA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA LEPENIE FASÁDNÝCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU KONTAKTNÉHO OMIETKOVÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU	10
	ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY KONTAKTNÝM SYSTÉMOM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU OMIETKOU	
	PAROPRIEPUSTNÁ UŠLACHTILÁ TENKOVRSŤVÁ OMIETKA PRE VONKAŠIE POUŽITIE FARBENÁ V HMOTE, ŠTRUKTÚRA OMIETKY ŠKRABANÁ, VEĽKOSŤ ZRNA 1,5mm	5
	PAROPRIEPUSTNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER NA PRÍPRAVU PODKLADU	
d	ARMOVACIA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA STIERKOVANIE A VYROVNÁVANIE FASÁDNÝCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MREŽKOU S PRESAHOM MIN. 100 mm, APLIKOVANÁ NA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSKÁCH, SÚČASŤOU ZAPRACOVANIA SKLOTEXTILNEJ MREŽKY JE POUŽITIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH ŠPECIÁLNYCH DOPLNKOV ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU (NAPR. SOKLOVÉ, ROHOVÉ, OKENNÉ A DILATAČNÉ LIŠTY), DO LEPIACEJ STIERKY ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU STIEN V DOSAHU Z VEREJNE PRÍSTUPNÝCH PLOCH JE POTREBNÉ VZHLADOM NA MOŽNOSŤ FYZIKÉHO POŠKODENIA ZAPRACOVAŤ DO VÝŠKY CCA 3,0 m VÝSTUŽNÚ SKLOTEXTILNÚ MREŽKU V DVOCH VRSTVÁCH	10
	TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO STABILIZOVANÉHO PENOVÉHO POLYSTYRÉNU S PRÍSADOU Z GRAFITU, PAROPRIEPUSTNÉ, SAMOZHÁŠAVÉ, LEPENÉ NA STENU LEPIACOU STIERKOU V KOMBINÁCII S KOTVENÍM PLASTOVÝMI TANIERIKOVÝMI HMOŽDINKAMI. V MIESTE STYKU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU S UPRAVENÝM TERÉNOM, RESP. INOU HORIZONTÁLNOU PLOCHOU JE NUTNÉ MIN. 1 000 MM NAD "MOKROU" PLOCHOU ZAMENIŤ IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ZA TEPELNOIZOLAČNÉ NENASIAKAVÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU	210
	LEPIACA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA LEPENIE FASÁDNÝCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU KONTAKTNÉHO OMIETKOVÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU	10
NEODEDELITEĽNOU SÚČASŤOU TABULKY SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO - STAVEBNEJ ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.		

OZN. POL.	POPIS	HRÚBKÁ [mm]
	ZATEPLENIE KONTAKTNÝM SYSTÉMOM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU OMIETKOU - RÍMSA KROVU	
	PAROPRIEPUSTNÁ UŠLACHTILÁ TENKOVRSŤVÁ OMIETKA PRE VONKAŠIE POUŽITIE FARBENÁ V HMOTE, ŠTRUKTÚRA OMIETKY ŠKRABANÁ, VEĽKOSŤ ZRNA 1,5mm	5
	PAROPRIEPUSTNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER NA PRÍPRAVU PODKLADU	
	ARMOVACIA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA STIERKOVANIE A VYROVNÁVANIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MREŽKOU S PRESAHOM MIN. 100 mm, APLIKOVANÁ NA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSKÁCH, SÚČASŤOU ZAPRACOVANIA SKLOTEXTILNEJ MREŽKY JE POUŽITIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH ŠPECIÁLNYCH DOPLNKOV ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU (NAPR. SOKLOVÉ, ROHOVÉ, OKENNÉ A DILATAČNÉ LIŠTY), DO LEPIACEJ STIERKY ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU STIEN V DOSAHU Z VEREJNE PRÍSTUPNÝCH PLOCH JE POTREBNÉ VZHLADOM NA MOŽNOSŤ FYZIKÉHO POŠKODENIA ZAPRACOVAŤ DO VÝŠKY CCA 3,0 m VÝSTUŽNÚ SKLOTEXTILNÚ MREŽKU V DVOCH VRSTVÁCH	10
	TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO STABILIZOVANÉHO PENOVÉHO POLYSTYRÉNU S PRÍSADOU Z GRAFITU, PAROPRIEPUSTNÉ, SAMOZHÁŠAVÉ, LEPENÉ NA STENU LEPIACOU STIERKOU V KOMBINÁCIÍ S KOTVENÍM PLASTOVÝMI TANIERIKOVÝMI HMOŽDINKAMI. V MIESTE STYKU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU S UPRAVENÝM TERÉNOM, RESP. INOU HORIZONTÁLNOU PLOCHOU JE NUTNÉ MIN. 1 000 MM NAD "MOKROU" PLOCHOU ZAMENIŤ IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ZA TEPELNOIZOLAČNÉ NENASIAKAVÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU	160
K	LEPIACA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA LEPENIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU KONTAKTNÉHO OMIETKOVÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU	10
	TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO STABILIZOVANÉHO PENOVÉHO POLYSTYRÉNU S PRÍSADOU Z GRAFITU, PAROPRIEPUSTNÉ, LEPENÉ K PODKLADU LEPIACOU STIERKOU CELOPLOŠNE.	50
	ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY KONTAKTNÝM SYSTÉMOM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU OMIETKOU	
	PAROPRIEPUSTNÁ UŠLACHTILÁ TENKOVRSŤVÁ OMIETKA PRE VONKAŠIE POUŽITIE FARBENÁ V HMOTE, ŠTRUKTÚRA OMIETKY ŠKRABANÁ, VEĽKOSŤ ZRNA 1,5mm	5
	PAROPRIEPUSTNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER NA PRÍPRAVU PODKLADU	
	ARMOVACIA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA STIERKOVANIE A VYROVNÁVANIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MREŽKOU S PRESAHOM MIN. 100 mm, APLIKOVANÁ NA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSKÁCH, SÚČASŤOU ZAPRACOVANIA SKLOTEXTILNEJ MREŽKY JE POUŽITIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH ŠPECIÁLNYCH DOPLNKOV ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU (NAPR. SOKLOVÉ, ROHOVÉ, OKENNÉ A DILATAČNÉ LIŠTY), DO LEPIACEJ STIERKY ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU STIEN V DOSAHU Z VEREJNE PRÍSTUPNÝCH PLOCH JE POTREBNÉ VZHLADOM NA MOŽNOSŤ FYZIKÉHO POŠKODENIA ZAPRACOVAŤ DO VÝŠKY CCA 3,0 m VÝSTUŽNÚ SKLOTEXTILNÚ MREŽKU V DVOCH VRSTVÁCH	10
	TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO STABILIZOVANÉHO PENOVÉHO POLYSTYRÉNU S PRÍSADOU Z GRAFITU, PAROPRIEPUSTNÉ, SAMOZHÁŠAVÉ, LEPENÉ NA STENU LEPIACOU STIERKOU V KOMBINÁCIÍ S KOTVENÍM PLASTOVÝMI TANIERIKOVÝMI HMOŽDINKAMI. V MIESTE STYKU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU S UPRAVENÝM TERÉNOM, RESP. INOU HORIZONTÁLNOU PLOCHOU JE NUTNÉ MIN. 1 000 MM NAD "MOKROU" PLOCHOU ZAMENIŤ IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ZA TEPELNOIZOLAČNÉ NENASIAKAVÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU	160
I	LEPIACA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA LEPENIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU KONTAKTNÉHO OMIETKOVÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU	10
NEODEDELITEĽNOU SÚČASŤOU TABULKY SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO - STAVEBNEJ ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.		

OZN. POL.	POPIS	HRÚBKÁ [mm]
m	ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY KONTAKTNÝM SYSTÉMOM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU OMIETKOU	
	PAROPRIEPUSTNÁ UŠŤACHTILÁ TENKOVRSTVÁ OMIETKA PRE VONKAŠIE POUŽITIE FARBENÁ V HMOTE, ŠTRUKTÚRA OMIETKY ŠKRABANÁ, VEĽKOSŤ ZRNA 1,5mm	5
	PAROPRIEPUSTNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER NA PRÍPRAVU PODKLADU	
	ARMOVACIA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA STIERKOVANIE A VYROVNÁVANIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK SO ZAPRACOVANOU SKLOTEXTILNOU VÝSTUŽNOU MREŽKOU S PRESAHOM MIN. 100 mm, APLIKOVANÁ NA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSKÁCH, SÚČASŤOU ZAPRACOVANIA SKLOTEXTILNEJ MREŽKY JE POUŽITIE VŠETKÝCH POTREBNÝCH ŠPECIÁLNYCH DOPLNKOV ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU (NAPR. SOKLOVÉ, ROHOVÉ, OKENNÉ A DILATAČNÉ LIŠTY), DO LEPIACEJ STIERKY ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU STIEN V DOSAHLU Z VEREJNE PRÍSTUPNÝCH PLOCH JE POTREBNÉ VZHLADOM NA MOŽNOSŤ FYZICKÉHO POŠKODENIA ZAPRACOVAŤ DO VÝŠKY CCA 3,0 m VÝSTUŽNÚ SKLOTEXTILNÚ MREŽKU V DVOCH VRSTVÁCH	10
	TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO STABILIZOVANÉHO PENOVÉHO POLYSTYRÉNU S PRÍSADOU Z GRAFITU, PAROPRIEPUSTNÉ, SAMOZHÁŠAVÉ, LEPENÉ NA STENU LEPIACOU STIERKOU V KOMBINÁCIÍ S KOTVENÍM PLASTOVÝMI TANIERIKOVÝMI HMOŽDINKAMI. V MIESTE STYKU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU S UPRAVENÝM TERÉNOM, RESP. INOU HORIZONTÁLNOU PLOCHOU JE NUTNÉ MIN. 1 000 MM NAD "MOKROU" PLOCHOU ZAMENIŤ IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ZA TEPELNOIZOLAČNÉ NENASIAKAVÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.	310
	LEPIACA PAROPRIEPUSTNÁ MALTA URČENÁ NA LEPENIE FASÁDNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU KONTAKTNÉHO OMIETKOVÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU	10