


NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 1 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /										
SILNOPRÚD. KÁBLE 1 kV	DRUH VEDENIA	SILNOPRÚD. KÁB. DO 22 kV	TELEKOM KÁBLE		PLYNOVODY		VODOVODNÉ POTRUBIA	TEPELNÉ VEDENIA	KANALIZAČNÉ STOKY	
					do 0,005 MPa	do 0,3 MPa				
			VODOROVNÉ VZDIALENOSTI / SÚBEH / v / m /	0,2	1 0,3	2 0,1				0,4
	ZVISLÉ VZDIALENOSTI / KRIŽOVANIA / v / m /	0,2	1 0,3	2 0,1	3 0,4	3 0,4	1 0,4	2 0,2	0,3	0,3

POZNÁMKA: 1 - nechránené  
2 - chránené  
3 - ak je kábel v ochr. trúbke min. 1 m vpravo - vľavo, môže byť 0,1 m

Legenda - NN vedenia:	
	- exist. nadzemné NN vedenie
	- exist. podzemné NN vedenie
	- navrh. DP vyhotovená novým podzemným káblom
	- exist. dvojité betonový stĺp - JB - ostáva - NN
	- hlavný rozvádzač objektu - PD rieši
	- navrh. elektromerový rozvádzač
	- navrh. poistková skrinka na stĺpe
	- navrh. uzemnenie
2783/1 - mapa KN-C	
2783/1 - mapa UO-E	

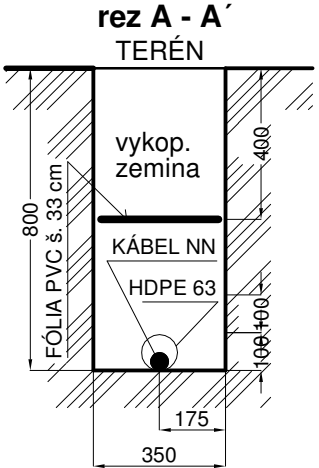

ROZVODNÁ SIEŤ : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE do 1000V: STN 33 2000-4-41:2019  
412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
412.2.2 KRYTY  
B.1 UMIESTENIE MIMO DOSAHU  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019  
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE  
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : STREDNÁ - STN 33 3300 - PRE NN VEDENIE  
VETERNÁ OBLASŤ : 1  
STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÉ/

<div><div><div>ELEKTRO PROJEKT</div><div>epMP</div></div><div><div>epMP, s.r.o.</div><div>Herlianska 1105/96</div><div>09303 Vranov nad Topľou</div></div><div><div>+421 905 709 375</div><div>pacuta@epmp.sk</div><div>https://www.epmp.sk/</div></div></div>	
<div><div>Zodpovedný projektant : Ing. Michal Kandala</div><div>Vypracoval : Ing. Peter Saraka</div><div>Hlavný inžinier projektu : Ing. Marián KOVÁČ   R-PROJEKT Humenné s.r.o.</div></div>	
<div><div>Investor : Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina, Strojárska 2060/95 Snina 069 01 SR</div><div>Miesto stavby : parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina</div></div>	
<div><div>Stavba :</div><div>Open Sports Center - Multifunkčné centrum</div></div>	
<div><div>Objekt : SO-06 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA, OEZ</div><div>Časť : SO-06-01 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN; SO-06-02 - OEZ</div><div>Obsah : SITUÁCIA</div></div>	
<div><div>Stupeň : DSP</div><div>Formát : 2 x A4</div><div>Dátum : 10 / 2021</div><div>Číslo zákazky : 2021024</div><div>Mierka : 1 : 250</div></div>	
<div><div>Sada :</div><div>Príloha : 02</div></div>	