


PODLAHY
A - PRESKLADAŤ A PRESPÁDOVAŤ PODLAHU, DOPLNÍŤ
B - NOVÁ DLAŽBA A PRESPÁDOVAŤ PODLAHU
D - NOVÁ DLAŽBA
E - EXISTUJÚCA PODLAHA , VÝMENA POŠKODENÝCH PRVKOV
G - PONECHAŤ SÚČASNÝ STAV
N - DOSYPANIE DRAŽKY ŠÍRKY 100 mm TRAVERTÍNOVOU DRŤOU

H - SANAČNÁ ÚPRAVA OMIETOK (S CERTIFIKÁCIOU WTA)
I - SANAČNÁ ÚPRAVA OMIETOK - REŠTAURÁČNÝ
K - PODHLAD, SÁDROVLÁKNITÁ DOSKA TYPU FERMACEL, OMIETKA
L - SANAČNÁ ÚPRAVA POVRCHOV VIŠ. TECHN. SPRÁVA DIEL STATIKY

SO.01 - románsky palác	(viazuje sa na stavebné objekty 1-6);
SO.02 - západné paláce s kaplnkou	SO.07 - kanalizácia (i delena na splatkovú a dažďovú)
SO.03 - kapitulský dom (sociálne + hygienické zariadenie)	SO.08 - voda
SO.05A - úpravy plôch nádvorja (spevnené plochy, zelené plochy, opavenie)	SO.09 - sĺnopúrodové rozvodky
SO.05B - odvedenie dažďovej vody	SO.10 - ochrana objektu pred účinkami blesku
SO.07 - stĺbopúrodové rozvodky	SO.11 - stĺbopúrodové rozvodky

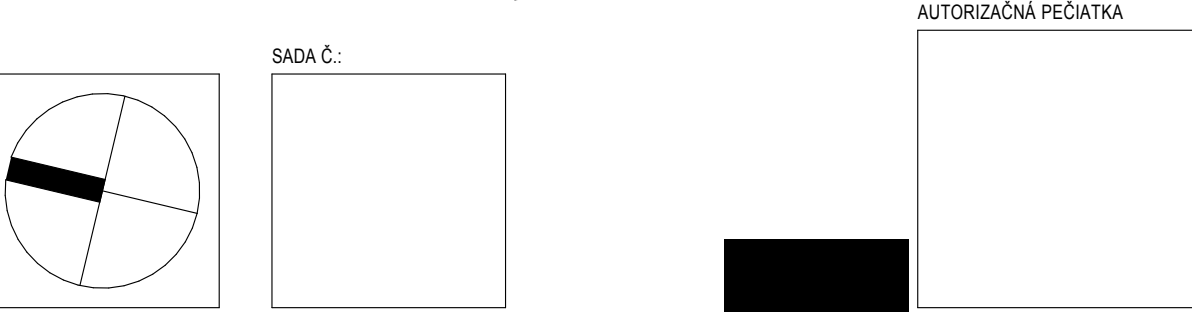

AUTOR:	ING ARCH. M. JANOVSKA, ING ARCH. M. ČUTOVKA, ING ARCH. J. DOLEŽAL
PROJEKTAUTOR:	ING ARCH. R. BUDKO, ING ARCH. M. DZURILLA, ING. V. SLEJČÍK
HL. PROJEKTANT:	STÚDIO J + S.Š.O., VYSOKÁ 65, 054 01 LÉVOČA
2DOP. PROJEKTANT:	ING ARCH. MAGDALÉNA LEMČOVÁ
INVESTOR:	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, BRATISLAVSKÉO NÁBŘEŽÍ Č. 2, P.O.BOX 13, 810 08 BRATISLAVA 18
NÁZOV OBJEKTU:	REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A KAPLÁNKA
OBJEKT:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
ČASŤ:	S. O. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV
DIEL:	SO. 02
PÓDSAB VYKRESU:	ASR
	PÓDRYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV
STUPEŇ	BP
MIERA:	09/2011
DIŠKA:	1 : 100
FORM. Č.:	02/2011
ZAK. Č.:	12.44
VYKR. Č.:	18.

PODOBNEJŠIE ROZPRACOVANIE RIŠENÝCH POHLADOVÝCH PRVKOV -
- VIĎ. VÝKRESY PODĽA JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ, M 1:50

POLOHA KOTVIACICH PRVKOV BENTONITOVÝCH ROHOŽÍ Z ANTIKOROVEJ OCELE
- VIĎ. VÝKRESY PODĽA JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ, M 1:50

VŠETKY TYPY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ LEN Z DÔVODU VÝSPECIFIKOVANIA POŽADOVANÝCH TECHNICKO - FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. TÍETO JE NUTNÉ, BEZ OHRADI NA TYTO MATERIÁLY, DODRŽAŤ!

NA VŠETKY PRVKY, PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE,
JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)
DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S INVESTOROM A GP !

**AKÚKOL'VEK ROZMEROVÚ ALEBO MATERIÁL
ODSÚHLASIŤ S GP !**

PRE APLIKÁCIU BENTONITOVÝCH ROHOŽÍ -
- DODRŽAŤ ZAŤAŽENIE MIN. 200 kg/m²

VŠETKY ANTIKOROVÉ PRVKY - MATNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA!
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ:
 2 x ZÁKLADNÝ (VHODNÝ PRE FINÁLNY POLYURETÁNOVÝ) NÁTER
 2 x FINÁLNY POLYURETÁNOVÝ NÁTER - FARBA - RAL 7042