Rozvádzač RK



ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+N+PE, 400/230V AC, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:
-SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41 (2007)
-OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM): čl.411.2
PRÍLOHA A: A1-ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A2-ZÁBRANY ALEBO KRYTY
-OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM: čl.411.3
-OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE-čl.411.3.1
-SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE-čl.411.3.2
-DOPLNKOVÁ OCHRANA: čl.415.1-PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
-UMYVÁRNE, KOTOLŇA-DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

OCHRANNÉ PROTI PREPATIU: ZVODIČMI PREPATIA-trieda B+C, V ROZVáDZAČI HR,

VONKAJŠIE VPLYVY (PROSTREDIE):
VIĎ PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, V SÚLADE S STN 33 2000-5-51

Rozvádzač RK-nástenný rozvádzač
Rozmer: 550/750/200 mm
Montáž: osadený na stene horná výška v=180 cm
Krytie : IP20-otvorený (IP66-zatvorený)
Prívod : zhora
Vývody : nahor
Farba : RAL 7035

ZODP. PROJEKTANT	Donko J.	MS projekt, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835	
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA		FORMÁT	3A4
		DÁTUM	JÚL 2016
		STUPEŇ	SP
		ČÍS. ZÁKAZKY	08/2016
OBJEKT:	SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.7-EL.
VÝKRES:	Rozvádzač RK	M. –	ČÍS. VÝKRESU 07

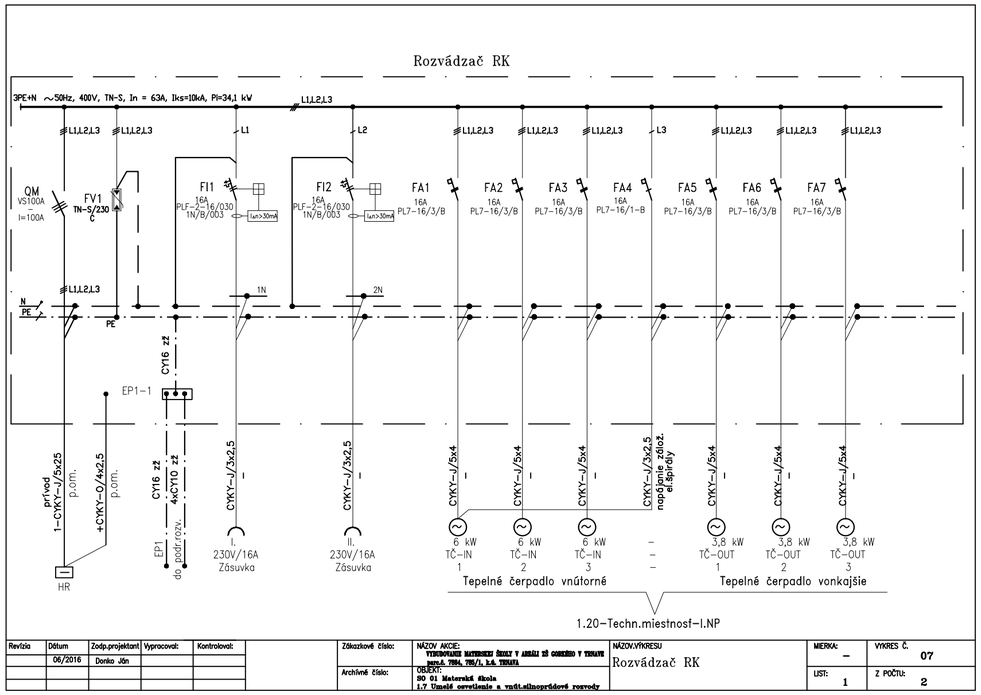

Revízia	Dátum	Zodp.projektant	Vypracoval:	Kontroloval:
	06/2016	Donko Ján		

Zákazkové číslo:
Archívné číslo:
NÁZOV AKCIE: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA
OBJEKT: SO 01 Materská škola
1.7 Umelé osvetlenie a vnút.elinoprúdové rozvody
NÁZOV.VÝKRESU: Rozvádzač RK
MIERKA: –
VÝKRES Č. 07
LIST: 1
Z POČTU: 2

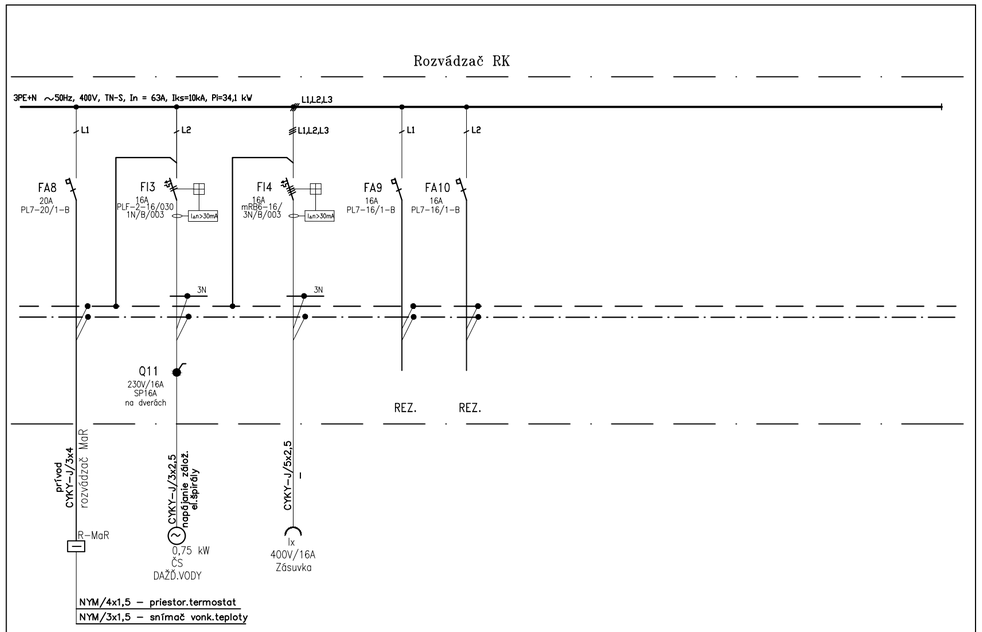

Revízia	Dátum	Zodp.projektant	Vypracoval:	Kontroloval:
	06/2016	Donko Ján		

Zákazkové číslo:
Archívné číslo:
NÁZOV AKCIE: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA
OBJEKT: SO 01 Materská škola
1.7 Umelé osvetlenie a vnút.elinoprúdové rozvody
NÁZOV.VÝKRESU: Rozvádzač RK
–
07
LIST: 2
Z POČTU: 2