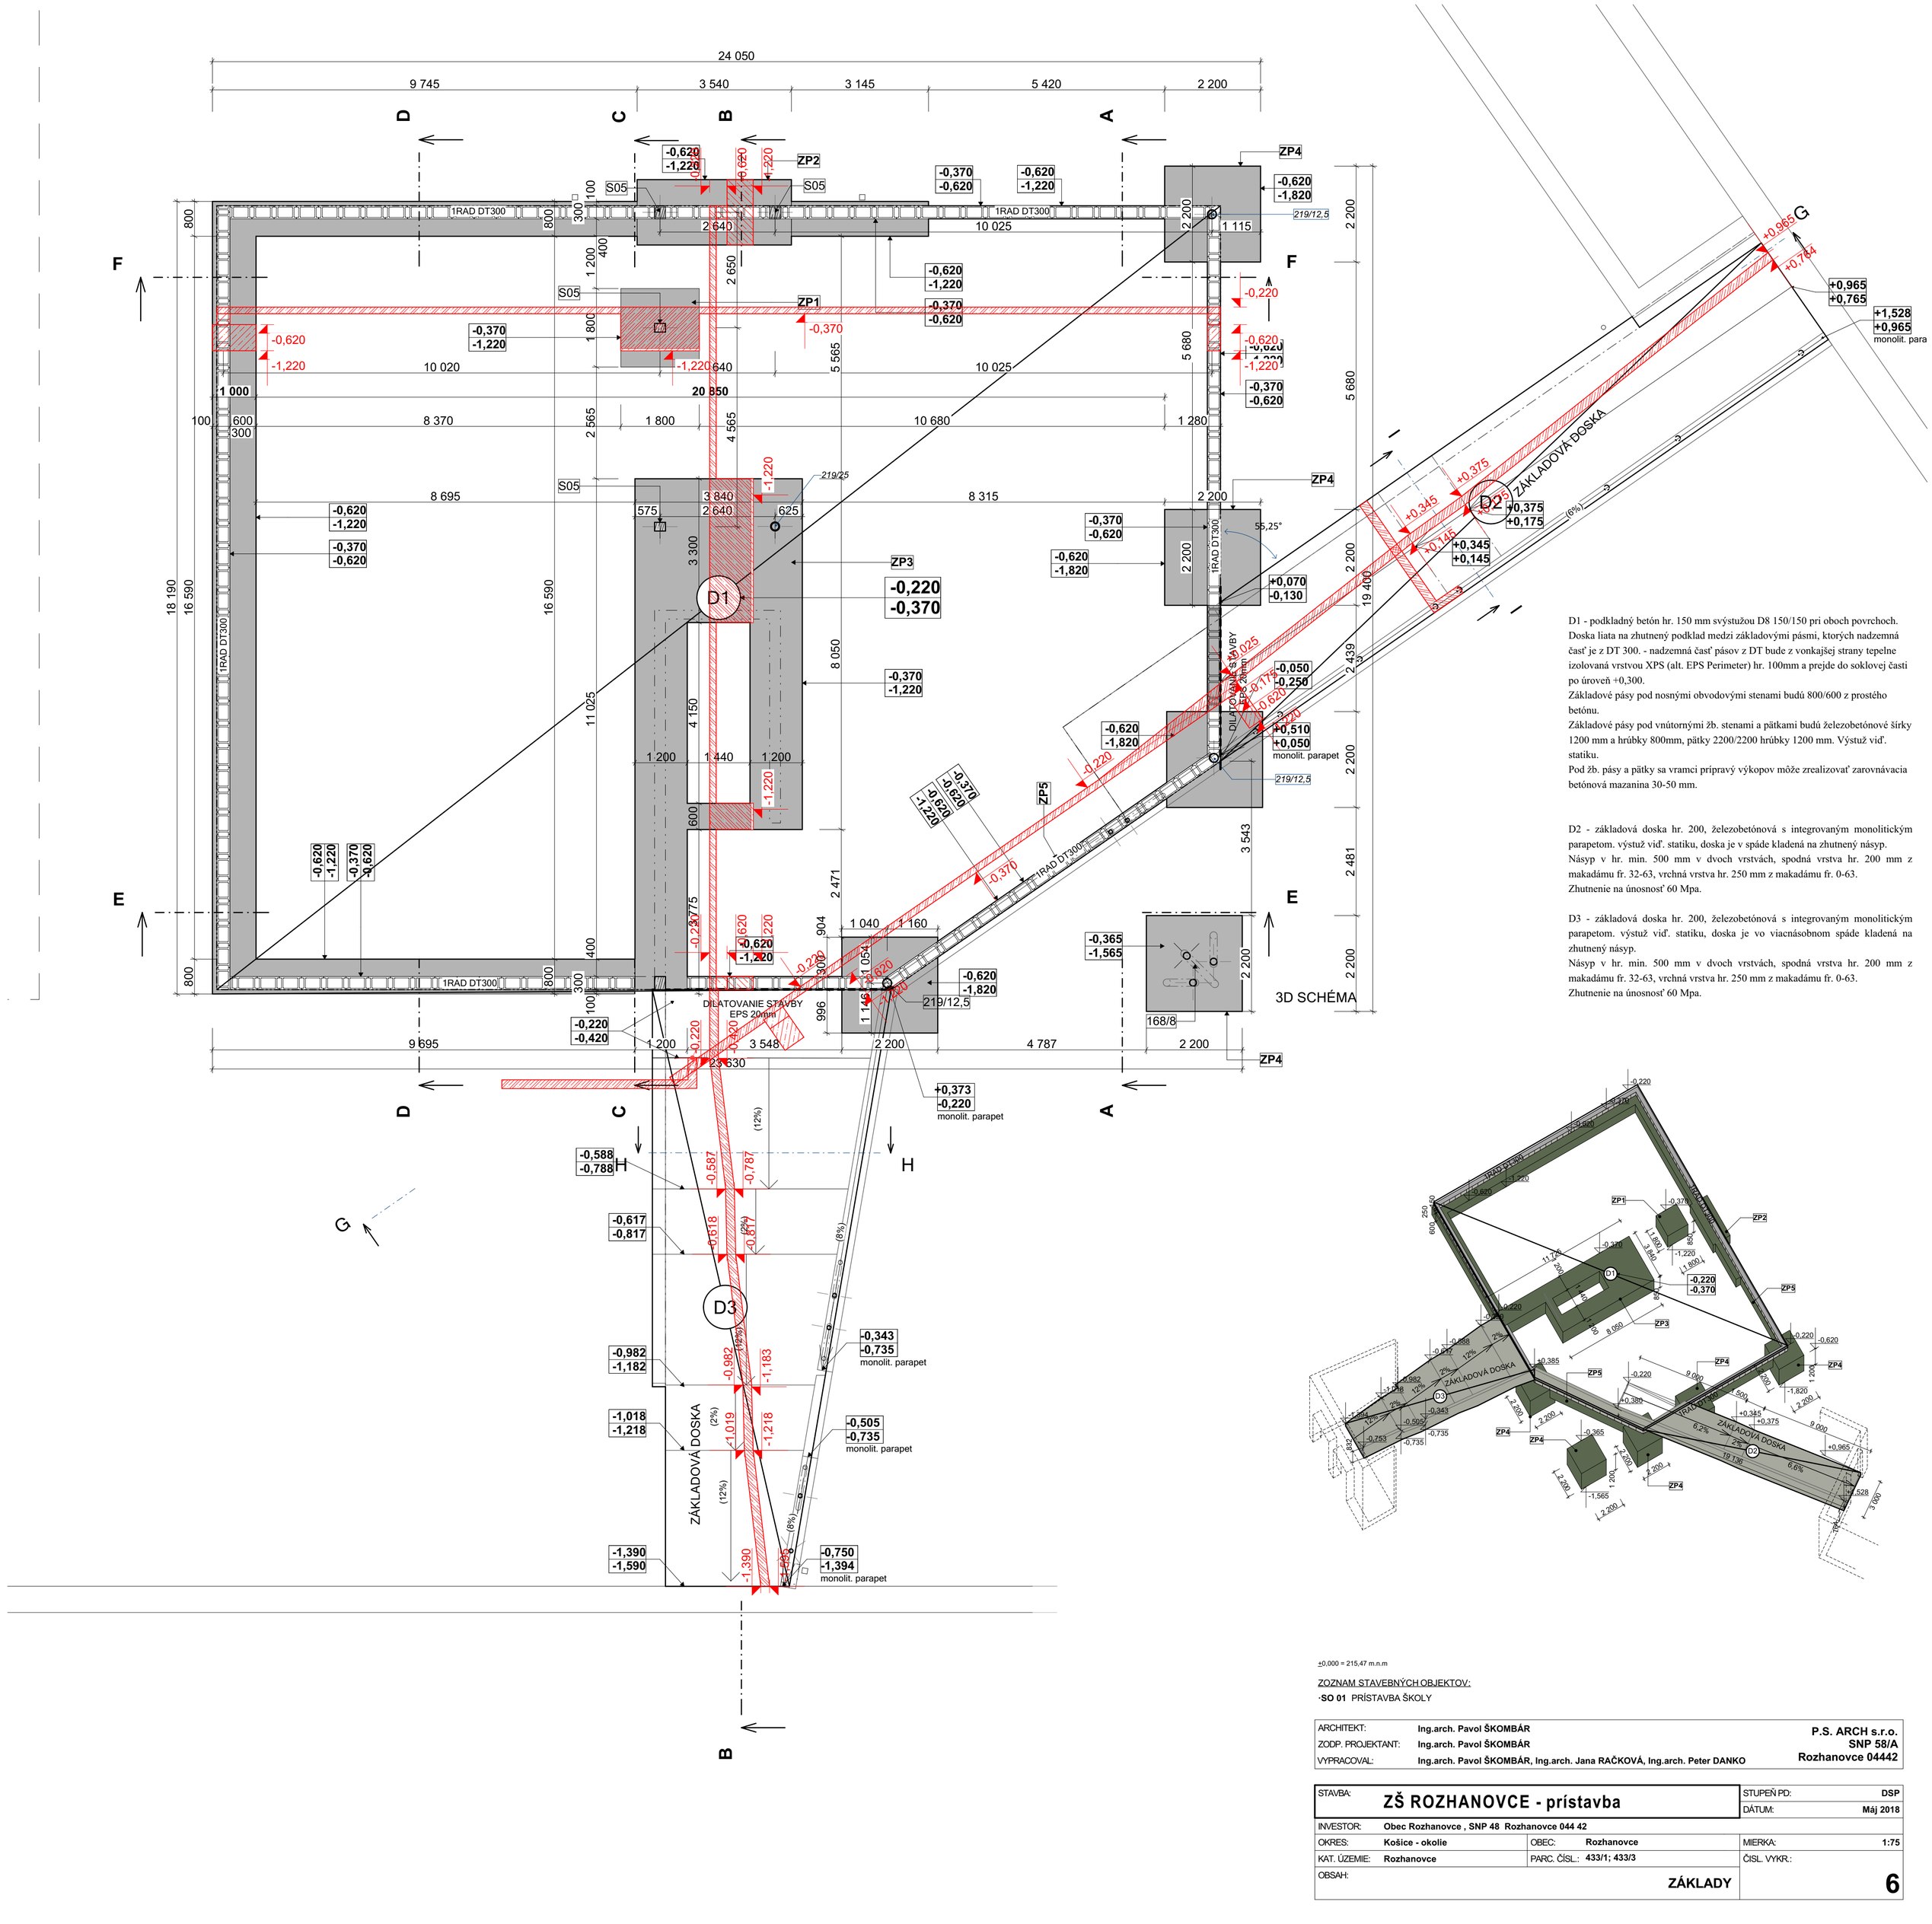

D1 - podkladný betón hr. 150 mm svýstužou D8 150/150 pri oboch povrchoch. Doska liata na zhutnený podklad medzi základovými pásmi, ktorých nadzemná časť je z DT 300. - nadzemná časť pásov z DT bude z vonkajšej strany tepelne izolovaná vrstvou XPS (alt. EPS Perimeter) hr. 100mm a prejde do soklovej časti po úroveň +0,300.
Základové pásy pod nosnými obvodovými stenami budú 800/600 z prostého betónu.
Základové pásy pod vnútornými žb. stenami a pätkami budú železobetónové šírky 1200 mm a hrúbky 800mm, pätky 2200/2200 hrúbky 1200 mm. Výstuž viď. statiku.
Pod žb. pásy a pätky sa vramci prípravý výkopov môže zrealizovať zarovnávacia betónová mazanina 30-50 mm.

D2 - základová doska hr. 200, železobetónová s integrovaným monolitickým parapetom. výstuž viď. statiku, doska je v späde kladená na zhutnený násyp.
Násyp v hr. min. 500 mm v dvoch vrstvách, spodná vrstva hr. 200 mm z makadámu fr. 32-63, vrchná vrstva hr. 250 mm z makadámu fr. 0-63.
Zhutnenie na únosnosť 60 Mpa.

D3 - základová doska hr. 200, železobetónová s integrovaným monolitickým parapetom. výstuž viď. statiku, doska je vo viacnásobnom späde kladená na zhutnený násyp.
Násyp v hr. min. 500 mm v dvoch vrstvách, spodná vrstva hr. 200 mm z makadámu fr. 32-63, vrchná vrstva hr. 250 mm z makadámu fr. 0-63.
Zhutnenie na únosnosť 60 Mpa.

±0,000 = 215,47 m.n.m

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV:
·**SO 01** PRÍSTAVBA ŠKOLY

ARCHITEKT:	**Ing.arch. Pavol ŠKOMBÁR**	**P.S. ARCH s.r.o.**
ZODP. PROJEKTANT:	**Ing.arch. Pavol ŠKOMBÁR**	**SNP 58/A**
VYPRACOVAL:	**Ing.arch. Pavol ŠKOMBÁR, Ing.arch. Jana RAČKOVÁ, Ing.arch. Peter DANKO**	**Rozhanovce 04442**

STAVBA:	**ZŠ ROZHANOVCE - prístavba**	STUPEŇ PD:	**DSP**
		DÁTUM:	**Máj 2018**
INVESTOR:	**Obec Rozhanovce , SNP 48 Rozhanovce 044 42**		
OKRES:	**Košice - okolie**	OBEC: **Rozhanovce**	MIERKA: **1:75**
KAT. ÚZEMIE:	**Rozhanovce**	PARC. ČÍSL.: **433/1; 433/3**	ČÍSL. VÝKR.:
OBSAH:	**ZÁKLADY**		**6**