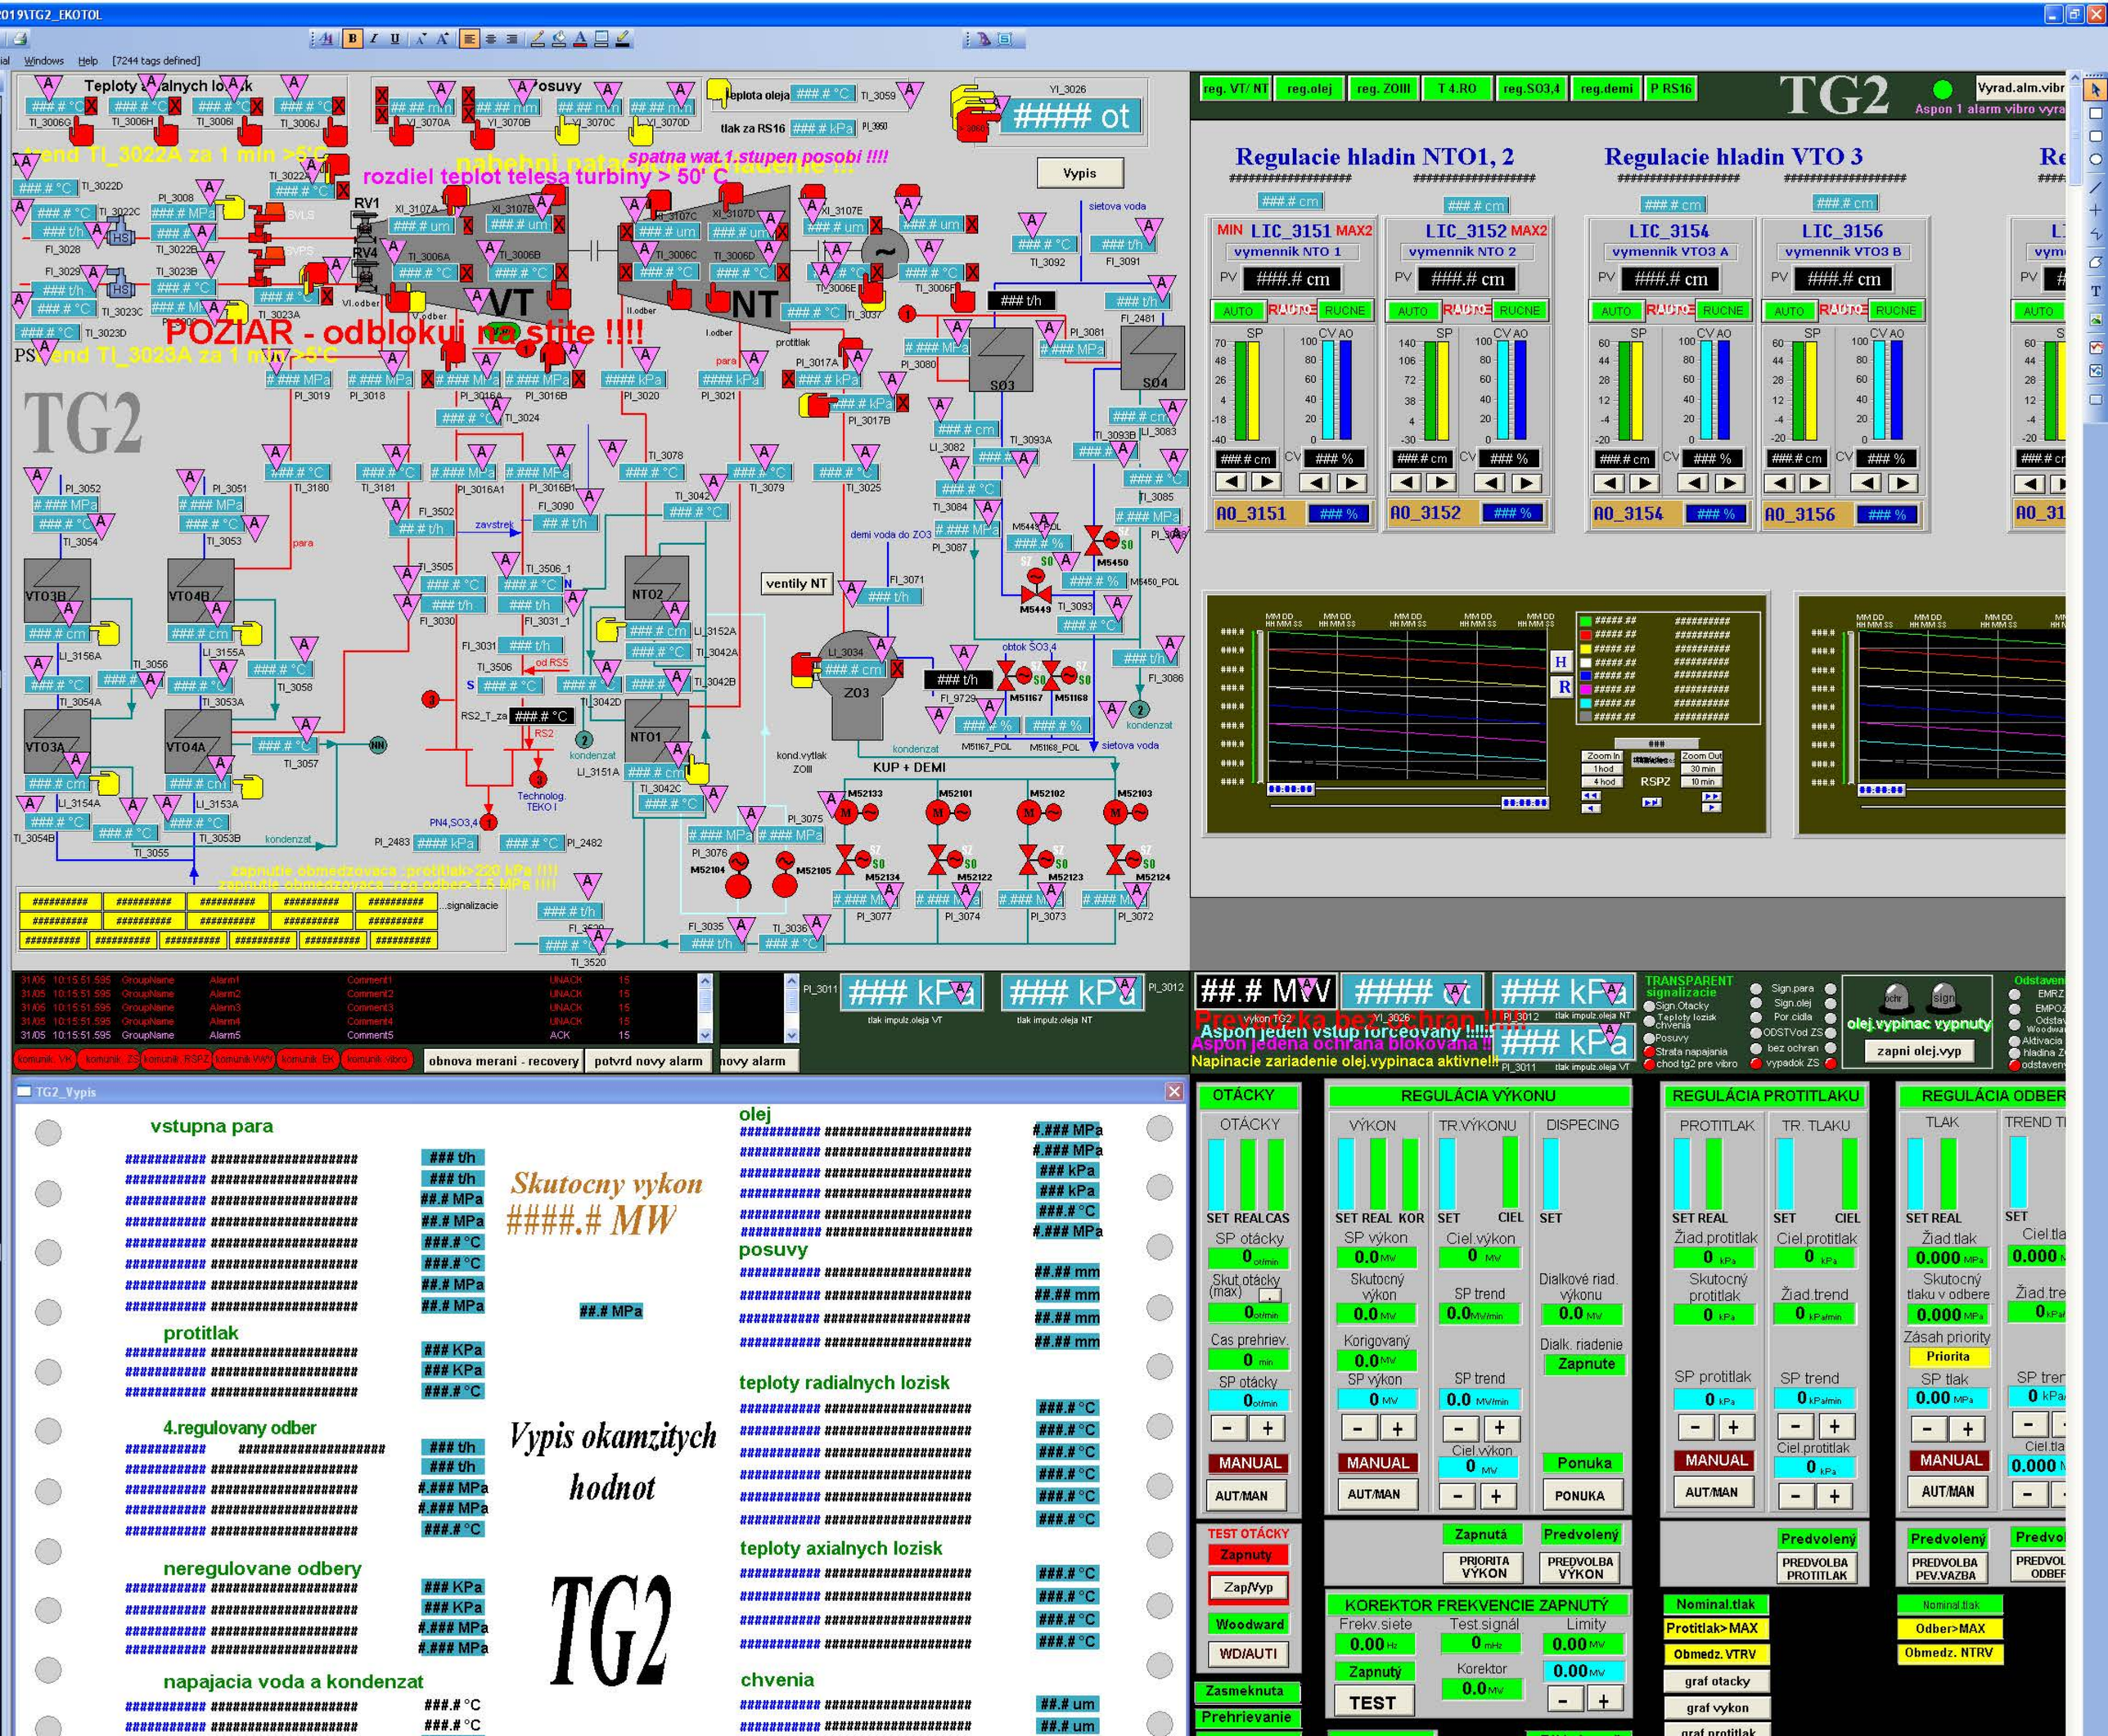

TG2
Regulacie hladin NTO1, 2
Regulacie hladin VTO 3
LIC_3151
LIC_3152
LIC_3154
LIC_3156
vymennik NTO 1
vymennik NTO 2
vymennik VTO3 A
vymennik VTO3 B
AO_3151
AO_3152
AO_3154
AO_3156
Teploty axialnych lozisk
Posuvy
rozdiel teplot telesa turbiny > 50' C
spatna wat.1.stupen posobi !!!!
POZIAR - odblokuj na stite !!!!
VT
NT
SO3
SO4
ventily NT
KUP + DEMI
ZO3
VTO3B
VTO4B
VTO3A
VTO4A
NTO2
NTO1
TG2_Vypis
vstupna para
protitlak
4.regulovany odber
neregulovane odbery
napajacia voda a kondenzat
olej
posuvy
teploty radialnych lozisk
teploty axialnych lozisk
chvenia
Skutocny vykon
####.# MW
Vypis okamzitych hodnot
TG2
OTÁCKY
REGULÁCIA VÝKONU
REGULÁCIA PROTITLAKU
REGULÁCIA ODBER
KOREKTOR FREKVENCIE ZAPNUTÝ
Aspon jeden vstup forceovany !!!!
Napinacie zariadenie olej.vypinaca aktivne!!!
olej.vypinac vypnuty
zapni olej.vyp