


DETAIL "B"

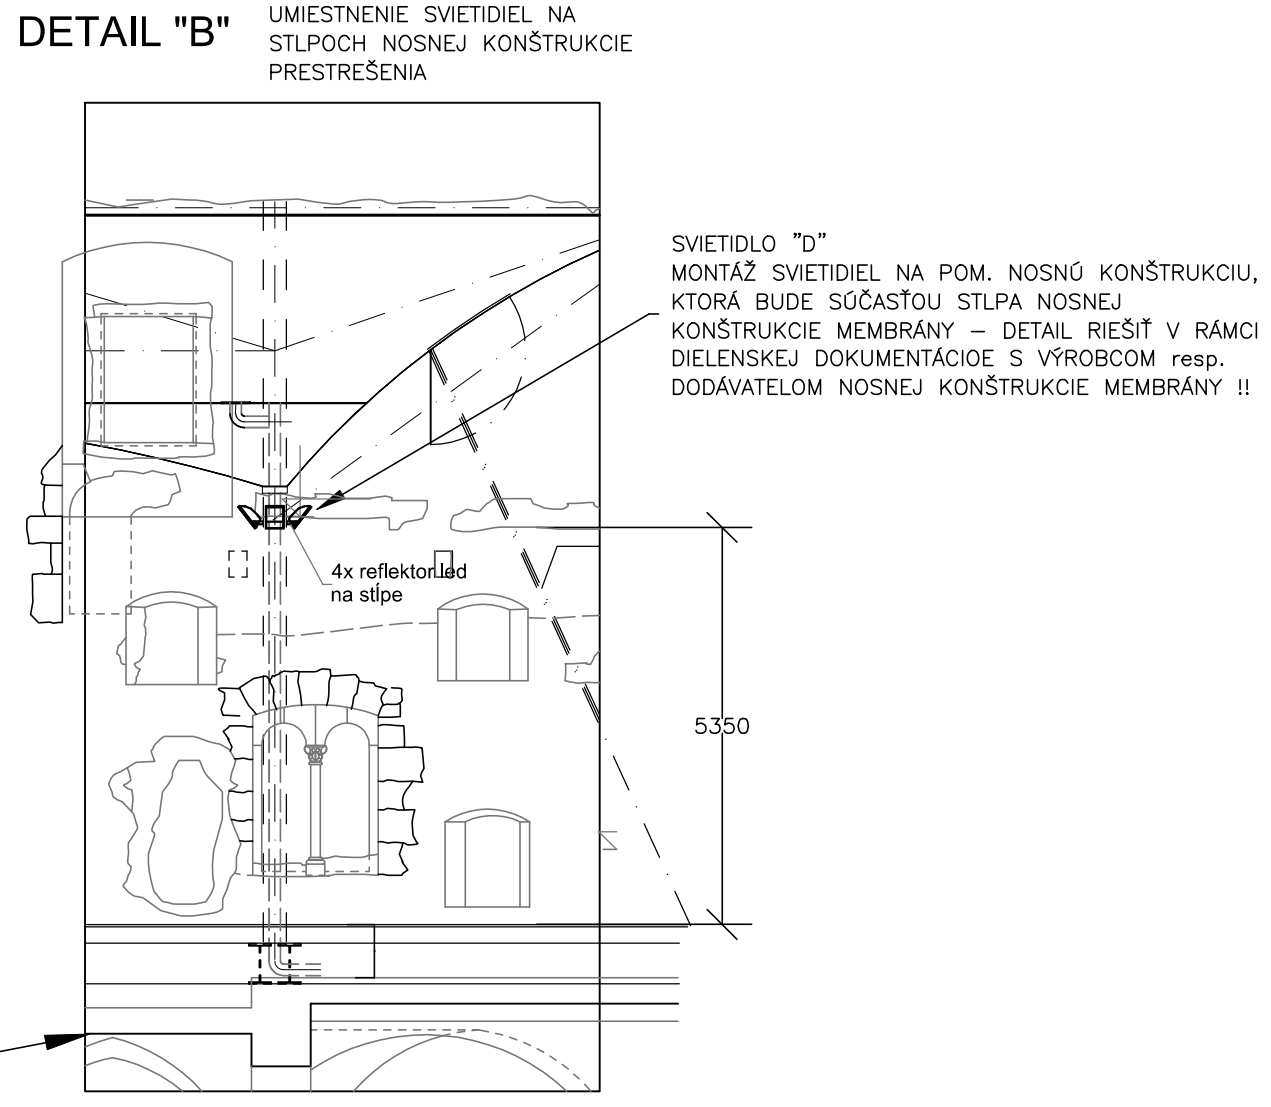

VYSVETLIVKY - v.č. E01

- MONTÁŽNE POKYNY A UPOZORNENIA :
- SITUOVANIE SVETIEL, OVLÁDACHOV OSVETLENIA, SITUOVANIE A POČET ŽASIEVK AKO AJ OSTATNÝCH VÝVODOV PRE INŠTALOVANIE ZARIADENIA – UPRESNIŤ PRI REALIZÁCI V NÁVÄZNOSTI NA NÁVRH INTERIÉRU A POŽIADAVIEK INŠTALOVANÝCH ZARIADENÍ
 - TYPY SVETIEL S POŽIADAVOU NA KRYTIE "IP", DOPORUČENÝ SVETELNÝ ZDROJ, OSTATNÉ TECH. PARAMETRE-OPTIKU A DESIGN – SÚ UVEDENÉ VYSVETLIVKÁCH E01
 - TRASY ROZVODOV KOORDINOVAT PRI REALIZÁCI S OHľadOM NA PAMIAŤOVÝ CHARAKTER STAVBY A NA OSTATNÉ PROFESIE
- ZNAČENIE SVETIEL
- × D/11 EL 7 01 /c
- ovládanie ovládačom "c"
poradové číslo vývodu
číslo obvodu osvetlenia
rozvádzač : 1=RSM1; 11= RSM11; 12=RSM12
typ svetidla: PODLA ZOZNAMU SVETIEL


VŠETKY TYPY MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ SÚ PREZENTOVANÉ LEN Z DÔVODU VÝŠPECIFIKOVANIA POŽADOVANÝCH TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. TIETO JE NUTNÉ, BEZ OHĽADU NA TYP MATERIÁLU, DODRŽAŤ ! NA VŠETKY ATYPY PRVKY, PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE, JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLAŠIŤ JU S INVEŠTOROM A GP ! AKOKOLVEK ROZMEROVÝ ALEBO MATERIÁLOVÝ ZMENU ODSÚHLAŠIŤ S GP !

VZHľadOM K PAMIAŤOVÉMU CHARAKTERU STAVBY TRASOVANIE VŠETKÝCH ROZVODOV A SITUOVANIE VÝVODOV REALIZOVAŤ POD DOHľadOM ARCHEOLÓGA resp. PO ODSÚHLASENÍ HL. INŽINIEROM PROJEKTU !!!!!

SYSTÉM : 3 /N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
2 DC 24V SELV

VONKAŠIE VPLYVY: Podla STN 33 2000-5-51: ŠTANDARDNÉ PRE DRUHÝ PRIESTOROV:
V – VONK. PRIESTORY POD PRÍSTREŠKOM, AK NIE JE OZNAČENÉ INAK :
VI – VONKAŠIE PRIESTORY

OCHRANY PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM: Podla STN 33 2000-4-41: Ochranné opatrenia
čl. 411 Samočinným odpojením napájania
čl. 412 Dvojité alebo zosilnené izolácia
čl. 414 SELV
čl. 415 Doplnková ochrana prúdu, chráničom

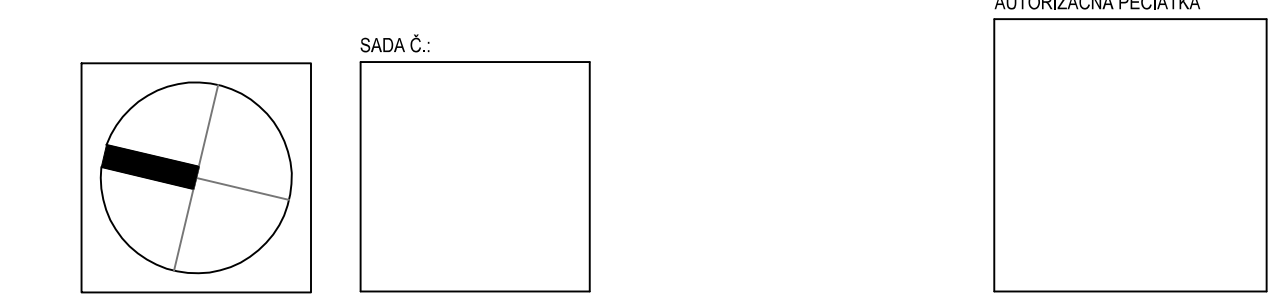

DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ		
PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ		
AUTORI:	ING.ARCH. M. JANOVSÁ, ING.ARCH. M. ČUTKOVÁ, ING.ARCH. J. DOLEJŠÍ		
SPOLIAUTORI:	ING.ARCH. R. BUČKO, ING.ARCH. M. DZURILLA, ING. V. SLOWKOVÁ		
HL. PROJEKTANT:	ŠTÚDIO J + J, s.r.o., VÝSOKÁ 65, 054 01 LEVOČA		
ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH. MAGDALENA JANOVSÁ		
INVEŠTOR:	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MUZEUM, VAJANSKÉHO NÁBŘEŽIE Č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 BRATISLAVA 16		
NÁZOV AKCIE:	REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	STUPEŇ:	RP
		DÁTUM:	10/2011
		MIERKA:	1 : 50
ČASŤ:	E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	ZAK. Č.:	02/2011
OBJEKT:	SO.01 - ROMÁNSKY PALÁC	FORMÁT:	6 x A4
DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	VÝKR. Č.:	E04
OBSAH VÝKRESU:	PÓDORYS - 2.NP		