
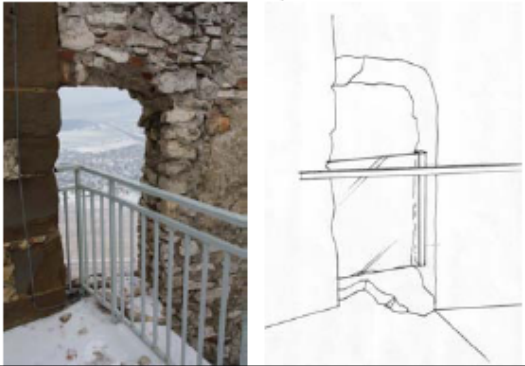


Výpis zábradlí, súvisiacich s vretenovým schodiskom, vid'. detaily, výkres č. 57

ozn.	schéma, rozmer	Popis	poznámka
<u>Z</u> 30	V. zábradlia 1200 / Dĺžka 0,95 bm 	Presklené zábradlie z lepeného bezpečnostného skla VSG hr. 21,5 mm. Uchytenie do „U“ profilov (antikor matný) kotvených do ostenia. Vzdialenosť od podlahy 100 mm. Kotvenie nosného U profilu - chemickou kotvou do kamenného ostenia. Predpísané zaťaženie zábradlia - 3 kN.	Miestnosť č. 02 – 2.02
<u>Z</u> 31	V. zábradlia 1100 / Dĺžka 10,41 bm	Madlo - antikor matný, 40x40 mm, kotvené na stene schodiska + antikorová podpera madla. Kotvenie podpery madla - vlepím do epoxidového tmelu.	Miestnosť č. 02 – 2.11
<u>Z</u> 32	V. zábradlia 1100 / Dĺžka 35,85 bm	Hliníkový skladaný nosný profil v. 200 mm , kotvený do ocelevej schodnice. Výplň - lepené bezpečnostné sklo VSG hr. 21,5 mm. Madlo, antikor matný, 40x40 mm. Kotvenie nosného profilu- horizontálne do schodnice. Predpísané zaťaženie zábradlia - 2 kN.	Miestnosť č. 02 – 2.11

Poznámka: Všetky otvory nutné zamerať na mieste pred realizáciou!

PREDPÍSANÉ VODOROVNÉ ZAŽAŽENIE 3 kN/M'

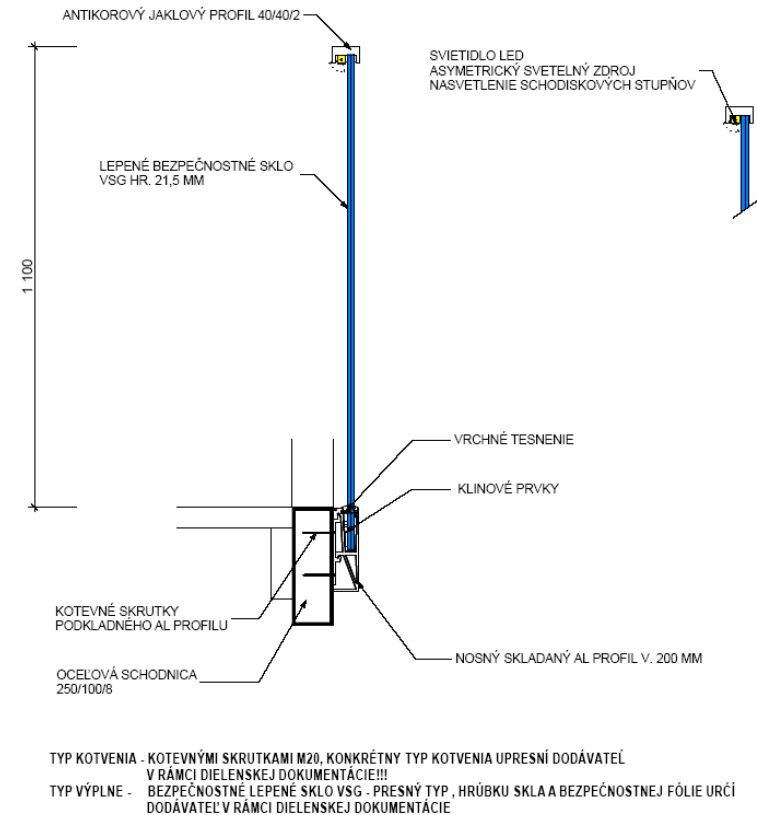

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!

**NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE
JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)
DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM !**