


SYSTÉM : 1 /N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
2 DC 24V SELV

VONKAJŠIE VPLYVY: Podľa STN 33 2000-5-51: ŠTANDARDNÉ PRE DRUHÝ PRIESTOROV:
V – VONKAJŠIE POD PRÍSTREŠKOM


OCHRANY PRED Podľa STN 33 2000-4-41: Ochranné opatrenia
ZÁSAHOM EL.PRÚDOM: čl. 411 Samočinným odpojením napájania
čl. 412 Dvojité alebo zosilnená izolácia
čl. 414 Malým napätím SELV
čl. 415 Doplnková ochrana prúd. chráničom

NÁZOV LISTU	ČÍSLO
R.OVL1(2) – SCHÉMY ZAPOJENIA	LIST č.2
R.OVL1(2) ZOSTAVA ROZVÁDZAČA	LIST č.1


SADA Č.:





AUTORIZAČNÁ PEČIATKA




DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ	
PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ	


AUTORI:	ING.ARCH. M. JANOVSKÁ, ING.ARCH. M. ČUTKOVÁ, ING.ARCH. J. DOLEJŠÍ		
SPOLUAUTORI:	ING.ARCH. R. BUČKO, ING.ARCH. M. DZURILLA, ING. V. SLOWIKOVÁ		
HL. PROJEKTANT:	ŠTUDIO J + J, s.r.o., VYSOKÁ 65, 054 01 LEVOČA		
ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH. MAGDALÉNA JANOVSKÁ		
INVESTOR:	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE Č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 BRATISLAVA 16		
NÁZOV AKCIE:	REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE	STUPEŇ:	RP
	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	DÁTUM:	10/2011
ČASŤ:	E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	MIERKA:	-
OBJEKT:	SO.02 - ZÁPADNÉ PALÁCE S KAPLNKOU	ZÁK. Č.:	02/2011
DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	FORMÁT:	3 x A4
OBSAH VÝKRESU:	ROZVODNICA R.OVL1(2)	VÝKR. Č.:	E07

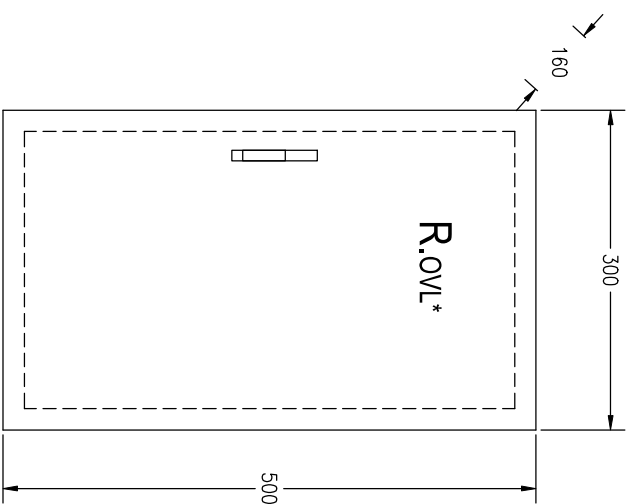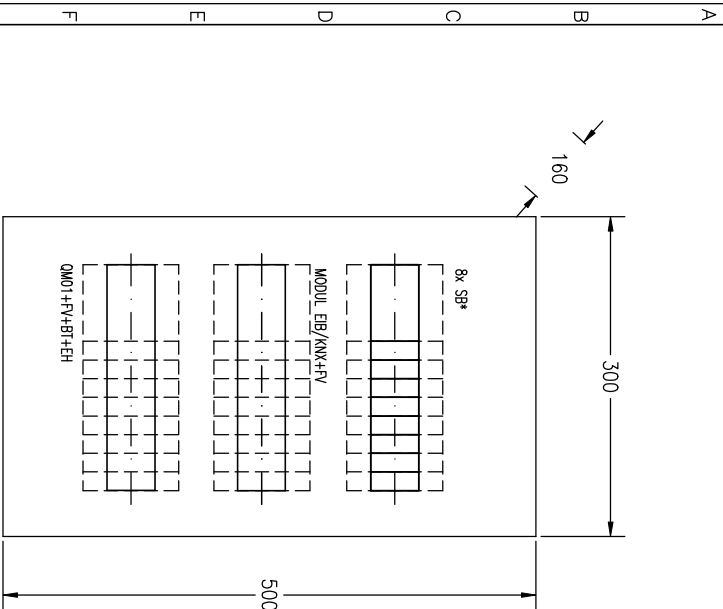[illegible]

1. ZAPUSTENÁ ROZVODNICA
§.300 / v.500/ h.160 mm – min. IP44/20
(RSP. ATP – ROZMERY PODLA SKUTOČNOSTI ZISTENEJ NA STAVE;
ROZMERY A FAR.PREDEVDENIE KONZULTOVAŤ SO STAVEBNOU ČASŤOU ii))
2. PRÍVOD, VÝVODY: ZHORA
3. VÝVODY OZNAČŤ UŽÍATEL. POPISOM
4. FAREBNÉ ZNAČENIE VODIČOV :
– STN EN 60446 (350165)
5. MENOVITÝ PRÚD : In = 10A
6. POŽIAD.SKRAT. ODOLNOSŤ : min. 10KA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracovali: ING. BUBANOVSKÁ			AKCIA: Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce SO.02 Západné paláce				 ING. JAROSLAVA BUBANOVSKÁ 1691 * A * 5-3	Investor:		Zák.číslo: 02-2011		A.K.: 02-2011		listov 2		
Kontrolovali:								Obsah:		Zmena/Dátum:		V.č.: E07				
Dátum :								R.OVL1 (R.OVL2)		Mierka: N		List: 1				

SO.03

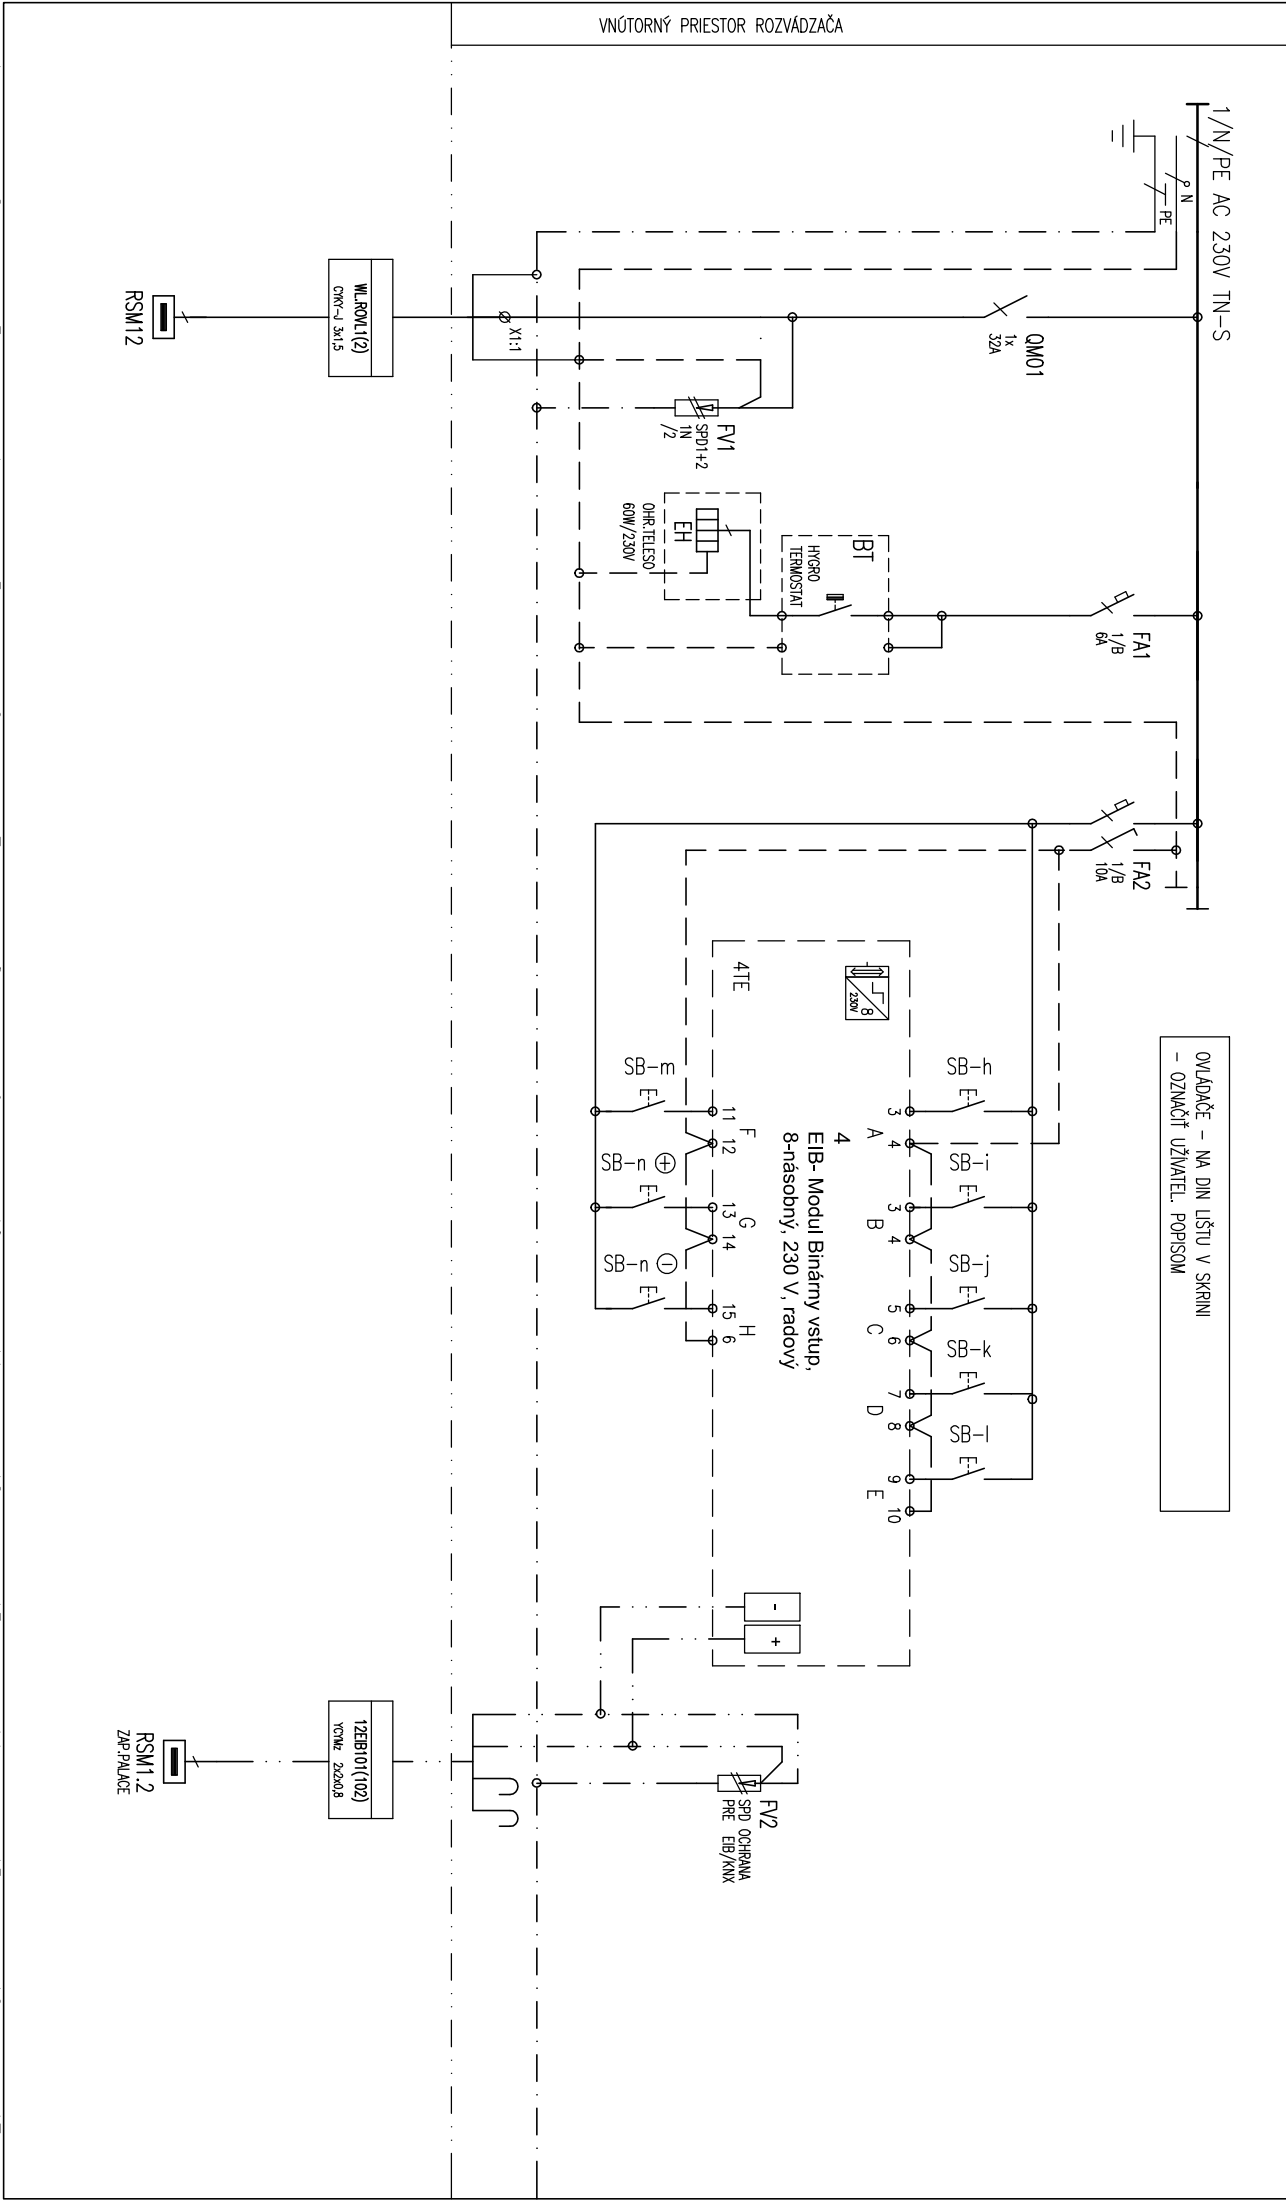

OVLADÁČE - NA DIN LIŠTU V SKRINI
- OZNAČIŤ UŽÍVATEL. POPISOM

Vypracoval:	ING. BURANOVSKÁ	AKCIA:	Rekonštrukcia Spišského hradu, Rodný ský palác a Západné paláce	ING. JAROSLAV BURANOVSKÁ 1691 * A * 5-3	Investor:	Zák.Číslo:	02-2011	A.K.:	02-2011	Listov	2
Kontroloval:					Obsch:	Zmeno/Dátum:		V.Č.:		List:	2
Datum :						Mierka:	N		E07		