


SYSTÉM : 3 /PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

VONKAJŠIE VPLYVY: Podľa STN 33 2000-5-51: ŠTANDARDNÉ PRE DRUHY PRIESTOROV:
V – VONKAJŠIE POD PRÍSTREŠKOM


OCHRANY PRED Podľa STN 33 2000-4-41: Ochranné opatrenia
ZÁSAHOM EL.PRÚDOM: čl. 411 Samočinným odpojením napájania
čl. 412 Dvojité alebo zosilnená izolácia
čl. 415 Doplnková ochrana prúd. chráničom

NÁZOV LISTU	ČÍSLO
RSM2 SCHÉMA ZAPOJENIA	LIST č.2
RSM2 ZOSTAVA ROZVÁDZAČA	LIST č.3


SADA Č.:




AUTORIZAČNÁ PEČIATKA




DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ	
PROJEKTANT:	ING. JAROSLAVA BURANOVSKÁ	

AUTORI:	ING.ARCH. M. JANOVSÁ, ING.ARCH. M. ČUTKOVÁ, ING.ARCH. J. DOLEJŠÍ		
SPOLUAUTORI:	ING.ARCH. R. BUČKO, ING.ARCH. M. DZURILLA, ING. V. SLOWIKOVÁ		
HL. PROJEKTANT:	ŠTUDIO J + J, s.r.o., VYSOKÁ 65, 054 01 LEVOČA		
ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH. MAGDALÉNA JANOVSÁ		
INVESTOR:	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE Č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 BRATISLAVA 16		
NÁZOV AKCIE:	REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE	STUPEŇ:	RP
	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	DÁTUM :	10/2011
ČASŤ:	E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	MIERKA :	-
OBJEKT:	SO.09 - SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY	ZÁK. Č.:	02/2011
DIEL:	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	FORMÁT :	3 x A4
OBSAH VÝKRESU :	ROZVÁDZAČ RSM2	VÝKR. Č.:	906

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

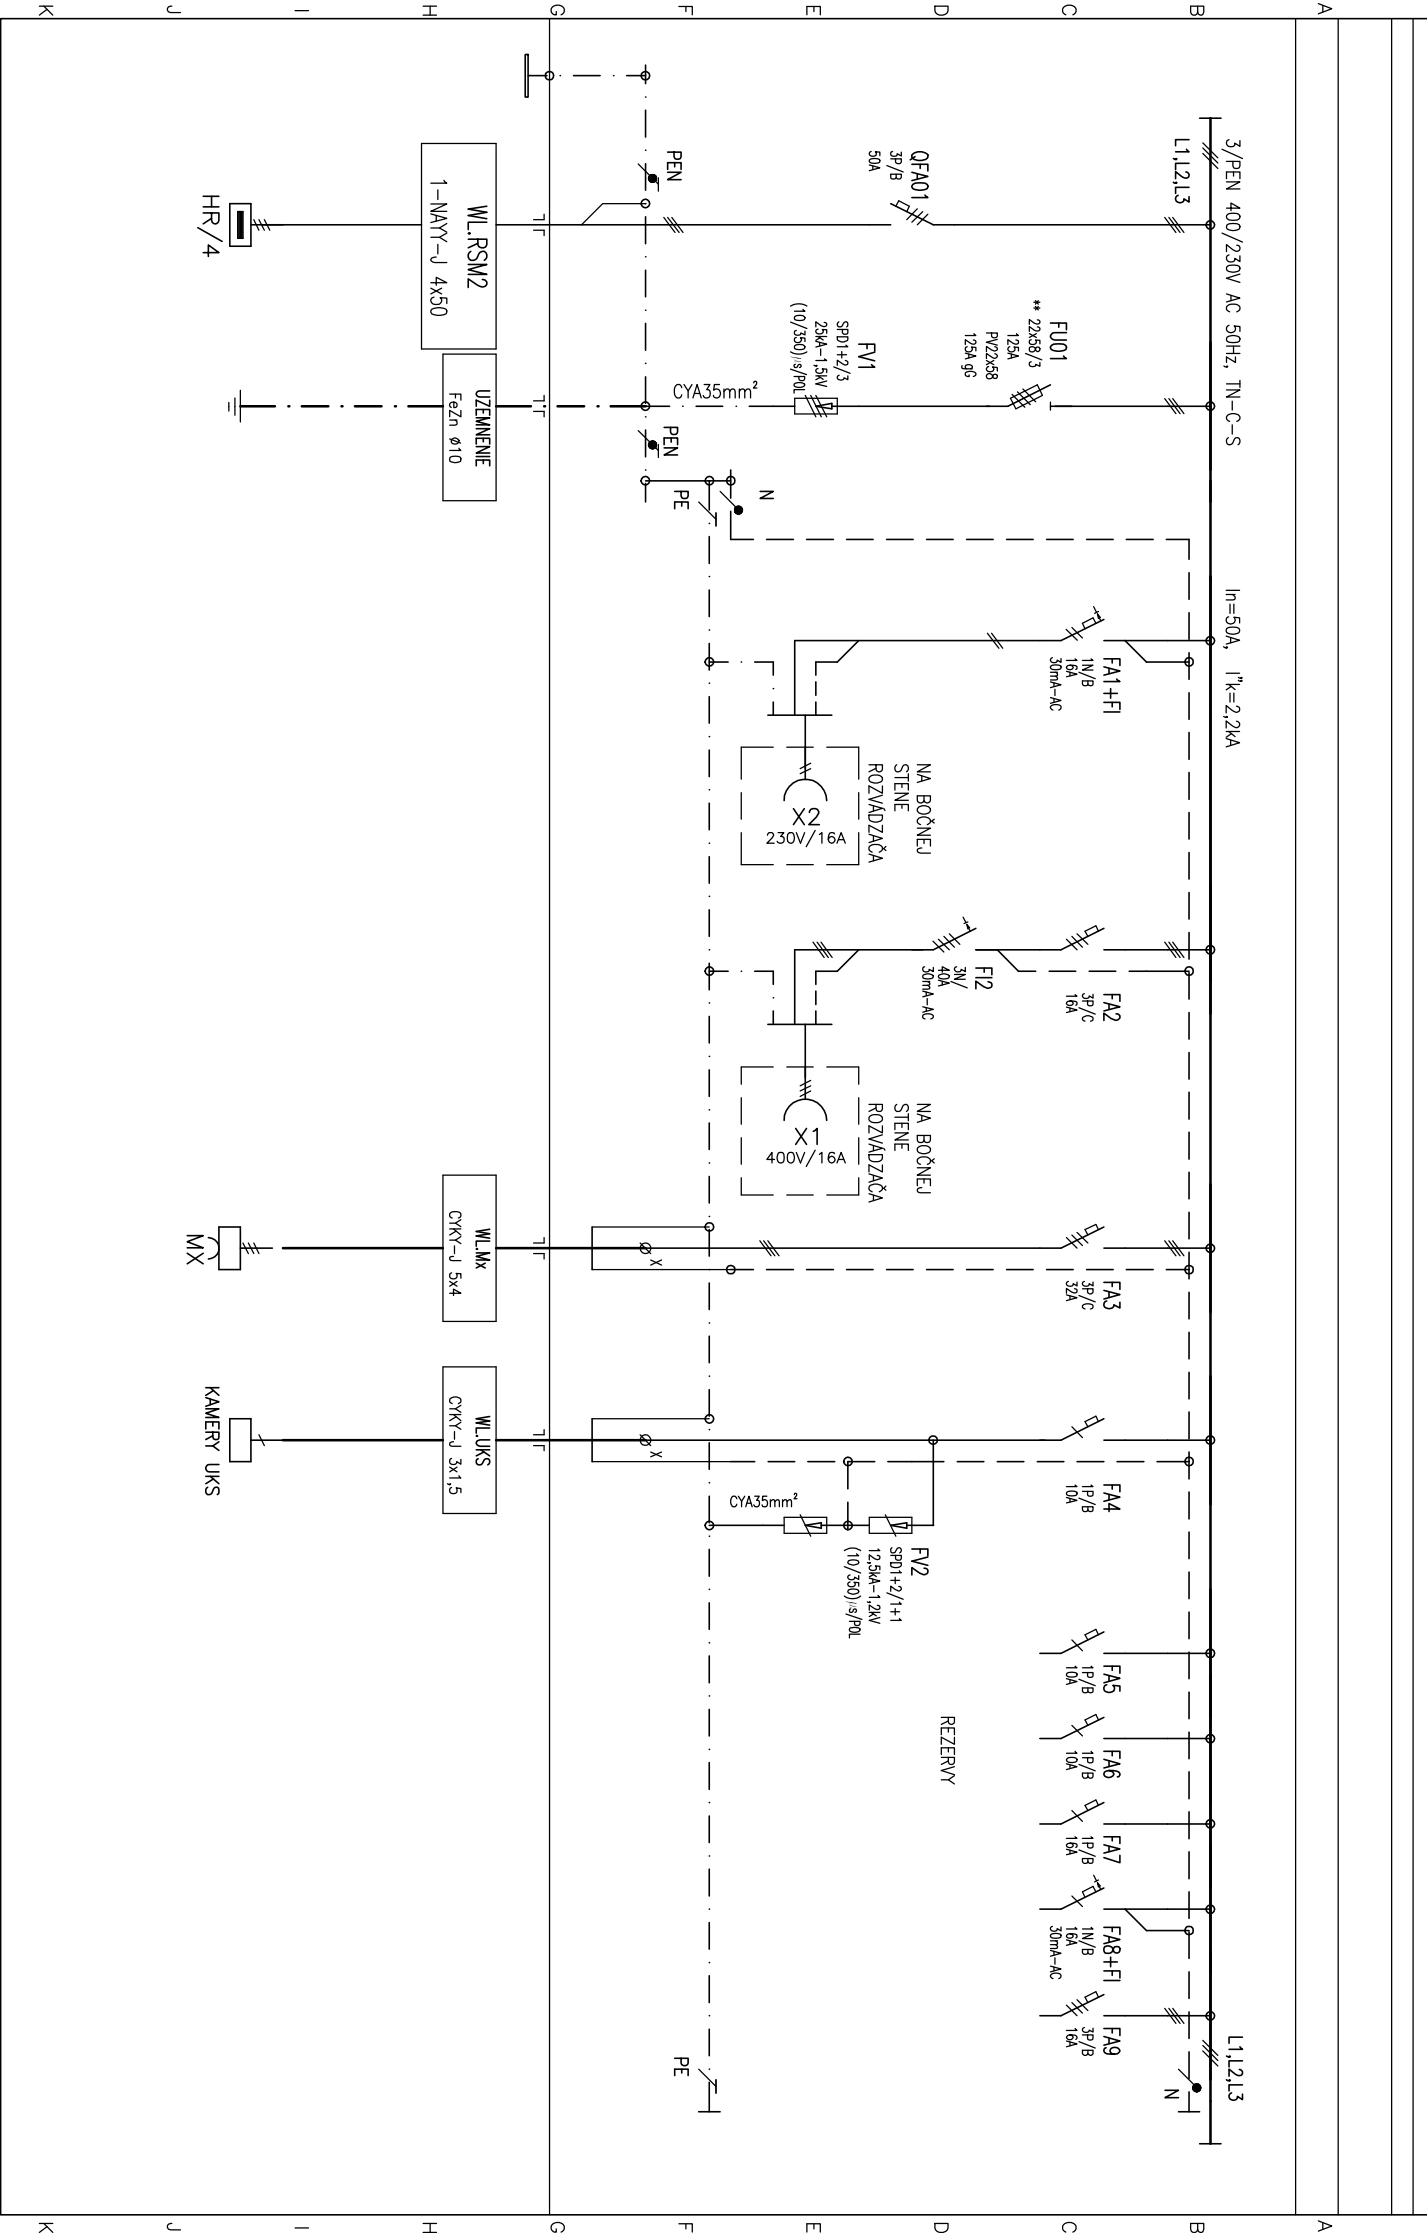

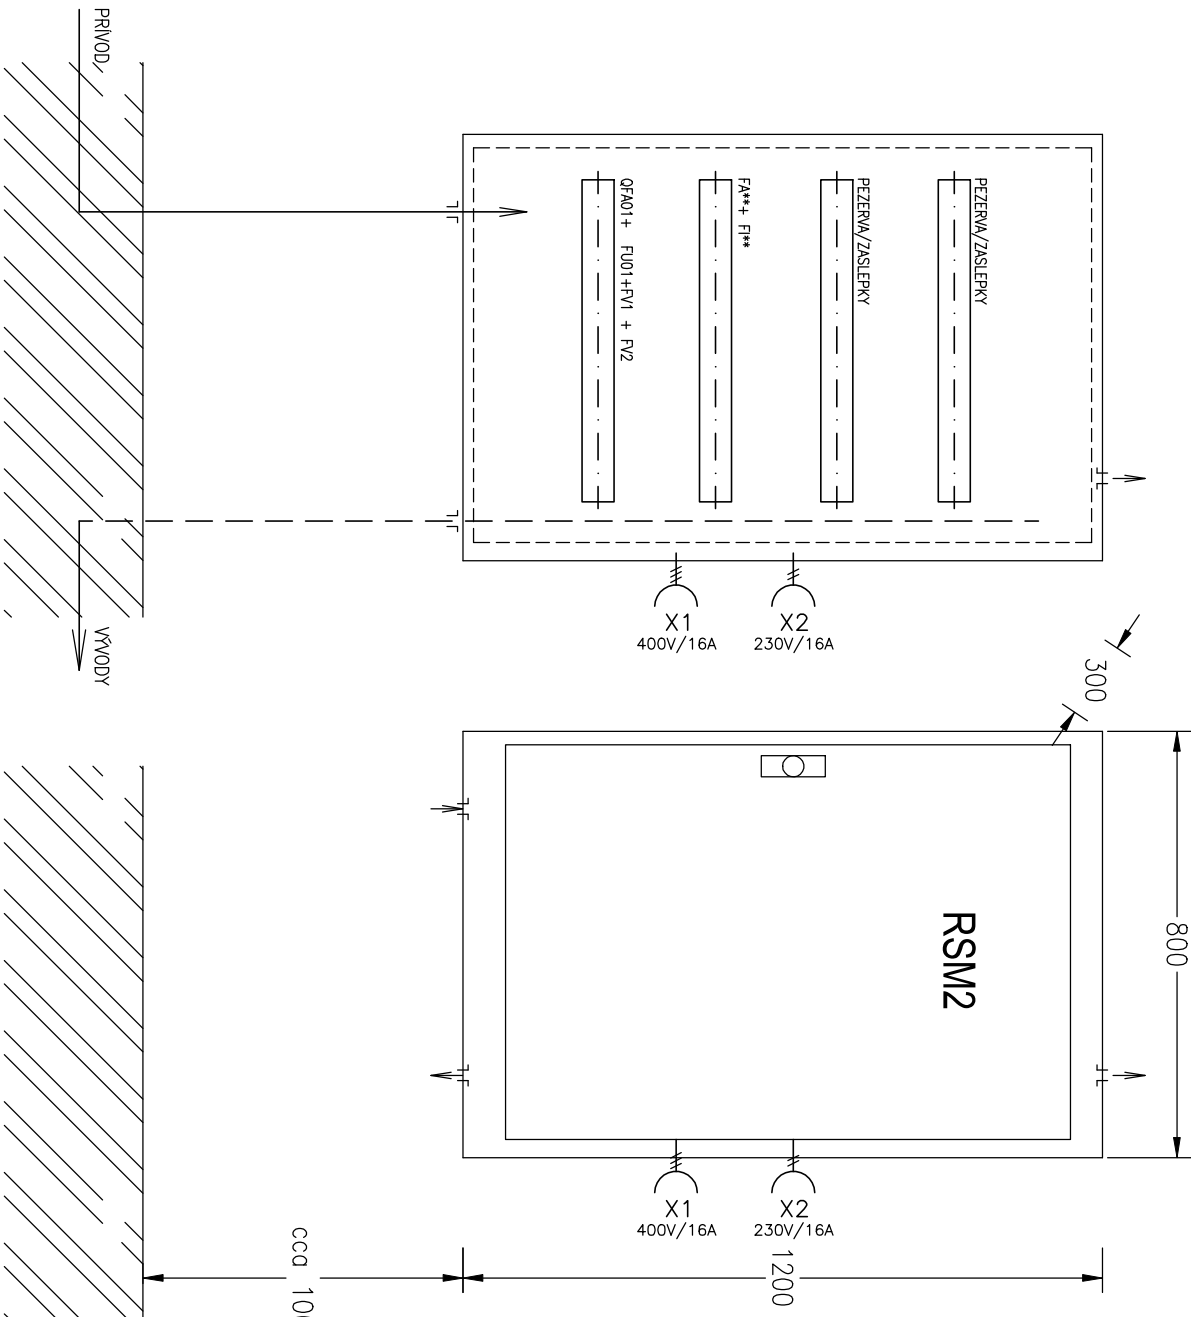

1. NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ (do 160 A)
§.800 / v.1200/ h.300 mm – min. IP54/20
2. PRIVOD : ZDOLA
3. VÝVODY : ZDOLA, ZHORA
4. FAREBNÉ OZNAČIT' UŽIVATEĽ. POPISOM
– STN EN 60446 (330165)
5. MENOVITÝ PRÚD : I_n = 50A
6. POŽADOKRAT. ODOLNOSŤ : min. 10kA

SYSTÉM : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN–C–S
VONKAŠIE VPLYVY: Podľa STN 33 2000–5–51:
DRUH PRESTORU V
OCHRANY PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM:
Podľa STN 33 2000–4–41:
Ochranné opatrenia
čl. 411 Samočinným odpojením napájania
čl. 412 Dvojitá alebo zosilnená izolácia
čl. 415 Doplnkové ochrana prúdovým chráničom

Vypracoval: ING. BUĽANOVSKÁ	AKCIA: Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce SO.09 – silnoprádové rozvody		ING. JAROSLAV BUĽANOVSKÁ 1691 * A * 5–3		Investor: Obsch: RSM2 ZOSTAVA ROZVÁDZAČA	ZÁK.ČÍSLO:	A.K.:	Listov 3
Kontroloval: Datum : 10.2011					Mierka: N	V.Č.:	906	List: 3