

VÝPIS REŠTAURATORSKÝCH PRÁC R1 - R40


VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !



**VŠETKY TYPY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ
DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ LEN Z DOVODU VYŠPECIFIKOVANIA
POŽADOVANÝCH TECHNICKO - FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ .
TIETO JE NUTNÉ BEZ OHĽADU NA TYP MATERIÁLU DODRŽAŤ !**



**NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE
JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)
DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S INVESTOROM A GP !**



REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE



Pred začatím prác bude realizovaný reštaurátorský prieskum a spracovaný návrh na reštaurovanie v zmysle bodu č. 20.3.8 stavebného povolenia č. 141/SS/11-AM z 2.9.2011 , ktorý stanoví potrebný rozsah a postup prác, použitie materiálov, ako aj výslednú prezentáciu. Práce môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, resp. organizácia.


ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 1	 <p>2 ks stojky o v=1825 a v=835 Schodiskové stupne : rozmer 400x300x1900 Počet ks 5</p>	<p>- fragmenty pieskovcového ostenia - schodiskové stupne</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - odstránenie vegetačných zelených plôch - machy - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - Napustenie hydrofobizačným a spevňovacím prostriedkom <p>- za ostenie bude osadená kovaná mreža ozn. č. D10</p>	Miestnosť č. 02 – 0.01


ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 2	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1500x695</p>	<p>- sedlový portál dverného ostenia, zaslepený</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - napustenie spevňovacím prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	Miestnosť č. 02 – 0.01
R 3	 <p>Počet ks: Svetlý rozmer: 810x600</p>	<p>- okenné ostenie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - napustenie spevňovacím prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - za ostenie bude osadená kovaná mreža ozn. č. O16 	Miestnosť č. 02 – 0.01



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 4	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 750x440</p>	<p>- okenné ostenie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - napustenie spevňovacím prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - za ostenie bude osadená kovaná mreža ozn. č. O11 	<p>Miestnosť č. 02 – 0.02</p>
<u>R</u> 5	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 750x440</p>	<p>- okenné ostenie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - napustenie spevňovacím prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - za ostenie bude osadená kovaná mreža ozn. č. O10 	<p>Miestnosť č. 02 – 0.02</p>



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 6	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1170x840</p>	<p>- okenné ostenie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - napustenie spevňovacím prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - za ostenie bude osadená kovaná mreža ozn. č. O13 	Miestnosť č. 02 – 0.02
R 7	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1170x840</p>	<p>- okenné ostenie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - napustenie spevňovacím prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - za ostenie bude osadená kovaná mreža ozn. č. O12 	Miestnosť č. 02 – 0.02



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 8	 <p>Počet ks: 1 dvojica Rozmer: ľavý odrazník 1310x580x1240 pravý odrazník 1310x580x1240</p>	<p>- Kamenné odrazníky brány</p> <p>Materiál: pieskovec, travertín (sekundárne použité)</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	Miestnosť č. 03 – 1.01
R 9	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 3300x2550</p>	<p>- kamenná renesančná brána s okopovou pätkou</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - do brány bude osadené zábradlie ozn. č. Z1 	Miestnosť č. 03 – 1.01



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 10	 <p>Počet ks ostenia: 1 Svetlý rozmer: 1730x900 Počet schodiskových stupňov: 1 Rozmer: 300x225x830</p>	<p>- schodiskové stupne - sedlový portál s krížením prútov neskorogotický</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - preosadenie schodiskového stupňa v súvislosti s preosadením podlahy 	<p>Miestnosť č. 02 – 1.02</p>



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<p>R 11</p>	 <p>Počet ks: 3 Rozmer: cca 360x300x360</p>	<p>- kamenné konzoly zabudované v murive</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	<p>Miestnosť č. 02 – 1.04</p>



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 12	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1820x950</p>	<p>- kamenné dverné ostenie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	<p>Miestnosť č. 02 – 1.08</p>
<u>R</u> 13	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1870x900</p>	<p>- sedlový portál dverného ostenia, neskorogotický</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>- odstránenie súčasnej drevenej výplňovej konštrukcie, vrátane jej drevenej zárubne</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania <p>Za ostenie bude osadená nová dverná výplňová konštrukcia, ozn. č. D4</p>	<p>Miestnosť č. 02 – 1.06</p>



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 14	 <p>Počet ks: 1 celok</p>	<p>- ošetrovanie pieskovcovej pätky a armovaného ostenia otvoru</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - v prípade značného narušenia kameňa (úbytok z hmoty) nutné realizovať zo statických dôvodov výmenu formou kamenárskej vložky z totožného materiálu a prispôbiť ju aj farebne výberom farebne príbuzného materiálu, postupovať podľa pokynov – vid'. časť statika 	Miestnosť č. 02 – 1.08
R 15	 <p>Počet ks: 1 celok</p>	<p>- armované nárožie z opracovaných kamenných kvádrov</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - v prípade značného narušenia kameňa (úbytok z hmoty) nutné realizovať zo statických dôvodov výmenu formou kamenárskej vložky z totožného materiálu a prispôbiť ju aj farebne výberom farebne príbuzného materiálu, postupovať podľa pokynov – vid'. časť statika 	Miestnosť č. 02 – 2.01

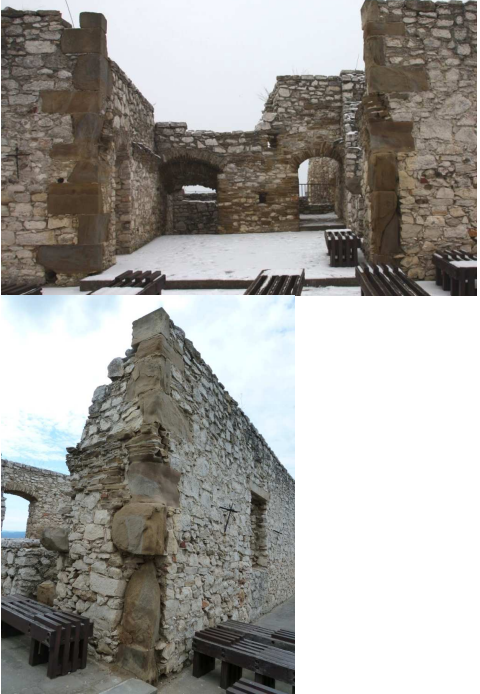

ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 16	 <p>Počet ks: 1 celok</p>	<p>- armované nárožie z opracovaných kamenných kvádrov</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - v prípade značného narušenia kameňa (úbytok z hmoty) nutné realizovať zo statických dôvodov výmenu formou kamenárskej vložky z totožného materiálu a prispôbiť ju aj farebne výberom farebne príbuzného materiálu, postupovať podľa pokynov – vid'. časť statika 	Miestnosť č. 02 – 2.01
R 17	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1100x670</p>	<p>- okenné ostenie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - napustenie spevňovacím prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - za ostenie bude osadená kovaná mreža ozn. č. O6 	Miestnosť č. 02 – 1.09



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 18	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1120x950</p>	<p>- okenné ostenie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysušenie - odsolenie - napustenie spevňovacím prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - za ostenie bude osadená kovaná mreža ozn. č. O8 	Miestnosť č. 02 – 1.10
R 19	 <p>Počet ks: 1 celok – dve strany</p>	<p>- armované nárožie z opracovaných kamenných kvádrov</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - v prípade značného narušenia kameňa (úbytok z hmoty) nutné realizovať zo statických dôvodov výmenu formou kamenárskej vložky z totožného materiálu a prispôbiť ju aj farebne výberom farebne príbuzného materiálu, postupovať podľa pokynov – viď. časť statika 	Miestnosť č. 02 – 1.11



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 20	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1210x905 / 1430x1350 / 1210x900</p>	<p>- okenné trojité ostenie, pôvodné časti doplnené rekonštrukčne</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - v ostení bude osadené kované madlo ozn. č. Z17 	Miestnosť č. 02 – 2.05
R 21	 <p>Počet ks: 2</p>	<p>- kamenné platne sedákov okenných sedílií</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	Miestnosť č. 02 – 2.06



ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 22	 <p>Počet ks: 1 Rozmer: 110x680x200</p>	<p>- kamenné nadpražie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	<p>Miestnosť č. 02 – 2.06</p>
<u>R</u> 23	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1710x700</p>	<p>- kamenný fragment portálu ostenia, zaslepený (stojka a nadpražie)</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	<p>Miestnosť č. 02 – 2.06</p>


ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 24	 <p>Počet ks: 2</p>	<p>- kamenné platne sedákov okenných sedílií</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	Miestnosť č. 02 – 2.06
R 25	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: cca 360x300x360</p>	<p>- kamenná konzola zabudovaná v murive, pravdepodobne pochádzajúca z kozubu</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	Miestnosť č. 02 – 2.06


ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 26	 <p>Počet ks: 1 – pravé nárožie</p>	<p>- armované nárožie z opracovaných kamenných kvádrov</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - v prípade značného narušenia kameňa (úbytok z hmoty) je nutné realizovať zo statických dôvodov výmenu formou kamenárskej vložky z totožného materiálu a prispôbiť ju aj farebne výberom farebne príbuzného materiálu, postupovať podľa pokynov – vid'. časť statika 	Miestnosť č. 02 – 2.07
R 27	 <p>Počet ks: 1 – ľavé nárožie</p>	<p>- armované nárožie z opracovaných kamenných kvádrov</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - v prípade značného narušenia kameňa (úbytok z hmoty) nutné realizovať zo statických dôvodov výmenu formou kamenárskej vložky z totožného materiálu a prispôbiť ju aj farebne výberom farebne príbuzného materiálu, postupovať podľa pokynov – vid'. časť statika 	Miestnosť č. 02 – 2.07


ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 28	 <p>Počet ks: 1 Rozmer: cca 450x300x260</p>	<p>- kamenná konzola zabudovaná v murive, pravdepodobne pochádzajúca zo staršieho stropu</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	<p>Miestnosť č. 02 – 2.07</p>
<u>R</u> 29	 <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer: 1810x990</p>	<p>- sedlový portál dverného ostenia, neskorogotický</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	<p>Miestnosť č. 02 – 2.08</p>




ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 30	 <p>Počet ks: 1</p>	<p>- kamenná platňa sedákov okennej sedílie</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	Miestnosť č. 02 – 2.08
R 31	 <p>Počet ks ostenia: 1 Svetlý rozmer: 1500x500 Počet konzol: 2</p>	<p>- kamenné ostenie pravouhlého otvoru prevétu a jeho konzoly</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - za osteními bude osadené zábradlie, ozn. č.: Z31 	Miestnosť č. 02 – 2.09

ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
R 32	 <p>Počet ks: 1 celok – dve strany</p>	<p>- kamenné platne sedákov okenných sedílií</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	Miestnosť č. 02 – 2.09
R 33	 <p>Počet ks: 1 celok</p>	<p>- kamenné konzoly a rímsa kozuba , materiálová kópia z poslednej obnovy, pôvodná konzola je ulomená</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spetné upevnenie spadnutej konzoly do muriva - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania 	Miestnosť č. 02 – 2.09

ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 34	 <p>Počet ks: 1</p>	<p>- armované nárožie z opracovaných kamenných kvádrov</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Konzervátorský zásah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsolenie - napustenie spevňovacím a hydrofobizačným prostriedkom - ponechanie vo fragmentálnom stave, bez dopĺňovania - v prípade značného narušenia kameňa (úbytok z hmoty) nutné realizovať zo statických dôvodov výmenu formou kamenárskej vložky z totožného materiálu a prispôbiť ju aj farebne výberom farebne príbuzného materiálu, postupovať podľa pokynov – vid'. časť statika 	<p>Miestnosť č. 02 – 2.02</p>

ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 35 36	 <p>Počet ks nárožného armovania: 6 Plocha exteriérových omietok: 207,42 m²</p>	<p>35 - armované nárožia kaplnky 36 - exteriérové omietky kaplnky, vrátane fragmentov renesančného nárožného kvádrovania v omietke</p> <p>Materiál: pieskovec</p> <p>Sanácia muriva a omietok kaplnky sa týka hlavne zasolených a zavlhnutých častí stien. Realizovaná bude ako súčasť reštaurátorského zásahu, po reštaurátorskom prieskume a spracovaní návrhu na reštaurovanie, ktorý navrhne aj celkovú záverečnú prezentáciu exteriéru kaplnky s pôvodnými omietkami, kvádrovaním, ako aj spôsobom prezentácie nárožných armovaní a kamenných ostení okien.</p> <p>Súčasne je potrebná aj konzervácia resp. výmena, vložkovanie poškodených pieskovcových blokov obvodového muriva (armovanie).</p> <p>Cementové nové omietky budú ako súčasť reštaurátorského zásahu kompletne odstránené a nahradené rekonštrukčným spôsobom. Zachované a reštaurované bude renesančné nárožné kvádrovania v omietke.</p> <p>Pozornosť je potrebné venovať archeologickým výskumom v r. 2011 obnaženým pôvodným exteriérovým omietkam, ktoré boli sekundárne prekryté zvýšením úrovne terénu v okolí kaplnky, a ktoré môžu slúžiť ako vzor pre doplnenie po odstránení cementových omietok.</p>	<p>Miestnosť č. 02 – 1.16</p>

ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 37 38	 <p>Počet prípor s nábehmi na klenbu: 8 + 2 samostatné nábehy na klenbu Výška: 2x5750 / 2x4350 / 4x5450 / 2x1500(nábehy) Plocha interiérových omietok: 181,11 m² Pastofórium: 1 ks Kamenné prekrytie krypty: 1 ks</p>	<p>37 - interiérové omietky kaplnky 38 - pieskovcové interiérové prvky kaplnky (prípory a nábehy klenieb, Kamenné pastofórium)</p> <p>Sanácia muriva a omietok kaplnky sa týka hlavne zasolených a zavlhnutých častí stien. Realizovaná bude ako súčasť reštaurátorského zásahu, po reštaurátorskom prieskume a spracovaní návrhu na reštaurovanie, ktorý prinesie návrh celkovej prezentácie stien kaplnky.</p> <p>Súčasťou reštaurátorského zásahu bude aj reštaurátorská obnova (rekonštrukcia na plnú výšku) združeného okna nachádzajúceho sa nad vstupom do kaplnky, ako aj reštaurátorská obnova dvojice okien nachádzajúcich sa v presbytériu</p> <p>V dôsledku stekania vody po stenách interiéru, ako aj vnikaniu vody do obvodových murív, došlo k vzniku plesní a prerastaniu omietok machmi, ktoré musí reštaurátorský zásah odstrániť.</p> <p>V rámci reštaurátorského zásahu je potrebné odstrániť všetky rastlinné a hubovité zárodky, ktoré poškodzujú interiér.</p> <p>Dochované pôvodné omietky interiéru vrátane kamenných prípor, pätiiek a nábehov klenieb, pastofórium, ako aj kameň krypty na podlahe budú reštaurované a cementové omietky budú ako súčasť reštaurátorského zásahu odstránené a nahradené rekonštrukčným spôsobom.</p> <p>Bez omietok budú ponechané časti murív, ktoré sa v minulosti nachádzali nad klenbami.</p>	Miestnosť č. 02 – 1.16

ozn.	schéma rozmer	Popis	poznámka
<u>R</u> 39	 <p>Počet ks: 2 Svetlý rozmer: 4080x820 / 3860x820</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pieskovcové osteníia okenných otvorov - výmena okenných výplní <p>Súčasťou reštaurátorského zásahu bude aj reštaurátorská obnova dvojice okien nachádzajúcich sa v presbytériu, vrátane návrhu a výmeny presklenej výplňovej konštrukcie (náznaková rekonštrukcia v podobe bezfarebných vitráží, resp. lepených skiel – novotvar v rámci výtv. návrhu), ktorá zamedzí prieniku vody do interiéru a umožní mikroventiláciu priestoru, aby nedochádzalo k zrážaniu vody v interiéru a jej stekaniu po stenách interiéru, vzniku plesní a prerastaniu machmi.</p>	Miestnosť č. 02 – 1.16
<u>R</u> 40	  <p>Počet ks: 1 Svetlý rozmer otvoru: 1940x640 / 1940x800</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pieskovcové ostenie združeného okna s doplnením chýbajúcich častí, po znížení úrovne terasy v mieste okna a prezentácia okna v plnej výške - výmena okenných výplní bezpečnostným lepeným sklom, priehľadným, aby umožňoval pohľad z terasy do kaplnky <p>- okno po reštaurátorskom prieskume a návrhu na reštaurovanie bude podrobené kompletnému reštaurovaniu (pôvodné fragmenty, rekonštruované časti pri ich osadení + doplnenie chýbajúcich častí rekonštrukčným spôsobom na plnú výšku).</p>	Miestnosť č. 02 – 1.16