


NOVÁ NEREZOVA VLOŽKA ODKOURENÍ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ, DN 160,
SVISLÁ DÉLKA 10m PROTÁŽENO STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVYM TĚLESEM

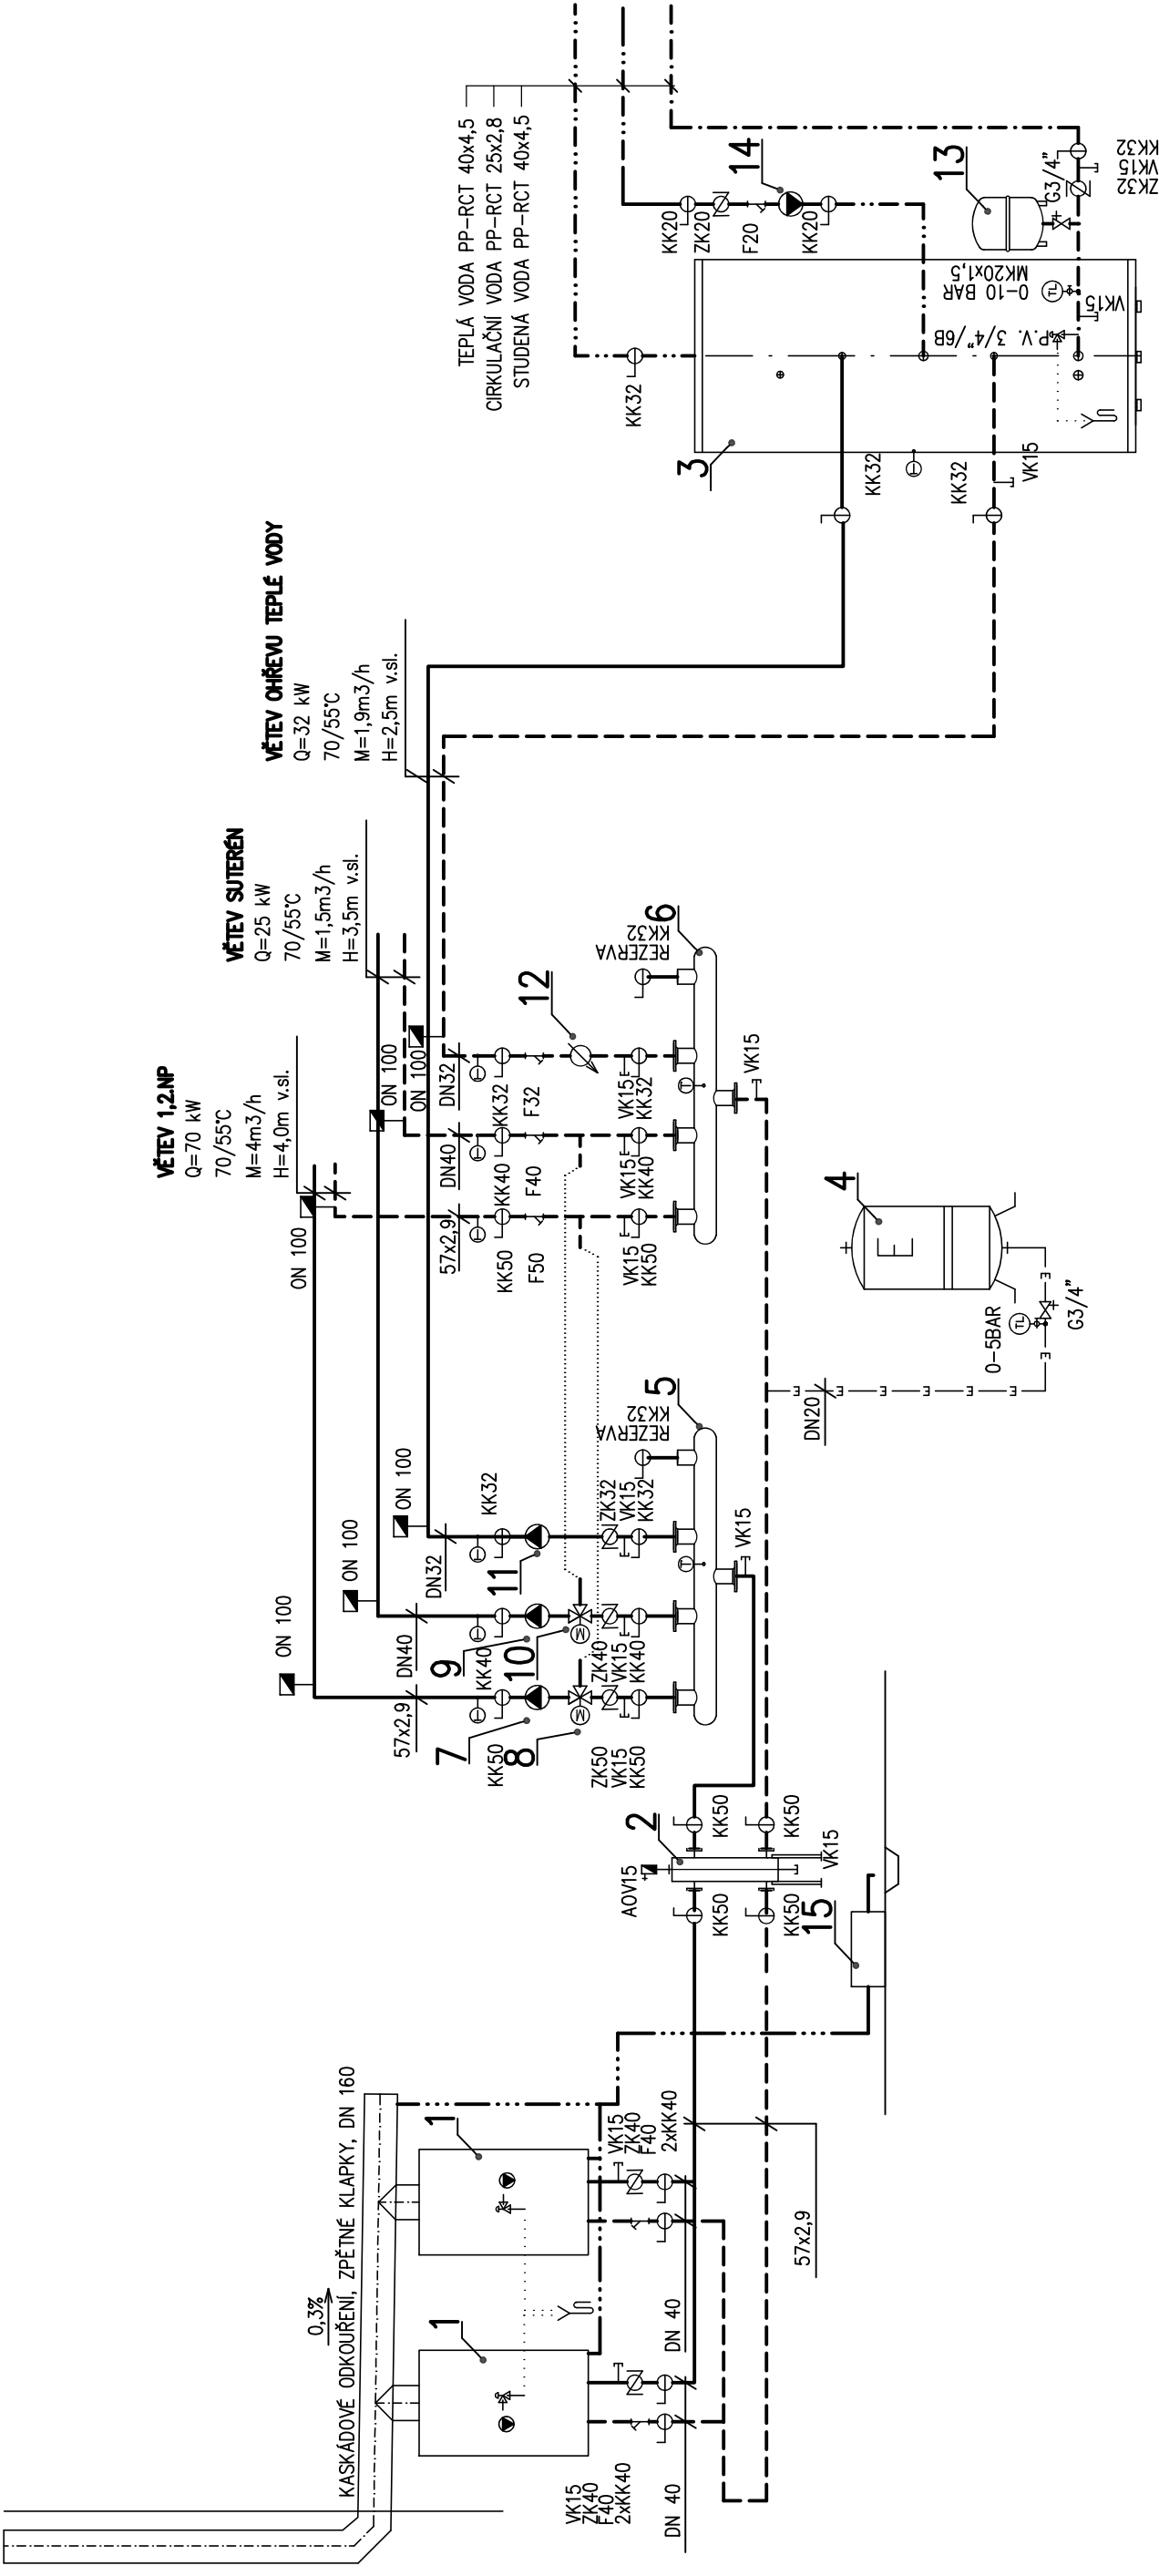

Zodp. projektant		Vypracoval	
Ondřej Příbil		Ondřej Příbil	
Kraj : Zlínský			
Investor : Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, 768 61			
Stavba : Rekonstrukce kotelny a MaR PK 1071			
Obsah :			
Schéma kotelny			
Datum		02/2019	
Stupeň PD		DPS	
Formát		2xA4	
Zakázkové číslo			
Objekt			
č.výkresu		004	
		měřítko	
		-	

Projekce TZB

Příbil Ondřej
autorizovaný technik
technika prostředí staveb

tel: 776 152 270
email: ondrej.pribil@centrum.cz

Prerovská 1597
768 61 Bystřice pod Hostýnem