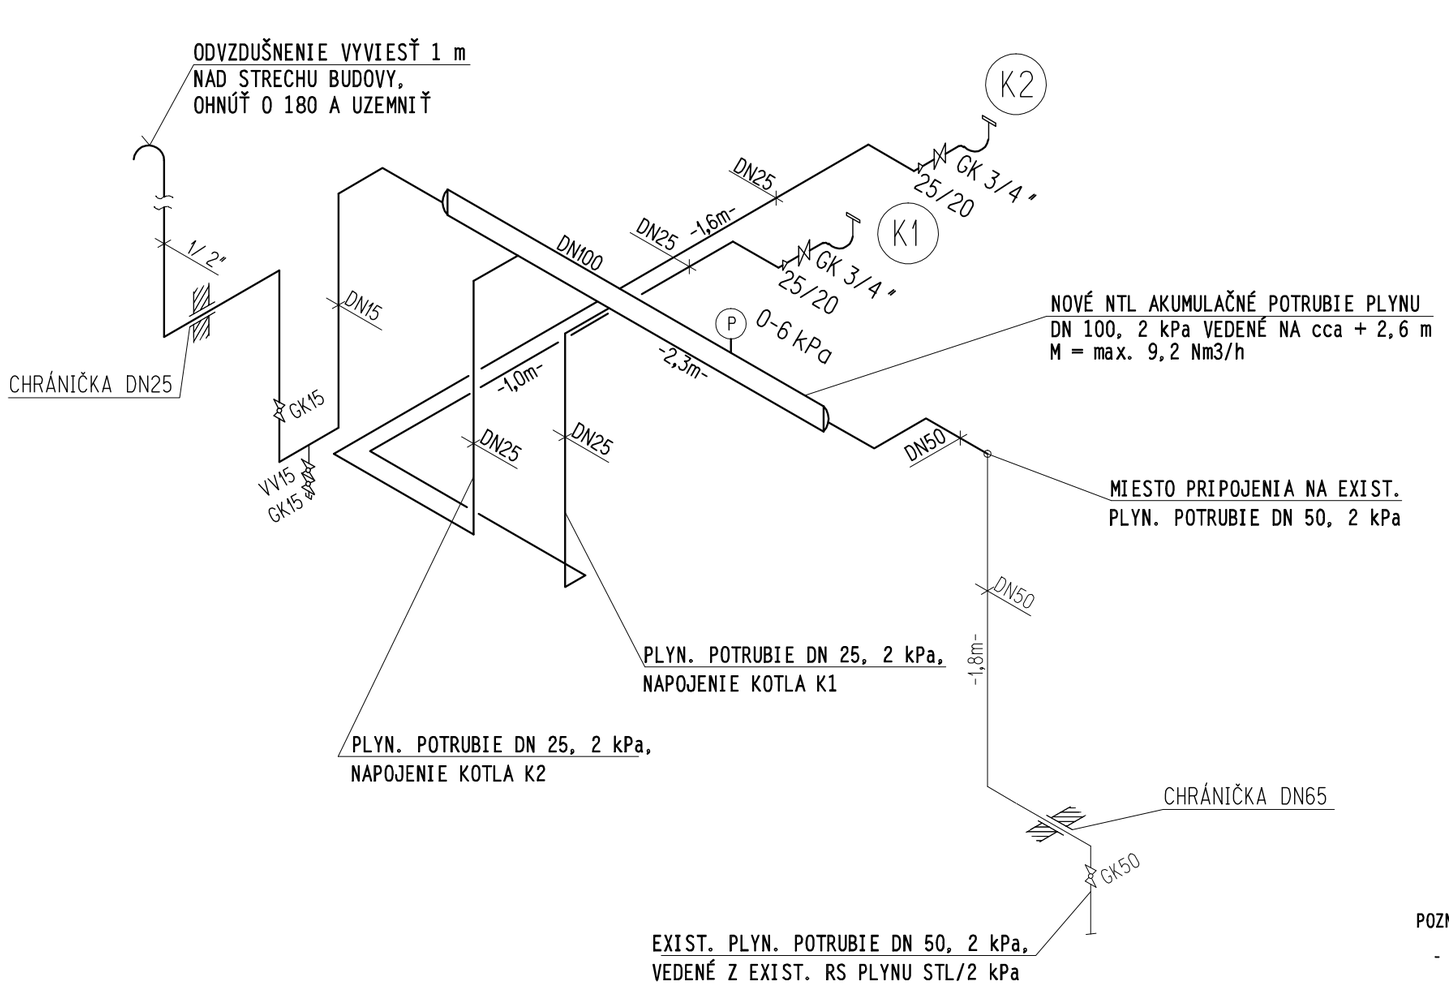



LEGENDA:

- PLYNOVÉ POTRUBIE
- CHRÁNIČKA NA POTRUBÍ
- REDUKCIA NA POTRUBÍ
- (K1) PLYNOVÝ KOTOL
- GK GULOVÝ KOHÚT - PLYN
- VV VZORKOVACÍ VENTIL - PLYN

POZNÁMKY:

- PRI VEDENÍ PLYNOVODU TREBA DODRŽAŤ MIN. POVRCHOVÚ VZDIALENOSŤ OD INÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU PODLA STN 73 6005 !
- VZDIALENOSŤ PLYNOVÉHO POTRUBIA (POVRCH) OD STIEN, STROPOV, KONŠTRUKCIÍ, POTRUBÍ A OSTATNÝCH VEDENÍ MIN. 20 mm !
- PRESAH CHRÁNIČKY CEZ STENU NA OBIDVOCH STRANÁCH MIN. 10 mm !
- ROZVOD PLYNOVODU MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ PODLA STN 34 1390 A SPOJE VODIVO PREPOJENÉ PODLA STN 33 2030 !

OZNAČ.	NÁZOV	POČET	MAX. SPOTREBA (m3/h)
K 1,2	PLYNOVÝ KOTOL Viessmann Vitodens 200 - 45 kW	2	4,6 x 2
	CELKOVÁ SPOTREBA PLYNU (m3/h)		9,2

	DÁTUM	MENO	PODPIS
VYPRACOVAL	04/2019	Ing. ŠIMONOVIČ	
ZODP.PROJEKTANT			
SCHVÁLIL			

MIESTO STAVBY: Žiar nad Hronom, SNP 1247, p. č. 1635/1-5

INVESTOR: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

NÁZOV AKCIE: ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV

PROFESIA: Rozvod plynu v kotolni

NÁZOV VÝKRESU: ROZVOD PLYNU - AXONOMETRIA

ČÍSLO VÝKRESU: 3-EN-06

ENEKO Levice, s.r.o.
Sv.Michala 6,
934 01 Levice, SLOVENSKO
tel./fax: 036/6310850

ZÁKAZKA ČÍSLO	ENE 2019/13
ARCHÍVNE ČÍSLO	
TYP DOKUMENTU	PROJ. PRE SP
PS/SO	
POČET A4	2
MIERKA: /	POR.ČÍSLO:

Tento dokument je duševným vlastníctvom ENEKO Levice s.r.o. Bez písomného súhlasu vlastníka nesmie byť rozmnožovaný, publikovaný alebo ďalej rozširovaný.