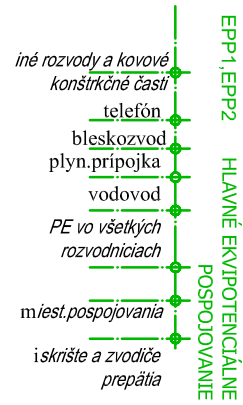


| miestnosť | VONKAŠIE VPL.VVV |
|---|---|
| VNÚTORNÉ PRIESTORY | AA5 AB6 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 |
| VONKAŠIE RPIESTORY POD PRÍSTREŠKOM | AA8 AB8 AC1 AD2 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 |
| VNÚTORNÉ PRIESTORY KÚPEĽNÁ- ZONA 0,1,2 | AA5 AB5 AC1 AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 |
| VONKAŠIE PLESTORY | AA8 AB8 AC1 AD-DAŽD AE1 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA | | | | |
| VYPRACOVANÉ S. Pavčák | ODP. PROJEKTOVISE S. Pavčák | KONTROLOVANÉ S. Pavčák | ODP. PROJEKTOVÁBY | |
| OKRES: ŽIAR NAD HRONOM | INVESTOR: MESTO ŽIAR NAD HRONOM | OBEC: ŽIAR NAD HRONOM | | |
| ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRE STAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV ELEKTRO Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č. 1635/1-5 | | | | |
| UMELÉ OSVETLENIE INP | | | ARCHIVNÉ ČÍSLO 242019 | C. VYKRESU E03 |

Elektronišťačiatu vyhotoviti s káblami N2XH.
Káble užiti v zmysle STN 33 2000-5-52 pod ometkou, v strope v trúbkach FXH, aby sa vyútlučilo mechanické poškodenie a zamedzilo možnosti vzniku úrazu elektrickým prúdom doľkom na pripadnú neživú časť konštrukcie budovy alebo kovového vedenia. V miestnosti kúpeľňa (sprcha) elektronišťačiatu vyhotoviti podľa STN 33 2000-7-701. V horľavých konštrukciách vedenie vyhotoviti káblami N2XH. V podlaždoch a montov.stenách káble užiti v trúbkach FXH.
Farbné značenie káblov (STN 34 7411), zbernice vodičov musia zodpovedať STN EN 60445.

[illegible]

Na hlav, pospíjajte sa pripojiť podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.1, 2.1

| | |
|--|---|
| - hlavný ochranný vodič | - hlavný uzemňovací vodič |
| - hlavná uzemňovacia svorka | - rozvodná potrebná v budove (plyn, voda) |
| - kovové konštrukčné časti ustr. kúrena a klimatizácie | - oceľová výstuž konštrukcie, betonových prvkov |

POUŽITÉ OCHRANY:
Ochrana proti prepätiu:
ELEKTRONIKÁLÁCIE: zvodičmi i prechádz v zmysle STN 33 2000-1,
všetchné ochrany "B" "C" a "D".
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:
NN- počas prevádzky:
Ochrana izolovaním živých častí čl. 412.1,
Ochrana zábranou a krytmi čl. 412.2,
Umistením mimo dosah čl. 412.4,
Doplňková ochrana prúdovým chráničom čl. 412.5,
NN- pri poruche:
Ochrana samčinným odpojením napájania čl. 413.1,
413.1.1, 413.1.3
Ochrana hlavným pospájaním čl. 413.1.2.1,
Ochrana doplnkovým pospájaním čl. 413.1.2.2.
Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II čl. 413.2.