


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obsah: **ROZVÁDZAČ RK**


Akce: ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU  
NA ZARIADENIE PRE SENIOROV  
ELEKTRO  
Žiar nad Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1–5

TYP PROVEDENÍ: OCEP  
KRYTÍ: IP54 / IP20  
ROZMĚRY: 600 x 800 x 250 mm  
DELENÍ: –  
NATĚR: TYPOVÝ  
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI  
PRÍVOD (Y): SHORA  
VÝVODY: NAHORU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Výpracoval: Š.Fazekaš								Investor: MESTO ŽIAR NAD HRONOM												Zak.číslo: 242019		A.K.: 242019		Listů: 5	
Kontroloval: Š.Fazekaš																				Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 21.04.2019																Měřítko: N		E08		1					



--	--

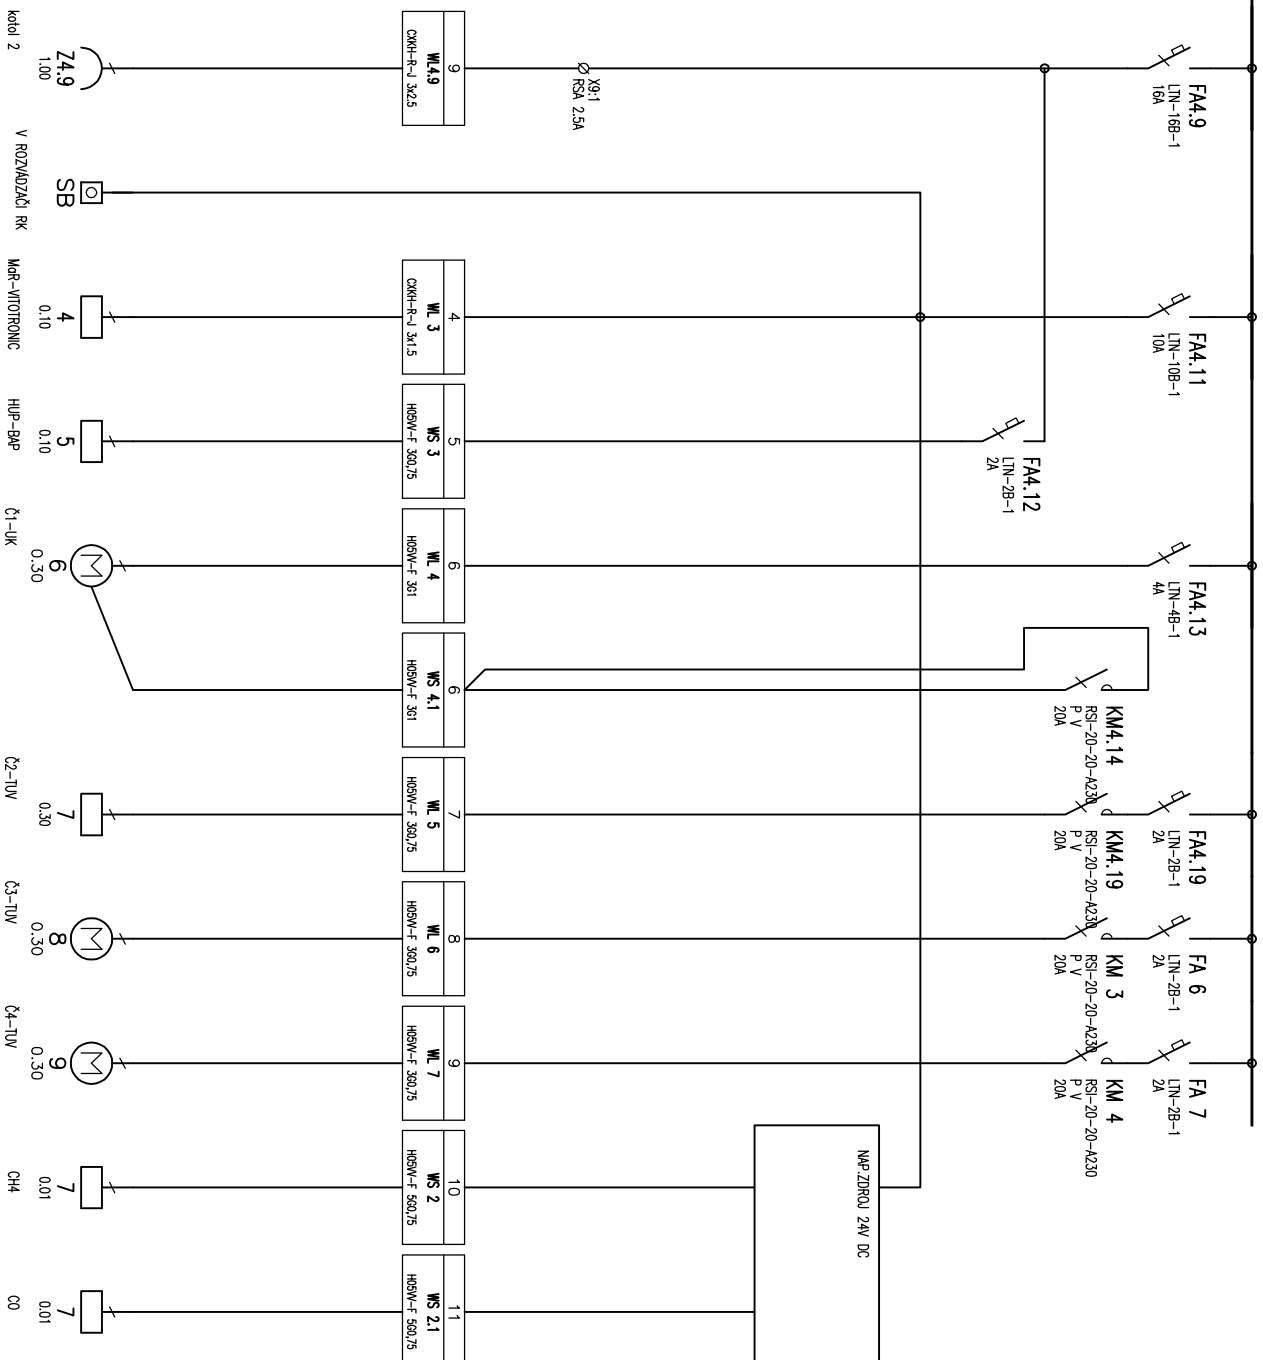

Vypracoval:	Š. Fazekas	AKCE: ZMENA EXIST. STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRISTAVBOU	Investor: MESTO ŽIAK NAD HRONOM	Zak.číslo:	242019	A.K.:	242019	Ušú:	5
Kontroloval:	Š. Fazekas	NA ZARIADENIE PRE SENIOROV ELEKTRO	Obsah:	Zmno/Datum:		V.č.:		List:	
Datum :	21.04.2019	Hronom, SNP 1247, p.č.1635/1-5 Žiar nad	ROZVÁDZAČ RK	Měřítko:	N	E08		3	



