

3PEN/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

OCHRANA SAMOČINNÝM

ODPOJENÍM NAPÁJANIA


ČÍSLO LISTU	NÁZOV LISTU	ZMENA				
		A	B	C	D	E
1	ÚVODNÝ LIST					
2	ROZMEROVÝ NÁČRT					
3	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
4	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
5	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
6	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
7	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE					
8	SVORKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA					
9	-					
10	-					
11	-					
12	-					
13	-					
14	-					

POZNÁMKY


NÁSTENNÝ OCEĽOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ OEZ NP66-1008030, 1000x800x250mm, IP66, VÝŠKA SPOD. HRANY 1,0m

PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZHORA

In=25A, Ik"<10kA

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU			<div>RLProject s.r.o.</div> <div>Janka Kráľa 21, 059 51 Poprad-Matejovce tel:+421 907 954457</div>	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RASTISLAV CHOVANEC			
	VYPRACOVAL	ING. ŠTEFAN ONDIRKO			
INVESTOR	Obec Hrubá Borša, Obecný úrad, Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša				
MIESTO STAVBY	Obec Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka, parc. č. 59/5				
NÁZOV STAVBY	OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA			DÁTUM	11/2021
PROFESIA	E – ELEKTROINŠTALÁCIE			FORMÁT	8xA4
				ZÁKAZK. ČÍSLO	HRB112021
NÁZOV VÝKRESU	ROZVÁDZAČ RH			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
				—	E-04


ROZMEROVÝ NÁČRT

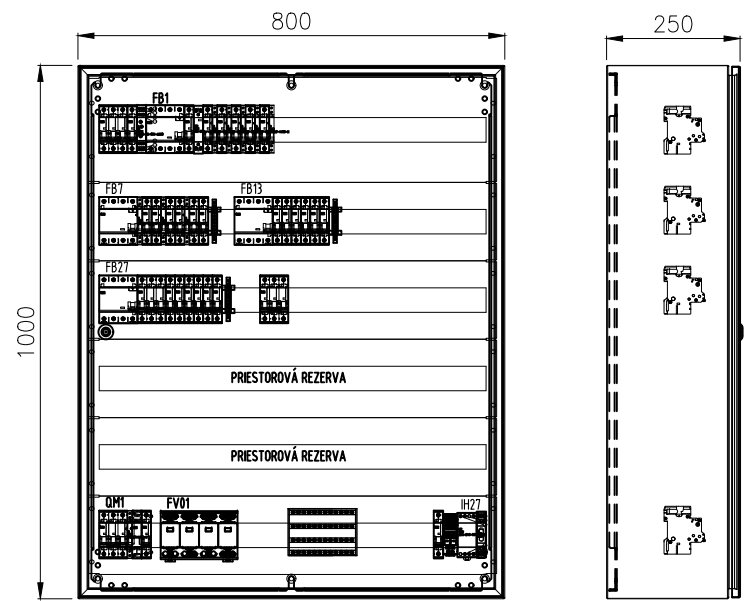

POZNÁMKY


NÁSTENNÝ OCEĽOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ OEZ NP66-1008030, 1000x800x250mm, IP66, VÝŠKA SPOD. HRANY 1,0m
PRÍVOD ZHORA, VÝVODY ZDOLA/ ZHORA
 $I_n=25A$, $I_k'' < 10kA$

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH ROZMEROVÝ NÁČRT	NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO	LIST: 2
	E-04	

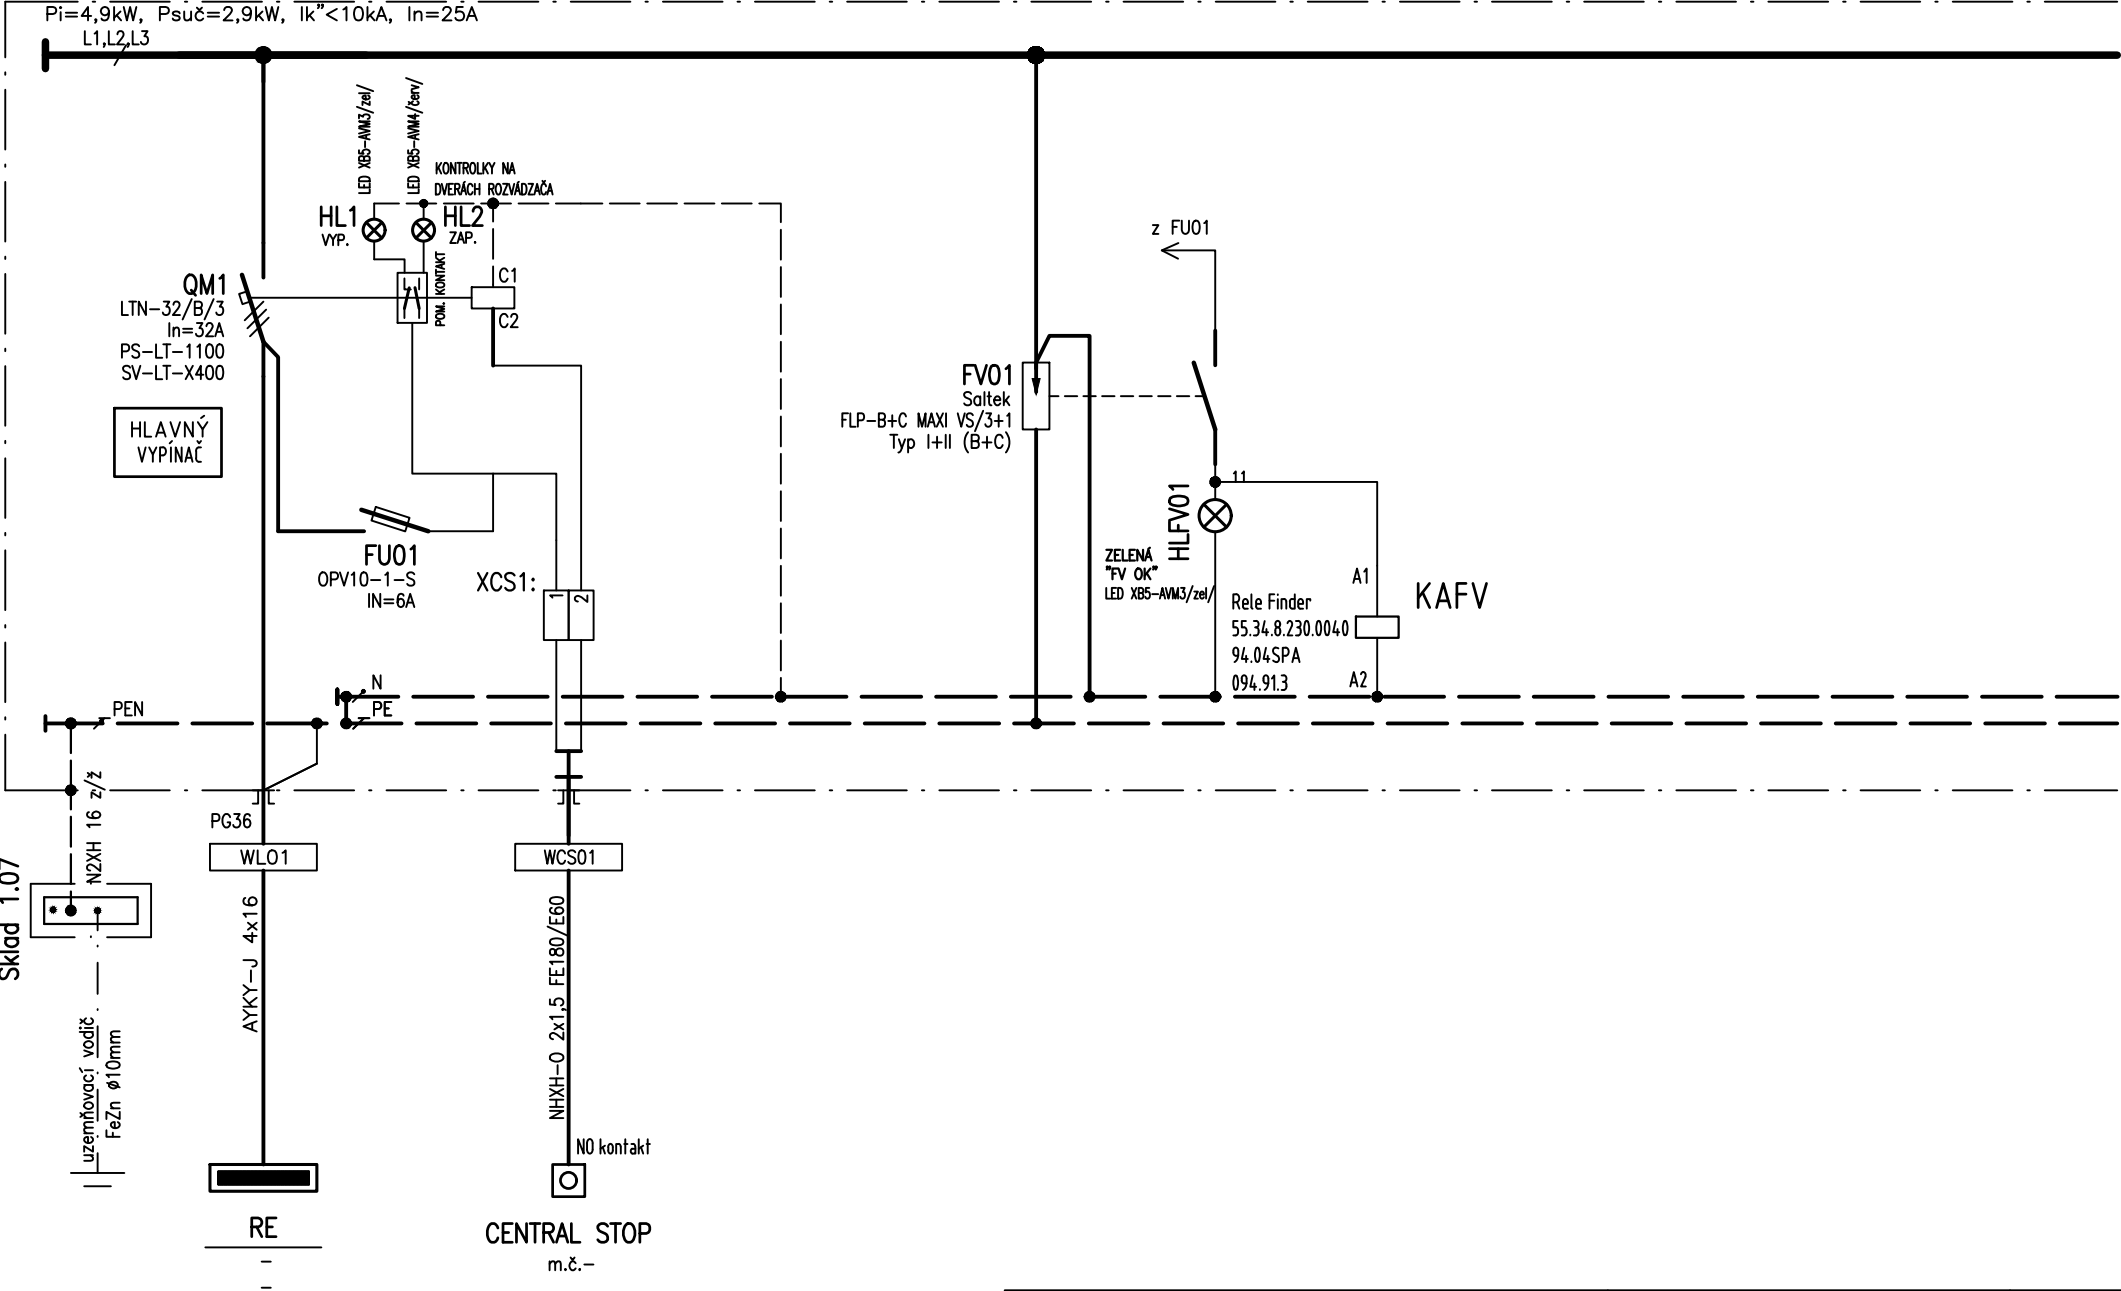

Sklad 1.07

uzemňovací vodič
FeZn Ø10mm

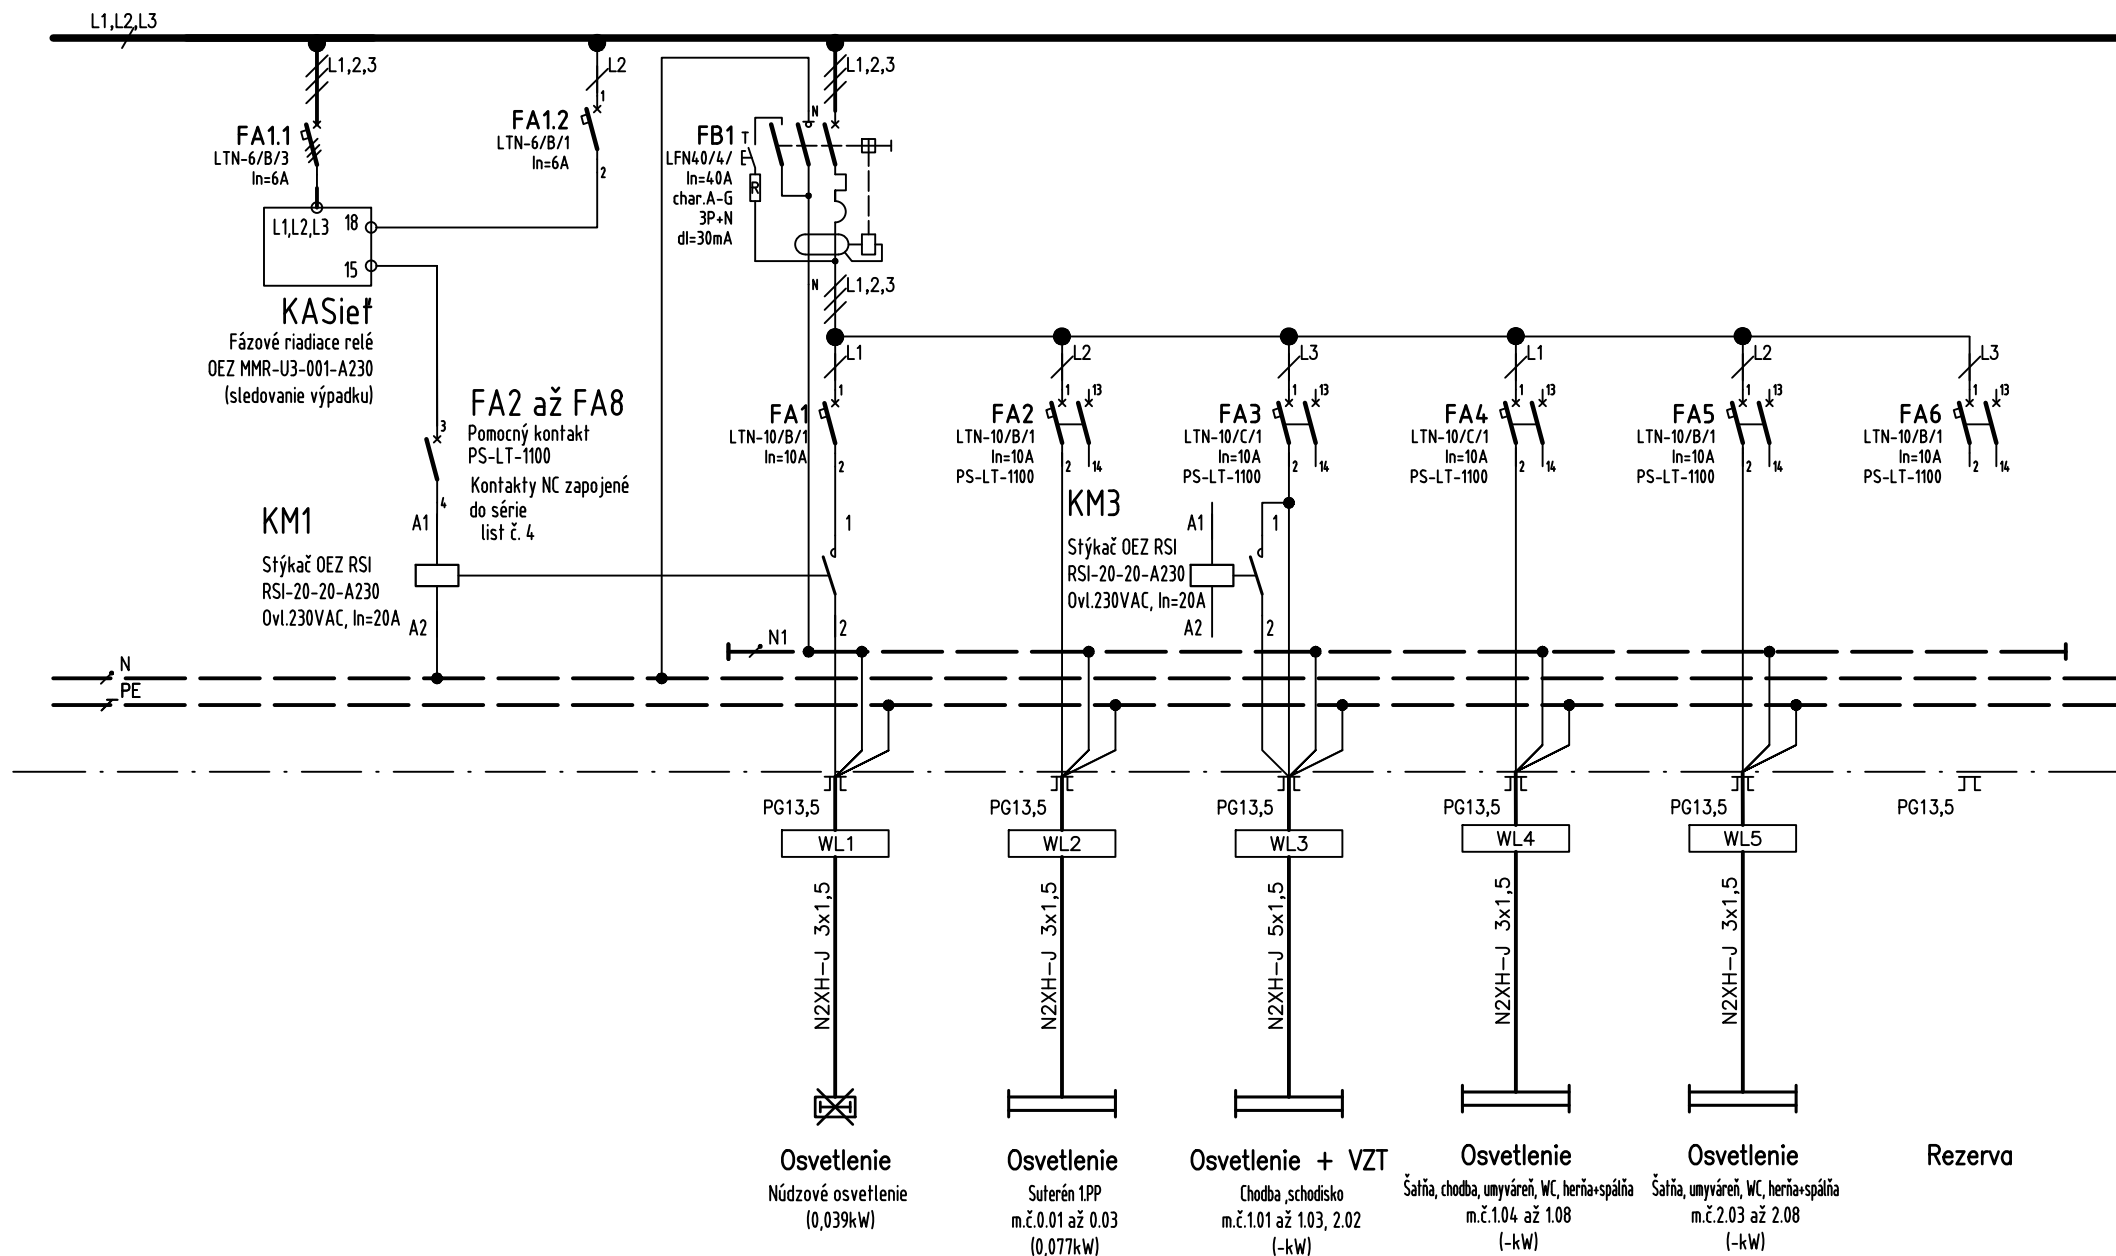

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH


PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-04

LIST:

4

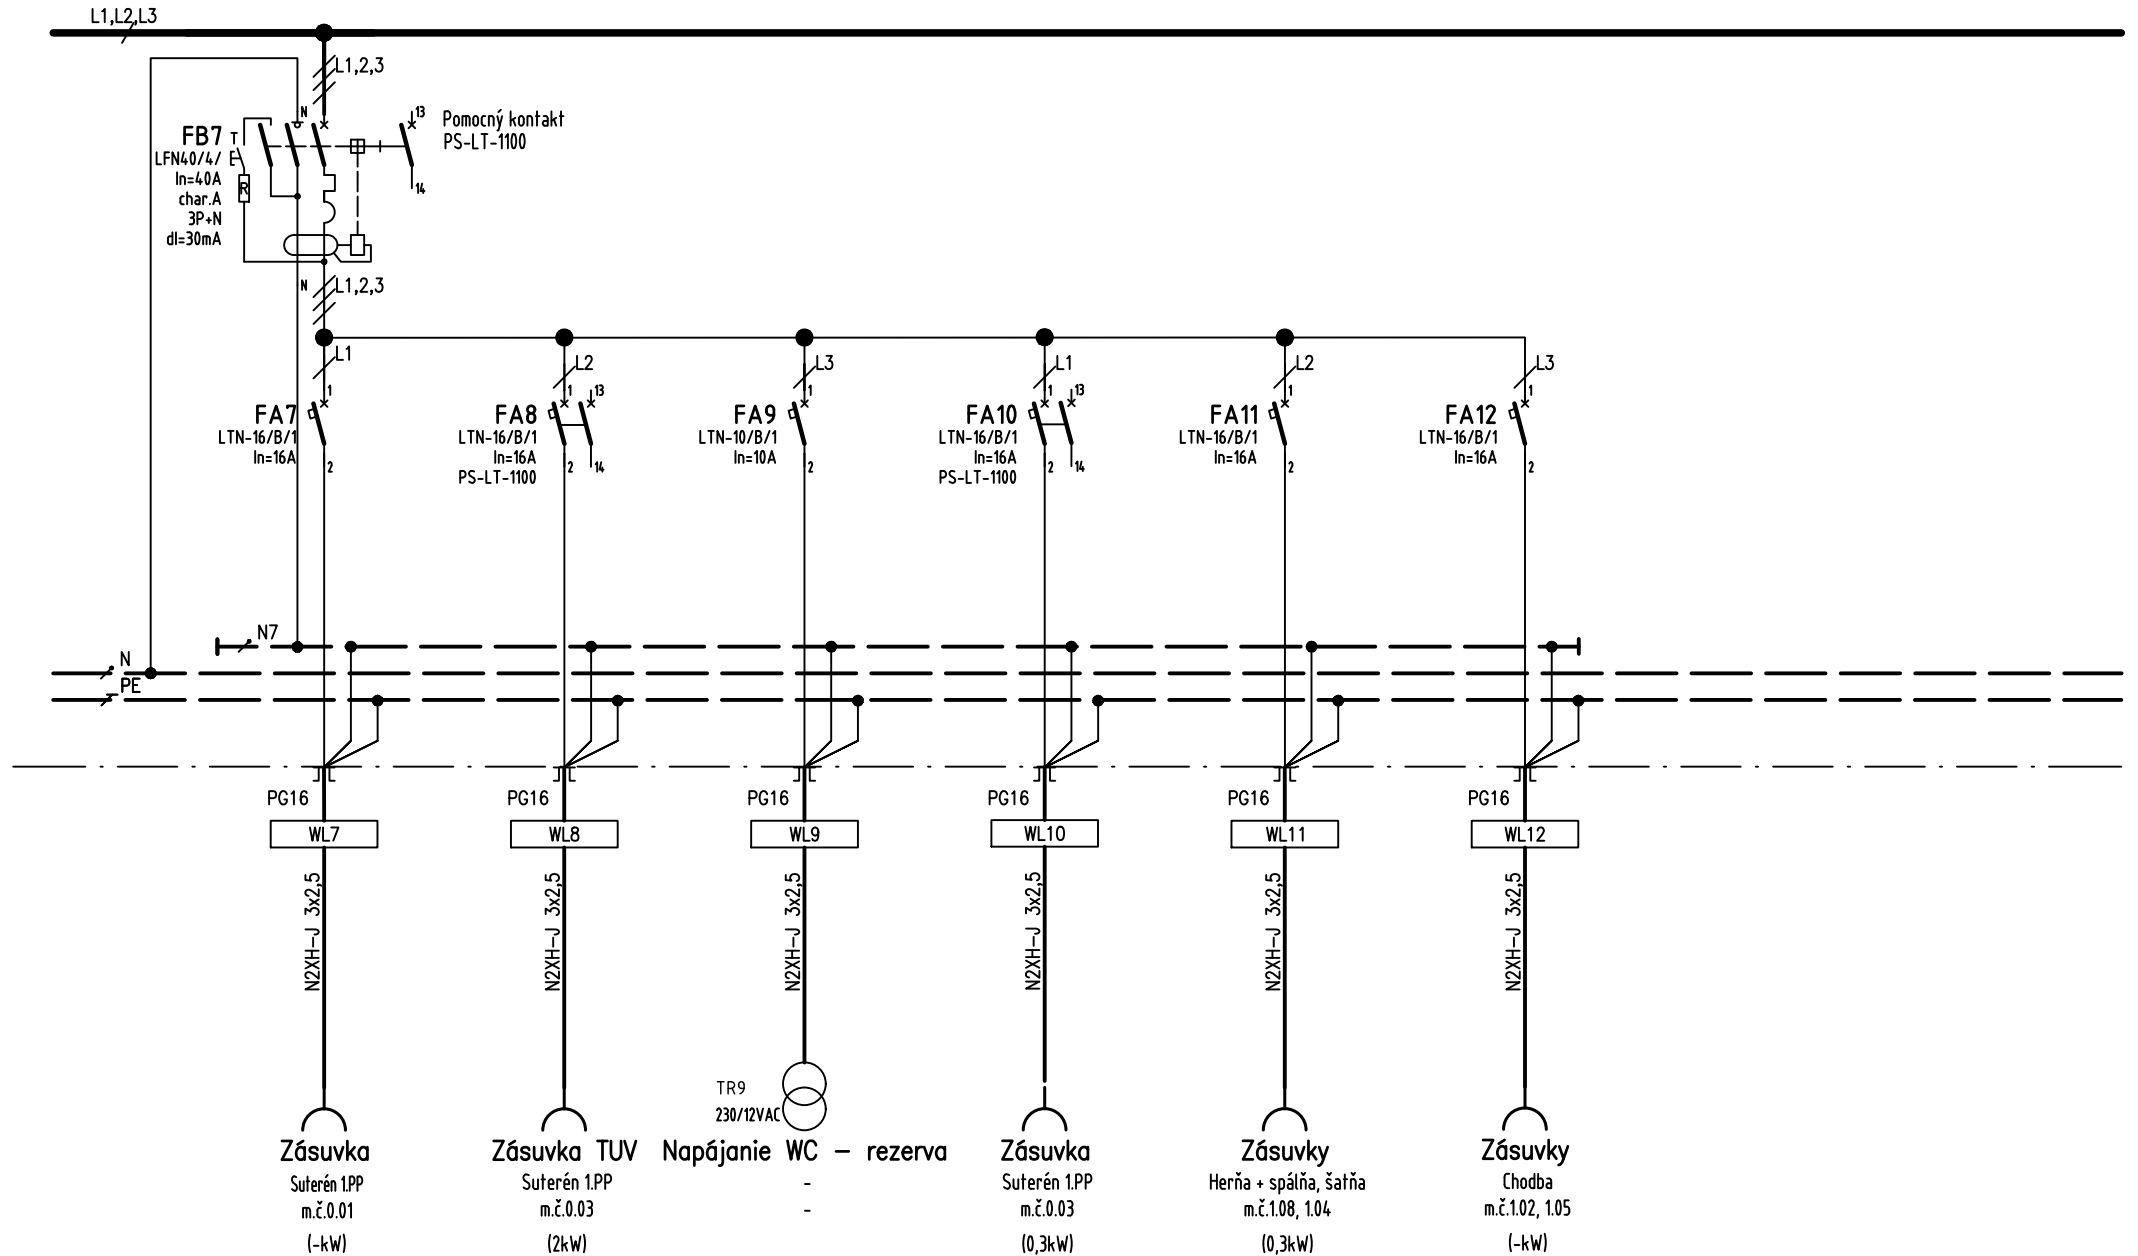

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH


PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-04

LIST:

5

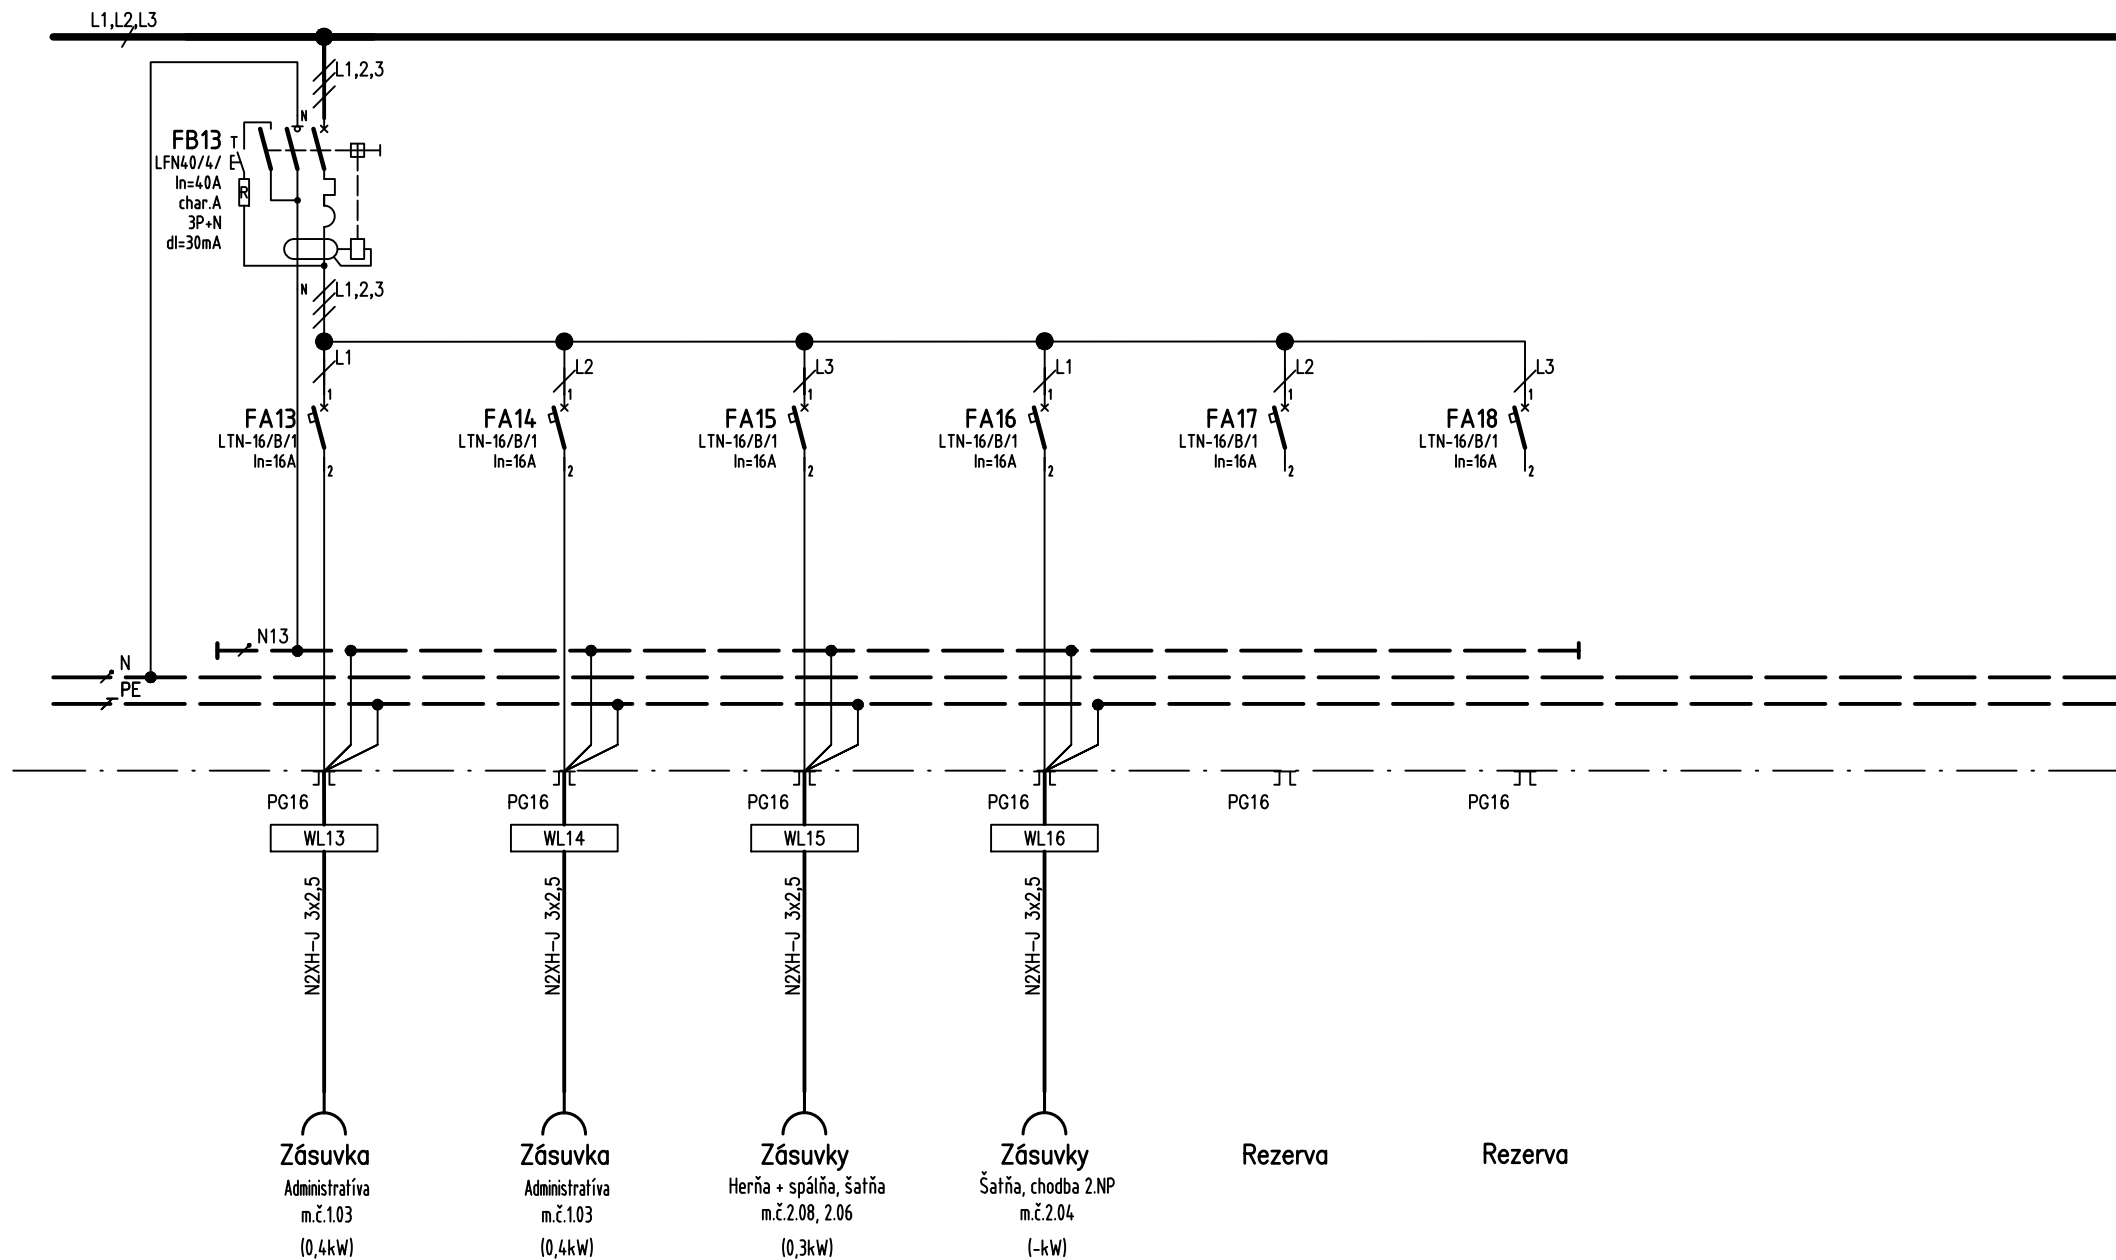

NÁZOV: ROZVÁDZAČ RH

PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝZBROJE

NAVRHOL: ING. Š. ONDIRKO

E-04

LIST:

6

