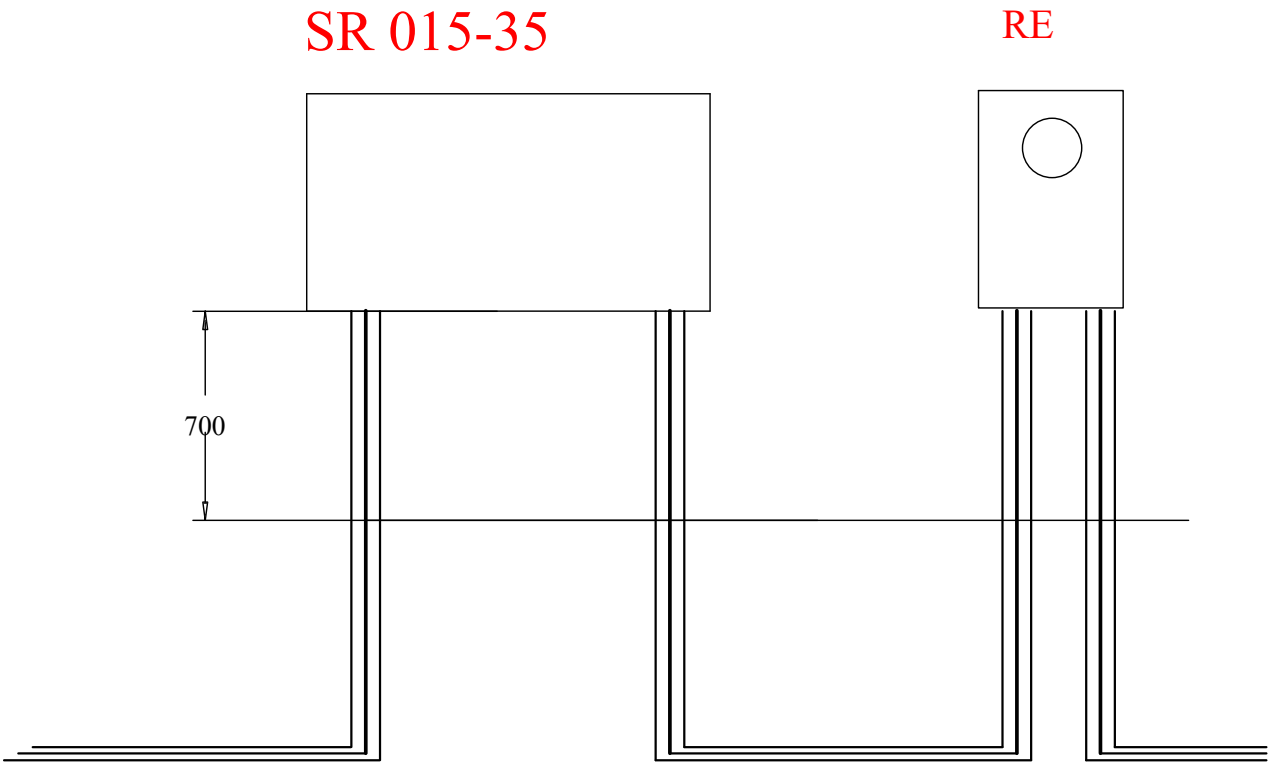


AYKY 4 x 50 mm2
v chráničke, v zemi, v plote
l =270m

Napäťová sústava 3+PEN, 50Hz, 400V, TN-C
Ochrana živých častí STN 33 2000-4-41: základná - zábranami, krytmi, izoláciou
Ochrana neživých častí: samočinným odpojením od zdroja, ochranným pospájaním

HIP Ing. Karol Hollý	Vypracoval: Ing. Richard Židuliak	Zodp.projektant: Ing. Marián Krajčír	NZES energy s.r.o. Vinohrady 1, Nové Zámky, SR	
Kraj: Trenčiansky	Okr: Bánovce nad Bebravou	Obec: Dežerice		
Investor: Mesto Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľ.Štúra 1/1, B.n.Bebravou			Počet formátov	1xA4
Miesto stavby:k.ú. Dežerice, parc.č. 2158/1, 1727/21,31-42			Dátum	09/2022
Názov akcie: Prípojka NN Dežerice, parc.č.2158/1, 1727/21,31-42 EIC:			Stupeň dok.	RP
			Z.č.	
			Arch.číslo:	20220920
Názov výkresu : Elektrická prípojka - rez			Mierka:	Por. č.v. E03