


ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA

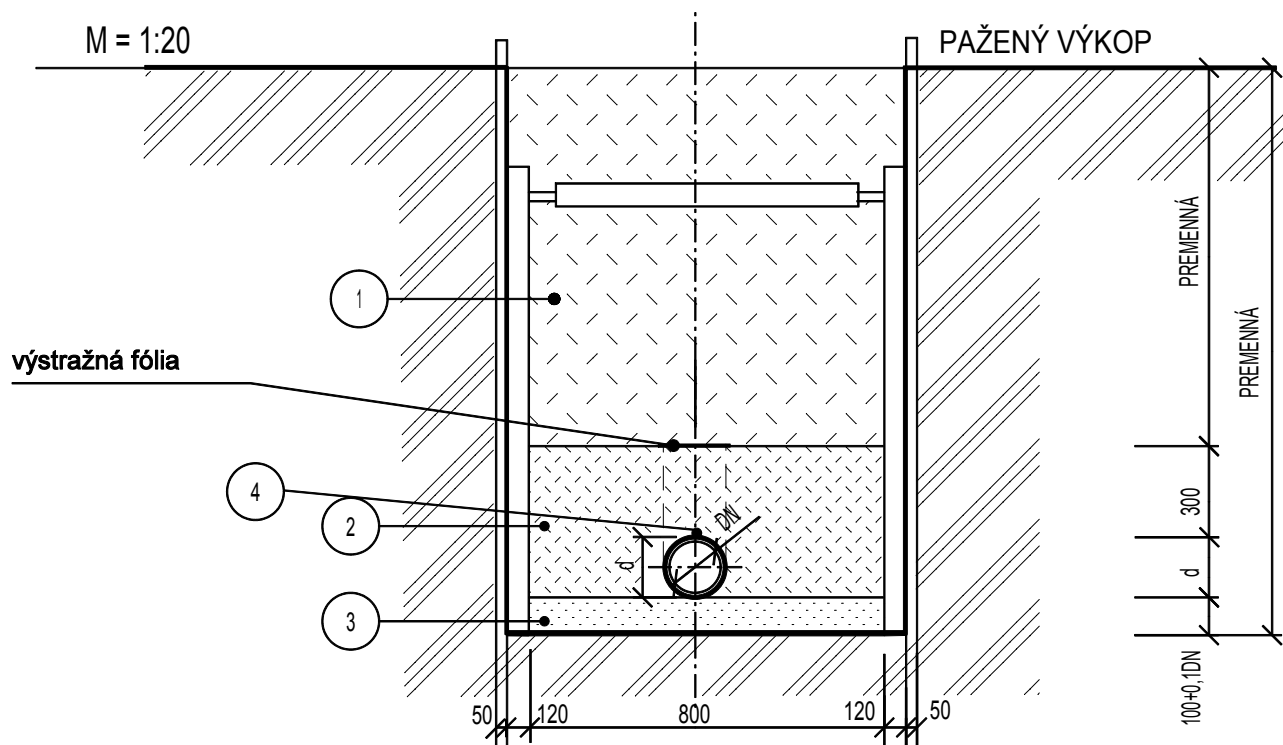

- 1 ZÁSYIP NETRIEDENOU ZEMINOU - ZHUTNENÝ
- NESUDRŽNOU
- 2 OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR max 4mm, resp. prehodenu zeminou zbavenej väčších častí
RUČNE ZHUTNENÝ - NIE V OBLASTI : A
- 3 ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR max 4mm
- 4 VYHLADÁVACÍ VODIČ CYKY 2x4mm

d - vonkajší priemer rúry

- POZNÁMKA: U HRDLOVÝCH RÚR SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY
- POZNÁMKA: ŠÍRKA DNA VÝKOPU ZNAMENÁ VZDIALENOSŤ MEDZI VNÚTORNÝMI LÍCAMI PAŽIACICH PRVKOV

Autor návrhu	Ing. Bátory Viliam	Projektant stavby	Ing. Bátory Viliam	ING. BÁTORY VILIAM SÚKROMNÝ PROJEKTOVÝ A INŽINIERSKY PODNIK Predmestská 32, 010 01 Žilina IČO: 33 354 847				
Zodp. projektant	Ing. Bátory Viliam, Ing. Ivana Majčinová							
Vypracoval	Trnková Katarína							
Stavebník	Mesto Bánovce nad Bebravou							
Miesto stavby	Bánovce nad Bebravou, Farská ulica		Parcela	87,88/1	Stupeň PD	PSP		
Stavba	CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, DENNÉ CENTRUM PRE SENIOROV V MESTE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU				Profesia	VODNÉ HOSPODÁRSTVO		
					Dátum	07/2020		
					Č. zák.	1/2019		
Objekt	SO 03 Vodovodná prípojka				Formát	1xA4	Mierka	1:20
Klasifikácia stavby	1264 - občianske, bytové a zdravotnícke stavby				Profesia		Číslo výkresu	
Obsah	ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA						VH	