


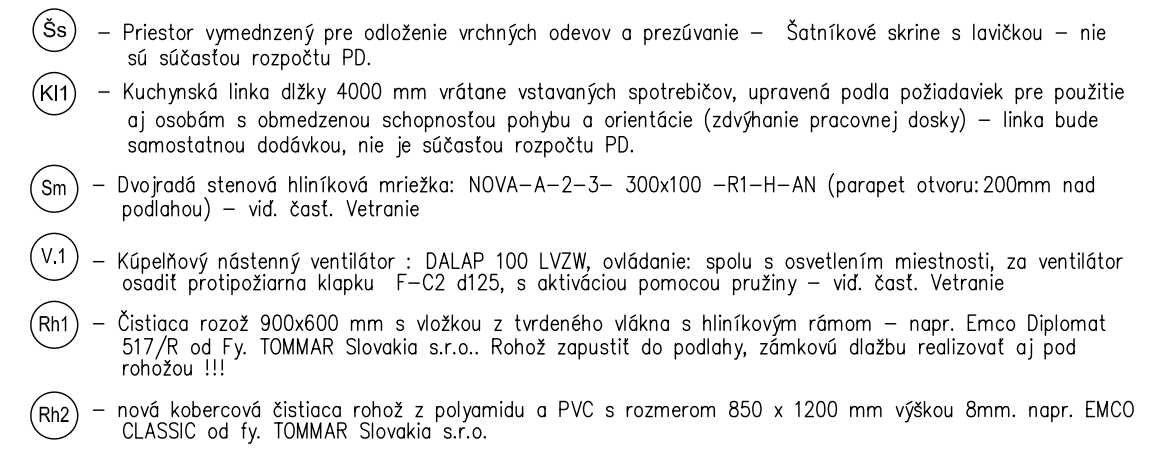

A) Porovňavoúprava stien a stropov – pódvodné steny
 – Pódvodné steny*** po odstránení pôvodnej maľby resp. keramického obkladu v celom rozsahu
 – Odstránenie keramických dlaždíc omietky v rozsahu cca. 30 %
 – Umytie stien
 – Vypravanie v vyrovnanie omietky v rozsahu 30 %
 – Penetrantný náter – napr. weberstrop, strop
 – Interiérová štuková stena – napr. weberstrop, stena
 – Penetrantný náter o 2 x interiérová maľba (Prírodné,Dulux,etec,...),**
 Pomôcky:
 * V chodbách, a v schodiskoch strop do 1,5 m výšky opatru 1 x penetrantný náter
 * 2 x umývanie náterom (Prírodné,Dulux,etec,...)
 ** 1 denné miestnosti, odvodové potrubia a kuchynské steny do celej výšky opatru
 1 x penetrantný náter o 2 x umývanie náterom (Prírodné,Dulux,etec,...)
 *** V prísluší maľby na pódvodné omietky. Je potrebné pódvodné dývkou prejsť a

- U **Povrchová úprava stien – (tufurolatón (keramický obklad))**
- Demontáž otvorov z prázdnotvorným korokom
 - Penetrantný náter – napr. weber.penetracia
 - Skletočinná hmota na lepčinnú masu (přesah na pádných cca. min. 100 mm)
 - Penetrantný náter – napr. weber.penetracia
 - Flexibilná lepiaca hmota na obklady triede C2TE S1 – napr. webercelflex premium
 - Interiérový keramický obklad
 - V hygienických priestoroch (sprchy, WC, predsiene WC) pred lepením obkladu steny izolovať tekutou hydroizoláciou v 2 vrstvách, napr. hydroizolant hmotu weber.terizol v 1 stýchoch podlahy a stien, v zvyšných kúpeľň resp. rohož stien použiť pružnú vodotesnú pásku pružnú vodotesnú pásku napr. BE 14.
- E **Maľby nových sádkokrakónových úprav a podkladov**
- Nové sádkokrakónové steny a podklady
 - Penetrantný náter a 2 x interiérová maľba vhodná na sádkokrakón (Primalex,Duluxet,…)…**
- Poznámka:
- * V chodoch, a v schodisku steny do 1,5 m výšky optatí 1 x penetrantným náterom + 2 x umývateľným náterom (Primalex,Duluxet,…)…**
 - ** V denných miestnosti, odychovej miestnosti a v kuchynské steny do celej výšky optatí 1 x penetrantným náterom + 2 x umývateľným náterom (Primalex,Duluxet,…)…**
- F **Povrchová úprava nových sádkokrakónových stien (keramický obklad)**
- Nové sádkokrakónové steny a podklady
 - Penetrantný náter – napr. weber.penetracia
 - Flexibilná lepiaca hmota na obklady triede C2TE S1 – napr. webercelflex premium
 - Interiérový keramický obklad
 - V hygienických priestoroch (sprchy, WC, predsiene WC) pred lepením obkladu steny izolovať tekutou hydroizoláciou v 2 vrstvách, napr. hydroizolant hmotu weber.terizol v 1 stýchoch podlahy a stien, v zvyšných kúpeľň resp. rohož stien použiť pružnú vodotesnú pásku pružnú vodotesnú pásku napr. BE 14.

21) - Kontakty záteplňovací vrstvy s měrnou hmotou vrh 160 mm
- Původně अवदने स्थित (पौष्टिकता लोकोवदुव)
- नैसर्गिकर व ओदले ओमेल्यो ओदनेर व यषरवने चरनेरववओ ओमेल्यओ - च्च. 20 %
- चरनेरववओ ओदनेर
- लेपिलो मल्लो ओदनेर ले लेपने 12 मिनेरवने यओ - नर. वेबेर.महनेर कपस (401P)
- लेपने लोडनेर वओमनेर स रनेरववओ ओरनेरल्लो वओमनेर ह्र. 160 म्म - नर. नोवओल. पओ. 5. Thermal ह्र. 160 म्म - मनेरल्लो वओमनेर लेपनेरववओ
नरनेरववओ कओवनेर एओरु SIF U 60/215 - 8 क. 8/2 म्म
- ओलेक्तेनल मनेरल्लो मने. 145 ग/म2 ओलेपनेर मल्लो वओमनेर ले ओरमवनेर ले 12 मिनेरवने यओ
- लेपनेरववओ मनेरल्लो कपस (401P)
- पओदनेर नरनेर - नर. पओदनेर नरनेर वेबेर 700
- लेनरवओ ओमेल्यओ रओलेरनेर श्रुतुरल्लु 1.5 म्म ओ सओमल्लरनेर ऐलेकओ वओदनेर पओदनेर पओदनेर मनेरओरनेर - नर. ओमेल्यओ वेबेर ओओओओओ रओलेरनेर श्रुतुरल्लु 1.5 म्म

-Překlad y murie šifry 420 kmo – překlad z covelových šifry 2 a X 300 – dky-14000-2000 mm
 (m. učené 200 mm). Narky budi spojovými s pšovými 500x 400 2,00 mm, z choch strán po
 700m vzdálenosti (24x). Narky učí se do cemelovoty a ykylnoto ovlivňování platňami c
 platňami o cm. mautu o muru nad překlad, dvar burtat oet za ykylnoto překlad!!! Poet
 překlad: 0PZ1/ – 1300 – mm k, 0PZ2/2-1200mm k, 0PZ3/2-1650mm k)

-Překlad y murie šifry 250 kmo – překlad z covelových šifry 2 a X 300 – dky-14000-1650 mm
 (m. učené 200 mm). Narky budi spojovými s pšovými 500x 400 2,00 mm, z choch strán po
 700m vzdálenosti (24x). Narky učí se do cemelovoty a ykylnoto ovlivňování platňami c
 platňami o cm. mautu o muru nad překlad, dvar burtat oet za ykylnoto překlad!!! Poet
 překlad: 0PZ1/ – 1300 – mm k, 0PZ2/2-1200mm k, 0PZ3/2-1650mm k)

-Překlad y přechod šifry 150 kmo – překlad z covelových šifry 2 a X 500/dm-3000 mm
 (m. učené 200 mm). Narky budi spojovými s pšovými 500x 400 2,00 mm, z choch strán po
 max. 700m vzdálenosti (24x). Narky učí se do cemelovoty a ykylnoto ovlivňování platňami c
 platňami o cm. mautu o muru nad překlad, dvar burtat oet za ykylnoto překlad!!! Poet
 překlad: 0P3/1-1300mm k,

 - Protipožiarňa klapka s požiarnou odolnosťou 60 min. - EI-C-S 60/D1: napríklad, požiarňa klapka F-C2-125-H0 - zo stránky: <https://shop.systemair.com/sk-SK/f-i-c2/p524889>

 - Prenosný hasiaci prístroj - Práškový 6 kg ABC - vid. PBS projekt

Č. m.	Účel miestnosti	Plocha (m²)	Podlaha		Úprava			Poznámka
			Sokel	Ozn.	Stien	Stropu		
1.13-a	Hala – riadená časť	68,25	Protišmyk. keram. dlažba Keram. sokel v = 0,1m	P1	A*,A*,C*, E,E*	A	Umývadelný náter v=1,5 m	
1.13-b	Miestnosť pre individuálne terapie	13,30	Nové indeum Sokolová dlažba	P7	A,B,E,F,	A	Keram. obklad pri umývadle v = 1,5m,	
1.13-c	Miestnosť pre terénnych pracovníkov	13,30	Nové indeum Sokolová dlažba	P7	A,B,E,F,	A	Keram. obklad pri umývadle v = 1,5m,	
1.14-a	Miestnosť pre personál CDA	18,45	Nové indeum Sokolová dlažba	P8	A,C,E,	A		
1.14-b	Odýchová miestnosť	27,75	Nové indeum Sokolová dlažba	P8	A*,E*,*	A	Umývadelný náter na celú výšku	
1.15	Denná miestnosť	47,00	Nové indeum Sokolová dlažba	P8	A*,*,B, C*,*,E*,*	A	Umývadelný náter na celú výšku	
1.16	Kuchyňa s jedálničným stolom	37,00	Protišmyk. keram. dlažba Keram. sokel v = 0,1m	P4	A*,*,B, C*,*,D	A	Keram. obklad pri kuch. linke v = 1,2m, + umývadelný náter v=1,5 m	
1.17-a	Chodba	10,60	Protišmyk. keram. dlažba Keram. sokel v = 0,1m	P2	A*,C*,E*,*	A	Umývadelný náter v=1,5 m	
1.17-b	Bezbariérové WC + sprcha	6,95	Protišmyk. keram. dlažba	P2	A,D,E,F	A	Keram.obklad v=2,0m	
1.18-a	WC muži	6,00	Protišmyk. keram. dlažba	P2*	A,B,D,E,F	E	Keram.obklad v=2,0m	
1.18-b	Údržba	11,85	Protišmyk. keram. dlažba Keram. sokel v = 0,1m	P4	A,B,C,E,F	A,E	Keram. obklad pri umývadle v = 1,5m,	
1.19	Kotolňa	17,25	Protišmyk. keram. dlažba Keram. sokel v = 0,1m	P4	A	A		
1.20	Predsieň s umývadlom	5,90	Protišmyk. keram. dlažba –	P2	A,B	A	Keram. obklad v=1,50m	
1.21-a	Predsieň	5,30	Protišmyk. keram. dlažba –	P2	A,B	A	Keram. obklad v=1,50m až 2,15m	
1.21-b	WC zamestnancov	0,95	Protišmyk. keram. dlažba					
1.21-c	Miestnosť pre upratovačku	0,95	–	P2	B	A	Keram. obklad v=2,15m	
1.21-d	WC ženy – 2x	1,90	–					
1.22	Sprchy	7,40	Protišmyk. keram. dlažba –	P2	A,B,C,D,	A	Keram. obklad v=2,15m	
1.23	Sklad čistiacich potrieb	2,85	Protišmyk. keram. dlažba Keram. sokel v = 0,1m	P2	A	A		

POZNÁMKA:

Prátomskému dätiu podľa dňa a miesta:

- WC a sprchy – R9 podľa reálnych potrieb (napr. RAKUS TRAVEL GRANI-SR7/relie)
- kúpeľňa a chodba – R10 podľa prototypov (napr. RAKUS TRAVEL GRANI-SB/ňahodba prototyp)
- ostatné priestory – R9 (napr. RAKUS TRAVEL GRANI-S/ňahodba prototyp)

Podľa z inštruou na navrhovanie z triedou zariadenia 34 (komerčné pozitívne veľké vysoké zátaz) – napr. Lindeu FORBO-MANUELUU (len 2,5 mm)

Prátomskému podlahu sa navrhovanie z triedou zariadenia ACS/33 (komerčné pozitívne vysoké zátaz)

- Prvá a posledná stena každého schodiskového ramena, ako i zátazok a koniec rampy musia byť farebné a porovnovu
- Spravu rozmerov dätiu od okolia podľa priložité 1 veľkostí M2P SR 5, 5/2, 5/2, 5/2, 2 a 6 tŕnkú 36 mm stŕnu ST 73 4130.

Prí preroch laminátového podlahu resp. podľa inštruou na keramickú dätiu podlahu prechodovú dŕnu 36 mm

- Vlnite spojnice skládá 70 cm (výška madla 740-780mm, oválné vyzdobenie madla 600mm) 2ks madlo / WC - madlo kotvit do podlahy - osadit podľa požiadaviek zákona 532/2002 z.z.
- Skladie madlo (stenové) = 65 cm (osadit zariadenie s hornou hranou umyvadla, vyzdobenie madla madlom a umyvadlom 1000x500mm) - madlo kotvit do steny - osadit podľa požiadaviek zákona 532/2002 z.z.
- Rovné madlo (stenové) = 50 cm (výška osadenia madla 750) - madlo kotvit do steny - osadit podľa požiadaviek zákona 532/2002 z.z.
- Spracovávať sedáčky skládajú montované na stenu (výška osadenia sedáka 500mm) - kotvit do steny - osadit podľa požiadaviek zákona 532/2002 z.z.
- Obojstr. židlička 400x600 mm (spodná hrana židličky max.1100 mm, naklonené 10°) - kotvit do steny - osadit podľa požiadaviek zákona 532/2002 z.z.
- Židlička 500x700 mm (spodná hrana židličky 1200-1300 mm) - zaviesť resp. napliet na stenu
- Driak toaletného papiera - nerez

Stavebné práce - Zatplenie strechy

Stm 70-2010 - Vzdělávání klumpářských konštrukcí

LEGENDA ZNAČIEK:

Ukonná dverí s $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ – vid. Vpis okien

plastová celoklasenná stena – 5 dt, 6 komorový profil kridla a rámu, zasklenie izolovým trojkom – Úvypine s $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, Ústety s $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ – vid. Vpis okien

Hliníkovo zasklenie stena s jednokomorovým dvierami šír 900mm, zasklenie izolato bezpečnostným trojkom , späť ští hliníkovo zasklenie panel – Úvypine s $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, Ústety s $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ Profili ráma a kridla s prerušovaným tepelným mostom s dvojitým tesnením– vid. Vpis okien

Klamperská konstrukcie (časť fasády) z hliníkovo klamperských s pohorovu úpravou prútkovu farbu, zhotovi podľa požiadaviek normy STN 73 3610 – vid. Vpis klamperských konstrukcií

Technical drawing of a building footprint with dimensions and area calculation. The drawing shows a complex polygon with a shaded rectangular section labeled "RIEŠENÁ ČASŤ".

Dimensions (mm):

- Top horizontal segments: 2780, 18935, 41110, 22175
- Left vertical segments: 18610, 9170, 3440
- Right vertical segment: 18610
- Bottom horizontal segments: 2780, 10260, 20620, 10230, 43890

Area calculation:

$$S_{\text{rieš. č.}} = 18610 \times 22175 = 412707750 \text{ mm}^2 = 41270,775 \text{ m}^2$$

Projektant "Ing. Altko Farkas – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti iným účelom, alebo šírenie ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015

Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB
Pinciná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743