



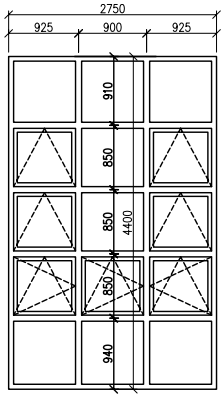


VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV - PLASTOVÝCH:

1-b.)

B2: Stavebné práce - Výmena výplní otvorov

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET			ÚPRAVY	POZN.
			1.NP.	2.NP.	CELKOM		
Po5 2380x1750		PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, OBE KRÍDLA OTVÁRAVO –SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_{gmax}=0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ 5 ALT. 6 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA S DVOJITÝM TESNENÍM –PRE CELÉ OKNO $U_{max}* = 0,85 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ + VNÚT. PARAPET Š. 125 mm + SIEŤKA PROTI HMYZU, VNÚT. ŽALÚZIE	1	–	1	OPLECHOVANIE VONK. PARAPETU: HLINÍKOVÝ PLECH – VIŠ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ, VNÚTORNÝ PARAPET – PVC KOMOROVÝ ŠÍRKY. 120 – 300 mm (VRÁTANE KRYTIEK KONCOV) + NA VYZNAČENÉ OKNÁ SA NAVRHUJE SIEŤKA PROTI HMYZU A VNÚTORNÉ ŽALÚZIE. BIELY PLAST S KOVANÍM ZABEZPEČUJÚCE MIKROVENTILÁCIU (ROTO, WINKHAUS,...). OSADENIE OKIEN PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN 73 3134/2014 (systémové riešenie viď. Detaily). TESNENIE V 3 ZÓNACH: VNÚTORNÝ A VONKAŠÍ UZÁVER STYKU, TEPELNOIZ. VÝPLŇ STYKU POZNÁMKA: * U_{max} – POŽIADAVKA NA VÝPLNE S PLOCHOU ASPOŇ 1,8 m ² , VÝPLNE MENŠEJ PLOCHY, KTORÉ NESPLŇAJÚ POŽADOVANÉ HODNOTY, PLOCHY, KTORÉ NESPMUSIA BYŤ ZHOTOVENÉ Z ROVNAKÝCH KOMPONENTOV AKO VÝPLNE SPLŇAJÚCE POŽIADAVKY. ** OTVÁRAČÍ MECHANIZMUS OKNA UMIESŤNIŤ V DOSAHU ČLOVEKA (MAX.2,10 m od PODLAHY) ALT. POUŽÍŤ PÁKOVÝ OTVÁRAČÍ MECHANIZMUS	ROZMER OKNA PRISPOSOBIŤ K ZATEPLENÉMU OSTENIU A NADPRAŽIU IZOLANTOM HR. 30 mm (VIDITELNÁ ČASŤ RÁMU 25–35 mm) PRI DODÁVKE UPRESNIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKIEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z VONKAJŠIEHO POHĽADU. NEPRIEZVUČNOSŤ OKIEN A DVERÍ $R_w > 27 \text{ dB}$ až 30 dB (podľa plochy okna v % k obvodovej konštrukcie) –požiadavka podľa STN 73 0532.
Po6 600x1200		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO –SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČ. TROJSKLOM $U_{gmax}=0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ 5 ALT. 6 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA S DVOJITÝM TESNENÍM –PRE CELÉ OKNO $U_{max}* = 0,85 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ + VNÚT. PARAPET Š. 300 mm + SIEŤKA PROTI HMYZU	–	2	2		
Po7 2380 x 2075		PLASTOVÉ OKNO ŠTVORDIELNE, SPODNÉ KRÍDLA SKLOPNÉ, VRCHNÉ KR. OTVÁRAVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_{gmax}=0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ 5 ALT. 6 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA S DVOJITÝM TESNENÍM –PRE CELÉ OKNO $U_{max}* = 0,85 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ + VNÚT. PARAPET Š. 125 mm + SIEŤKA PROTI HMYZU, VNÚT. ŽALÚZIE	8	12	20		
Po8 2075 x 2075		PLASTOVÉ OKNO ŠTVORDIELNE, SPODNÉ KRÍDLA SKLOPNÉ, VRCHNÉ KR. OTVÁRAVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_{gmax}=0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ 5 ALT. 6 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA S DVOJITÝM TESNENÍM –PRE CELÉ OKNO $U_{max}* = 0,85 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ + VNÚT. PARAPET Š. 150 mm + SIEŤKA PROTI HMYZU, VNÚT. ŽALÚZIE	–	1	1		
Zs1 2750 x 4400		PLASTOVÁ CELOZASKLENNÁ STENA – 3 x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO + 4 x SKLOPNÉ KRÍDLO, OSTATNÉ ČASTI PEVNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_{gmax}=0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ 5 ALT. 6 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA S DVOJITÝM TESNENÍM –PRE CELÉ OKNO $U_{max}* = 0,85 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ + VNÚT. PARAPET Š. 175 mm + SIEŤKA PROTI HMYZU, VNÚT. ŽALÚZIE + 4 x OTVÁRAČÍ PÁKOVÝ MECHANIZMUS PRE SKLOPNÉ OKNÁ (PARAPET $v=0,1\text{m}$)	1	–	1		

PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

Stavba: DSS Slatinka – Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec
– stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec



Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB

Pícná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
ICO: 47 909 374, DIČ: 1075746419