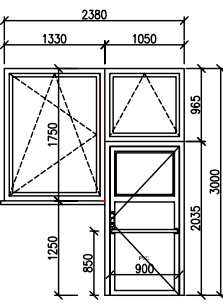


VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV - PLASTOVÝCH:

1-c.)

B2: Stavebné práce - Výmena výplní otvorov

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET			ÚPRAVY	POZN.
			1.NP.	2.NP.	CELKOM		
Pd1 1050x3000 + 1330x1750	 +OTVÁRANIE OKNA ** (PARAPET v=1,25m) + OTVÁRANIE NADSVETL. OTVÁRACÍ PÁKOVÝ MECHANIZMUS (PARAPET v=2,03m)	PLASTOVÉ DVERE š. 900 mm (OTVÁR. SMEROM DO VONKU) SO SKLOPNÝM NADSVETLIKOM, ZDRUŽENÉ S JEDNOKRÍD. OKNOM (1330x1750mm) OTVÁRAVO SKLOPNÝM, VÝPLŇ DVERÍ DO 2/3 VÝŠKY BUDE PLNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ PANEL, OSTATNÉ ČASTI BUDÚ ZASKLENÉ IZOLAČ. TROJSKLOM $U_{gmax}=0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ 5 ALT. 6 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA S DVOJITÝM TESNENÍM -PRE CELÉ DVERE $U_{max}*=0,85 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ DOPLNKY DVERÍ: NÍZKY PRAH MAX. 20 mm, Z VNÚTRA KLÚČKA + ZVONKU GULA + MADLO Z OBOCH STRÁN + SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIU, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA DOPLNKY OKNA A NADSVETLIKU: - SIEŤKA PROTI HMYZU, VNÚT. ŽALÚZIE - VNÚT. PARAPET Š. 125 mm - 1 x OTVÁRACÍ PÁKOVÝ MECHANIZMUS	1	1	1	OPLECHOVANIE VONK. PARAPETU: HLINÍKOVÝ PLECH – VIŠ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ, VNÚTORNÝ PARAPET – PVC KOMORKOVÝ ŠÍRKY. 120 – 300 mm (VRÁTANE KRYTIEK KONCOV) + NA VYZNAČENÉ OKNÁ SA NAVRHUJE SIEŤKA PROTI HMYZU A VNÚTORNÉ ŽALÚZIE. BIELY PLAST S KOVANÍM ZABEZPEČUJÚCE MIKROVENTILÁCIU(ROTO,WINKHAUS,...). OSADENIE OKIEN PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN 73 3134/2014 (systémové riešenie viď. Detaily). TESNENIE V 3 ZÓNACH: VNÚTORNÝ A VONKAŠÍ UZÁVER STYKU, TEPELNOIZ. VÝPLŇ STYKU POZNÁMKA: * U_{max} – POŽIADAVKA NA VÝPLNE S PLOCHOU ASPOŇ 1,8 m², VÝPLNE MENŠEJ PLOCHY, KTORÉ NESPLŇAJÚ POŽADOVANÉ HODNOTY, PLOCHY, KTORÉ NESPMUSIA BYŤ ZHOTOVENÉ Z ROVNAKÝCH KOMPONENTOV AKO VÝPLNE SPLŇAJÚCE POŽIADAVKY. ** OTVÁRACÍ MECHANIZMUS OKNA UMIESŤNIŤ V DOSAHU ČLOVEKA (MAX.2,10 m od PODLAHY) ALT. POUŽÍŤ PÁKOVÝ OTVÁRACÍ MECHANIZMUS	ROZMER OKNA PRISPOSOBIŤ K ZATEPLENÉMU OŠTENIU A NADPRAŽIU IZOLANTOM HR. 30 mm (VIDITEĽNÁ ČASŤ RÁMU 25–35 mm) PRI DODÁVKE UPRESŤNIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKIEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z VONKAJŠIEHO POHĽADU. NEPRIEZVUČNOSŤ OKIEN A DVERÍ $R_w >27 \text{ dB}$ až 30 dB (podľa plochy okna v % k obvodovej konštrukcie) –požiadavka podľa STN 73 0532. PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

Stavba: DSS Slatinka – Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec
– stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec



Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB

Pícná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
ICO: 47 909 374, DIČ: 1075746419