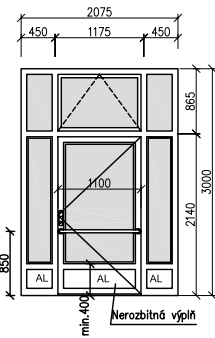



B2: Stavebné práce - Výmena výplní otvorov

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET			ÚPRAVY	POZN.
			1.NP.	2.NP.	CELKOM		
Hd1 2075x3000		HLINÍKOVÁ ZASKLENNÁ STENA S JEDNO-KRÍDLOVÝMI DVERAMI š. 1100mm (OTVÁRAVÉ SMEROM DO VONKU) 2 x BOČNÉ A 2 x NADSVETLÍKY PEVNÉ, 1 x SKLOPNÝ NADSVETLIK, ZASKLENIE STENY NEPRIEHLA. IZOLAČNO BEZPEČ. TROJSKLOM $U_{gmax}=0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ SPODNÁ ČASŤ DO min. 400 mm OD PODLAHY PLNÁ TEPELNOIZOL. VÝPLŇ. PROFIL RÁMU A KRÍDLA S PRERUŠOV. TEPELNÝM MOSTOM S DVOJITÝM TESN., STREDNÁ KOMORA PROFILU VYPLNENÁ S PUR PENOU PO CELOM OBVODE -PRE CELÉ DVERE $U_{max}*=0,85 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ DOPLNKY DVERÍ: NÍZKY PRAH MAX. 20 mm, OTVÁRANIE NA ELEKTROZÁMOK, Z VNÚTRA KLÚČKA + ZVONKU GULA + MADLO Z OBOCH STRÁN + SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIOU, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA DOPLNKY SKOLPNÉHO NADSVETLIKU: SIEŤKA PROTI HMYZU, + OTVÁRACÍ PÁKOVÝ MECHANIZMUS	1	-	1		
Hd2 1050x3000 + 1350x1200		HLINÍKOVÉ DVERE š. 900 mm (OTVÁR. SMEROM DO VONKU) S PEVNÝM NADSVETLÍKOM, ZDRUŽENÉ S JEDNOKRÍD. OKNOM (1350x1200mm) OTVÁRAVO SKLOPNÝM, VÝPLŇ DVERÍ A NADSVETLIKU BUDE PLNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ PANEL, ZASKLENIE OKNA BUDE IZOLAČNÉ TROJSKLO $U_{gmax}=0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ PROFIL RÁMU A KRÍDLA S PRERUŠOV. TEPELNÝM MOSTOM S DVOJITÝM TESN., STREDNÁ KOMORA PROFILU VYPLNENÁ S PUR PENOU PO CELOM OBVODE -PRE CELÉ DVERE $U_{max}*=0,85 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ DOPLNKY DVERÍ: NÍZKY PRAH MAX. 20 mm, Z VNÚTRA KLÚČKA + ZVONKU GULA + SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIOU, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA DOPLNKY OKNA: SIEŤKA PROTI HMYZU, VNÚT. ŽALÚZIE BEZ VNÚT. PARAPETU VM2 -Odvetrание kotolne - odvod vzduchu - zahrnuté v časti Ústredné vykurovanie	1	-	1	OPLECHOVANIE VONK. PARAPETU: HLINÍKOVÝ PLECH - VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ, NA VYZNAČENÉ OKNÁ SA NAVRHUJE SIEŤKA PROTI HMYZU A VNÚTORNÉ ŽALÚZIE, KOVANIE - (ROTO, WINKHAUS,...), FARBA HLINÍKOVÝCH ČASŤÍ-HNEDÁ ALT SIVÁ - VIĎ. FAREBNÉ RIEŠENIE OSADENIE OKIEN PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN 73 3134/2014 (systémové riešenie viď. Detaily). TESNENIE V 3 ZÓNAH: VNÚTORNÝ A VONKAŠÍ UZÁVER STYKU, TEPELNOIZ. VÝPLŇ STYKU POZNÁMKA: * U_{max} - POŽIADAVKA NA VÝPLNE S PLOCHOU ASPOŇ 1,8 m², VÝPLNE MENŠEJ PLOCHY, KTORÉ NESPLŇAJÚ POŽADOVANÉ HODNOTY, PLOCHY, KTORÉ NESPLŇAJÚ BYŤ ZHOTOVENÉ Z ROVNAKÝCH KOMPONENTOV AKO VÝPLNE SPLŇAJÚCE POŽIADAVKY. ** OTVÁRACÍ MECHANIZMUS OKNA UMIESŤNÍ V DOSAHU ČLOVEKA (MAX.2,10 m od PODLAHY) ALT. POUŽÍŤ PÁKOVÝ OTVÁRACÍ MECHANIZMUS	
						ROZMER OKNA PRISPOSOBÍŤ K ZATEPLENÉMU OŠTENIU A NADPRAŽIU IZOLANTOM HR. 30 mm (VIDITELNÁ ČASŤ RÁMU 25-35 mm) PRI DODÁVKE UPRESŤNÍŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKIEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z VONKAŠIEHO POHĽADU. NEPRIEZVUČNOSŤ OKIEN A DVERÍ $R_w >27 \text{ dB}$ až 30 dB (podľa plochy okna v % k obvodovej konštrukcie)-požiadavka podľa STN 73 0532.	

PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!