

E-04 Rozvádzač RH

Napäťová sústava:

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa
EN 33 2000-4-41 (3/2019) Elektrické inštalácie nízkeho napätia


Technické parametre:

1. Názov rozvádzača: RH
2. Typ: OCEP
3. Typ DBO: B
4. Uzemňovacia sústava: TN-C-S
5. Menovité napätie rozvádzača: U_n : 3x230/400V
6. Menovité pracovné napätie obvodov: U_e : 230V
7. Menovité izolačné napätie: U_i : 500V
8. Menovité impulzné výdržné napätie: U_{imp} : 4kV
9. Menovitý prúd DBO: I_nA : 40A
10. Maximálny prúd výstupnej jednotky DBO: I_{nc} : 25A
11. Menovitý súčiniteľ súdobosti DBO: Predpokladaný činiteľ zaťaženia: 0,5
12. Menovitá frekvencia: f_n 50Hz
13. Stupeň ochrany: IP30
14. Ochrana proti mechanickému nárazu: IK 05
15. Samozhášacia schopnosť: odolnosť proti žeravému drôtu 650 °C
16. Zapustený v stene



9/2022


 VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektro@vargaelektro.eu	Projektant: Bc. Stanislav VARGA	Názov stavby: DSS Slatinka – Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka	Číslo výkresu: E-04
	Vypracoval: Ing. Ján FIGA	Miesto stavby: Lučenec – stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec	
	Číslo zákazky: 22.09.13	Objekt: stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec	Číslo listu: Titulka
	Stupeň: RPD	Investor: Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec, Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec	

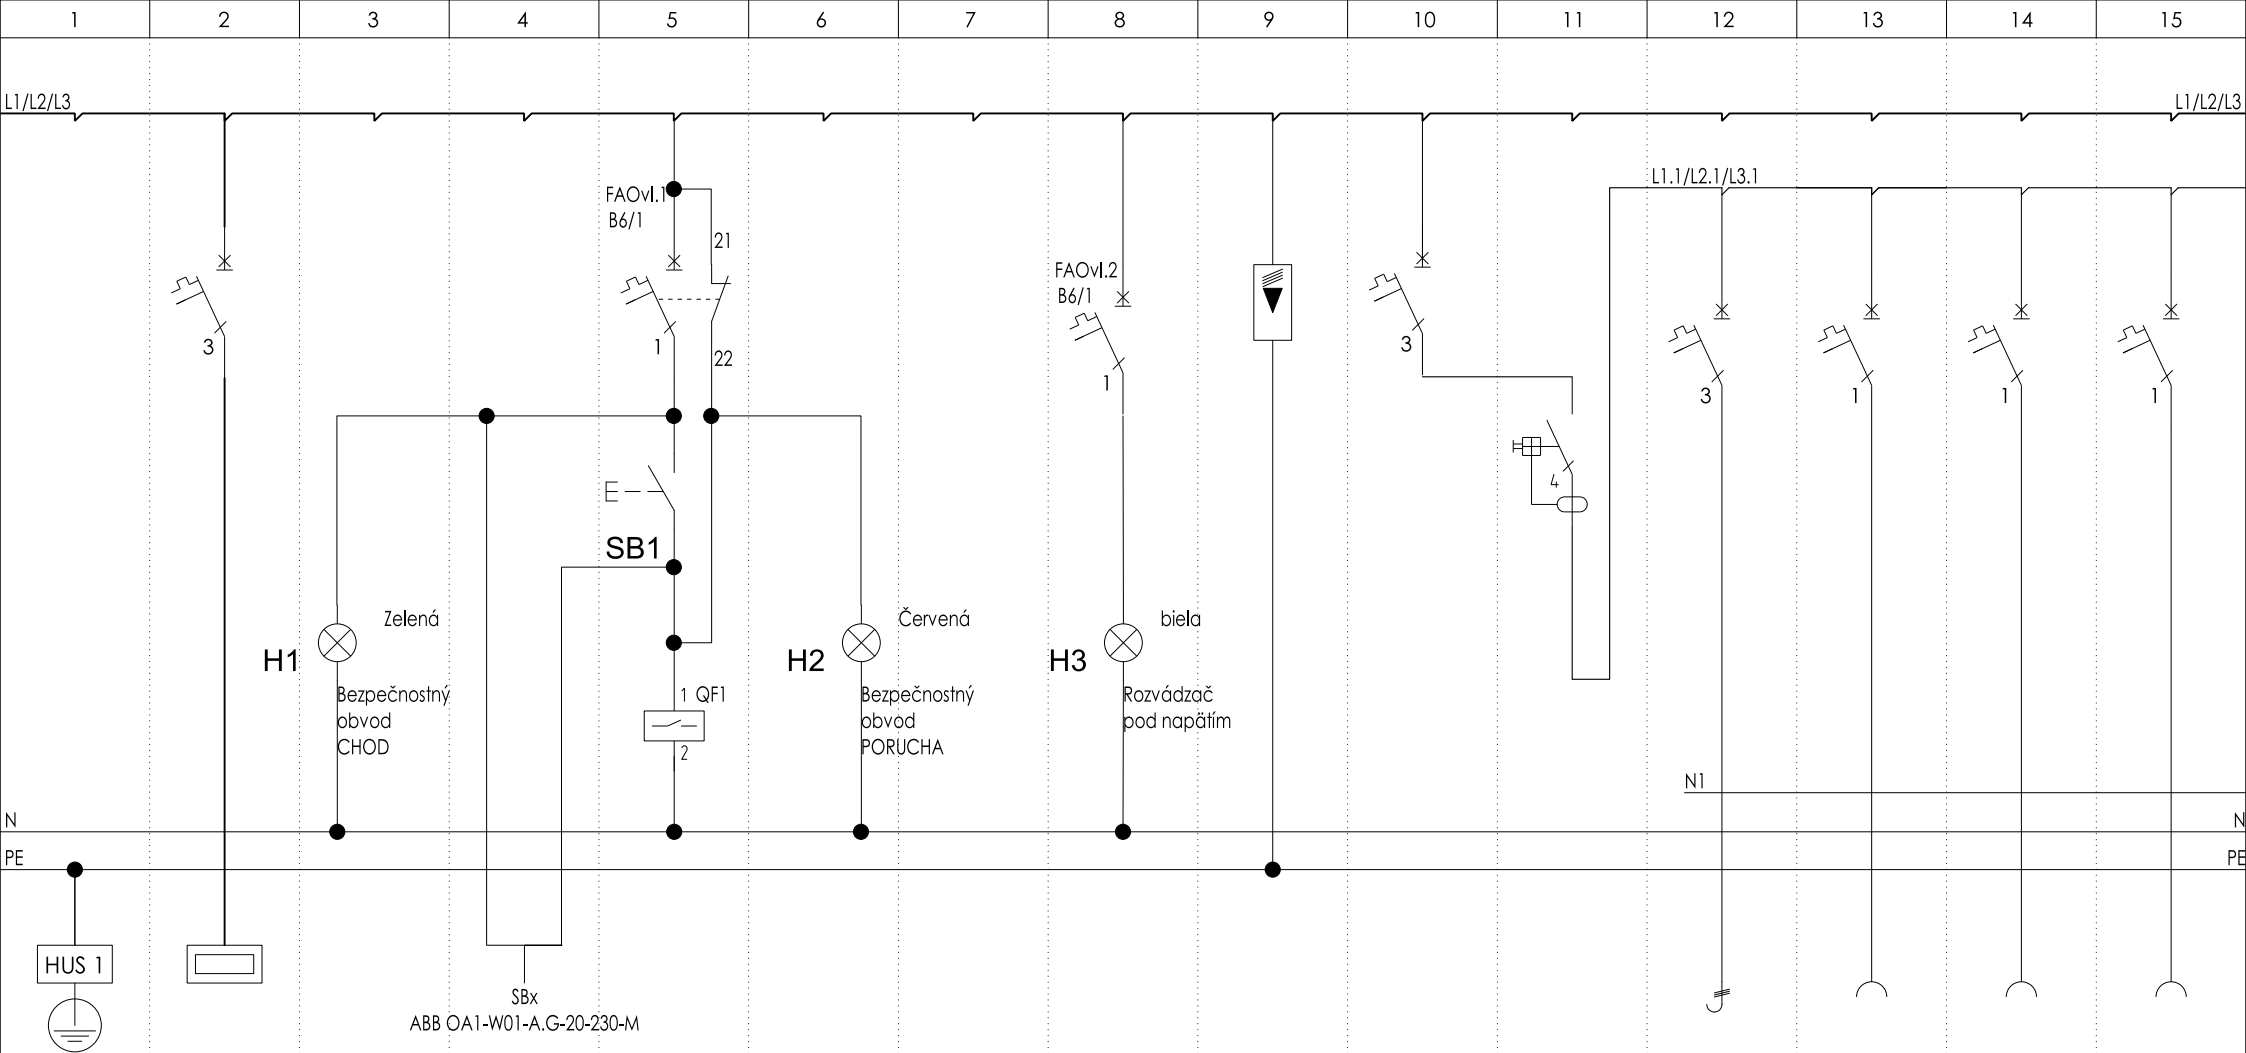

HOV	Prívod z RE	Kontrolka funkčnosti	STOP tlačítko v priestore	Prepáňová spúšť zálohovaná proti vyradeniu z funkcie	Kontrolka funkčnosti		Kontrolka funkčnosti	Zvodič prepätia	Vývod 400V/25A Istič chrániča	Prúdový chránič	Vývod 400V/16A Varná doska	Vývod 230V/16A Zás. umývačka riadu	Vývod 230V/16A Zásuvka Pohyblivý pult	Vývod 230V/16A Zásuvka digestor
-	HV							SPBT	-	-	SKP	UR	ZPI	Zdig
HOV-HUS1	-		-	FAOv1.1	-		FAOv1.2	3pól	FA1	FI1	FA1.1	FA1.2	FA1.3	FA1.4
-	B40/3		-	B6/1	-		B6/1	limp 25kA	B32/3	40/4/003	B16/3	B16/1	B16/1	B16/1
H07V-K 25mm²	CHKE-R-J 4x10		CHKE-R-O 2x1,5	-	-			-	-	-	CHKE-R-J 5x2,5	CHKE-R-J 3x2,5	CHKE-R-J 3x2,5	CHKE-R-J 3x2,5

9/2022

 VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektro@vargaelektro.eu	Projektant: Bc. Stanislav VARGA	Názov stavby: DSS Slatinka – Zavrieenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka	Číslo výkresu: E-04
	Vypracoval: Ing. Ján FIGA	Miesto stavby: Lučenec – stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec	
	Číslo zákazky: 22.09.13	Objekt: stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec	Číslo listu: 1
	Stupeň: RPD	Investor: Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec, Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec	

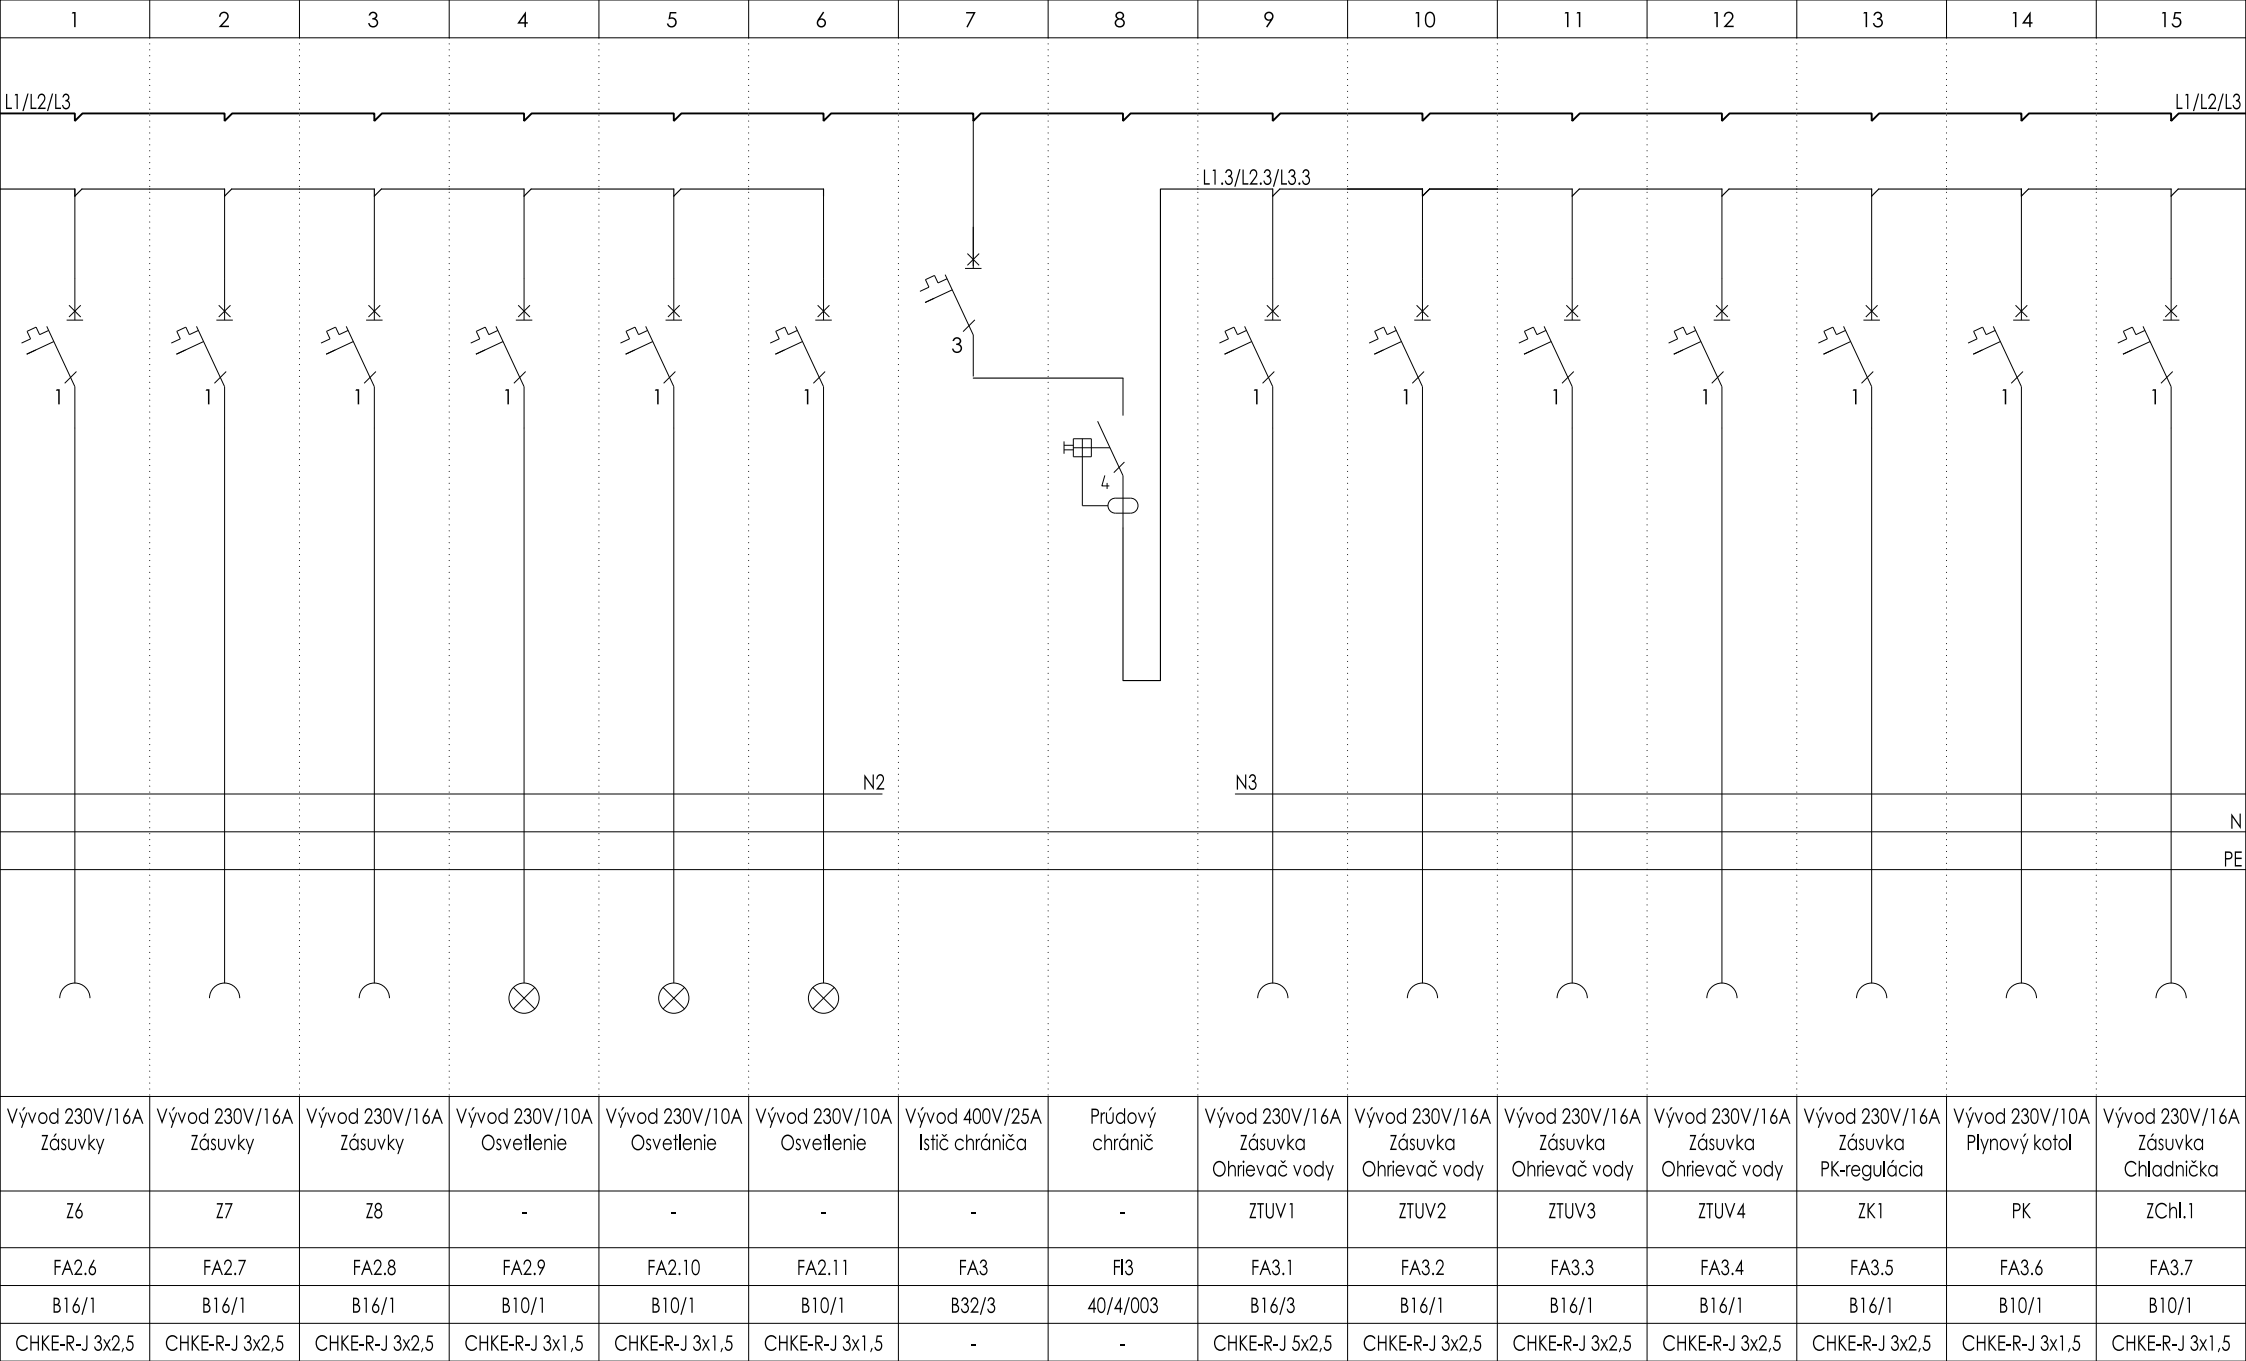

9/2022

	VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektr@vargaelektr.eu	Projektant:	Bc. Stanislav VARGA	Názov stavby:	DSS Slatinka – Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka	Číslo výkresu: E-04
		Vypracoval:	Ing. Ján FIGA	Miesto stavby:	Lučenec – stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec	
		Číslo zákazky:	22.09.13	Objekt:	stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec	Číslo listu: 3
		Stupeň:	RPD	Investor:	Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec, Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec	

