



ULOŽENIE POD KOMUNIKÁCIOU

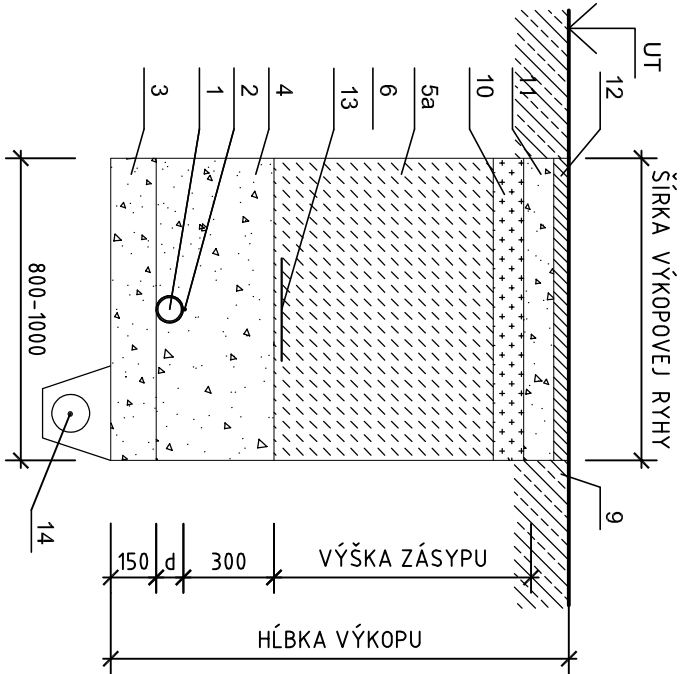

ULOŽENIE V TERÉNE

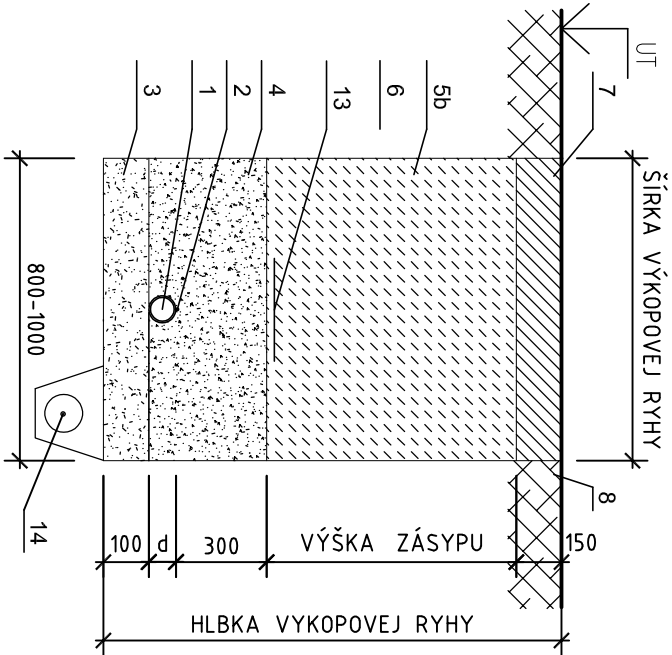

LEGENDA:

- 1 TLAKOVÉ POTRUBIE Z PE
- 2 SIGNALIZAČNÝ VODIČ
- 3 PIESKOVÉ LÔŽKO ULOŽENIA POTRUBIA HR. 150 mm, ZRNO MAX. ϕ 10 mm, ZHUTNENÉ V CELKU
- 4 OBSYP POTRUBIA PIESKOM HR. 300mm NAD POTRUBIE, ZRNO MAX. ϕ 20mm, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH HR. 100-150 mm
- 5a ZÁSYP RYHY ŠTRKODRYVOU, ZRNO MAX. ϕ 63mm, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH HR. 300 mm
- 5b ZÁSYP RYHY VÝKOPOVOU ZEMINOU, ZRNO MAX. ϕ 63mm, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH HR. 300 mm
- 6 ZEMINA TERÉNU, VÝKOP S PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM
- 7 ODHUMUSOVANIE A OPÄTOVNÉ ZAHUMUSOVANIE HR. 150 mm
- 8 PÔVODNÝ POVRCH TERÉNU - ZEMINA
- 9 PÔVODNÝ POVRCH TERÉNU - ASFALT
- 10 VIBROVANÝ ŠTRK HR. 100 mm
- 11 OBALOVANÉ KAMENIVO HR. 100 mm
- 12 ASFALTOBETÓN I-II, HR. 50 mm
- 13 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA : BIELA
- 14 DRENÁŽNE POTRUBIE (V PRÍPADE ODVODNENIA STAVBY)

POZNÁMKY :

- OD HLBK Y VÝKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAŽENÁ
- ÚROVEŇ PRE STROJNÉ HUTNENIE : MIN. 300 mm NAD VRCHOLOM POTRUBIA

VI. ZDRAVOTECHNIKA

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Róbert NAGY Projektovanie TZB 985 41 Šavol 53 0905 852 879	
ING. A. FARKAŠ	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY		
INVESTOR	Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec		FORMÁT	2 x A4
STAVBA	DSS Slatinka – Zavriešenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec - stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec		DÁTUM	08.09/2022
OBSAH	ULOŽENIE TLAKOVÝCH POTRUBÍ Z PE		STUPEŇ	Real.PD
			MIERKA	Č.VÝKR.
			1 : 25	8