
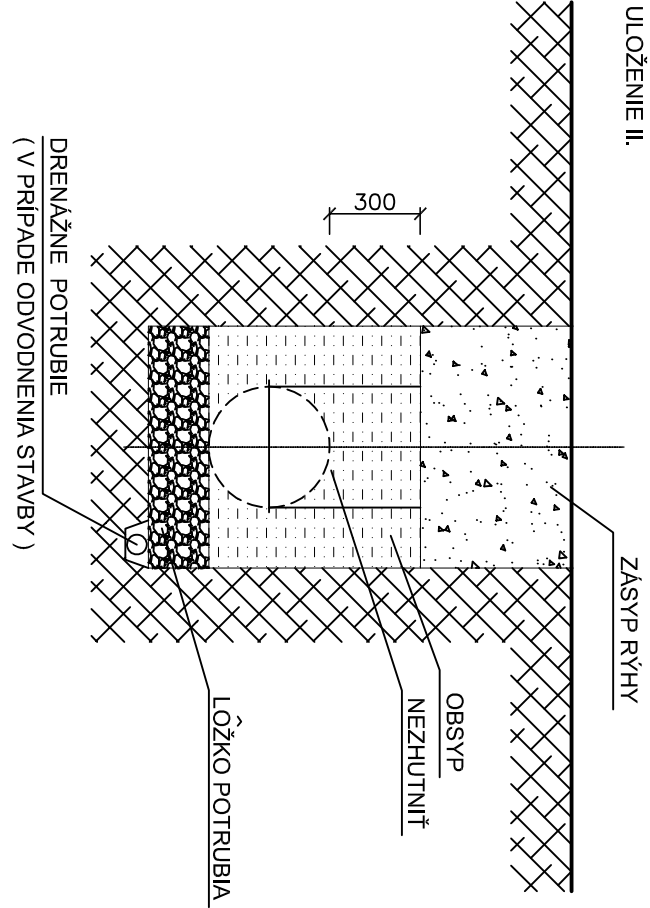


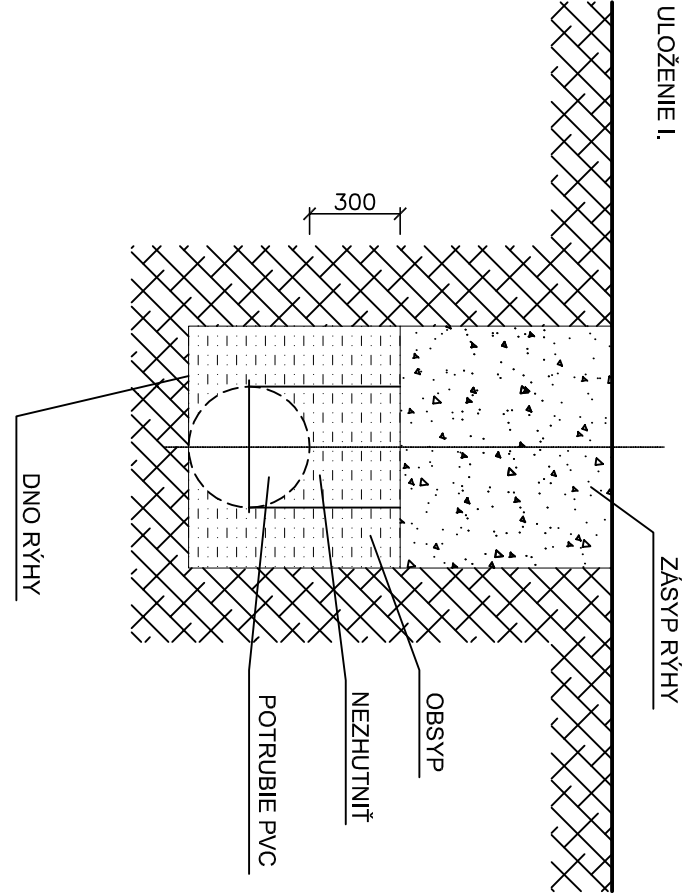

ŠÍRKA RÝHY 700-1200mm		
I. ZEMINA	II. ZEMINA	
NESÚDRŽNÁ PIESČITÁ ŠTRKOVITÁ ZRNO 20mm SÚDRŽNÁ, HLINITÁ, ILOVOTÁ MÄKKÁ AŽ TUHÁ	DNO: AKO I. POD HLADINOU SPODNEJ VODY ĎALEJ HORNINY SKALNÉ, POLOSKALNÉ ZEMINY S KAMENMI, ŠTRKY, SUTE ILOVITÉ, TUHÉ AŽ TVRDÉ S KAMENMI NAD 20mm	
	LŮŽKO: HRÚBKA 150 -200mm ZRNO max. 10mm	
OBSYP:	ZHUTNENÝ, ZRNO max. 20mm DO VÝŠKY 300mm NAD VRCHOL POTRUBIA	
ZÁSYP:	ZHUTNENÝ PO VRSTVÁCH HR. 300 mm POD KOMUNIKÁCIU : ŠTRKODRA, ZRNO MAX. Ø 63mm VO VOĽNOM TERÉNE : VÝKOPOVÁ ZEMINA, ZRNO MAX. Ø 63mm	

VI. ZDRAVOTECHNIKA

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Róbert NAGY Projektovanie TZB 985 41 Šávoľ 53	
ING. A. FARKAŠ	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY		
			0905 852 879	
INVESTOR	Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec		FORMÁT	2x A4
STAVBA	DSS Slatinka – Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec - stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec		DÁTUM	08.09/2022
			STUPEŇ	Real.PD
			MIERKA	Č.VÝKR.
OBSAH	ULOŽENIE KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ Z PVC		1 : 25	9