


# CYKLISTICKÝ CHODNÍK MOSKOVSKÁ TRIEDA – KREMICKÁ ULICA

## PRELOŽENIE SIETÍ UPC, SITEL, SANET A ST

Vedenia sietí UPC, SITEL, SANET a ST, ktoré sa nachádzajú po stranách výškovo upravovaného chodníka je potrebné v miestach, v ktorých by sa ocitli po úprave terénu v hĺbke menšej ako 600 mm od povrchu preložiť. Preložené budú v rámci realizovaného výkopu tak, aby hĺbka ich uloženia bola min. 600 mm pod úrovňou upraveného terénu (viď. vzorový rez). Pôvodné vedenia budú preložené v celistvosti, bez ich prerušenia.

Pri prácach je potrebné dodržať nasledovné:

- pred začiatkom zemných prác objednať u správcov priestorové vytýčenie sietí
- výkopy v ochrannom pásme vedení realizovať výlučne ručným spôsobom a so zvýšenou opatrnosťou
- odkryté existujúce siete zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred zásypom sietí pozvať zástupcov dotknutých spoločností na kontrolu
- obnoviť krytie triedeným štrkom a značenie markermi (použiť pôvodný materiál)

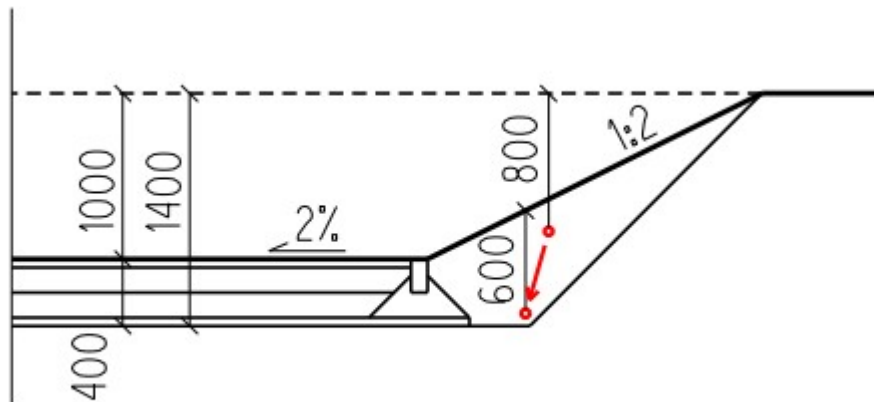

vzorový rez

V Košiciach 25.1.2023

Ing. arch. Alexander Lami

Príloha: Zakreslenie siete UPC v dotknutom území