



SUBEZNÉ VEDENIA S PLYNOVODOM


SILOVÉ KÁBLE

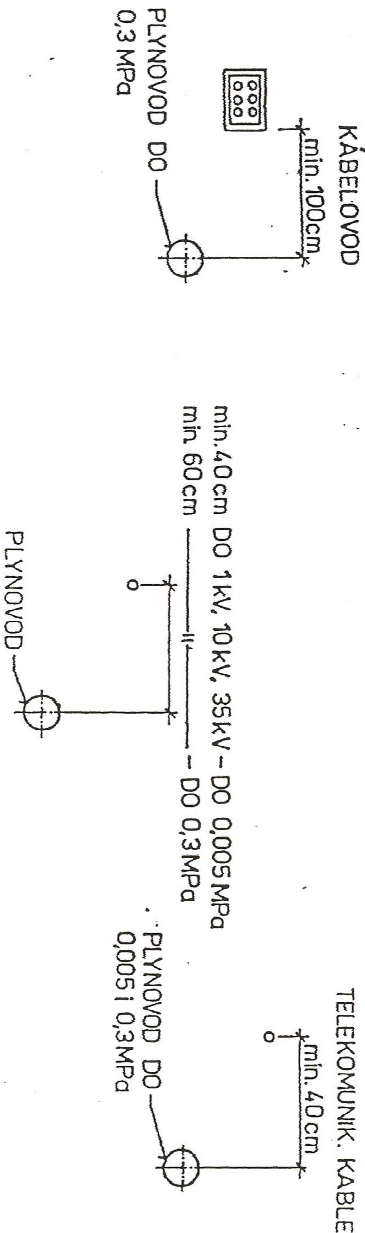


VODOVODNÉ POTRUBIE

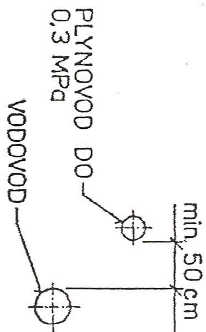


TEPELNÉ VEDENIA

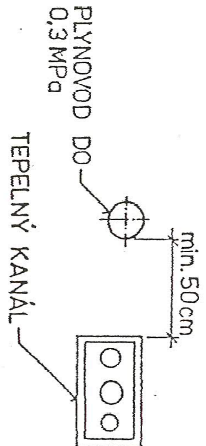


KANALIZÁCIA

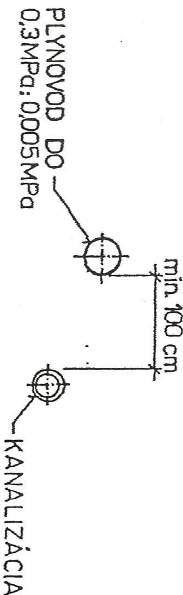


KRIŽOVANIE KANALIZÁCIE
BEZ ÚPRAVY - nad 50 cm

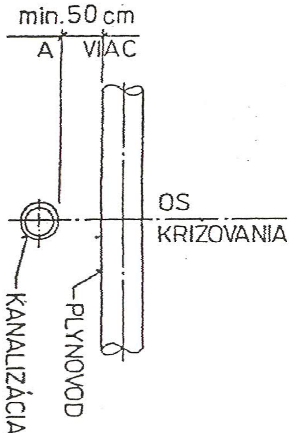


KRIŽOVANIE KANALIZÁCIE
S ÚPRAVOU od 15cm do 50cm

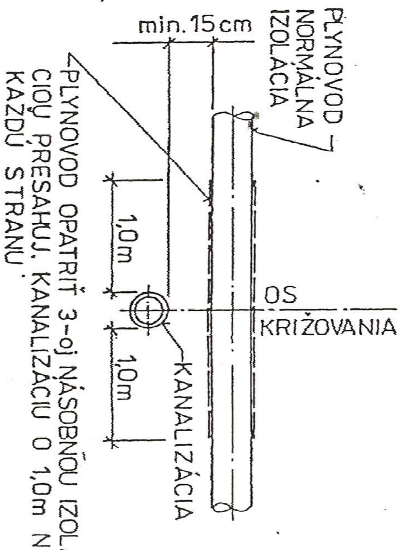


KRIŽOVANIE VODOVODU
S PLYNOVODOM

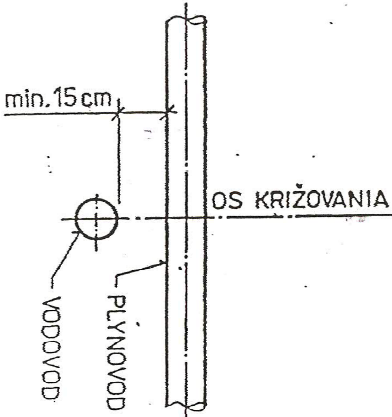

KRIŽOVANIE TEPELNEHO KANALA
S PLYNOVODOM

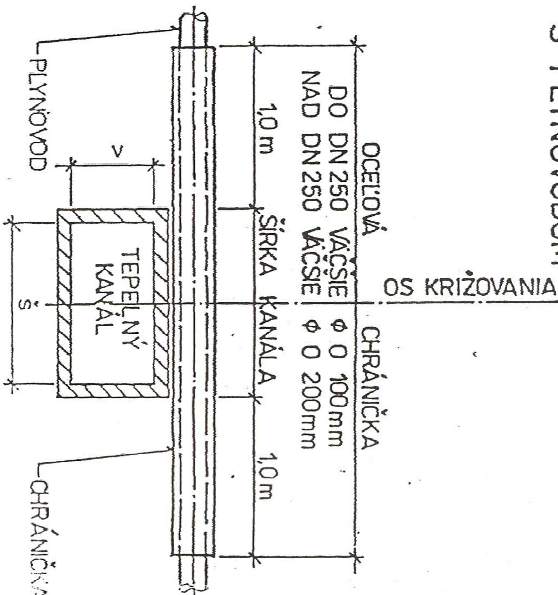

KRIŽOVANIE SILOVÝCH KÁBLOV
S PLYNOVODOM

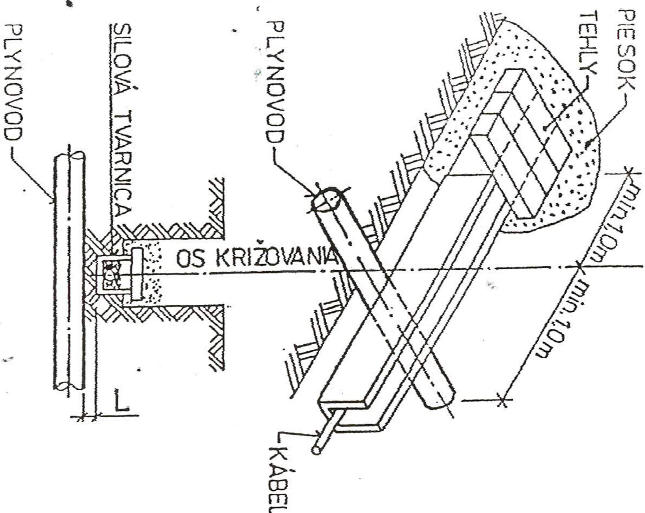

POZNÁMKA:

VZDÁLENOSŤ „L“ UPRAVIŤ PODĽA ČSN 386413, ČSN 736005.
KÁBEL V TVÁRNICI ZAĽIAŤ ASFALTOM 1,0m NA OBDVĚ
STRANY OD OSI KRIŽOVANIA

NAJMEŇŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDÁLENOSTI KRIŽOVANIA
PODZ. VEDENÍ PODĽA ČSN 736005 V TAB. č. 2 JE „L“

10 cm MEDZI 1 kV KÁBLOM A NTL I STL PLYNOVODOM	
VN KÁBEL DO 10 kV - 10 cm KRIŽOV. S NTL	— —
— — - 20 cm KRIŽOV. S STL	— —
VN KÁBEL DO 35 kV 10 cm KRIŽOV. S NTL	— —
— — - 20 cm KRIŽOV. S STL	— —
TELEKOMUNIK. KÁBLE - 10 cm KRIŽOV. S NTL I STL PLYNOVODOM	
NTL PLYNOVOD DO 0,005 MPa	— —
STL PLYNOVOD DO 0,3 MPa	— —

SO 01

AUTOR ARCH. NÁVRHU :		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján VÝBOCH		VYPRACOVANÝ: Ing. Timotej ČÁPEK	
OBJEDNÁVATEĽ:		Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra			
Stavba : Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre					
Objekt : SO 01 – Cyklotrasa Vodná – Zelokvet					
Výkres: PRIESTOROVÉ USPORIADANIE PODZEMNÝCH VEDENÍ					
		Stupeň		DSP, DRS	
		Dátum		01/2021	
		Číslo zák.		202101	
		Formát		2 A4	
		Mierka			
č. prílohy		4.3		č. súpravy	