


- LEGENDA**
- DATOVÁ ZÁSUJKA, 3xRMS, 230V
 - VYPÍNAČ, JEKOPŇOVÝ, RADENIE 1, 10A, IP20
 - PREPÍNAČ STREDÁVÝ, RADENIE 5, 10A, IP20
 - PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ, RADENIE 7, 10A, IP20
 - EL. VÝVOD VŠEOBECNÝ, STROPNÝ, ČYKY-J 3x1,5mm²
 - EL. VÝVOD VŠEOBECNÝ, NÁSTENNÝ, ČYKY-J 3x1,5mm²
 - ZÁSUJKA 230V, IP20
 - ZÁSUJKA S PREPÁTOVOU OCHRANOU, 230V, IP20
 - MET, HLAVNÁ LIEMENOVACIA SVETLOVODNICA
 - MIESTNE DOPLNKOVÉ POSILNANIE
 - EV, ELEKTRICKÝ VÝVOD VŠEOBECNÝ
 - SENZOROVÝ SPÍNAČ, DO PODHIADU, 230V, 10A, IP 20, GRAD 360°
 - RM, HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
 - RACK, DATOVÝ ROZVÁDZAČ, SLABOPRÚDOVÝ ROZVOD
 - VENTILÁTOR, 230V, IP20
 - VERTIKÁLNE VEDENIE KÁBLOVÉJ TRASY SLABOPRÚDU
- LEGENDA SVIETIDIEL**
- AMI s.r.o. I1197AM771 LED1-PM LED sv. ANCORA 600mm Oram BL G3 350mA PMMA, 20.9V, 2444 lm
 - AMI s.r.o. I1197AM771 LED2-PM LED sv. ANCORA 2x1200mm Oram BL G3 350mA PMMA, 36.2V, 5272 lm
 - AMI spol. s r.o. Nové Zámky A2127BEATA LED1-OP BEATA LED, 20W, 3000 lm
 - AMI spol. s r.o. Nové Zámky A2117BEATA LED2-OP BEATA LED, 20W, 3000 lm
 - AMI spol. s r.o. Nové Zámky A2217BEATA LED2-OP BEATA LED, 42W, 6000 lm
 - MARECO LUCE D400 1852 DRACO, 40.00W, 4000.00lm

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
CM	NM	
A1.01	CHODBA	
A1.02	WC - ŽENY	
A1.03	WC - MUŽI	
A1.04	ZÁDVERIE	
A1.05	MIESTNOSŤ S PARAFÍNOH	
A1.06	VODNÁ REHABILITÁCIA	
A1.07	ŠATNÁ ŽENY	
A1.08	ŠATNÁ ŽENY - SPRCHA	
A1.09	ŠATNÁ ŽENY - WC	
A1.10	ŠATNÁ MUŽI	
A1.11	ŠATNÁ MUŽI - SPRCHA	
A1.12	ŠATNÁ MUŽI - WC	
A1.13	SPOJOVACIA CHODBA	
B1.01	REHABILITÁCIA - ELEKTROLEŽBA HODRÁ	
B1.02	REHABILITÁCIA - ELEKTROLEŽBA SUCHÁ	
B1.03	REHABILITÁCIA	
B1.04	KONZULTAČNÁ MIESTNOSŤ	
B1.05	DENNÁ MIESTNOSŤ SESTER	
B1.06	REHABILITÁCIA	
B1.07	REHABILITÁCIA	
B1.08	REHABILITÁCIA	
B1.09	REHABILITÁCIA	
B1.10	REHABILITÁCIA	
C1.01	INDIVIDUÁLNY TELECVIK	
C1.02	INDIVIDUÁLNY TELECVIK	

UMIESTNENIE ZÁSUVIEK
A VYPÍNAČOV

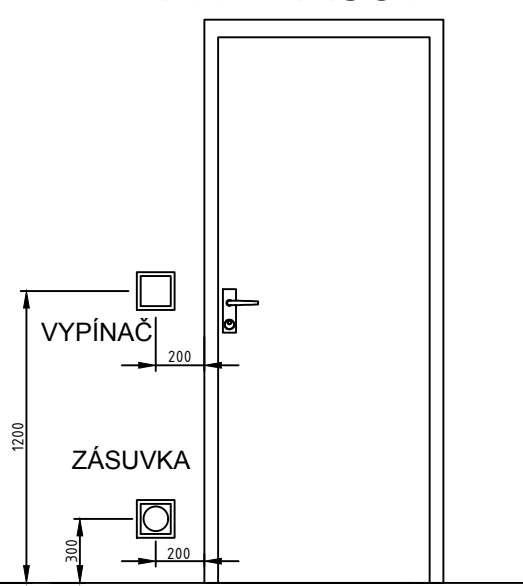

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA:
3/PEN/N+PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-C-S
3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S
1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 0.411.2
- Izolácia prvých šafiel 0.411.2
- Zabrány a kryty 0.411.2
- Ochrana PRI PORUŠENÍ: STN 33 2000-4-41 0.411.3
- Ochranné uzemnenie a pospájanie 0.411.3.1
- Samočinné opoženie napájanie v systéme TN 0.411.3.2
- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi 0.411.3.3

MALE NAPATIE SELV a PELV STN 33 2000-4-41 0.414
DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 0.415
- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) 0.415.1
- Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie 0.415.2

Poznámky:

- Elektrická inštalácia je urobena celoplastovými káblami ČYKY inštalovanými v káblových žlaboch pod prievalkami resp. v káblových kanáloch na stenách
- Osvetlenie miestností je typovými svetidlami s úspornými zdrojmi, ovládanie osvetlenia spínačmi inštalovanými pri vstupných dverách do miestností.
- Pri hlavnom rozvážači R-REHAB je inštalovaná svorka hlavného pospájania MET. Z nej sú napojené vodičom min. CYA6 mm všetky kovové neživé časti, veľké kovové predmety a pod.