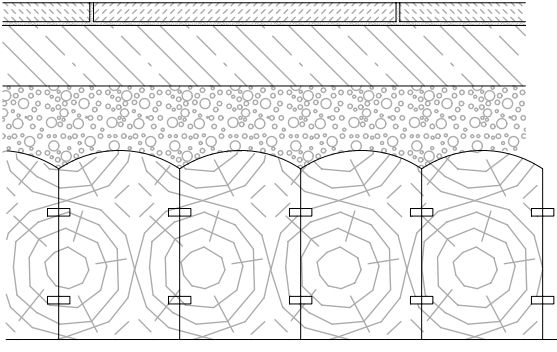
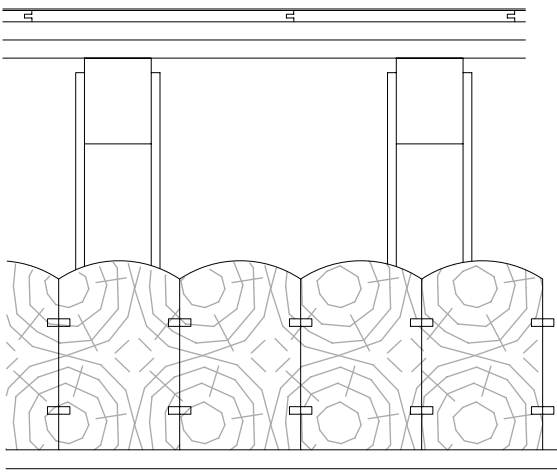


projekt: Obnova Kaštieľa v Dolnej Krupej

časť novonavrhané konštrukcie - špecifikácia podláh

položka Po9	m.č. 201 - chodba 2.np	navrhované	Skladba - kamenná dlažba	25mm
rez 		jestvujúce	- lepidlo - penetračný náter - betónový poter - násyp - drevený povalový strop	5mm
				60mm 40mm 350mm
		poznámka		
položka P10	m.č. 202,203,204,205	navrhované	Skladba - homogénna PVC povlaková krytina	2mm
		jestvujúce	- lepidlo - OSB doska - 2x drevený doskový záklop - nosný trám - vzduchová medzera - drevený povalový strop	15mm 50mm 160mm 450mm 350mm
		upozornenie!!!	OSB doska uložená, osadená nosná konštrukcie SDK priečok	
		poznámka		