




objekty , vstupy

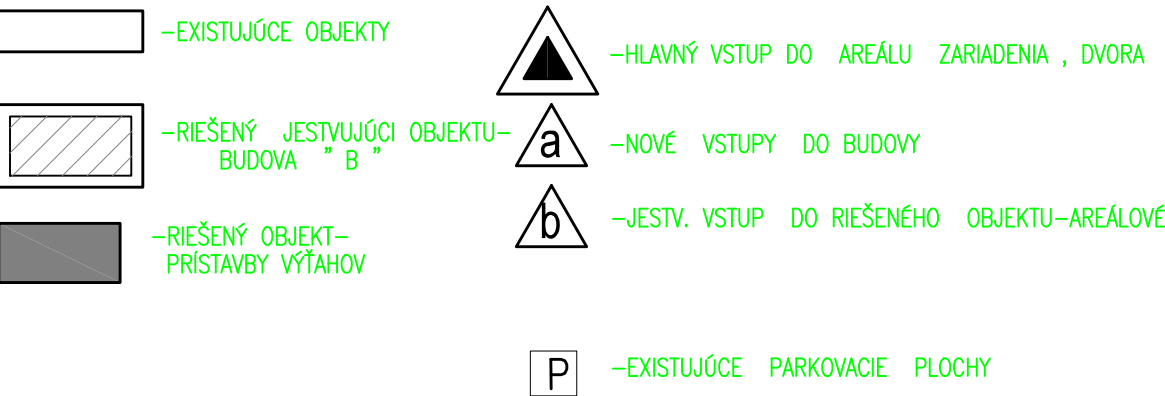

inžinierske siete

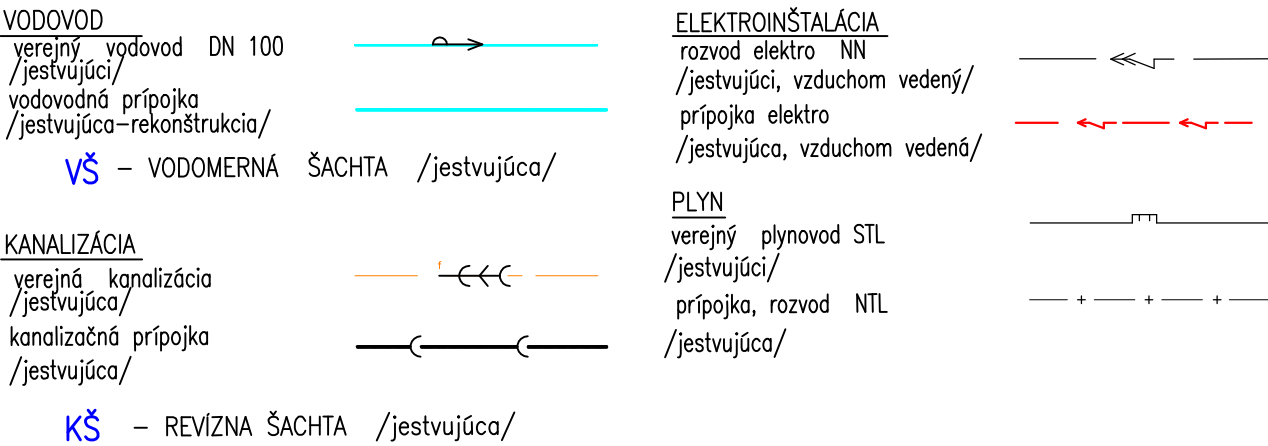

ELEKTRICKÝ SYSTÉM: 3PEN(N+PE) AC-50Hz 230/400V TN-C-S  
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33-2000-4-41 (2007):  
411 : OCHRANNE OPATRENIE : SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
411.2 : POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM):  
A.1 : ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
A.2 : HRÝTM  
411.3 : POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (OCHRANU PRED NEPRIAMYM DOTYKOM):  
411.3.1 : OCHRANNE UZEMNENIE  
411.3.2 : OCHRANNE POSPAJANIE  
411.3.3 : SAMOČINNÉ ODPAJANIE PRI PORUČE V SYST  
411.3.3 : DOPLNKOVÁ OCHRANA  
415 : DOPLNKOVÁ OCHRANA  
415.1 : DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)  
VONKAJŠIE VPLYVY - PODĽA STN 33 2000-5-51:  
Zoznam vonkajších vplyvov v jednotlivých miestnostiach  
-M1, PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOV



poznámky

PRED ZAPOČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAŤ !!!  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU  
O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU  
DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA,  
A PRETO POUŽÍVAŤ , ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM  
ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSMENNÝM SÚHLASOM AUTORA !

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	Vargová Terézia-CHOVTER M.Rázusa č.95,98 401 Lučenec r.č.037IBB1997 EZ P a E2 tel.047/4321007
	ING. P. MACHAVA	ING. ZS. ZŠÉLYI		
		ING. B. PAŠKA		
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj , nám.SNP č.23 ,Banská Bystrica				
STAVBA: Vybudovanie evakuačných výťahov- PD pre DSS LIBERTAS , stredisko Tuhárske námestie				FORMÁT 3xA4
OBSAH: Celková situácia Osadenie náhradného zdroja				DATUM 10/2019
				STUPEN SP
				Č.ZAKÁZKY 63/19
MIERKA: 1:500				C.VYKR.: E-400