

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obsah: Schéma rozvádzača RP3

Akce: NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SO 02
KONZERVATÓRIUM J.L.BELLU, BANSKÁ BYSTRICA


ELEKTROINŠTALÁCIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypocovci: Ing. Štefan Blné																			
Kontrolcvi:																			
Datum : 15.12.2008																			
</																			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KT**
□ or

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



FA**
DX-20/3/B
20A

FA1
DX-10/1/B
10A

FA2
DX-10/1/B
10A

FA3
DX-10/1/B
10A

FA4
DX-10/1/B
10A

FA5
DX-10/1/B
10A

FA6
DX-10/1/B
10A

FA7
DX-10/1/B
10A

FA8
DX-10/1/B
10A

FA9
DX-10/1/B
10A

FA10
DX-10/1/B
10A

FA11
DX-10/1/B
10A

FA12
DX-10/1/B
10A

FA13
DX-10/1/B
10A

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12

FA13

FA**

FA1

FA2

FA3

FA4

FA5

FA6

FA7

FA8

FA9

FA10

FA11

FA12


FA13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Vypracoval: Ing. Štefan Bino	NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SO 02															
Kontroloval:	KONZERVATÓRIUM J.L.BELLU, BANSKÁ BYSTRICA															
Datum : 15.12.2008	ELEKTROINŠTALÁCIA															
												Investor: KONZERVATÓRIUM J.L. BELLU, BANSKÁ BYSTRICA				
								Odsah: Schéma rozvádzača RP3				Zakázislo: 2008/31				
												A.K.: 08-ez-31				
								Mierka: N				V.č.: 108				
												Líst č.: 2				

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KT16
OR
KT17
OR

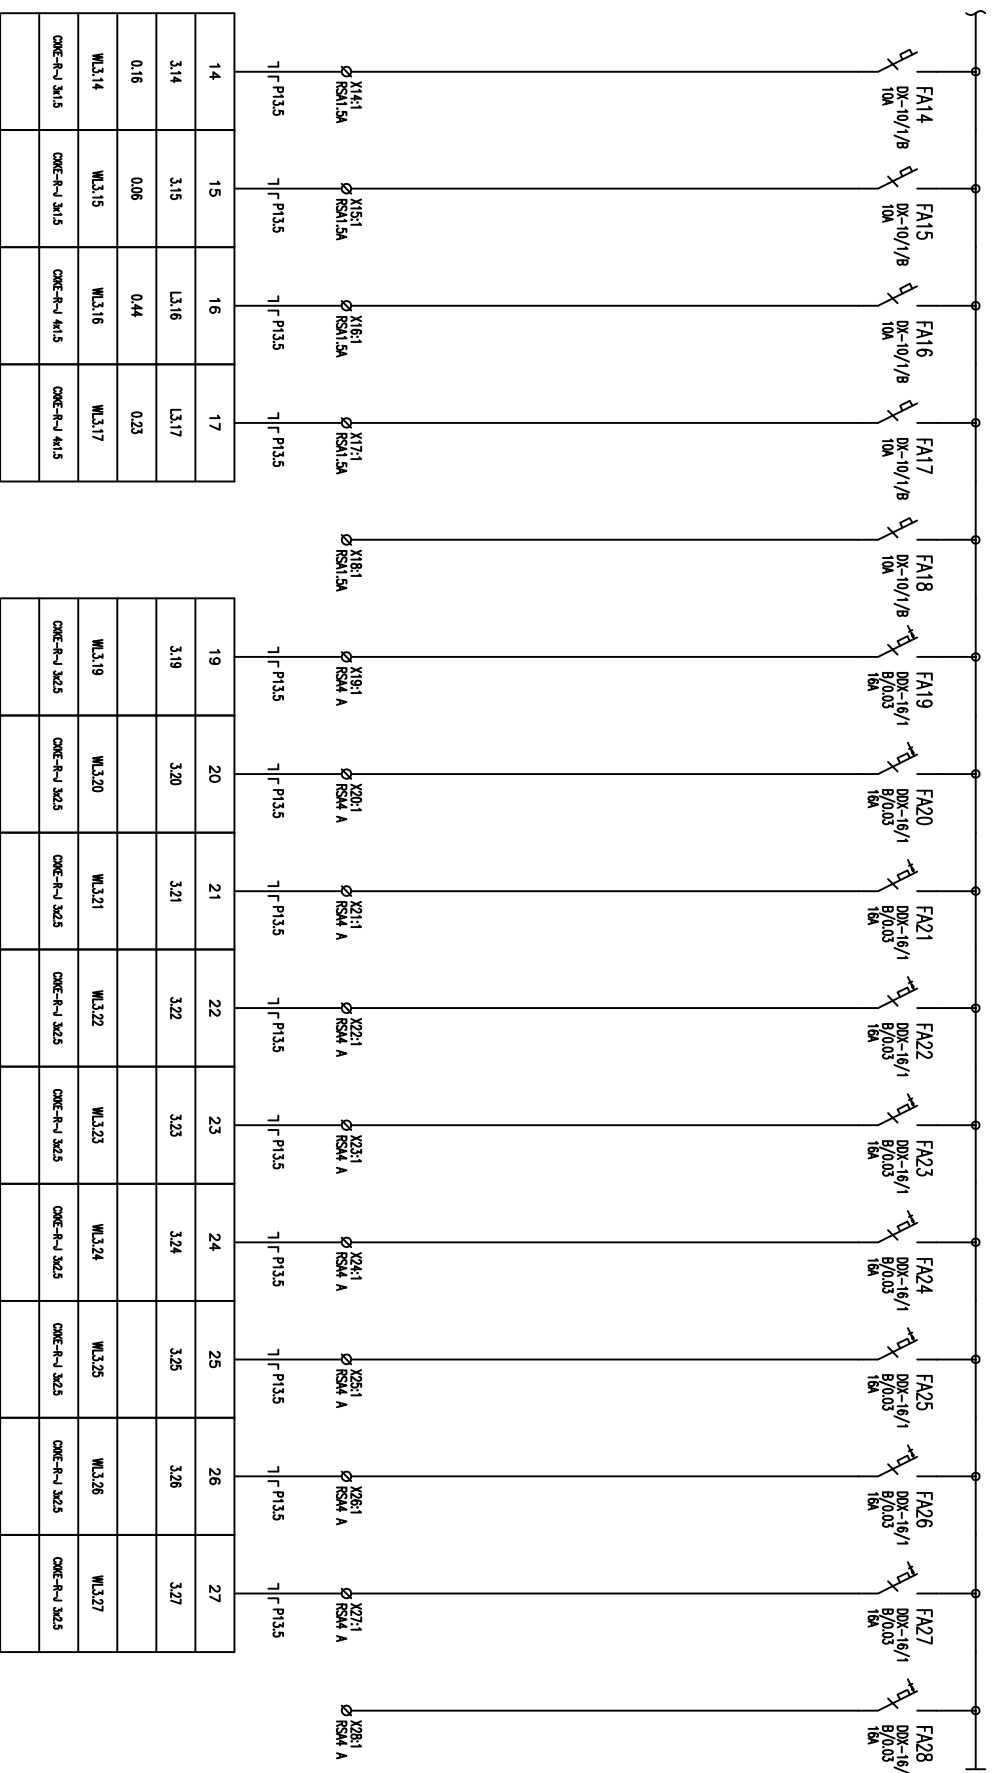

14	15	16	17
3.14	3.15	L3.16	L3.17
0.16	0.06	0.44	0.23
WL3.14	WL3.15	WL3.16	WL3.17
CME-R-1 3x1.5	CME-R-1 3x1.5	CME-R-1 4x1.5	CME-R-1 4x1.5

19	20	21	22	23	24	25	26	27
3.19	3.20	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27
WL3.19	WL3.20	WL3.21	WL3.22	WL3.23	WL3.24	WL3.25	WL3.26	WL3.27
CME-R-1 3x2.5	CME-R-1 3x2.5	CME-R-1 3x2.5	CME-R-1 3x2.5	CME-R-1 3x2.5	CME-R-1 3x2.5	CME-R-1 3x2.5	CME-R-1 3x2.5	CME-R-1 3x2.5

Osvetlení Osvetlení Osvetlení Osvetlení Zásuvky 2P+1 Zásuvky 2P+1 Zásuvky 2P+1 Zásuvky 2P+1 Zásuvky 2P+1 Zásuvky 2P+1 Zásuvky 2P+1 Zásuvky 2P+1 Zásuvky 2P+1

Vypínavcov: Ing. Štefan Bínó		NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SO 02								Investor:		Zak. číslo:		2008/31		A.K.: 08-ez-31		Listov: 3	
Kontroloval:		KONZERVATÓRIUM J.L.BELLU, BANSKÁ BYSTRICA								Odsah:		Zmena/Datum:		N		V.č.: 108		List č.: 3	
Datum : 15.12.2008		ELEKTROINŠTALÁCIA								Schéma rozvádzača RP3		Mierka:							