


REZ A

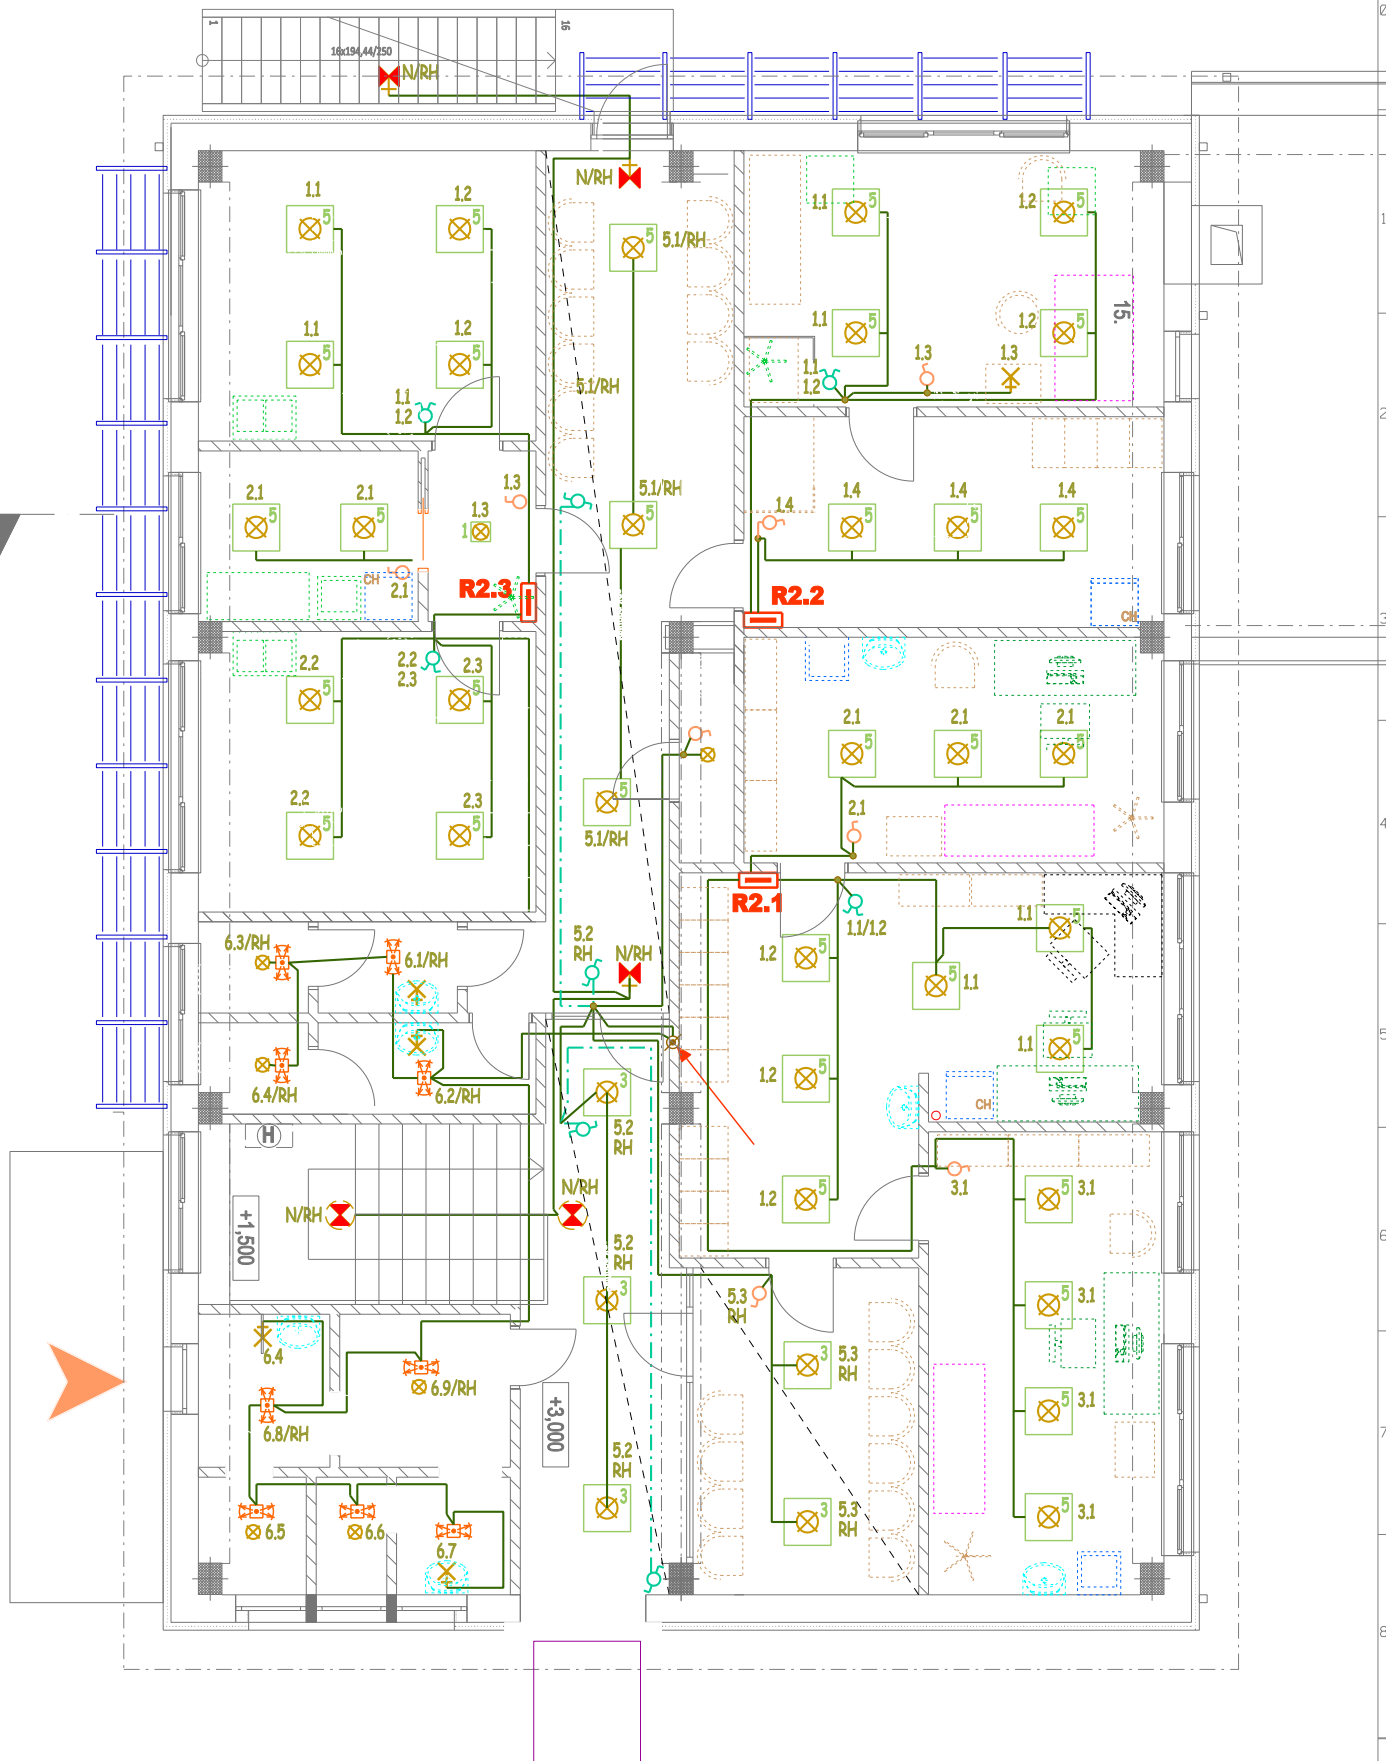

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 50Hz 230/400V TN-C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

a) ochrana základná (pred priamym dotykom) - izolovaním živých častí/zábranami a krytmi

b) ochrana pri poruche - ochranné uzemnenie, pospájanie/samočinné odpojenie pri poruche



**Vykonávanie odbornej
prehliadky-revizie §13
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
elektrických zariadení**

Investor: obec SLANEC

Miesto: parcela č.: 806/4, kat.územie: Slanec

Stavba:

**CENTRUM INTEGROVANEJ
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC**

HLP
Autor
Gen. proj.

Ing. arch. Martin Schaller
Ing. Beáta Zušňáková

Dátum: 10/2018 Vypracoval: Ing. Róbert PAPCUN

Mierka: 1:100 Zodp. proj.: Ing. Róbert PAPCUN

Objekt

PS-elektroinštalácia a bleskozvod

Obsah:

2.NP
dispozícia obvodov osvetlenia

Stupeň:

PSP

Archív.č.:

201810-Zdr.1-66

Výkres č.:

E-3

Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č. 363/1997 Z.z.

zmena

-

číslo

ELEKTRO

Výkres č.:

E-3

elektro
od projektu
po revíziu
projekt
Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
rpapcun@gmail.com