


vetva 2

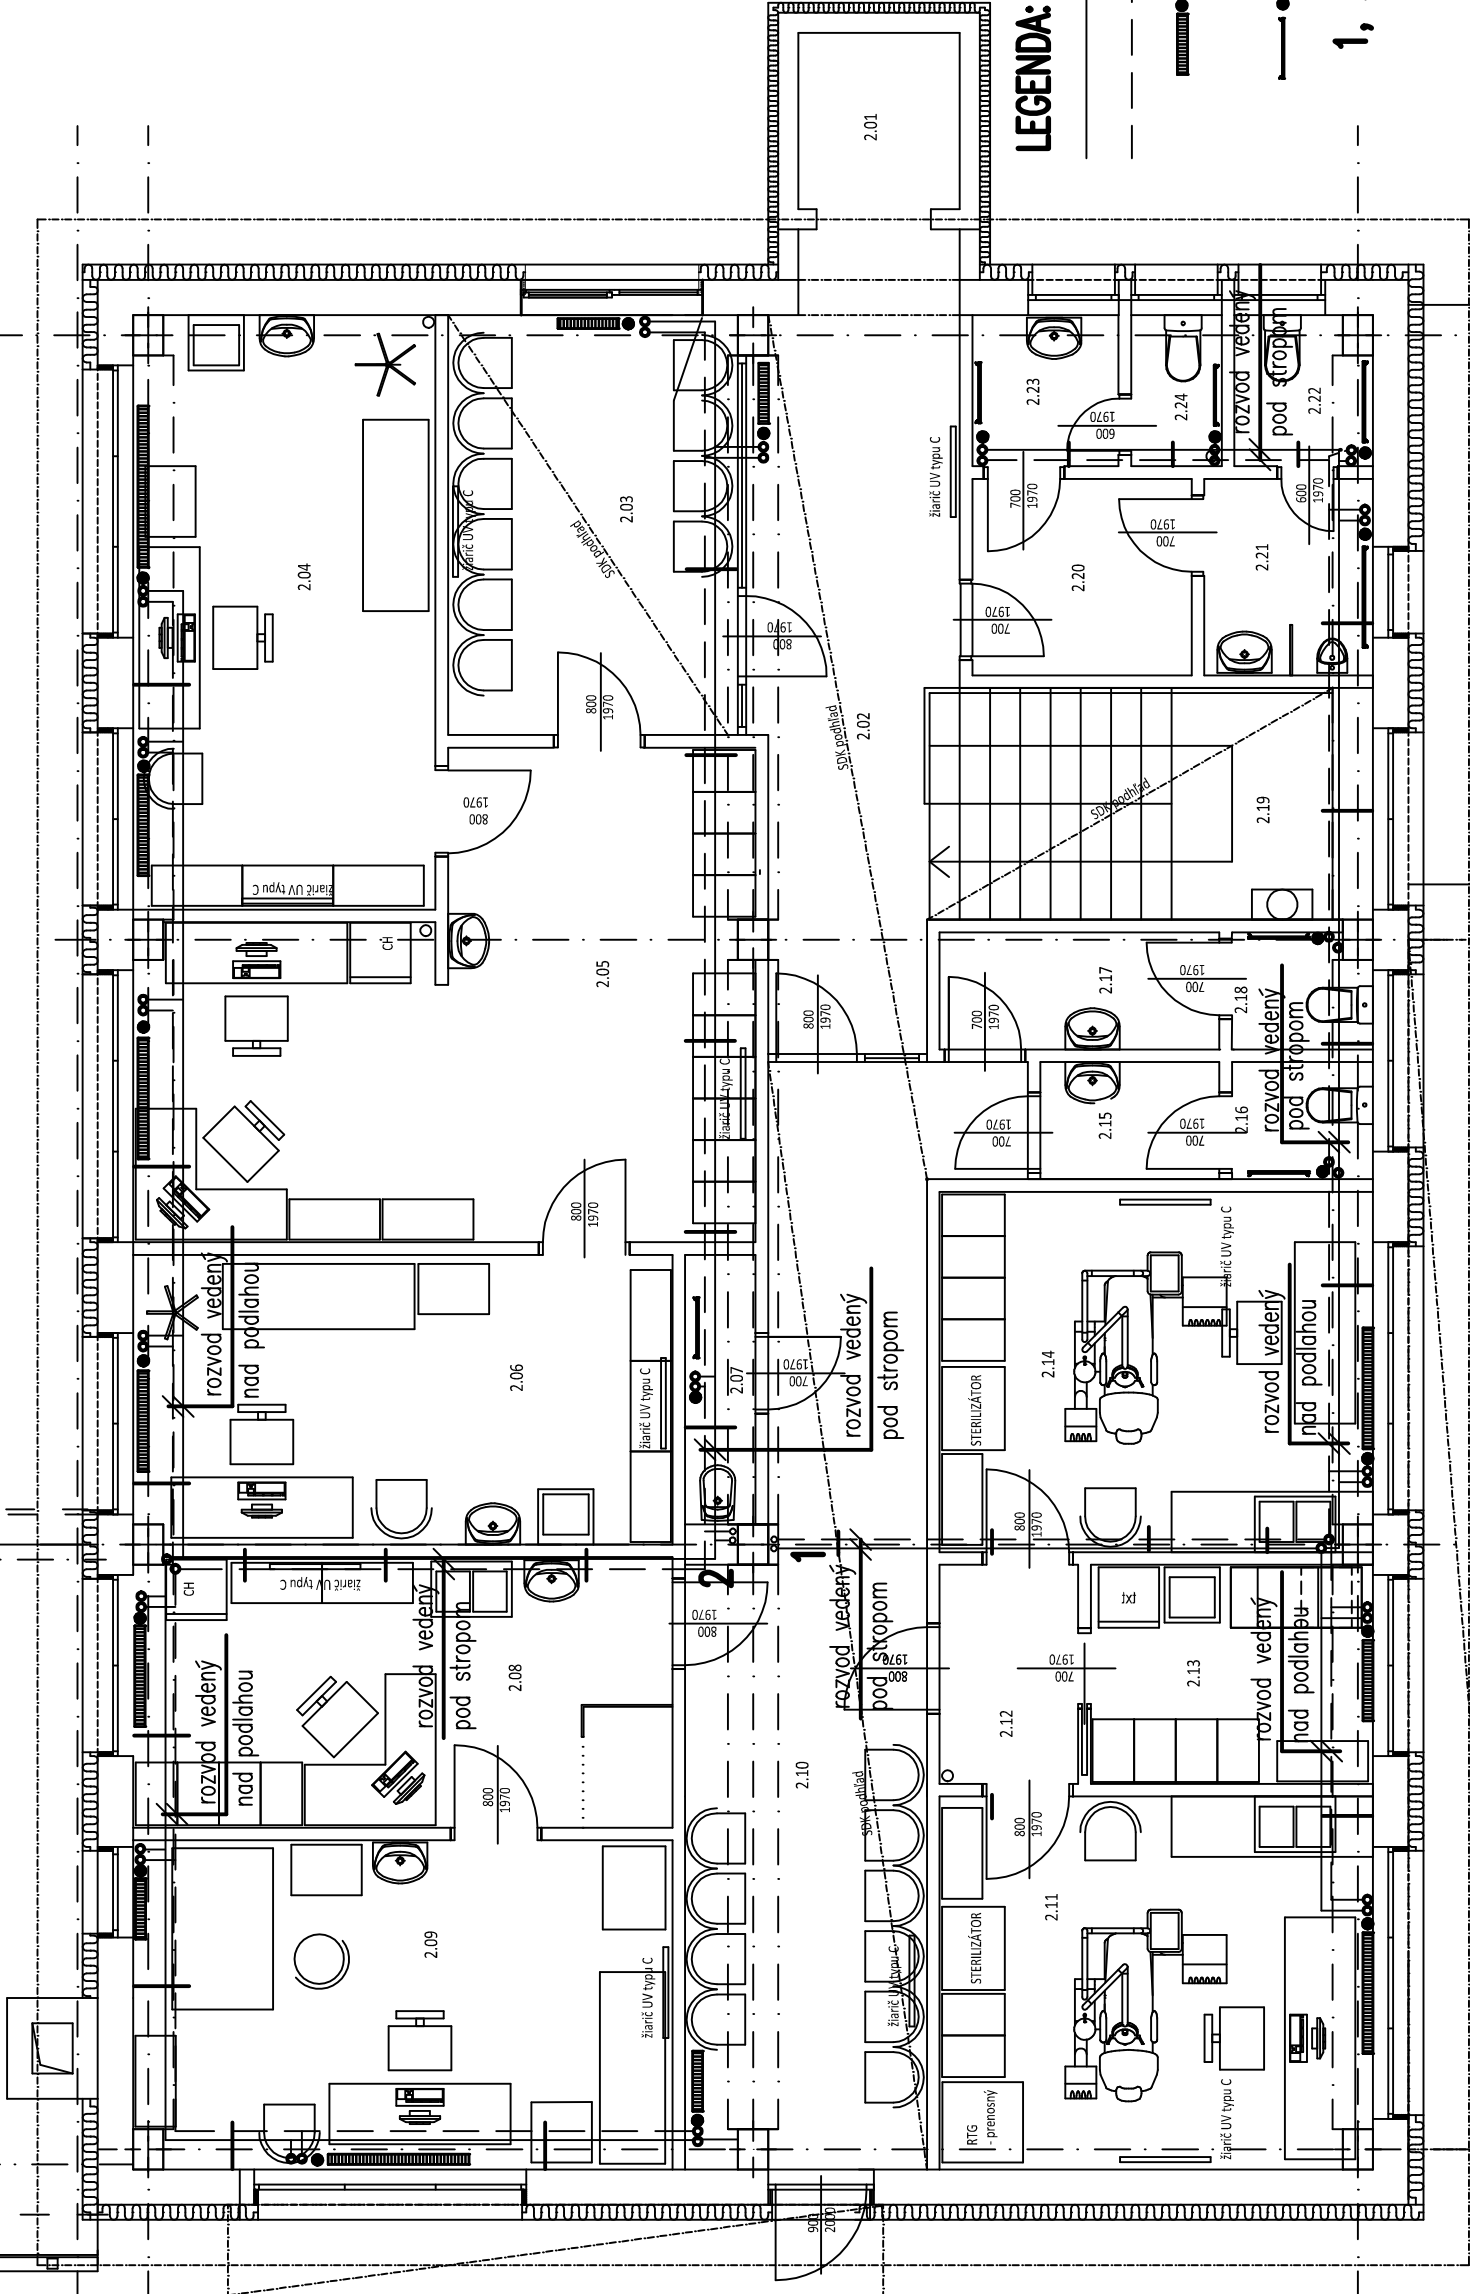

vetva 1

LEGENDA:

- Prívodné potrubie vykurovacej vody 70°C plast/hliník
- Vratné potrubie vykurovacej vody 50°C plast/hliník
- Panelový radiátor s bočným napojením s ventílmí a termostatickou hlavícou
- Panelový radiátor typ 10K s bočným napojením s ventílmí a termostatickou hlavícou
- Stupačky z 1.NP

1, 2

LEGENDA MIESTNOSTI - 2.NP		
Číslo	Názov miestnosti	Teplota [°C]
2.01	VÝTAH	-
2.02	CHODBA	20
2.03	ČAKÁREŇ - VŠ. LEKÁRI	22
2.04	AMBULANCIA 1 - VŠ. LEKÁRI	24
2.05	PRÍPRAVOVŇA - VŠ. LEKÁRI	24
2.06	AMBULANCIA 2 - VŠ. LEKÁR	24
2.07	VÝLEVKA	20
2.08	PRÍPRAVOVŇA - GYNEK.	24
2.09	AMBULANCIA - GYNEK.	24
2.10	ČAKÁREŇ - STOMAT. + GYNEK.	22
2.11	AMBULANCIA 1 - STOMAT.	24
2.12	CHODBA - STOMAT.	-
2.13	PRÍPRAVOVŇA - STOMAT.	24
2.14	AMBULANCIA 2 - STOMAT.	24
2.15	PREDSIEN - WC ŽENY	-
2.16	WC - ŽENY	20
2.17	PREDSIEN - WC MUŽI	-
2.18	WC MUŽI	20
2.19	SCHODISKO	-
2.20	PREDSIEN WC - PACIENTI	20
2.21	PREDSIEN WC - MUŽI	20
2.22	WC - MUŽI	20
2.23	PREDSIEN WC - ŽENY	20
2.24	WC - ŽENY	20

Zodpovedný projektant:	Ing. Peter RUDIŠIN	Ing. Peter RUDIŠIN	TERMO-PROJEKT, s.r.o.
Projektant:	Ing. Peter RUDIŠIN	Ing. Peter RUDIŠIN	projektová a inžinierská kancelária
Vypracoval:	Ing. Soňa Hovrilová	Ing. Soňa Hovrilová	HRONCOVA 3
Investor: obec Slanec			040 01 KOŠICE
Stavba: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC			Číslo zúčtovky:
Časť: Ústredné vykurovanie			Formát: 2x44
OB SAH: PÓDORYS 2.NP			Dátum: 10/2018
			Mierka: 1:75
			Stupeň: SP
			Číslo výkresu: UV-2