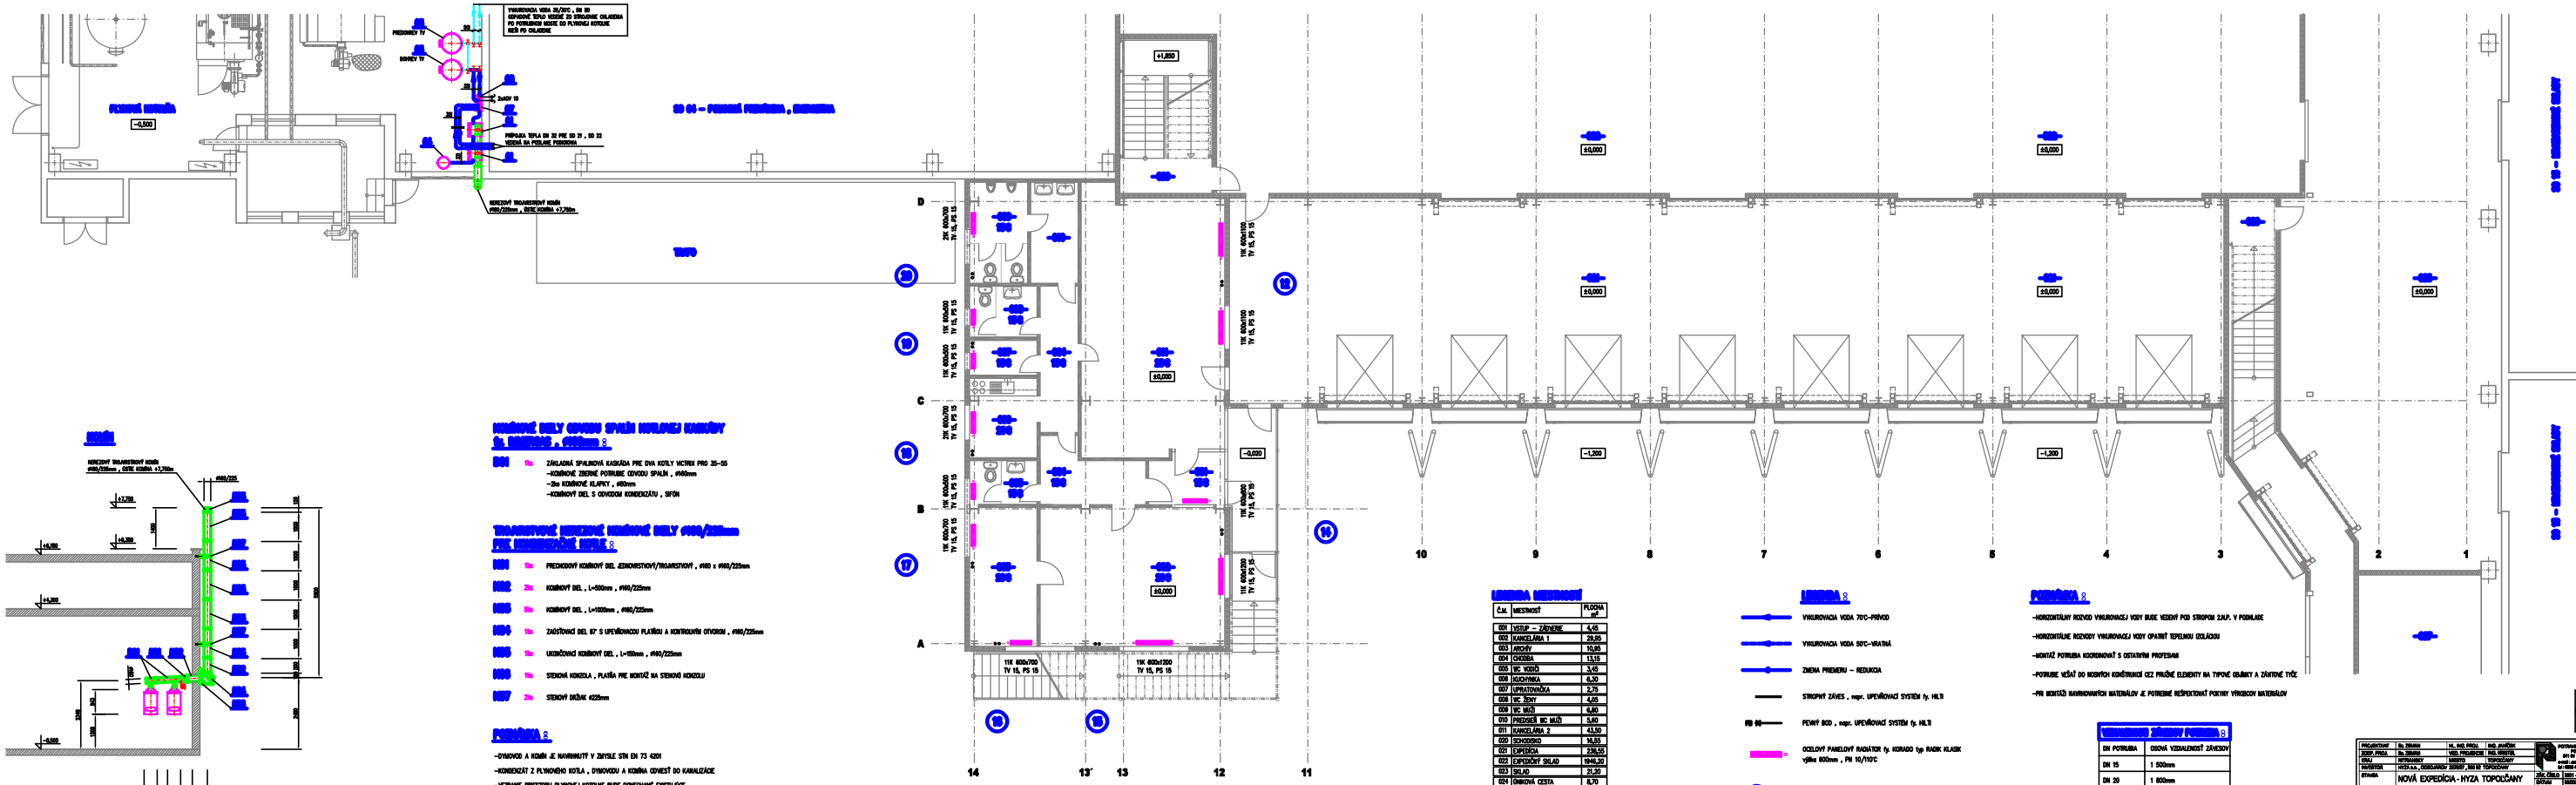


KOMÍNOVÉ DIELY OCHRANY SPAĽÍN KRUHOVÉHO KOMÍNOVÉHO TELESA , Ø320mm :

000	ks	ZÁKLADNÁ SPALINOVÁ KAZETA PRE DVA KUĽY VEDENÁ PRE 35-55 -KOMÍNOVÉ ZBERNÉ POTRUBIE ODVODU SPALÍN , Ø400mm -2ks KOMÍNOVÉ KLAPKY , Ø80mm -KOMÍNOVÝ DIEL S ODVODOM KONDENZÁTU , SIFÓN

TRANSPARENTNÉ KRUHOVÉ KOMÍNOVÉ DIELY Ø400/320mm PRE KOMÍNOVÉ KOZE :

001	ks	PRECHODOVÝ KOMÍNOVÝ DIEL JEDNOVRSTVOVÝ/TROJVRSTVOVÝ , Ø80 x Ø40/225mm
002	ks	KOMÍNOVÝ DIEL , L=500mm , Ø40/225mm
003	ks	KOMÍNOVÝ DIEL , L=1000mm , Ø40/225mm
004	ks	ZAOBLENÝ DIEL 87° S UPEVŇOVACOU PLATŇOU A KONTROLNÝM OTVOROM , Ø40/225mm
005	ks	UKONČOVACÍ KOMÍNOVÝ DIEL , L=150mm , Ø40/225mm
006	ks	STENOVÁ KONZOLA , PLATŇA PRE MONTÁŽ NA STENOVÚ KONZOLU
007	ks	STENOVÝ ŠKRIDE 425mm

POZNÁMKA :

-DYMOVOD A KOMÍN JE NAVRHNUTÝ V ZMYSLE STN EN 73 4201
-KONDENZÁT Z PLYNOVÉHO KOTLA , DYMOVODU A KOMÍNA ODVEDIŤ DO KANALIZÁCIE
-VEĽKOSŤ PRIESTORU PLYNOVEJ KOTOLNE BUDE POSKYTNUTÁ DODÁVATEĽOM KOTLOV
-PRI MONTÁŽI NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ POKYNY VÝROBCOV MATERIÁLOV
-VŠETKY ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ NA STAVBE PRED JEJ ZHOTOVENÍM

MIESTNOSŤ MIESTNOSŤ

Čís.	MIESTNOSŤ	PLOCHA m²
002	VSTUP – ZÁDVERIE	4,45
003	KANCELÁRIA 1	29,95
003	ARCHÍV	10,85
004	CHODBA	13,15
005	WC ŽENY	3,45
006	KUCHYŇKA	6,30
007	UPRATOVAČKA	2,75
008	WC MUŽI	4,05
009	WC MUŽI	6,80
010	PREDSIEŇ WC MUŽI	5,60
011	KANCELÁRIA 2	43,50
020	SCHODISKO	14,55
021	EXPEDÍCIA	238,55
022	EXPEDIČNÝ SKLAD	1848,20
023	SKLAD	21,20
024	ÚNIKOVÁ CESTA	8,70
025	ZÁSOBOVACIE CHODBA	43,50
026	SKLAD	5,75
027	NAKLADAČE AKU VOZÍKOV	82,30

LEGENDA :

- VYKUROVACIA VODA 70°C-PRÍVOD
- VYKUROVACIA VODA 50°C-VRATNÁ
- ZMENA PREMERU – REDUKCIA
- STROPNÝ ZÁVES , napr. UPEVŇOVACÍ SYSTÉM fy. HILTI
- PEVNÝ BOD , napr. UPEVŇOVACÍ SYSTÉM fy. HILTI
- OCEĽOVÝ PANELOVÝ RADIÁTOR fy. KORADO typ RADIK KLASIK výška 600mm , PR 10/11TC
- STUPAČKY

POZNÁMKA :

-HORIZONTÁLNY ROZVOD VYKUROVACEJ VODY BUDE VEDENÝ POD STROPOM 2.NP. V PODHLADE
-HORIZONTÁLNE ROZVODY VYKUROVACEJ VODY OPATRIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU
-MONTÁŽ POTRUBIA KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI
-POTRUBIE VEŠAŤ DO MIEST KOTVENIA CEZ PRÍSLUŠNÉ ELEMENTY NA TYPOVÉ OBJÍMKY A ZÁVITOVÉ TYČE
-PRI MONTÁŽI NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ POKYNY VÝROBCOV MATERIÁLOV

VYKUROVACIE TELESÁ A ARMATÚRA :

DN POTRUBIA	ODOVÁ VZDIALENOSŤ ZÁVESOV
DN 15	1 500mm
DN 20	1 600mm
DN 25	2 000mm
DN 32	2 300mm

PROJEKTANT	Ing. ŠTEFAN	HL. INŠ. PROJ.	INŠ. AUTOR.
ODBOR PROJ.	Ing. ŠTEFAN	VEDÚCI PROJEKTOV	PAS. PROJEKTU
OKRES	RETOVSKÝ	MIESTO	TOPOĽČANY
INVESTOR	MATR.n.o., OBEC/MESTO SEKČOV, OBEC/MESTO TOPOĽČANY		
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY		
ČIASTKOVÁ STAVBA	SO 21 - EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ SO 22 - BOCIÁLNO - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA		
PROFESIA OSTATNÉ KOMÍNY	VYKUROVANIE PRÍZEMKY V RÁMCI	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	ÚK 01

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
Ing. ŠTEFAN
0907 000 000
mail: ing.stefan@gmail.com
1/2020-05-70
DÁTUM 08/2020
FORMÁT A3
ZMENA
ZMENA