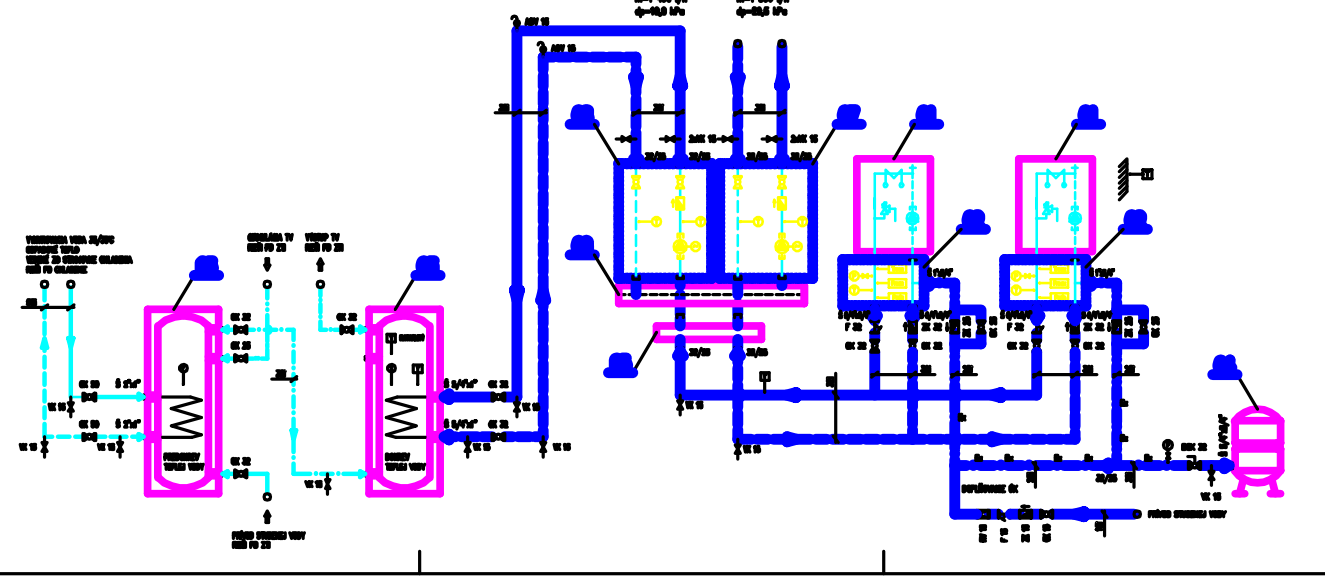


VYKUROVACIA VODA 70°C – PRÍVOD

VYKUROVACIA VODA 50°C – VRATNÁ

STUDENÁ VODA

EXPANZNÉ POTRUBIE

ZMENA PRIEMERU – REDUKCIA

1ks REGULÁTOR THETA RGC 3.020306
1ks SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY 3.015206
1ks SNÍMAČ TEPLOTY VYKUROVACEJ VODY 3.024240
1ks SNÍMAČ TEPLOTY TEPLEJ VODY V ZÁSOBNÍKU TV 1.018077

STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY
ČÍSLO SO/PS	SO 21 - EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ SO 22 - SOCIÁLNO - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
PROFESIA ÚSTREDNÉ KÚRENIE	NÁZOV VÝKRESU SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE
MIERKA	N
ČÍSLO VÝKRESU	ÚK 04