

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:

ZÁKLADNÁ OCHRANA:

- SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41 čl.411)

- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-4-41 čl.415.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.415.2)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

TYP:

LEGRAND XL3 160, 4x24 MODULOV

VYHOTOVENIE:

OCELOPLECHOVÝ, POVRCHOVÝ

ROZMERY:

575 x 750 x 163 (Šírka x Výška x Hĺbka)

KRYTIE:

IP40/IP20

NAPATIE:

415V, AC

PRÚD:

In=40A

PRÍVOD:

ZHORA

VÝVODY:

HORE



NORMY:

STN EN 61439-1

SKRATOVÝ PRÚDIK=9,2kA

POHĽAD DO ROZVÁDZAČA

BOČNÝ POHĽAD

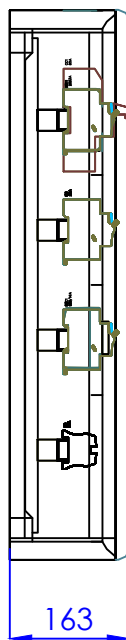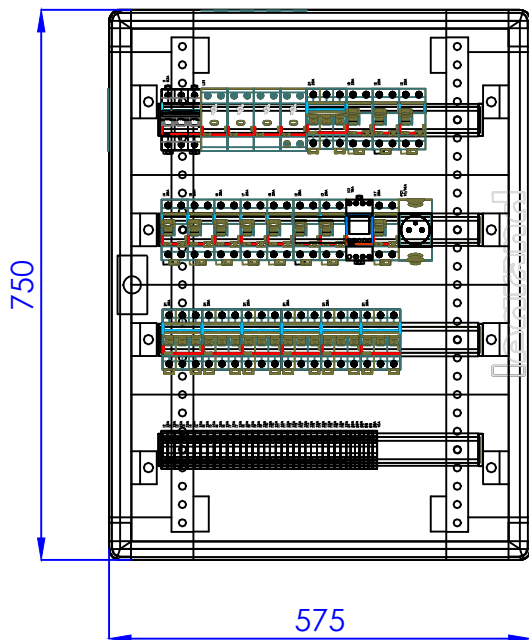

OBJEDNÁVATEĽ:

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača

IČO: 00 304 557

Zastúpenie: Mgr. Michal Drotován, starosta

Kontakt. os.: Ing. Michal Gumenický, projektový manažér

GENERÁLNY PROJEKTANT:



www.stecho.sk

STECHO constructions, s.r.o.

Hviezdoslavova 10

917 01

Trnava

IČO: 52 920 259

DIČ: 212 11 81 392

PROJEKTANT ČASTI: EXTALI-PROJEKT, s.r.o.

RAČIANSKÁ 78

831 02 BRATISLAVA

AUTOR:

PANTOGRAPH, ZAAN ARCHITECTS

ZODP. PROJEKTANT:

ING. MAREK GEŠNÁBEL

VYPRACOVAL:

ING. MAREK GEŠNÁBEL

NÁZOV PROJEKTU:

ŠPORTOVÝ AREÁL ZŠ PLICKOVA - I.ETAPA

MIESTO STAVBY:

Bratislava - Rača, k.ú.: Rača (805866)

dotknuté vlastné pozemky - p.č.: 891/296, 891/37

ČÍSLO ZÁKAZKY:

202201423

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

ČASŤ DOKUMENTÁCIE:

D.1.4 - ELEKTROINŠTALÁCIA

ČÍSLO VÝKRESU: PARÉ:

E05

DÁTUM:

02/2023

MIERKA:


1:

OBJEKT:

SO01 ŠPORTOVÉ PLOCHY, DETSKÉ IHRISKÁ, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

NÁZOV VÝKRESU:

ROZVÁDZAČ RA

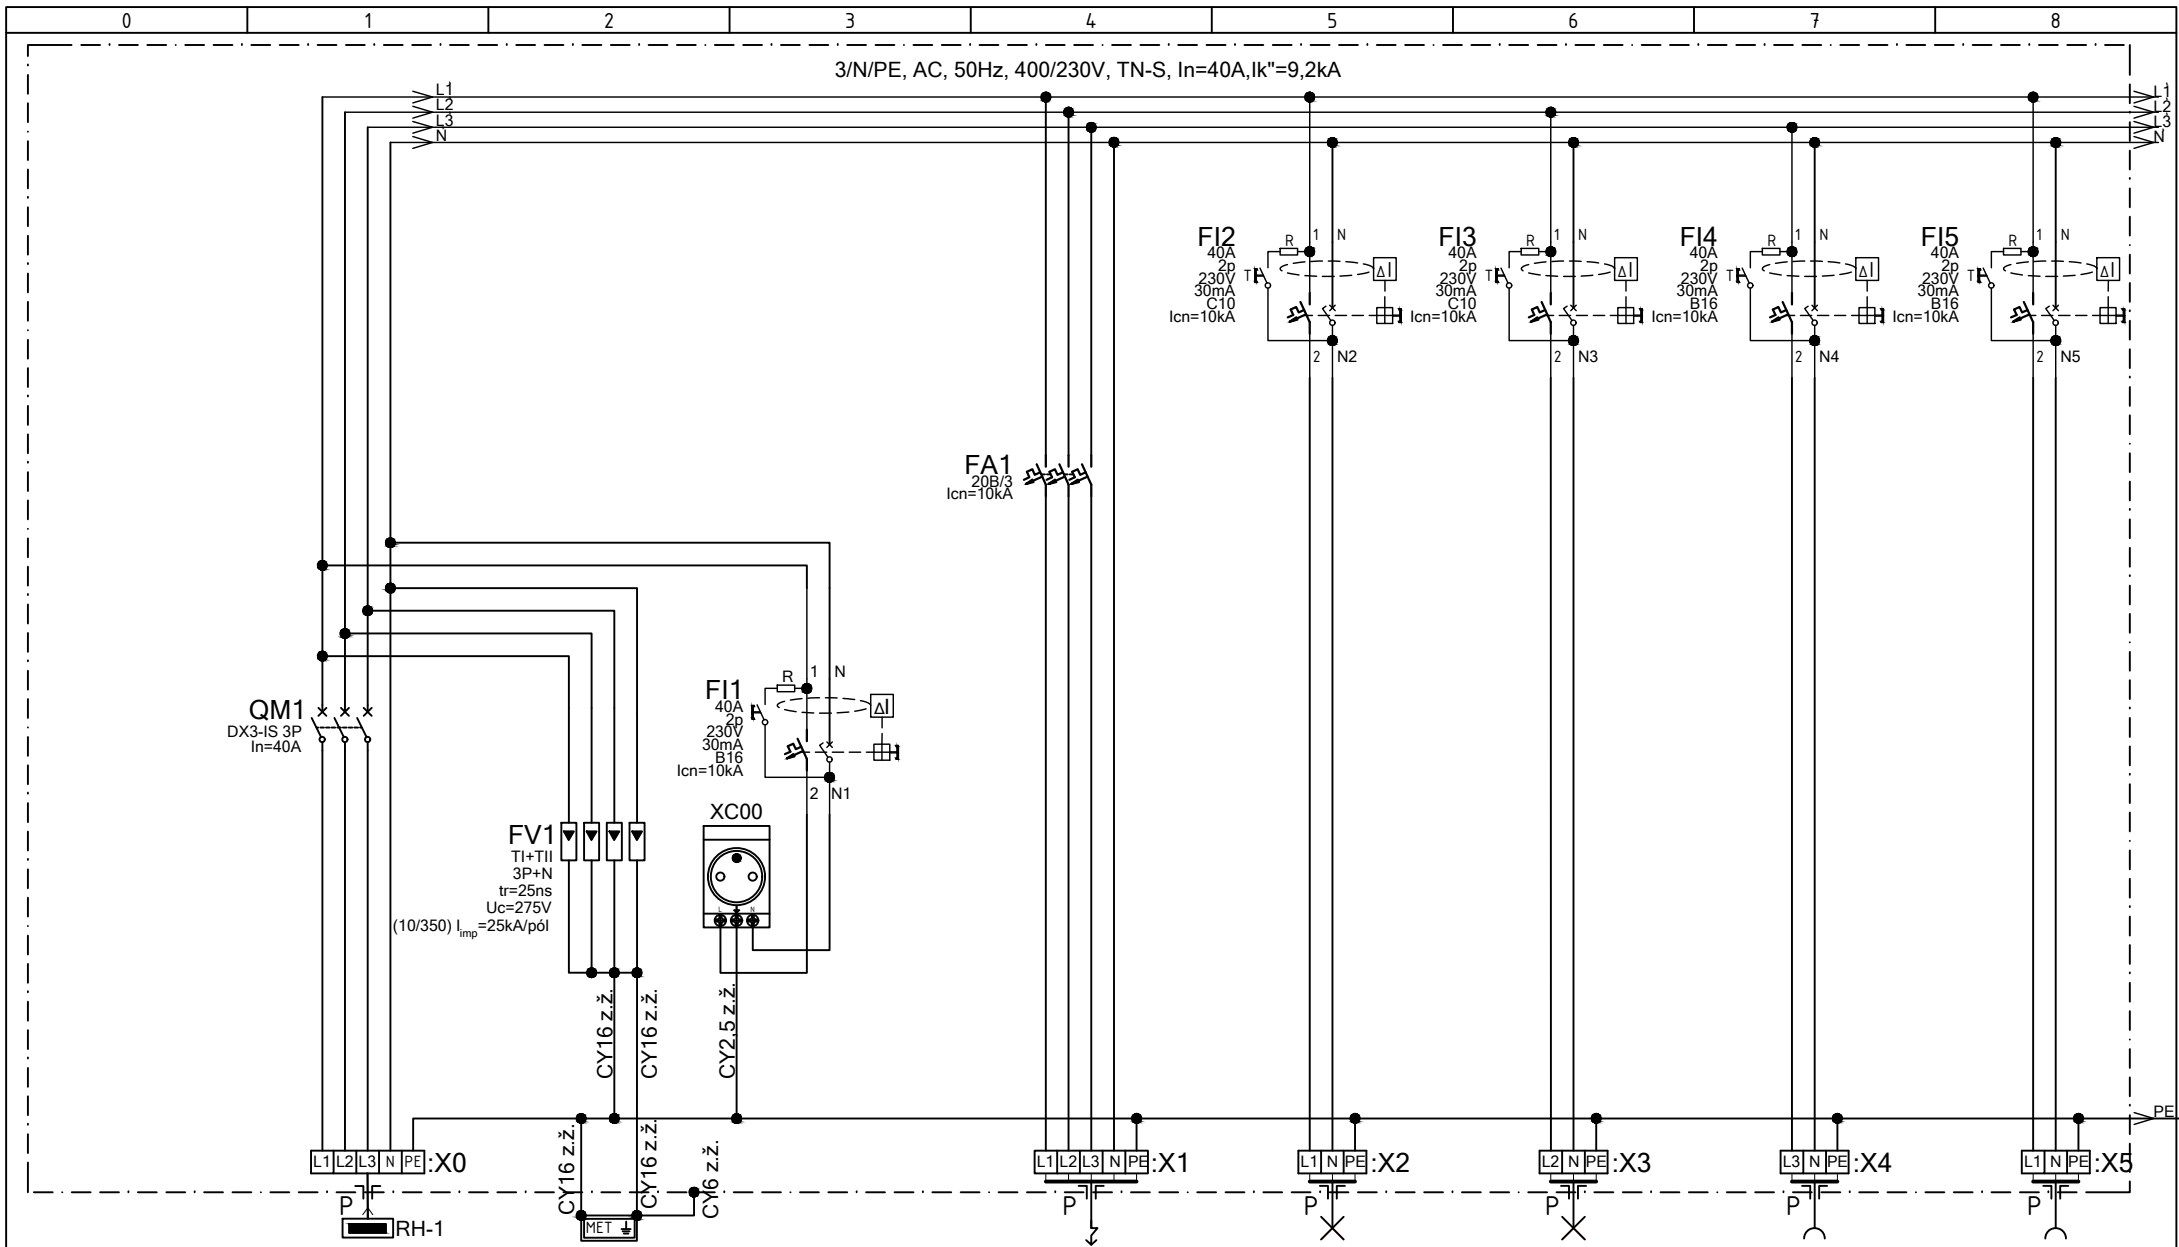

VÝVOD	RA	MET		RT	ES01	ES02	XC01	XC02
ZARIADENIE	PRÍVOD Z RH-1	EKVIPO. PRÍPOJNICA		EL.VÝVOD-RT(TRIBUNA)	SVETELNÝ OBVOD	SVETELNÝ OBVOD	ZASUVKOVÝ OBVOD	ZASUVKOVÝ OBVOD
TYP KÁBLA	CYKY-J 5x10			CYKY-J 5x6	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
OZNAČENIE KÁBLA	WL-RA			WL-RT	WL-ES01	WL-ES02	WL-XC01	WL-XC02
UMIESTNENIE	SKLENNÍK			TRIBIUNA	1.02 HALA, 1.03 SKLAD	1.04 WC	1.03 SKLAD	1.03 SKLAD
Pi (kw)	21 kW			5 kW	2 kW	2 kW	3,6 kW	3,6 kW
	VÝKRES. Č.:	NÁZOV:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	NÁZOV STAVBY:	MIESTO STAVBY:	ČÍSLO STRANY: 1	FORMÁT: REVÍZIA
	E05	ROZVÁDZAČ RA	ING. MAREK GEŠNÁBEL	ING. MAREK GEŠNÁBEL	ŠA PLICKOVÁ	S001	POČET STRÁN: 3	A4 0

