
VZOROVÝ REZ

PRECHOD CEZ RASTLÝ TERÉN

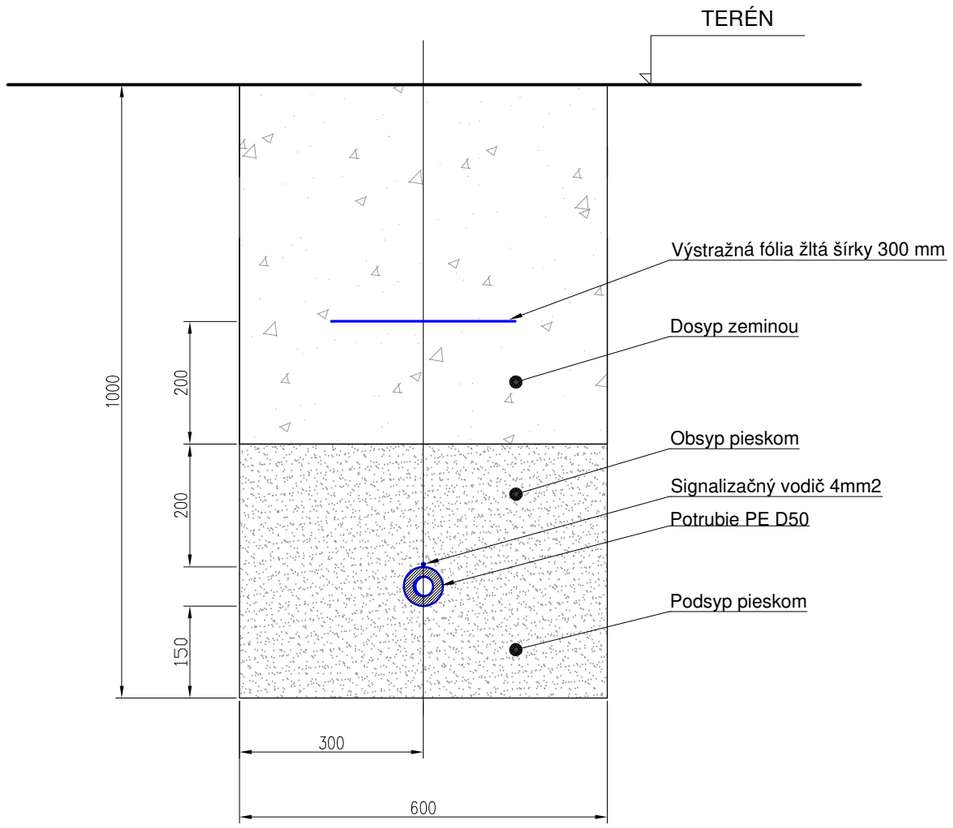

MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PARALELNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ – STN 73 6005															
DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KÁBLE DO				TELEKOMUNIKAČNÉ KÁBLE (CHRANENÉ)	PLYNOVODY		VODOVOD	TEPLOVOD	KÁBLOVOD	STOKA	POTRUBNÁ POŠTA	KOLEKTOR	KOLAJE ELEKTRIČKOVEJ DRÁHY
		1 kV	10 kV	35 kV	110 kV		do 0,005 MPa	do 0,4 MPa							
PLYNOVOD	do 0,005 MPa	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm	40 cm	40 cm	100 cm	40 cm	120 cm
	do 0,4 MPa	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	40 cm	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm	60 cm	100 cm	100 cm	100 cm	120 cm

MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI KRIŽUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ – STN 73 6005															
DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KÁBLE DO				TELEKOMUNIKAČNÉ KÁBLE (CHRANENÉ)	PLYNOVODY		VODOVOD	TEPLOVOD	KÁBLOVOD	STOKA	POTRUBNÁ POŠTA	KOLEKTOR	KOLAJE ELEKTRIČKOVEJ DRÁHY
		1 kV	10 kV	35 kV	110 kV		do 0,005 MPa	do 0,4 MPa							
PLYNOVOD	do 0,005 MPa	10 cm	10 cm	10 cm	30 cm	10 cm	10 cm	10 cm	15 cm	10 cm	10 cm	50 cm	10 cm	10 cm	100 cm
	do 0,4 MPa	10 cm	20 cm	20 cm	70 cm	10 cm	10 cm	10 cm	15 cm	10 cm	10 cm	50 cm	10 cm	10 cm	100 cm

UPOZORNENIE

PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005. ULOŽENIE POTRUBIA A TVAR VÝKOPU JE MOŽNÉ UPRAVIŤ PODLA PREDPISU DODÁVATELA POTRUBIA.

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č.618/2003 Z.z.

VÝROBNÝ AREÁL TATRAKON

ESC invest s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 27
Dolný Kubín 026 01

investičný celok	PRÍSTAVBA HALY H3
číslo parcely	p.č. 1231/135, 400-408, Matejovce
časť	
objekt	SO501.2 ÚPRAVA AREÁLOVÉHO ROZVODU PLYNU
obsah	Vzorový rez - plynovod z PE
miesto stavby	Ulica priemyselná 5668, Poprad
investor	Tatrakon spol. s r.o., Ulica priemyselná 5668, Poprad
hlavný ing. projektu	Ing. Oto Kovalčík
projektant	Ing. Oto Kovalčík
špecialista	Ing. Juraj Martinisko
číslo paré	
stupeň pd	PSP
dátum	03/2022
mierka	1:10
formát	2x A4
	číslo výkresu: AP03