



Čelní pohled

+DT1

Boční pohled

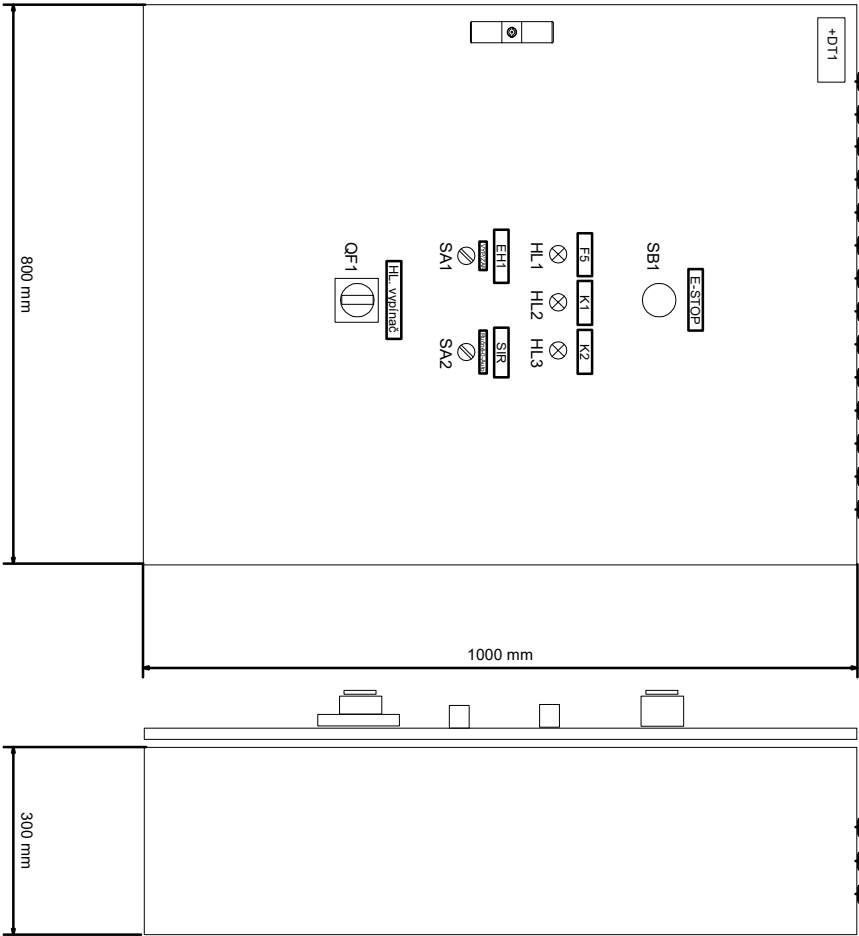

Pohled z hora

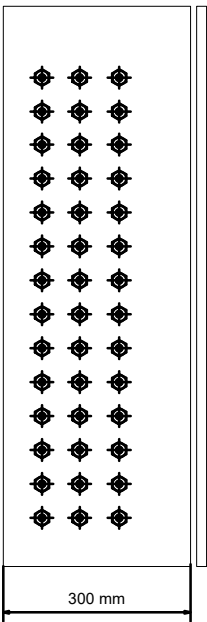

ROZVADĚČ:

Typ:

DT1

OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ: 800x1000x300
JEDNODVĚROVÝ

ROZMĚRY:

800x1000x300 (šxvxh)

KRYTÍ:

IP 54, DLE EN 60 529

BARVA:

RAL 7035 (SVĚTLÉ ŠEDÁ)

PŘÍVODY:

Z HORA

NAP. SOUSTAVA:

3NPE-50HZ, 400/230V/TN-S

OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU:

ŽIVÝCH ČÁSTÍ

ČSN 33 2000-4-41 ad2

OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU:

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

PROSTŘEDÍ:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
NORMÁLNÍ: BEZ NEBEZPEČÍ VYBUCHU
CHRÁNĚNO PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

LEGENDA:

Štítky na přístroje:

Typ přístroje:

SB1	E-STOP	E-STOP	Hříbové tlačítko
HL1	F5	Vypnutí jistič od technol.	červená signálka 230V AC
HL2	K1	Sumární porucha K1	červená signálka 230V AC
HL3	K2	Sumární porucha K2	červená signálka 230V AC
SA1	VYP/ZAP	Topná spirála	2 položový přepínač, bez návratu
SA2	VYP/ZAP	Sířena	2 položový přepínač, bez návratu
QF1	HL. VYPÍNAČ		dveřní nouzový vypínač 25A



NÁZEV STAVBY
REKONŠTRUKCIA KOTOLNE OBJEKTU SLOBODÁRNE
V MESTE TURANY NA BIOMASU

NÁZEV VÝKRESU
Vnější pohled na rozvaděč DT1

ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing. Wania	Č. zakázky	318 359	+DT1
ZMĚNA	ZODP.PROJEKTANT	Ing. Krakovik	Typ dokumentace	Projekt pre výber	PŘEDČÍSL
KRESLIL	DATUM	06/2019	Zhotovitel		8