


PRÍZEMIE - ROZVODY UVK

M 1:75

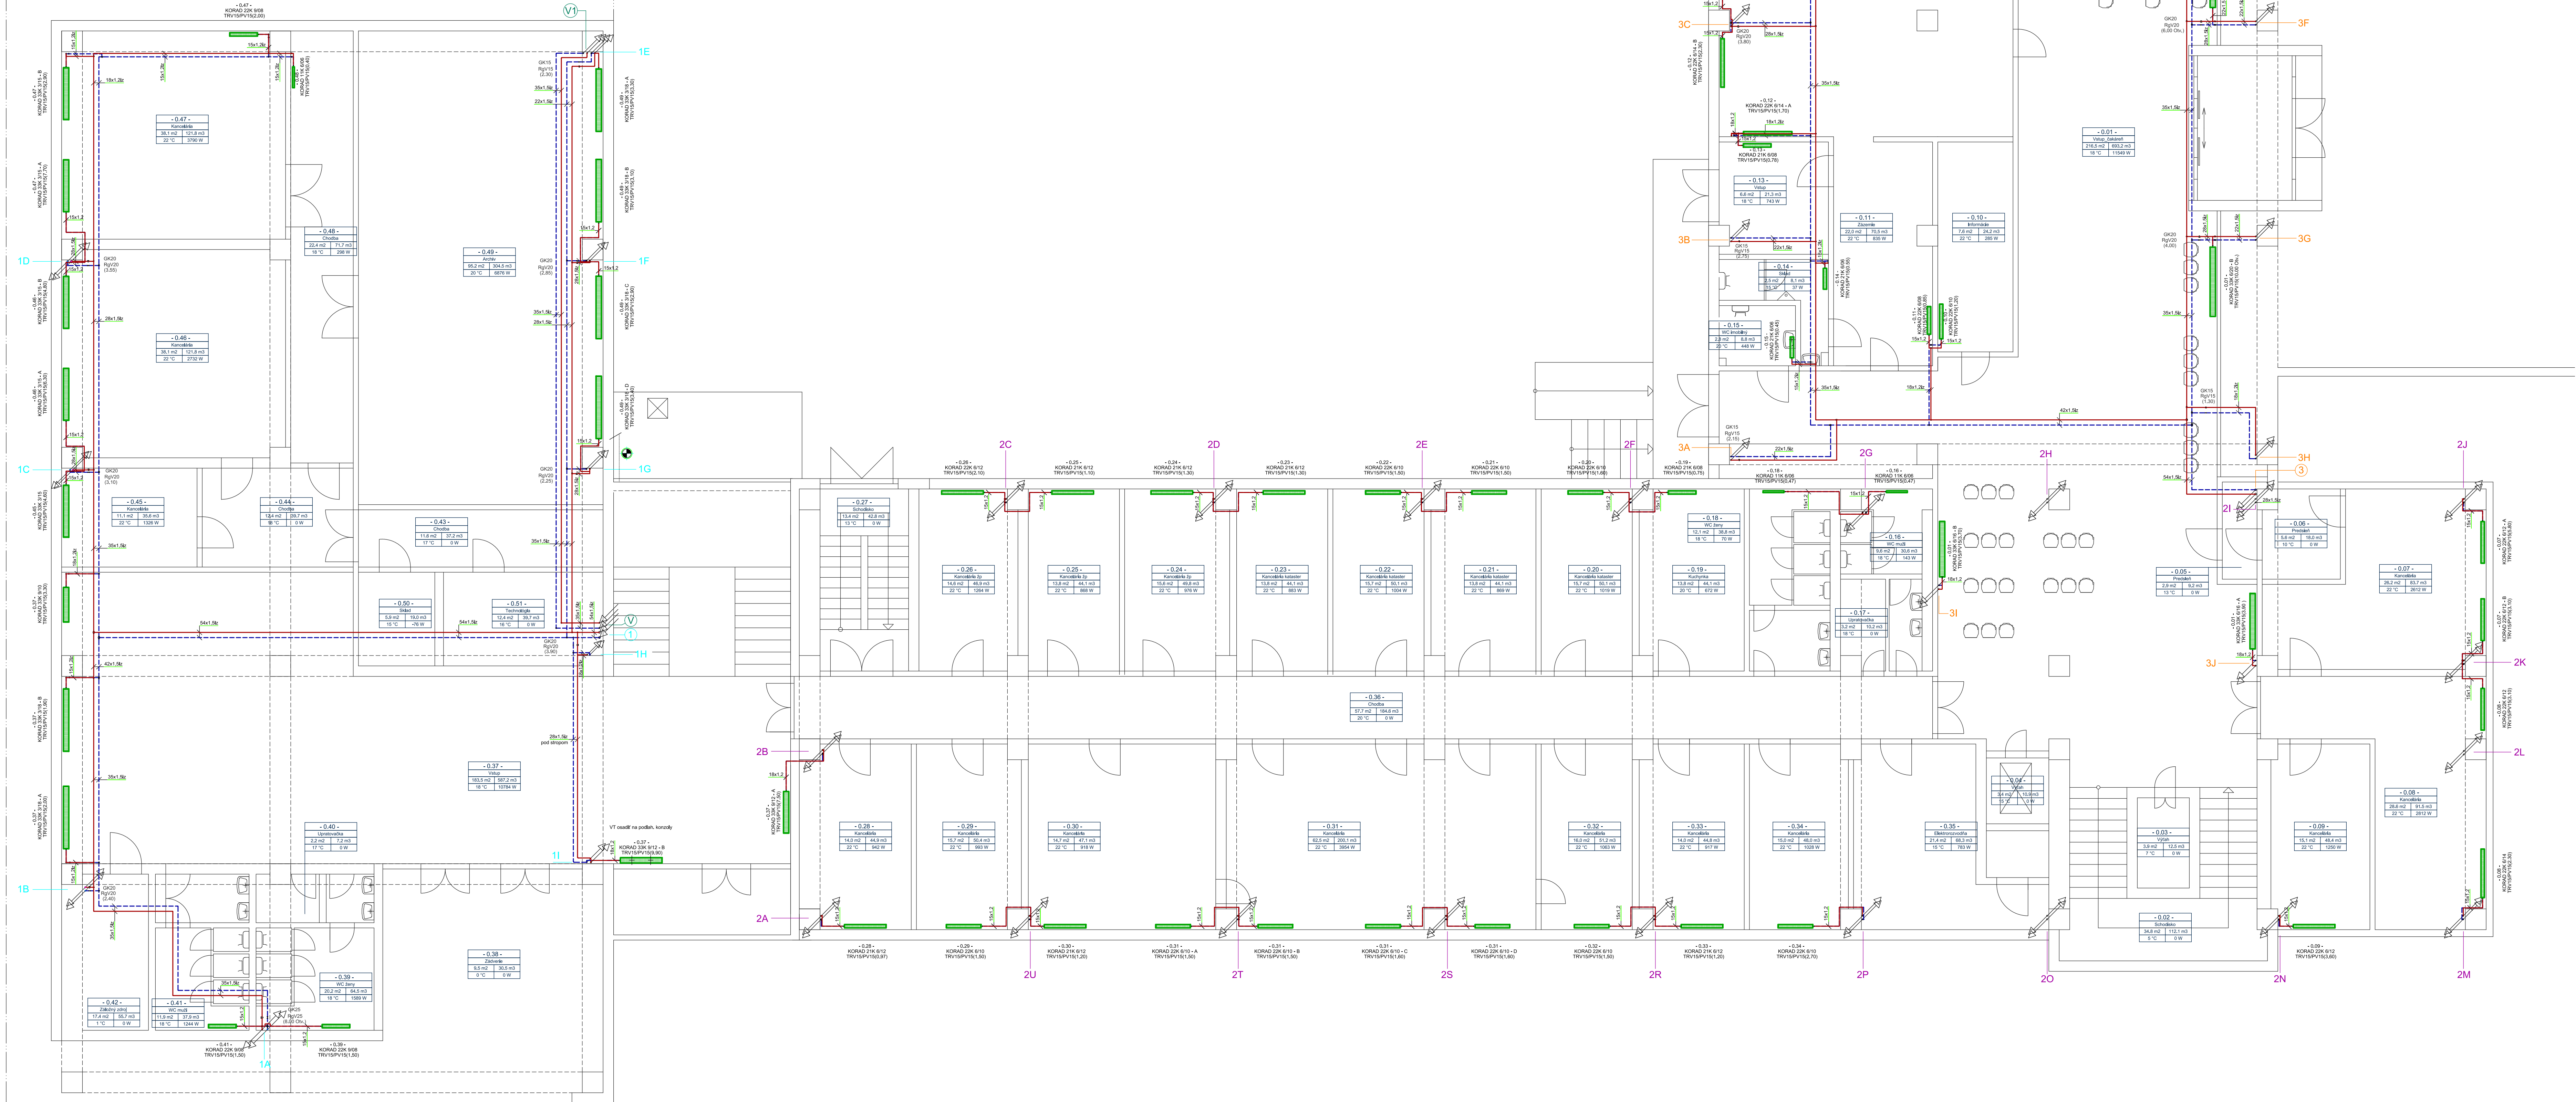

LEGENDA

- PRÍVOD OCELOVÉ ZVÁRANÉ POTRUBIE S TEPLOTOU PRÍVODU 70°C
- SPRATOCKA VEDENÉ V PRIESTOROCH KOTOLNE A V SUTERÉNE AKO HL. LEŽATÝ ROZVOZ NAD DIMENZOU DN50
- PRÍVOD POTRUBIE Z UHLIKOVEJ LISOVANEJ OCELE ENR STEEL (Z VONKU POZINKOVANÁ UHLIKOVÁ OCEĽ)
- SPRATOCKA S TEPLOTOU PRÍVODU 70°C PRE NÁPOJENIE VYKUROVACÍCH TELES
- NAVHROVANÉ VYKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD KOMPAKT S BOČNÝM PRÍPOJENÍM (K)
- VÝSTUPNÍKY: KORAD 21K 6/10 - A - PORADOVÝ ZNAK TELES V MESTNOSTI
- KORAD 21K 6/10 - A - PORADOVÝ ZNAK TELES V MESTNOSTI
- TRV 15/PV 15 (0.93) - SPRATOCKA REGULÁČNE ŠRUBENIE HERZ RL-4 PRÍMIE, RESP. ROHOVÉ PŘEVÉDENÍE S VONKAŠÍM ZAVITOM G 3/4" (0.93 - HODNOTA PŘEDNASTAVENIA REGULÁČNEJ SPOJKY)
- PRÍVOD TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90, PRÍMIE PŘEVÉDENÍE S VONKAŠÍM ZAVITOM G 3/4" (0.93 - HODNOTA PŘEDNASTAVENIA REGULÁČNEJ SPOJKY)
- OSADIT TERMOKLAVICOU S PRÍPOJENÍM M28 X 1.5 HERZ MIN. VO VEREJNÝCH PRIESTOROCH, HERZULOUS
- ARMATURY ČEZ PŘECHODKY S MÁRKOVÝM TESNENÍM GS4x15 PŘÍPÁJANÉ NA ROZVOZ UHLIKOVEJ LISOVANEJ OCEĽE
- 1A OZNAČENIE STUPACIEHO POTRUBIA UVK 1 - SALA
- 2A OZNAČENIE STUPACIEHO POTRUBIA UVK 2 - KANCELÁRIE
- 3A OZNAČENIE STUPACIEHO POTRUBIA UVK 3 - OOI
- V1 OZNAČENIE STUPACIEHO POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKA

POZNÁMKY:
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMONTOVAŤ ZA VÝROBKOU NEJZNAČNÝCH S ODOBNÝMI TECHNICKÝMI PŘEVÉDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI
- V MIESTACH PŘESTUPU POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCEĽE STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTREBNÉ POUŽÍŤ PE-ISOLOČIU, PŘÍPADNE INÝ HODNÝ MATERIÁL NA EJUNIKACIU PŘÍMÝHO STYKU POTRUBIA S KORÓZIVNOU MALTOU
- DBÁŤ DOHĽADNE NA DODRŽAVANIE MONTÁŽNYCH POKYNOV VÝROBCU POTRUBIA!

KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT ZÁVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVÁV:	tabulka:	ISO
Ing. Miroslav	Ing. Miroslav	Ing. Miroslav	tabulka:	ISO
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 27, Trnava 260 01, E-mail: kapar@kapar.sk	KAPAR, s.r.o., Budovateľská 27, Trnava 260 01, E-mail: kapar@kapar.sk	KAPAR, s.r.o., Budovateľská 27, Trnava 260 01, E-mail: kapar@kapar.sk	tabulka:	ISO
STAVENIE:	Ministerstvo vnútra SR	Číslo zakázky:	tabulka:	ISO
MIESTO ZÁVBY:	Sloboda Nová Ves, Miroslavská cesta 1	FORMÁT:	tabulka:	ISO
NAZOV ZÁVBY:	SPRÁSKA NOVÁ VES OÚ, REKONŠTRUKCIA KOTOLNE	DATA:	tabulka:	ISO
NAZOV OBJEKTU:	SO.01 Kotolňa	DEJ:	tabulka:	ISO
NAZOV PRÍLOHY:	RODOPIS PŘEDNÁ - ROZVODY UVK	MIERA:	tabulka:	ISO
		1:75	tabulka:	ISO
		PRÍLOHA Č.02	tabulka:	ISO
		UVK2	tabulka:	ISO

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.