


CO kryt
NEVYKUROVANE

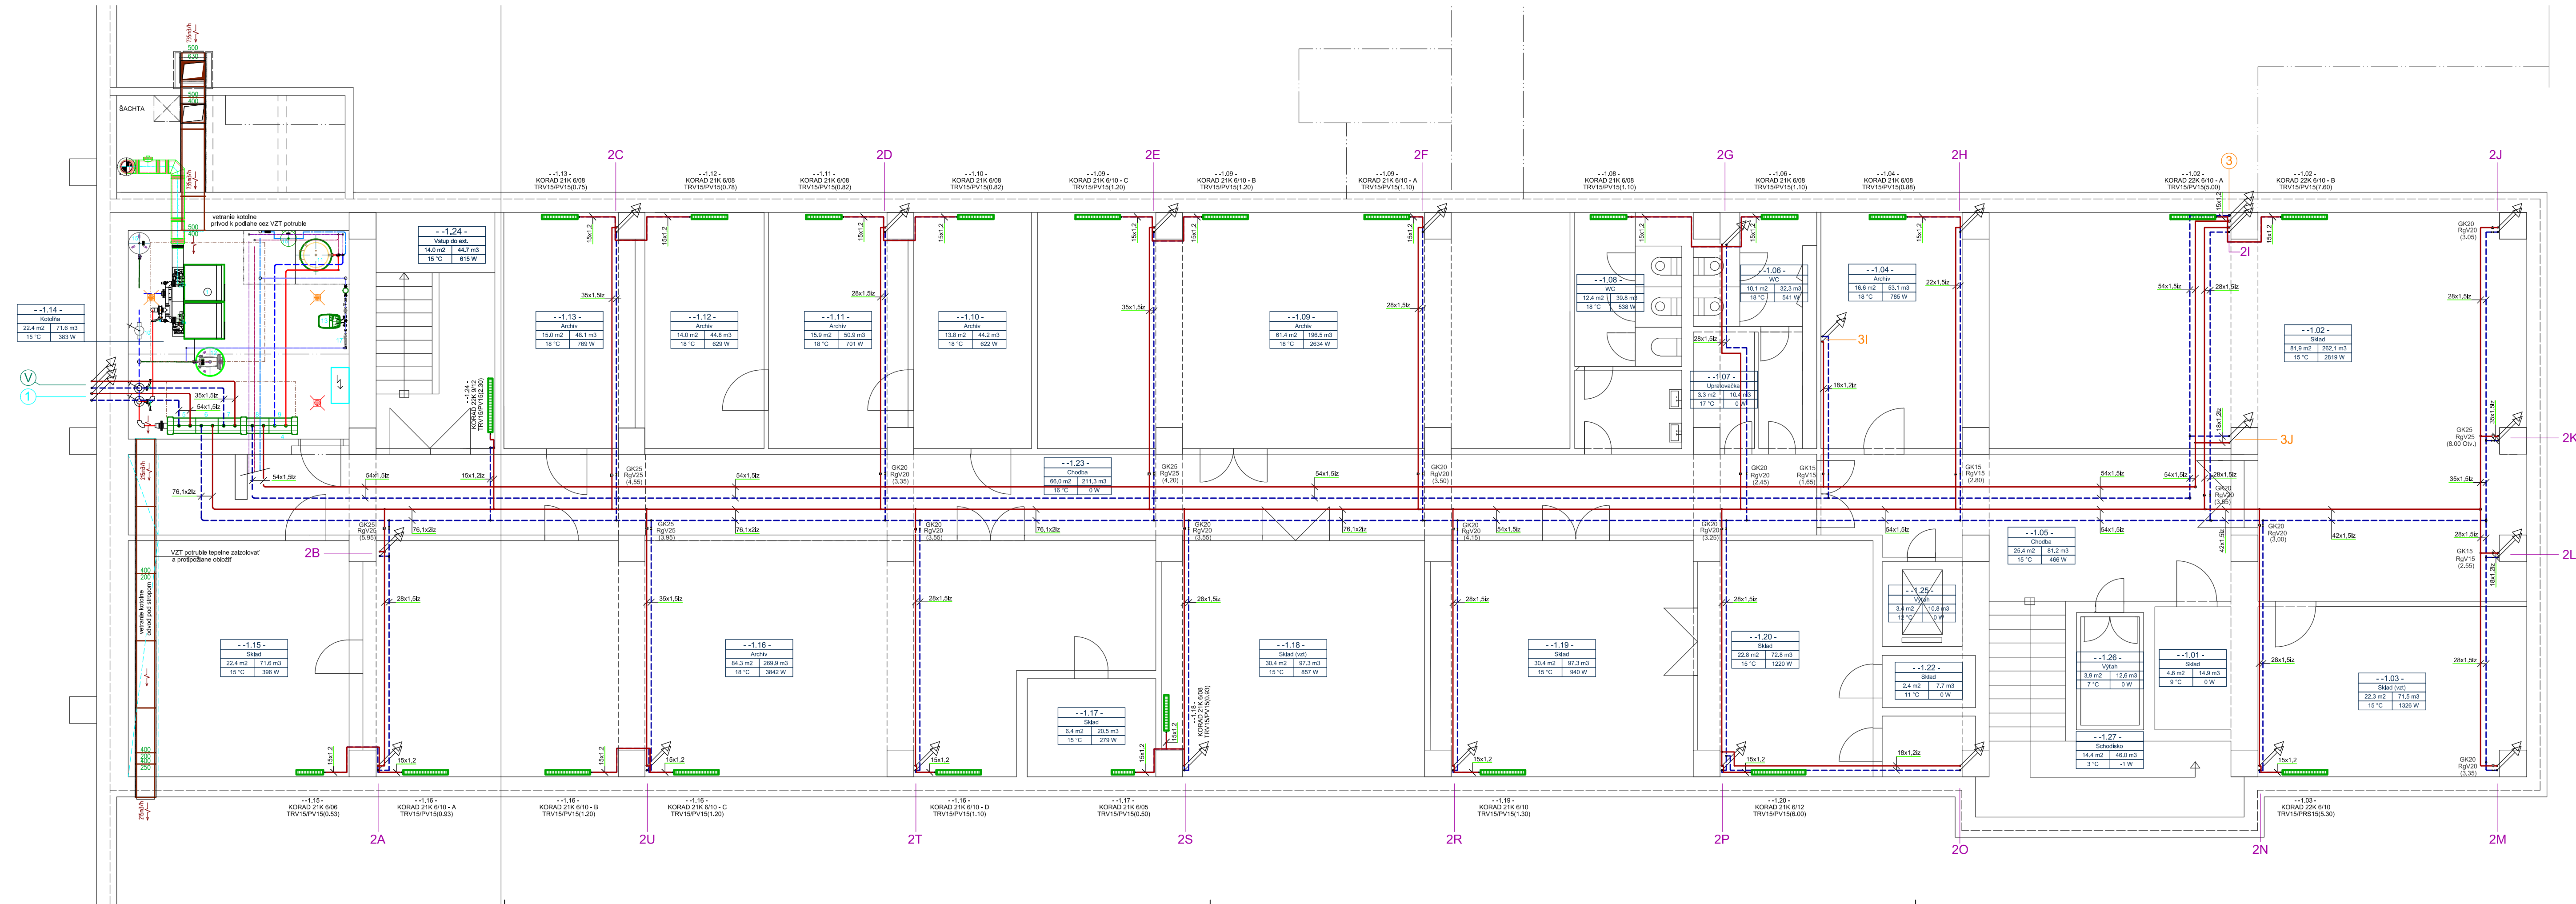

LEGENDA

- PRÍVOD OCELOVÉ ZVÁRANÉ POTRUBIE S TEPLOTOU PRÍVODU 70°C
- SPĽATOČKA VEDENÉ V PRIESTOROCH KOTOLNE A V SUTERÉNE AKO HL. LEŽATÝ ROZVOD NAD DIMENZIÚ DN50
- PRÍVOD POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE IVAR STEEL (Z VONKU POZINKOVANÁ UHLÍKOVÁ OCEĽ)
- SPĽATOČKA S TEPLOTOU PRÍVODU 70°C PRE NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES

- NAVRHOVANÉ VYKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD KOMPAKT S BOČNÝM PRIPOJENÍM (K)
- VYSVETLIVKY: KORAD 21K 6/10 - A - PORADOVÝ ZNAK TELESÁ V MIESTNOSTI
- DVOJRADOVÉ TELESO STAVEBNÁ DĹŽKA TELESÁ V DECIMETROCH
- POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV STAVEBNÁ VÝŠKA TELESÁ V DECIMETROCH

- TRV15/PV15 (0,93) - SPĽATOČKA REGULAČNÉ SRUBENIE HERZ RL-5 PRIAME, RESP. ROHOVÉ PŘEVEDENIE S VONKAJŠÍM ZÁVITOM G 3/4" (0,93 - HODNOTA PŘEDNASTAVENIA REGULAČNEJ SPOJKY)
- PRÍVOD TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90, PRIAME PŘEVEDENIE S VONKAJŠÍM ZÁVITOM G 3/4" OSADIT TERMOMALVICOU S PRIPOJENÍM M28 X 1,5 HERZ „MINI“. VO VĚŘEJNÝCH PRIESTOROCH „HERZCULES“
- ARMATÚRY ČEZ PŘECHODKY S MÁKÝM TESNENÍM G3/4x15 PŘIPÁJANÉ NA ROZVODZ UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCEĽE

- 1A OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA UVK 1 - SÁLA
- 2A OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA UVK 2 - KANCELÁRIE
- 3A OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA UVK 3 - ODI
- V1 OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKA

POZNÁMKA:

- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBKOV INEJ ZNAČKY S OBDOBÝM TECHNICKÝM PŘEVEDENÍM A ROVNAKÝM PARAMETRAMI
- V MIESTACH PŘESTUPU POTRUBÍ Z UHLÍKOVEJ OCEĽE STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTREBNÉ POUŽIŤ PE - IZOLÁCIU, PŘÍPADNE INÝ VÝHODNÝ MATERIÁL NA ELIMINÁCIU PŘÍAMEGO STYKU POTRUBIA S KORÓZÍVNOU MALTOU.
- DBAŤ DÔSLEDNE NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH POKYNOV VÝROBCU POTRUBIA !

KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mišková	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Mišková	VYPRACOVAL: Ing. Ivanko	Telefon: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kaparsk Atelier: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	ISO 9001
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra SR	ČÍSLO ZAKÁZKY: 02 - 10 - 2022	FORMÁT: S x A4	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DŠP/DRS	DÁTUM: December 2022
MIESTO STAVBY: Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1	DIEL: UVK	MIERKA: 1:75	PRÍLOHA ČÍSLO: UVK1	
NÁZOV STAVBY: SPIŠSKÁ NOVÁ VES OÚ, REKONŠTRUKCIA KOTOLNE	NÁZOV OBJEKTU: SO.01 Kotolňa	NÁZOV PRÍLOHY: PÓDORYS I, PP - ROZVODY UVK		

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.