


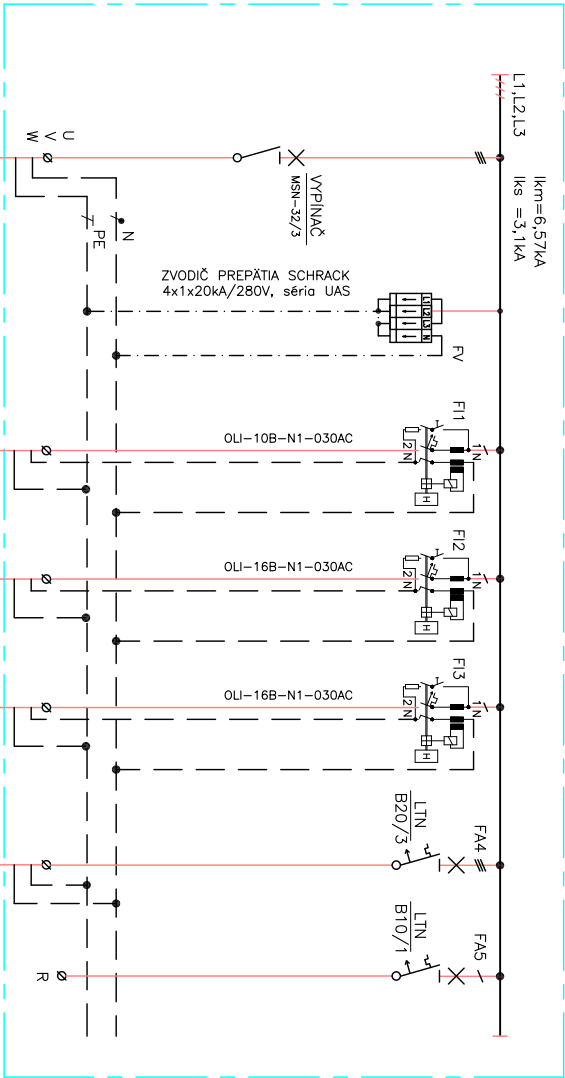

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3+PE+N, ~ 50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN-S
1+PE+N, ~ 50Hz, 230V, SIEŤ: TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (žl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ (PRÍLOHA "A", žl. A.1)
- ZABRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", žl. A.2)

OCHRANA PRI PORUČE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (žl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPAJANÍM (žl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (žl. 415.1)
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPAJANÍM (žl. 415.2)


VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

POZNÁMKY:

- SKRATOVÁ ODOLNOSŤ /VYPINACIA SCHOPNOSŤ/ ISTIČOV TYPU LTN – 10,0kA
- ROZMERY (VEĽKOSŤ) SKRINE JE MOŽNÉ ZMENIŤ PODĽA VNÚTORNEJ VÝPLNE
- INŠTALOVANÝ PRIKON $P_i=8,0kW$
- SÚČASNOSŤ $S=0,7$
- SÚČASNÝ PRIKON $P_s=5,6kW$


ROZVÁDZAČ RMS:

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ
KRYTIE IP55/20, NA OMIETKU
PRIVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

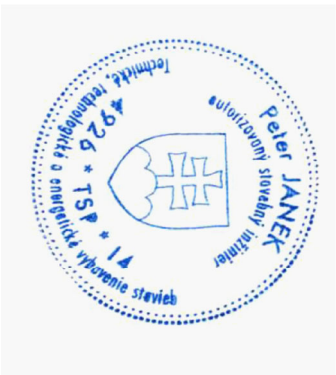

Handwritten signature of Peter Janek.

AGROKONTAKT

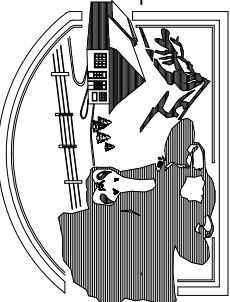

Časť : ELEKTROINŠTALÁCIA

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK
<i>Handwritten signature of P. Janek</i>	<i>Handwritten signature of P. Janek</i>	<i>Handwritten signature of P. Janek</i>
MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR SMREČANY	tel.: 044/522 28 63	
INVESTOR: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO SO SÍDLOM V SMREČANOCH	FORMÁT : 2 x A4	
STAVBA : MODERNIZÁCIA ŽIVOČIŠNEJ VÝROBY HOSPODÁRSKEHO DVORA SMREČANY	DÁTUM : 04/2022	
OBJEKT-SÚBOR : SO 02 – PRÍSTREŠOK PRE TELATÁ	STUPEŇ : DSP	
OBSAH VÝKRESU : SCHEMA ROZVÁDZAČA RMS2	ZÁKAZKA Č. : 12/DSP/2022	
	MERITKO : Č. VÝKRESU: E2.02	