



V01-17

Výber pevnosti stĺpov:
 Veterná trieda II - 26m/s
 Kategória terénu III - predmestie, obce
 (budovy sú priemerne nižšie ako 15m
 - podmienka pre kategóriu terénu IV)

Kóty dispozície osvetľovaných priestorov
 -chodníky,cesta, zel.pásy sú priemerné
 hodnoty pre celú dĺžku ulice Skladná

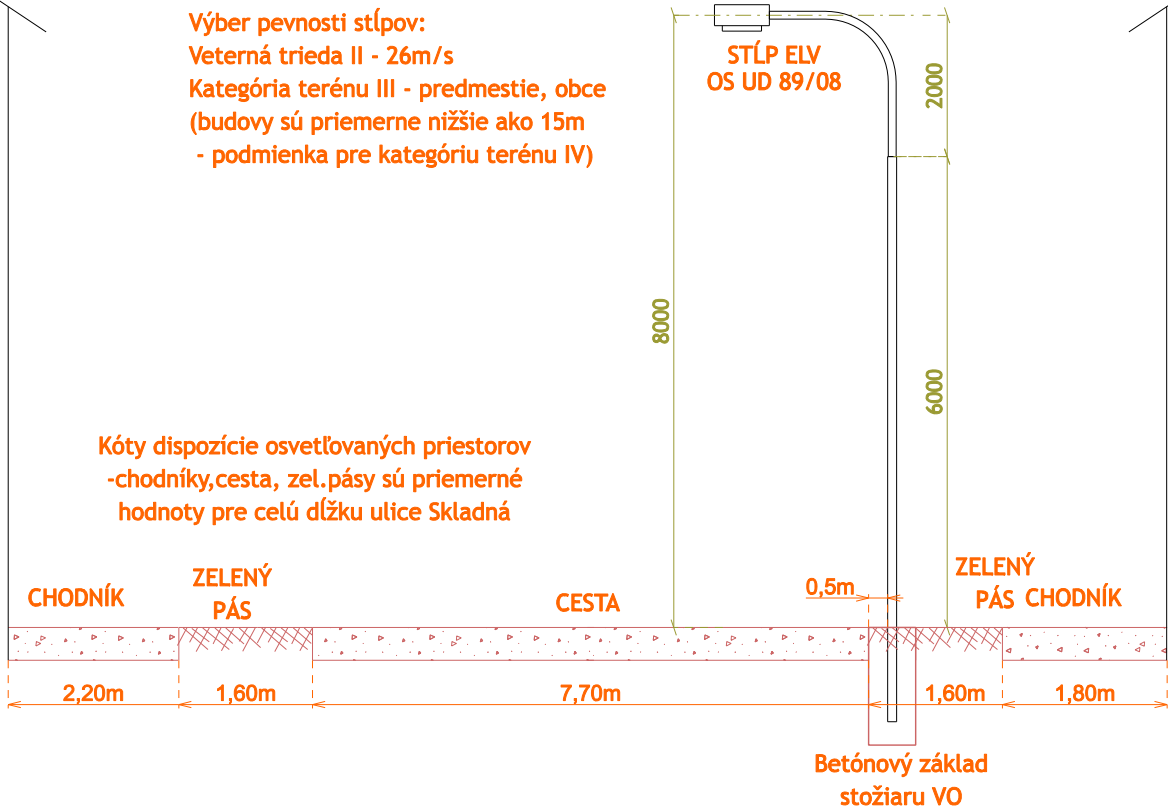

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

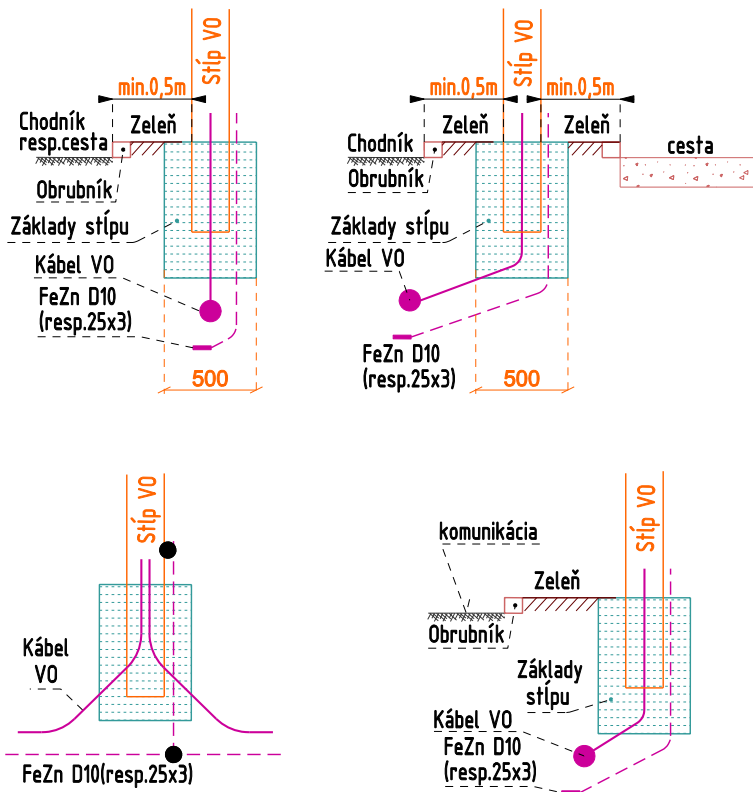

**PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLVEK VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NEVYHNUTNÉ
 VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ . PD NERIEŠI
 KOORDINAČNÚ SITUÁCIU. MAPOVÝ PODKLAD Z KATASTER PORTÁLU
 - PRESNOŠŤ ORIENTAČNÁ**

NAPĀŤOVÁ SÚSTĀVA: 3/PEN AC 50Hz 230/400V TN-C

OCHRANA PRED ZĀSAHOM EL. PRUDOM:

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

a) ochrana základná (pred priamym dotykom) - izolovaním živých častí/zábranami a krytmi

b) ochrana pri poruche - ochranné uzemnenie, pospájanie/samočinné odpojenie pri poruche



**Vykonávanie odbornej
 prehliadky-revizie §13
 Vyhlásky č. 508/2009 Z.z.
 elektrických zariadení**

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice	HIP/Gen.projektant: VSD člen innogy Ing. Peter Mikita	Dátum: 11/2018	Vypracoval: ing.Róbert PAPCUN
Miesto: MČ Košice Juh, k.ú. Skladná - ulica Skladná p.č.2508/8		Mierka: -	Zodp.proj. ing.Róbert PAPCUN
Stavba: Košice - ul. Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná - úprava NN siete	Objekt: SO 02: Verejné osvetlenie - ul. Skladná	Obsah: Uloženie VO	Stupeň: PSP
Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona.Akékoľvek rozmnožovanie jej častí alebo celku,prípadné využitie riešenia tretími osobami,resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č383/1997 Z.z.		Zmena: -	Archív.č.: 201808-VO-KE1-54
		časť: ELEKTRO	Výkres č.: E-3

elektro
od Projektu
Po revíziu
projekt
Ing.Róbert Papcun
0944 421 930
rpapcun@gmail.com