


Rozvaděč RK


oceloplechový 1000x800x300, IP66

MaR vytápění - PK 1406, v bytovém domě Bělidla 1405-1407, BpH

Pítrun	Vypracoval : L Pítrun	AKCE : MaR vytápění PK1406, Bělidla 1405-1407, BpH	Investor : Město BpH	Počet listů 0/11	
	Kontroloval :				Název výkresu : rozvaděč RK
	Datum : 15.7.2019				Archivní číslo: 201903-03-03

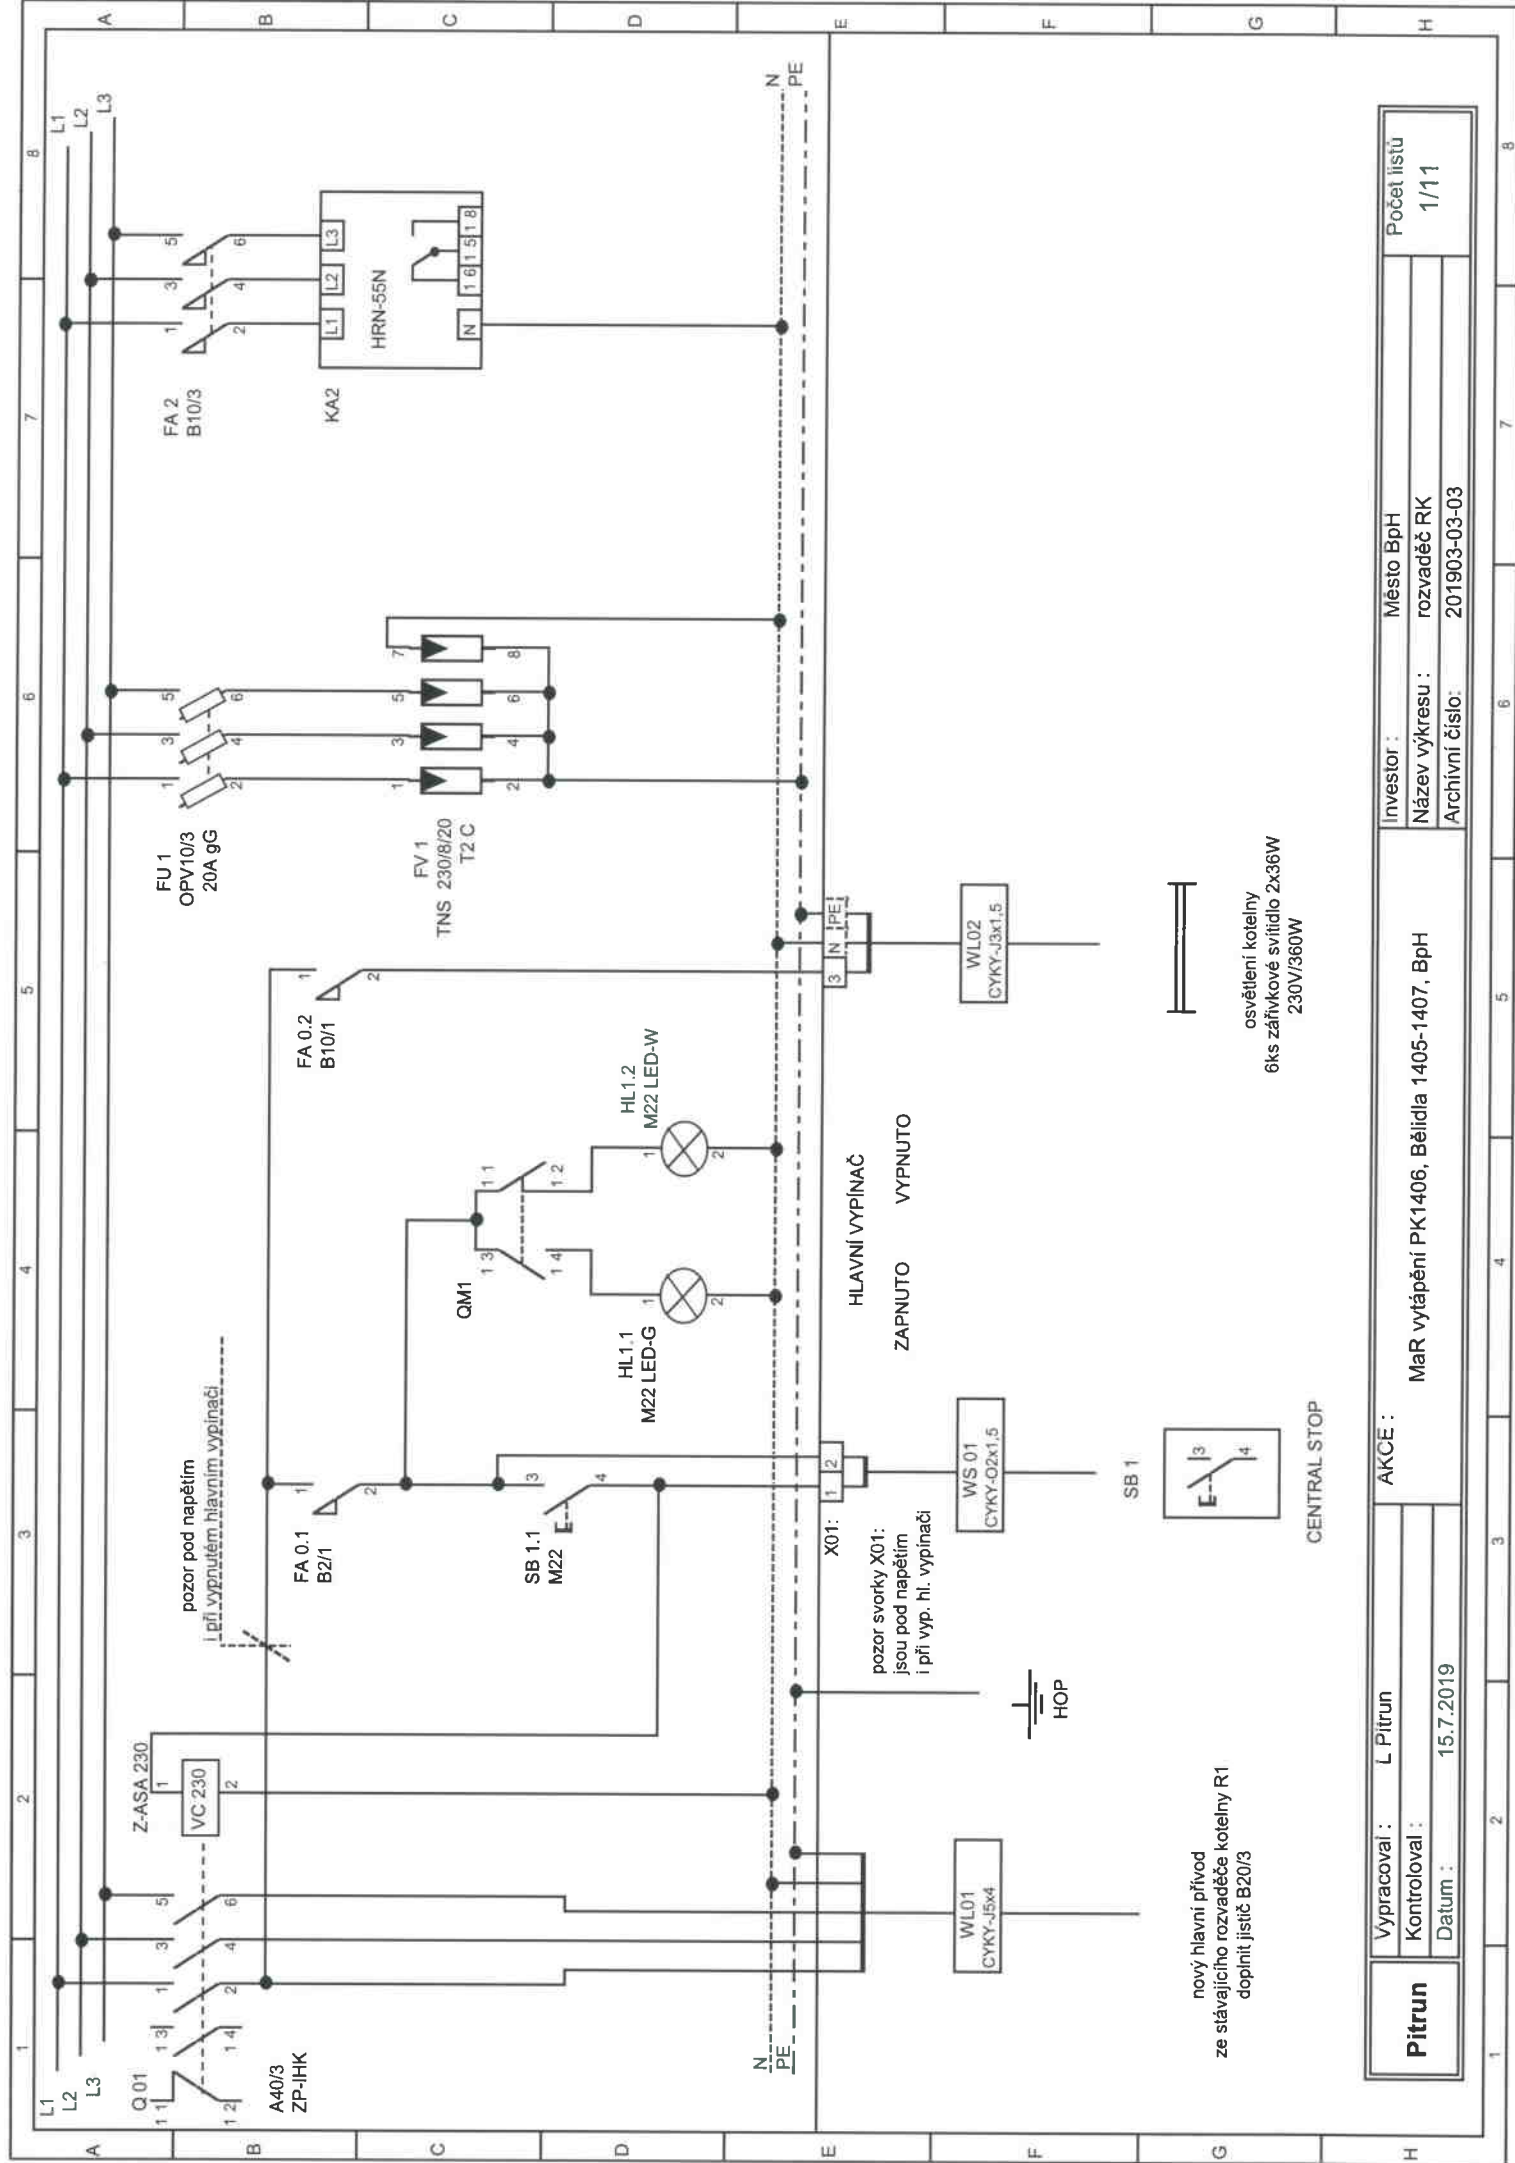

nový hlavní přívod
ze stávajícího rozvaděče kotelny R1
doplnit jistič B20/3




CENTRAL STOP




osvětlení kotelny
6ks zářivkové svítidlo 2x36W
230V/360W

Pitrun	Vypracoval : L Pitrun	AKČE : MaR vytápění PK1406, Bělidla 1405-1407, BpH	Investor : Město BpH	Počet listů 1/11
	Kontroloval :		Název výkresu : rozvaděč RK	
	Datum : 15.7.2019		Archivní číslo: 201903-03-03	

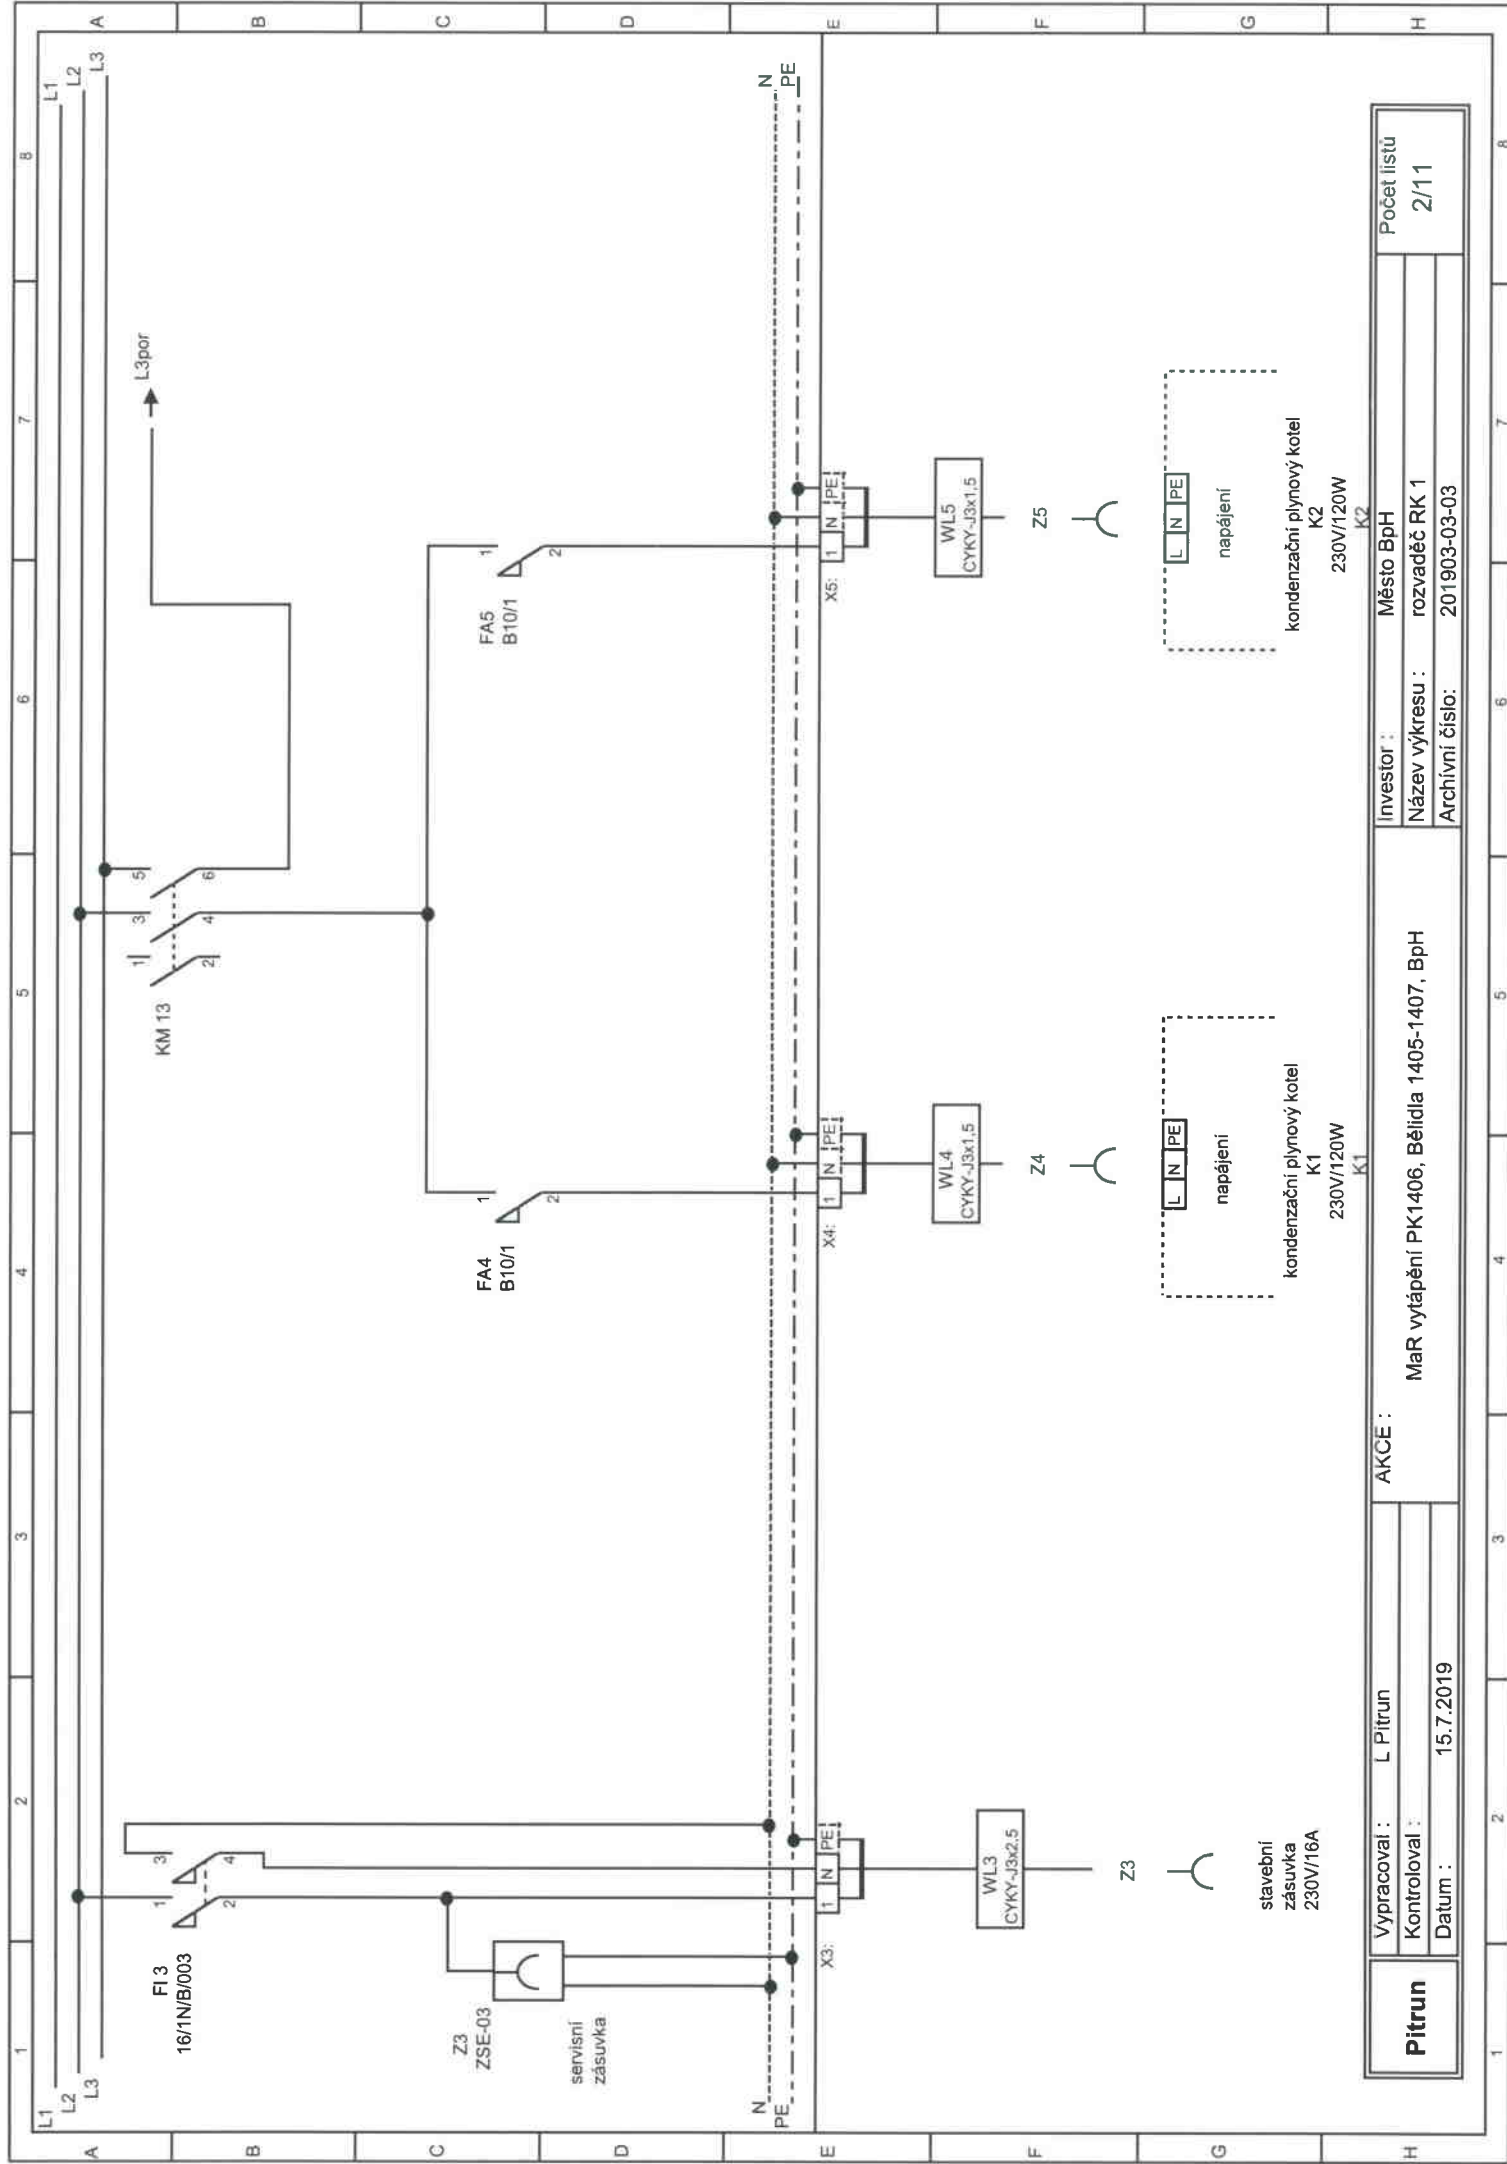



Pitrun	AKCE :		Investor :		Počet listů
	Vypracoval :	L Pitrun	Město BpH		2/11
	Kontroloval :		Název výkresu :		
	Datum :	15.7.2019	Archivní číslo:		201903-03-03
MaR vytápění PK1406, Bělidla 1405-1407, BpH					

MaR vytápění PK1406, Bělidla 1405-1407, BpH

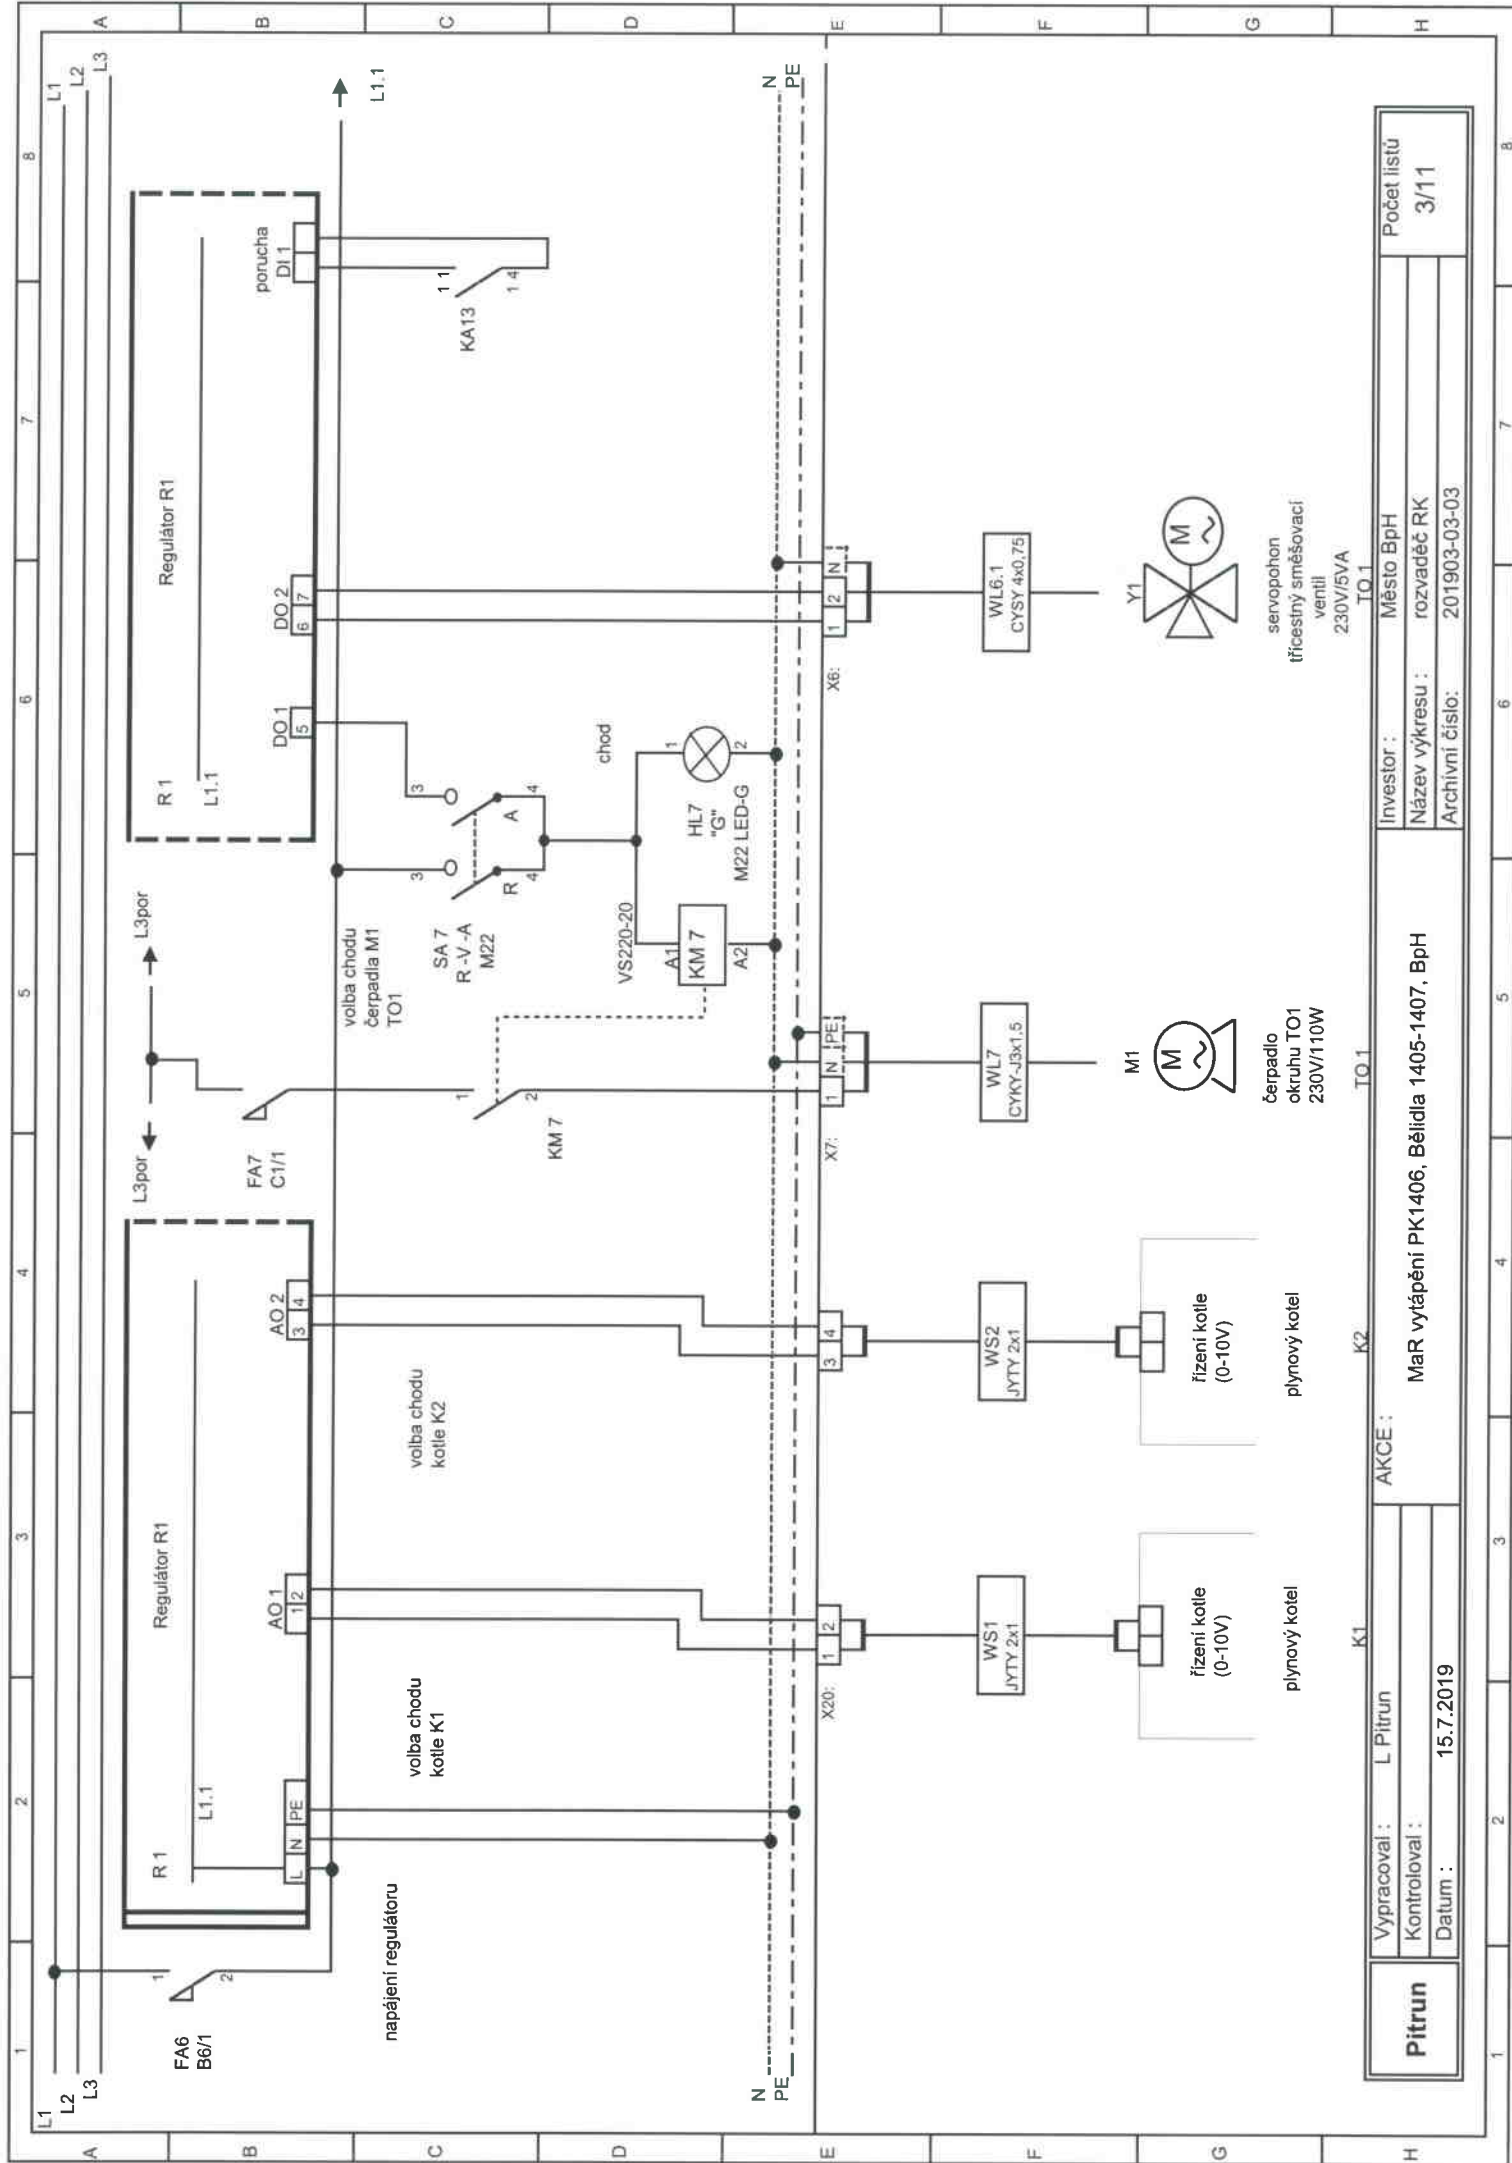

Pitrun	Vypracoval :	L Pitrun	AKCE : MaR vytápění PK1406, Bédla 1405-1407, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů 3/11
	Kontroloval :			Název výkresu :	rozvaděč RK	
	Datum :	15.7.2019		Archivní číslo:	201903-03-03	

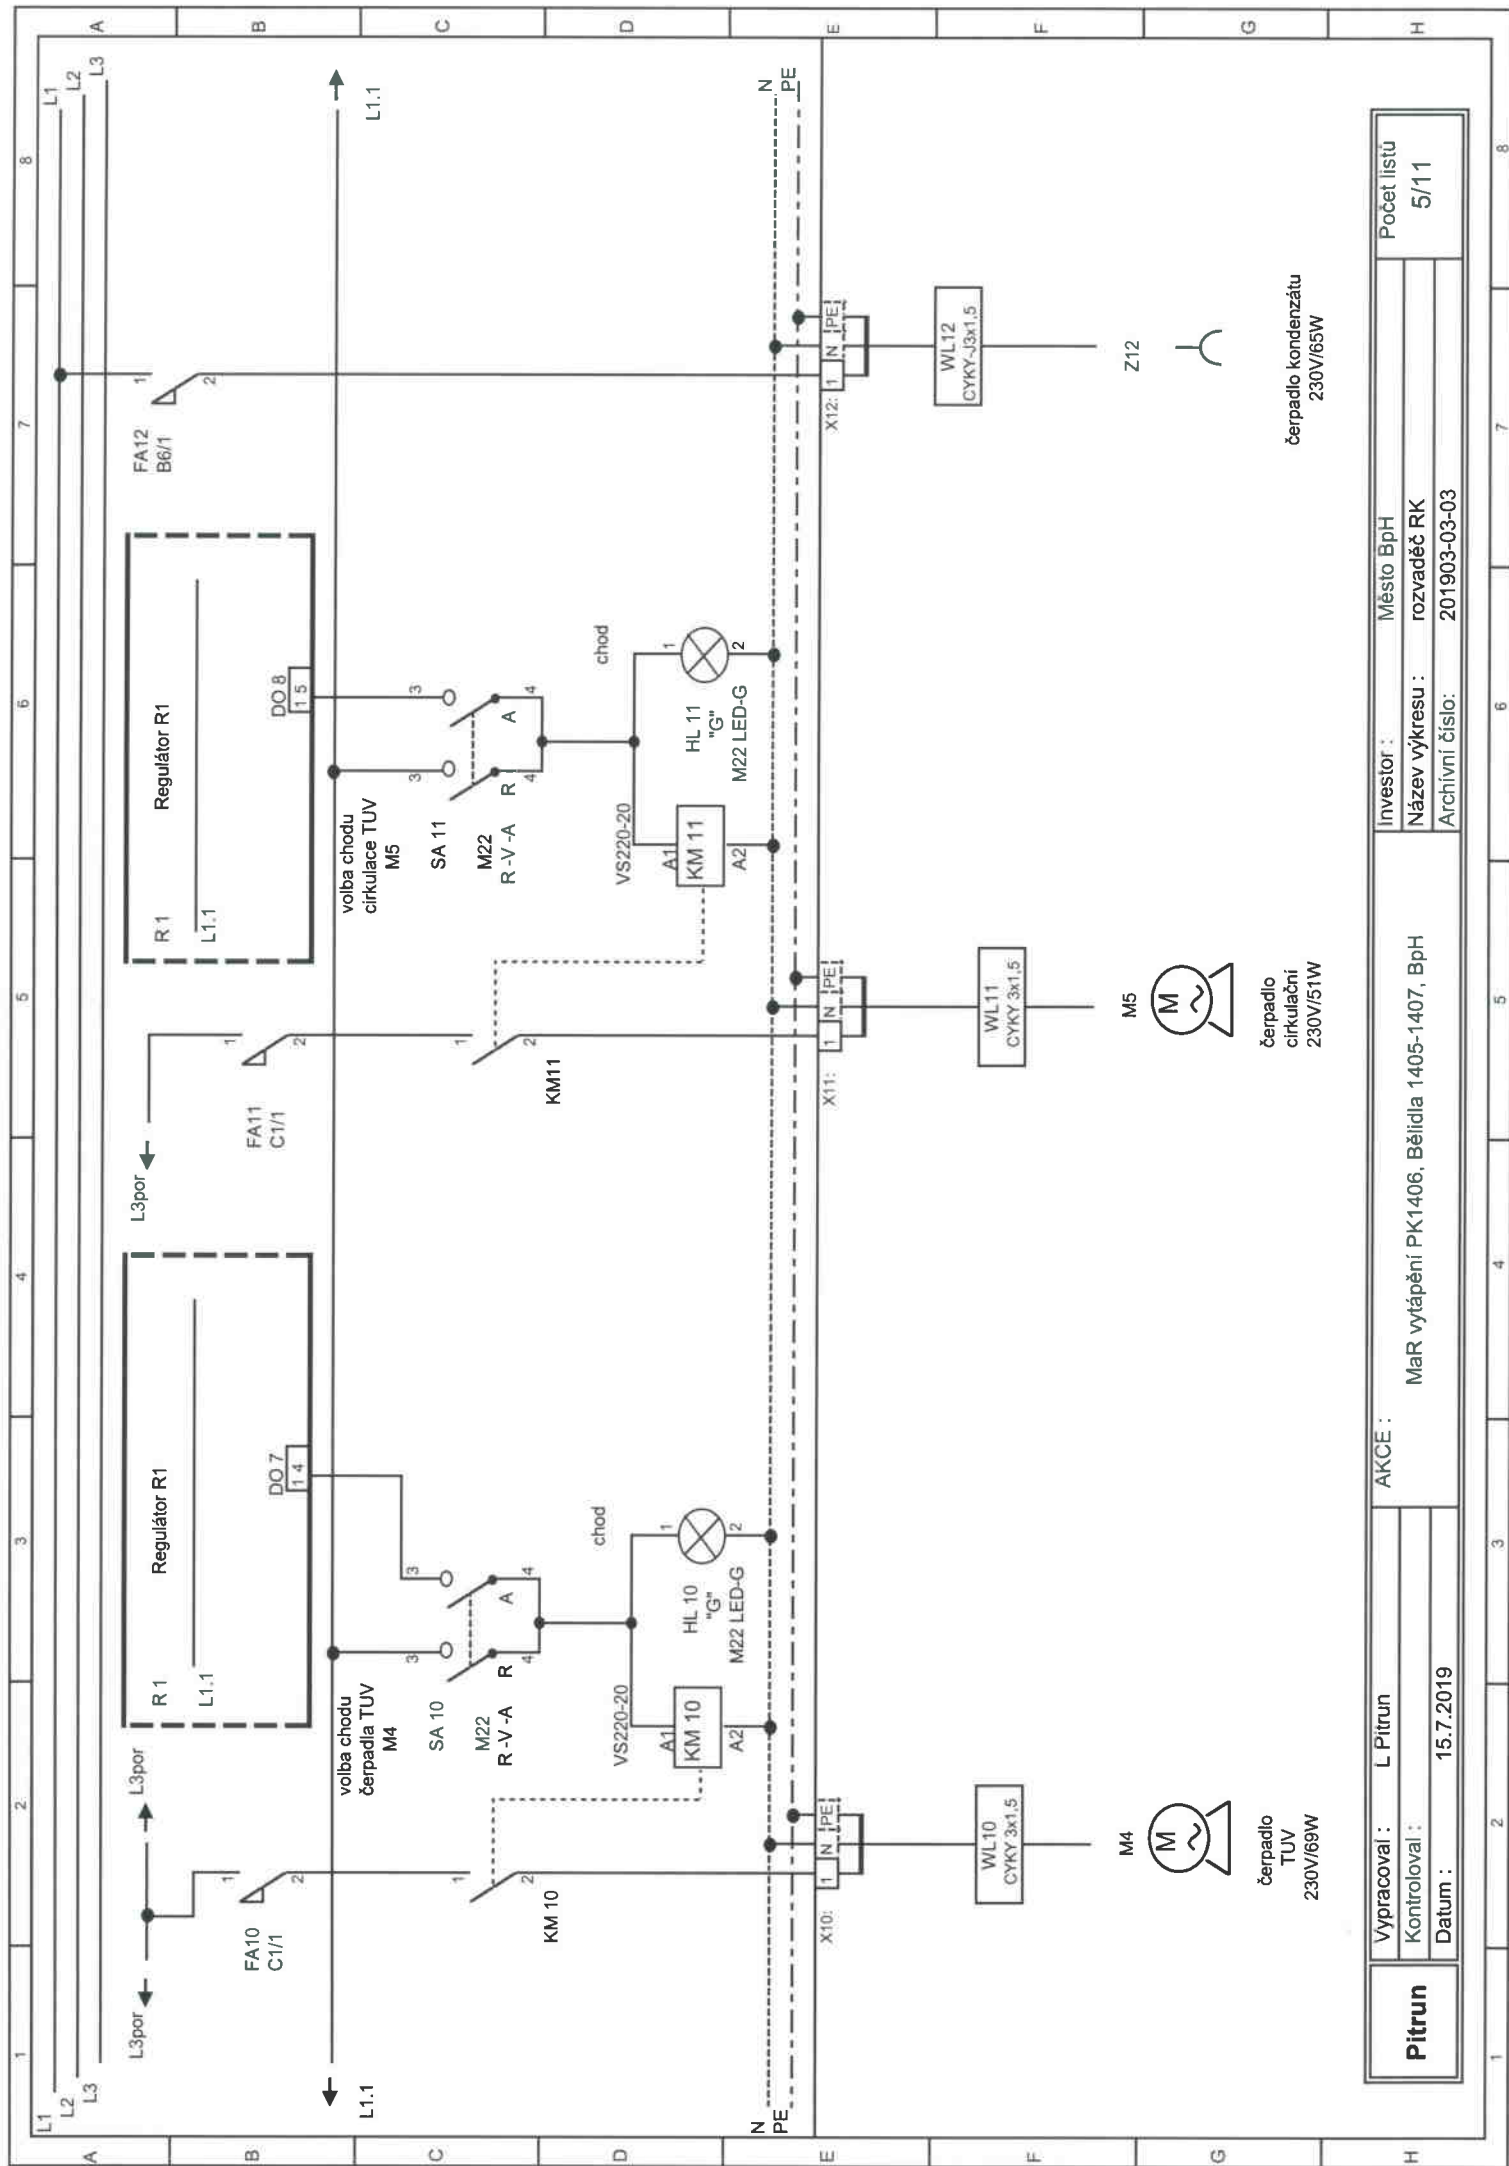

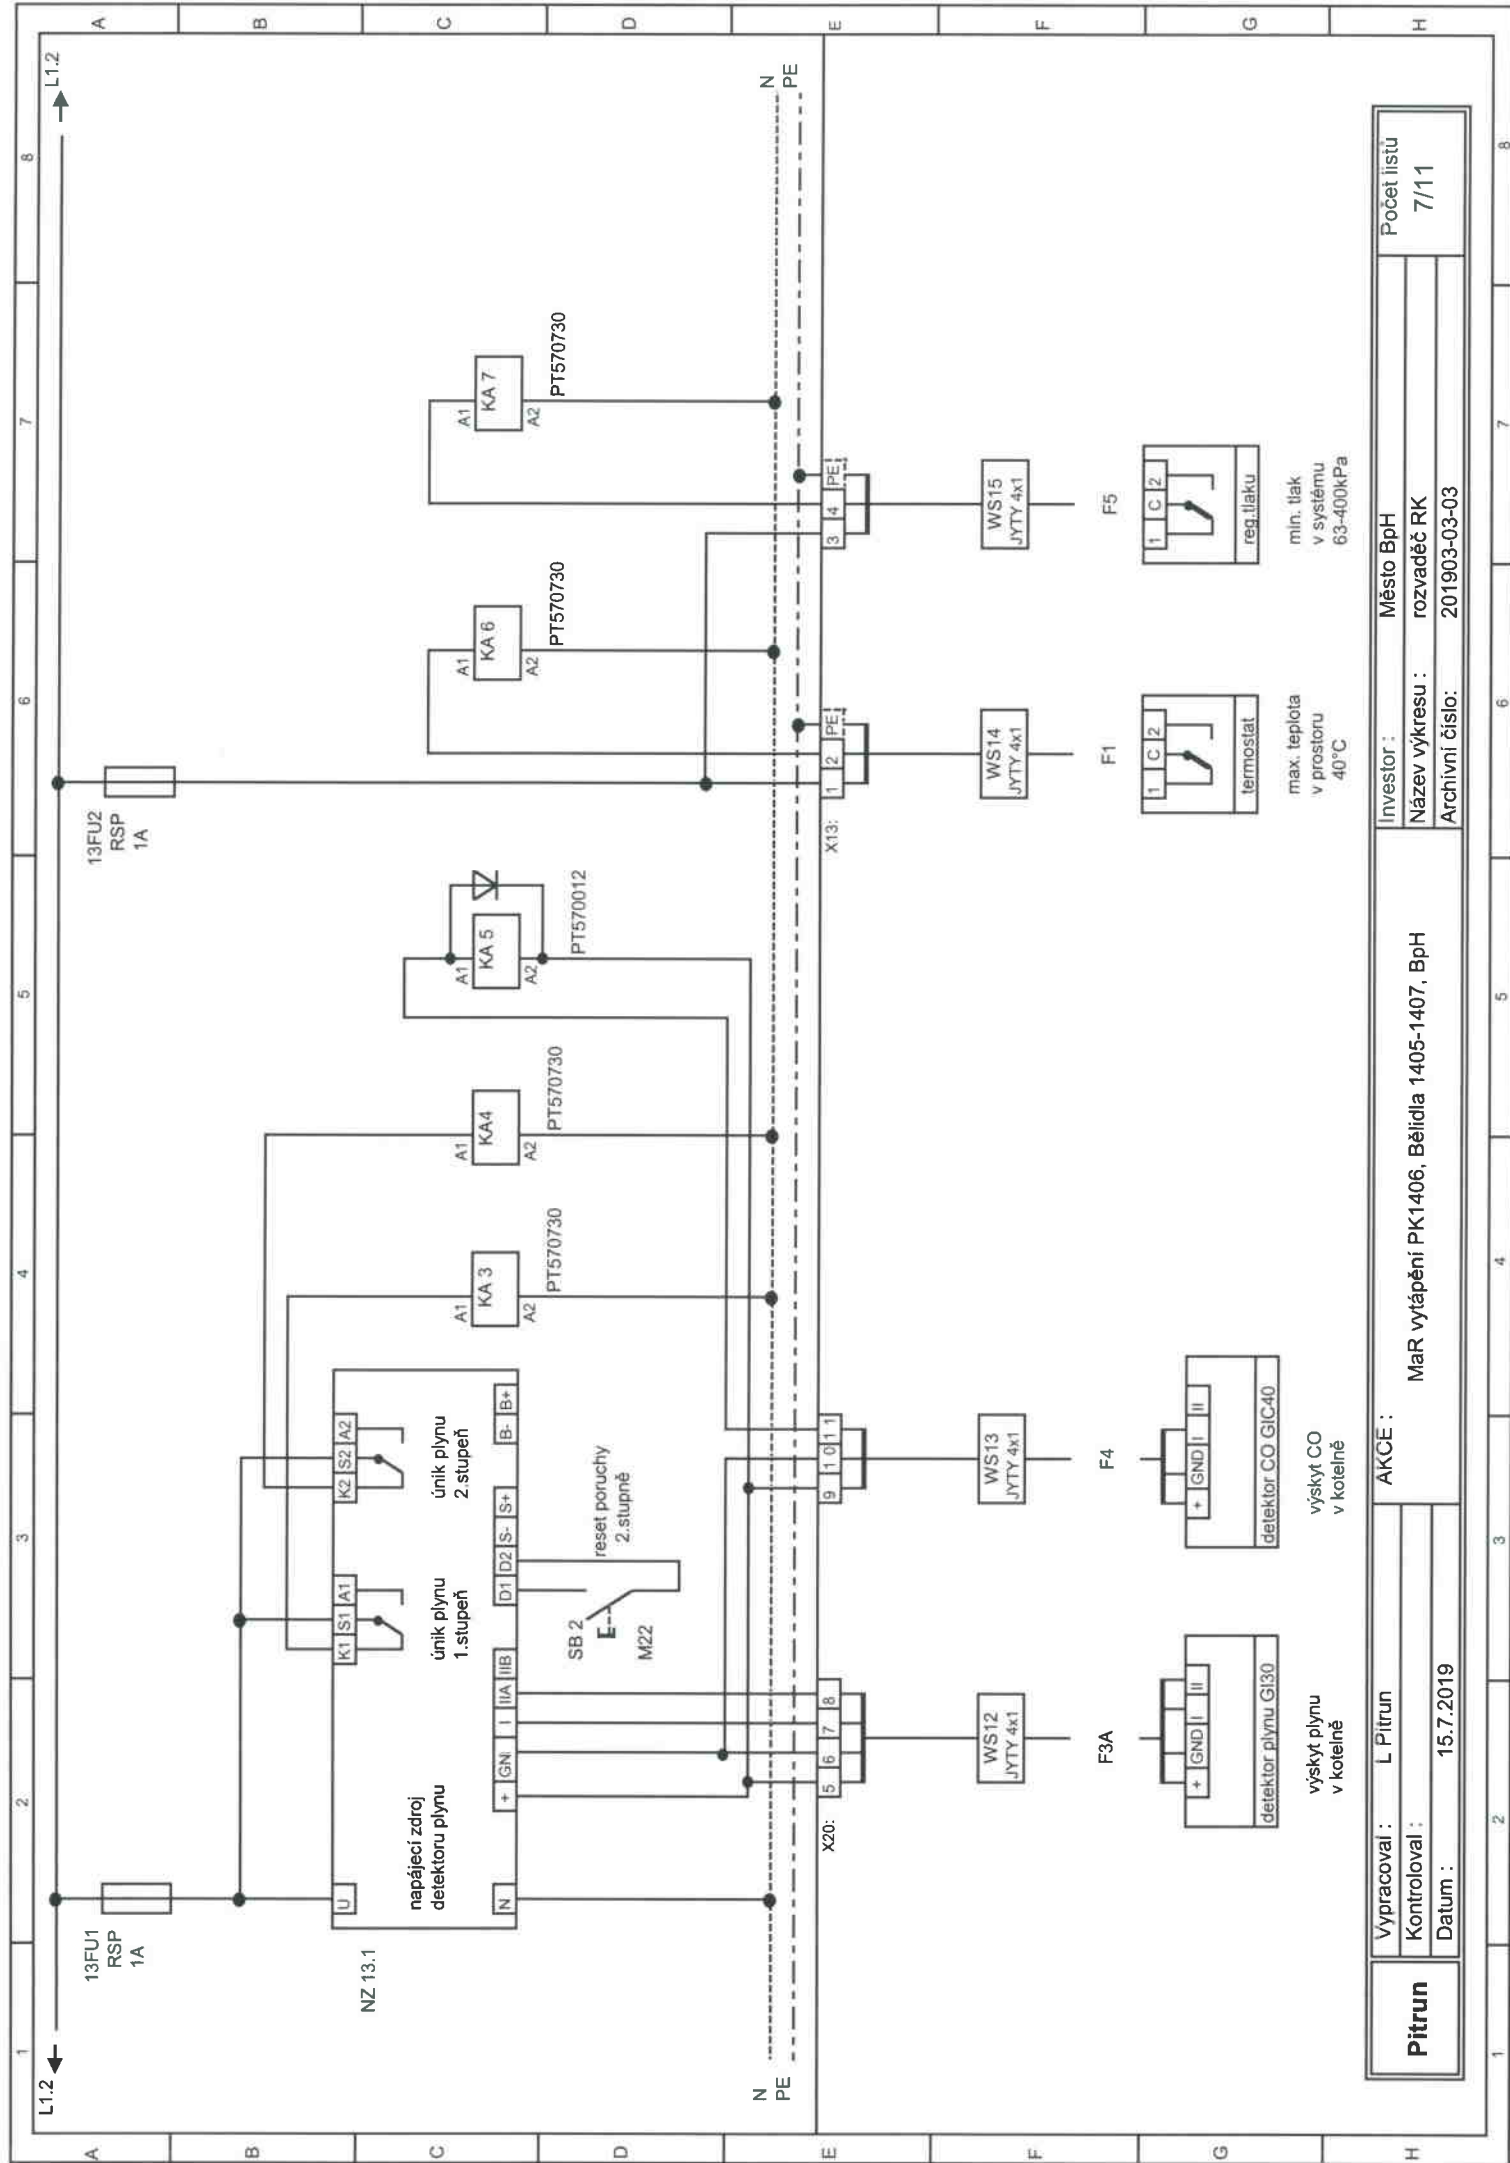

Pitrun	Investor :	Město BpH	Počet listů
	Název výkresu :	rozvaděč RK	7/11
	Datum :	15.7.2019	
	Archivní číslo:	201903-03-03	

MaR vytápění PK1406, Bělidla 1405-1407, BpH

AKCE :

Vypracoval : L Pitrun

Kontroloval :

Datum :

výskyt CO v kotelně

detektor CO GIC40

výskyt plynu v kotelně


detektor plynu GI30

termostát


reg. tlaku

max. teplota v prostoru 40°C

min. tlak v systému 63-400kPa

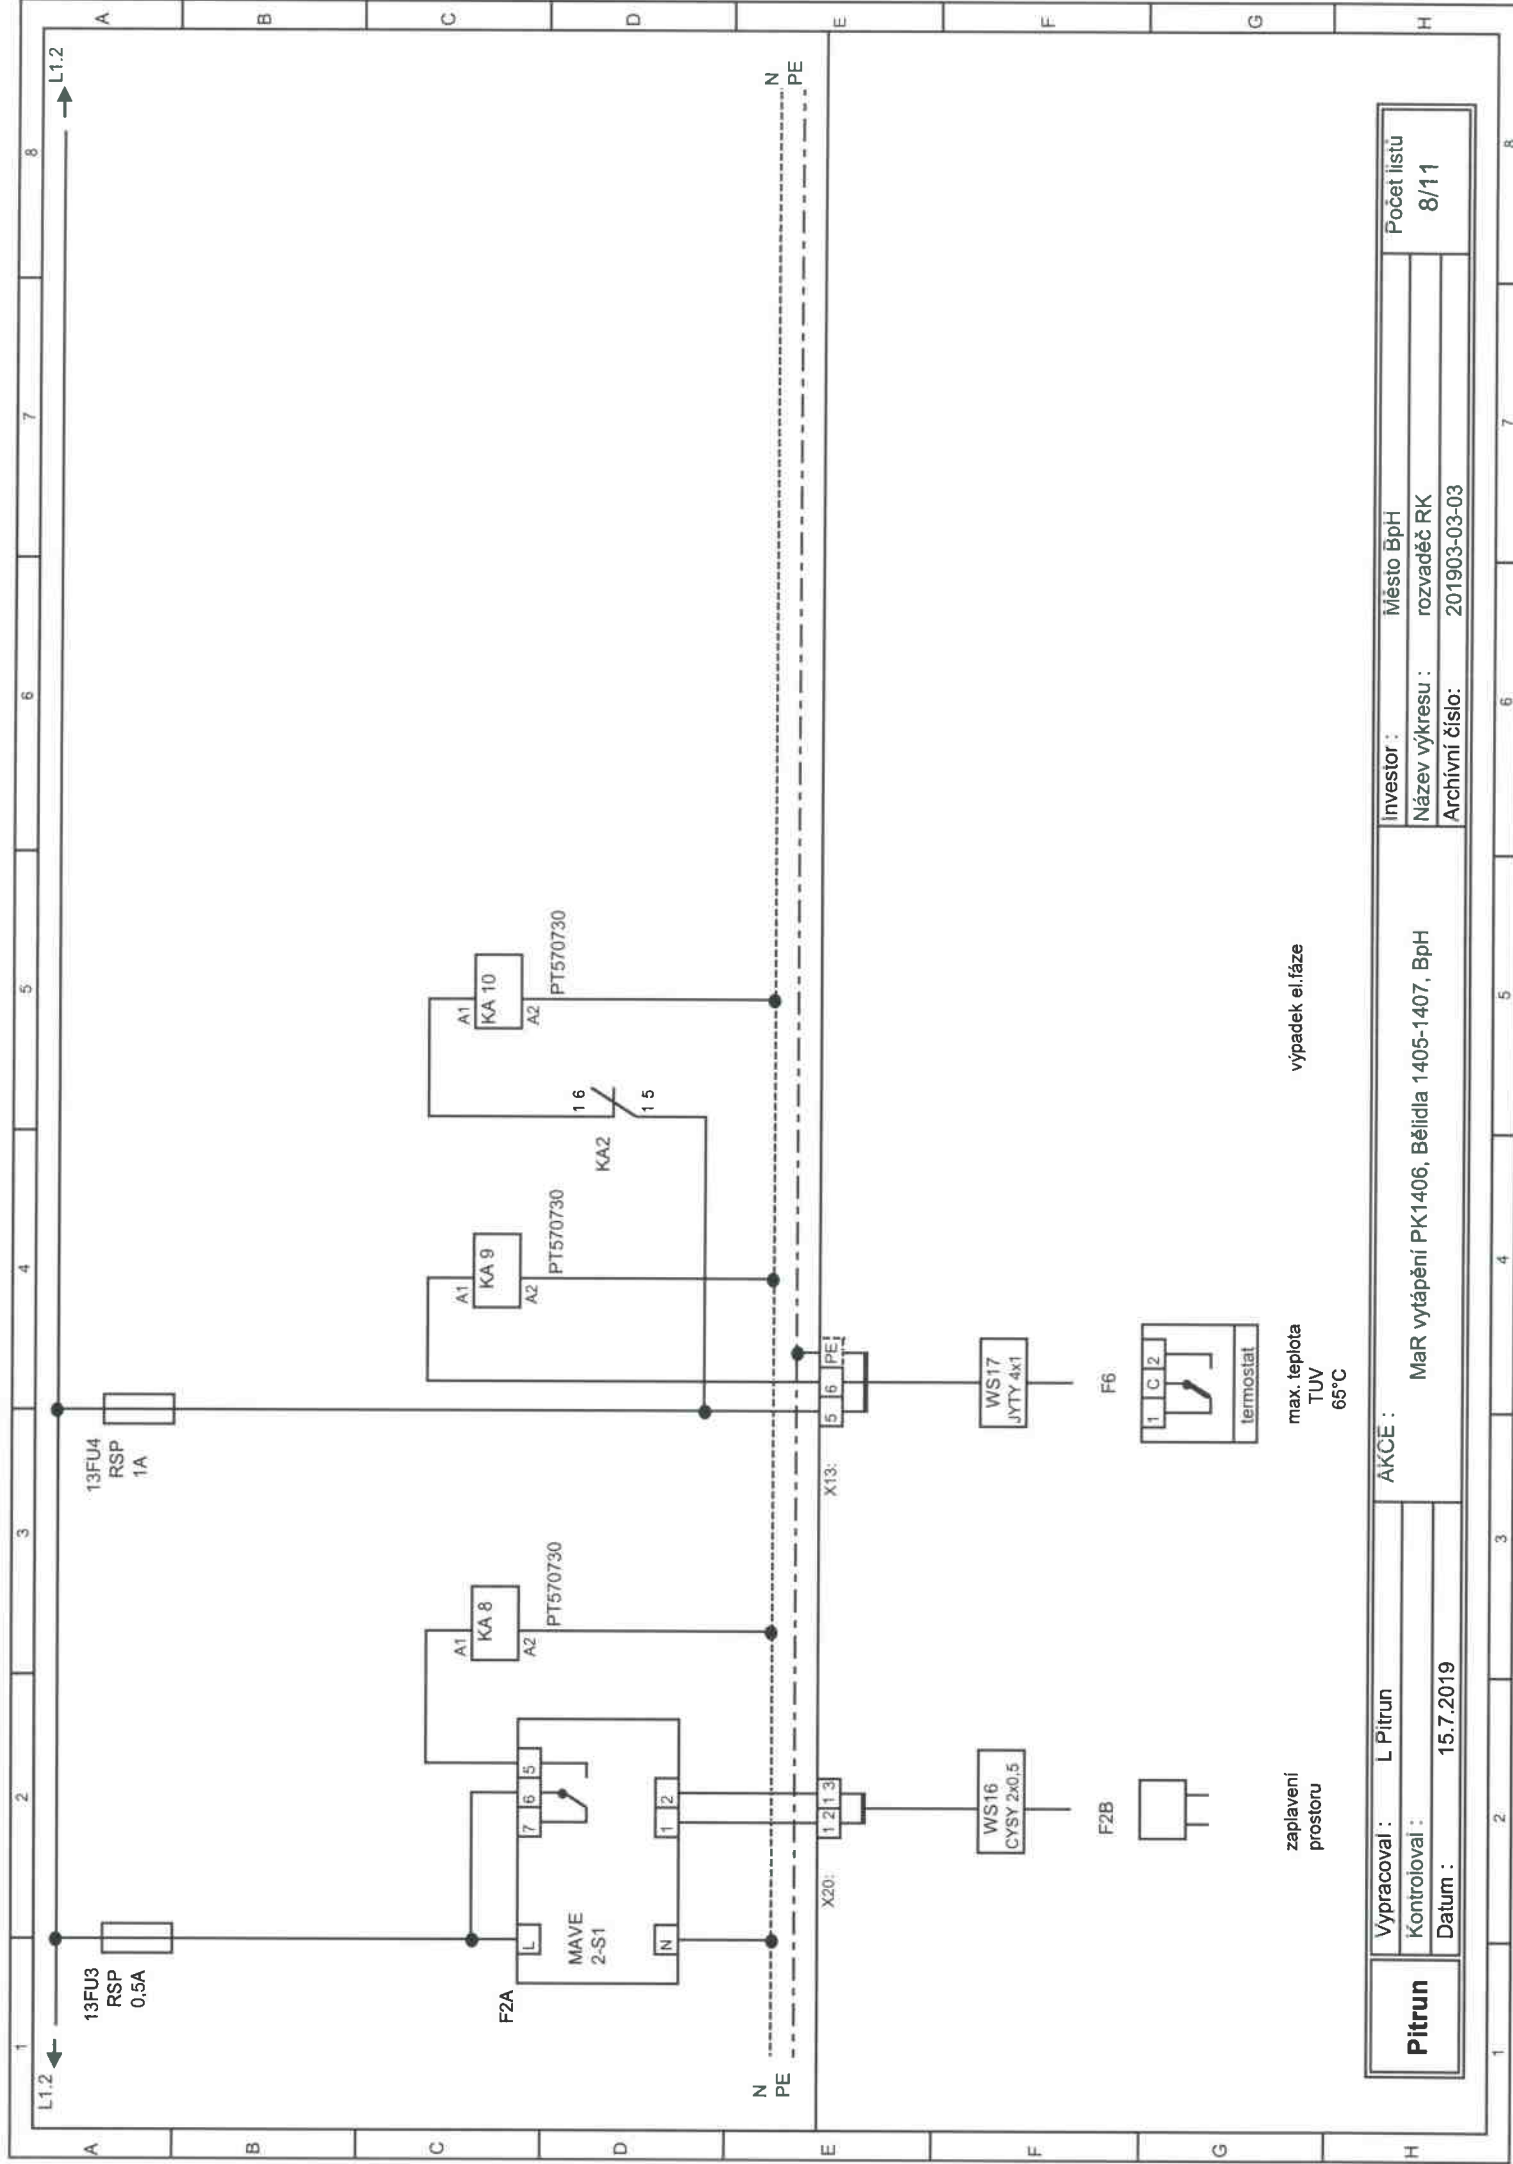


Pitrun	Výpracoval : L Pitrun		AKČE : MaR vytápění PK1406, Bělidla 1405-1407, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů 8/11
	Kontroloval :			Název výkresu :	rozvaděč RK	
	Datum : 15.7.2019			Archivní číslo:	201903-03-03	

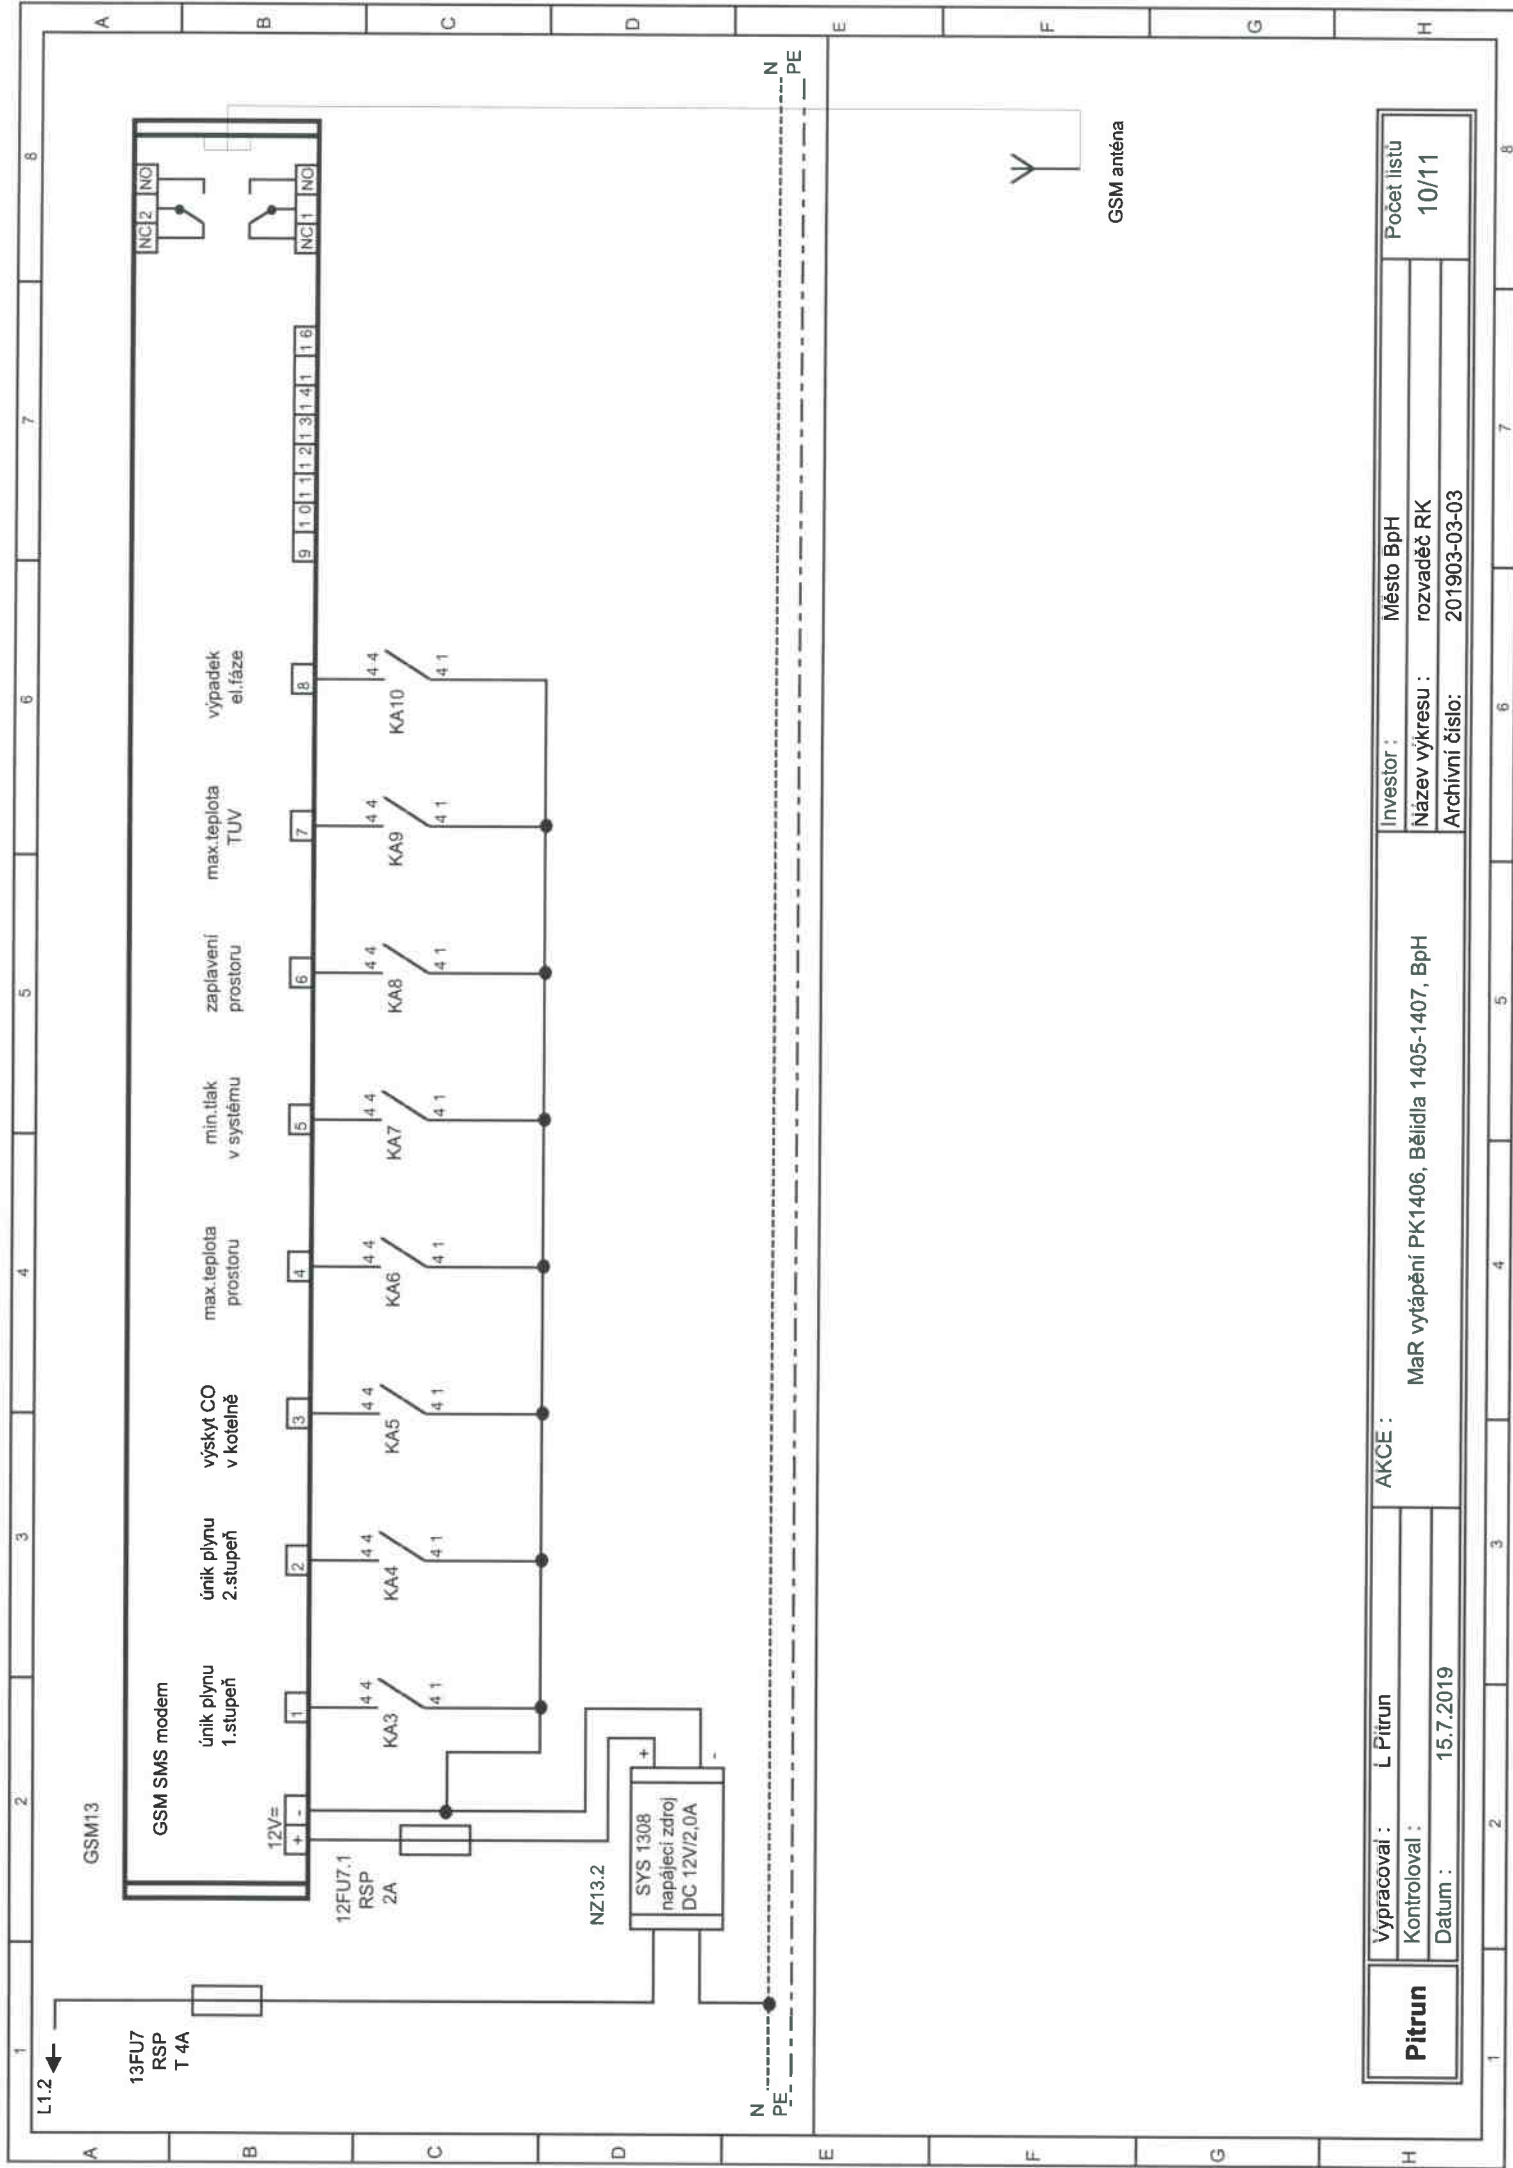

Pitrun	Vypracoval :	L Pitrun	AKCE :	MaR vytápění PK1406, Bělidla 1405-1407, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů
	Kontroloval :					rozvaděč RK	
	Datum :	15.7.2019				Archivní číslo: 201903-03-03	

10/11

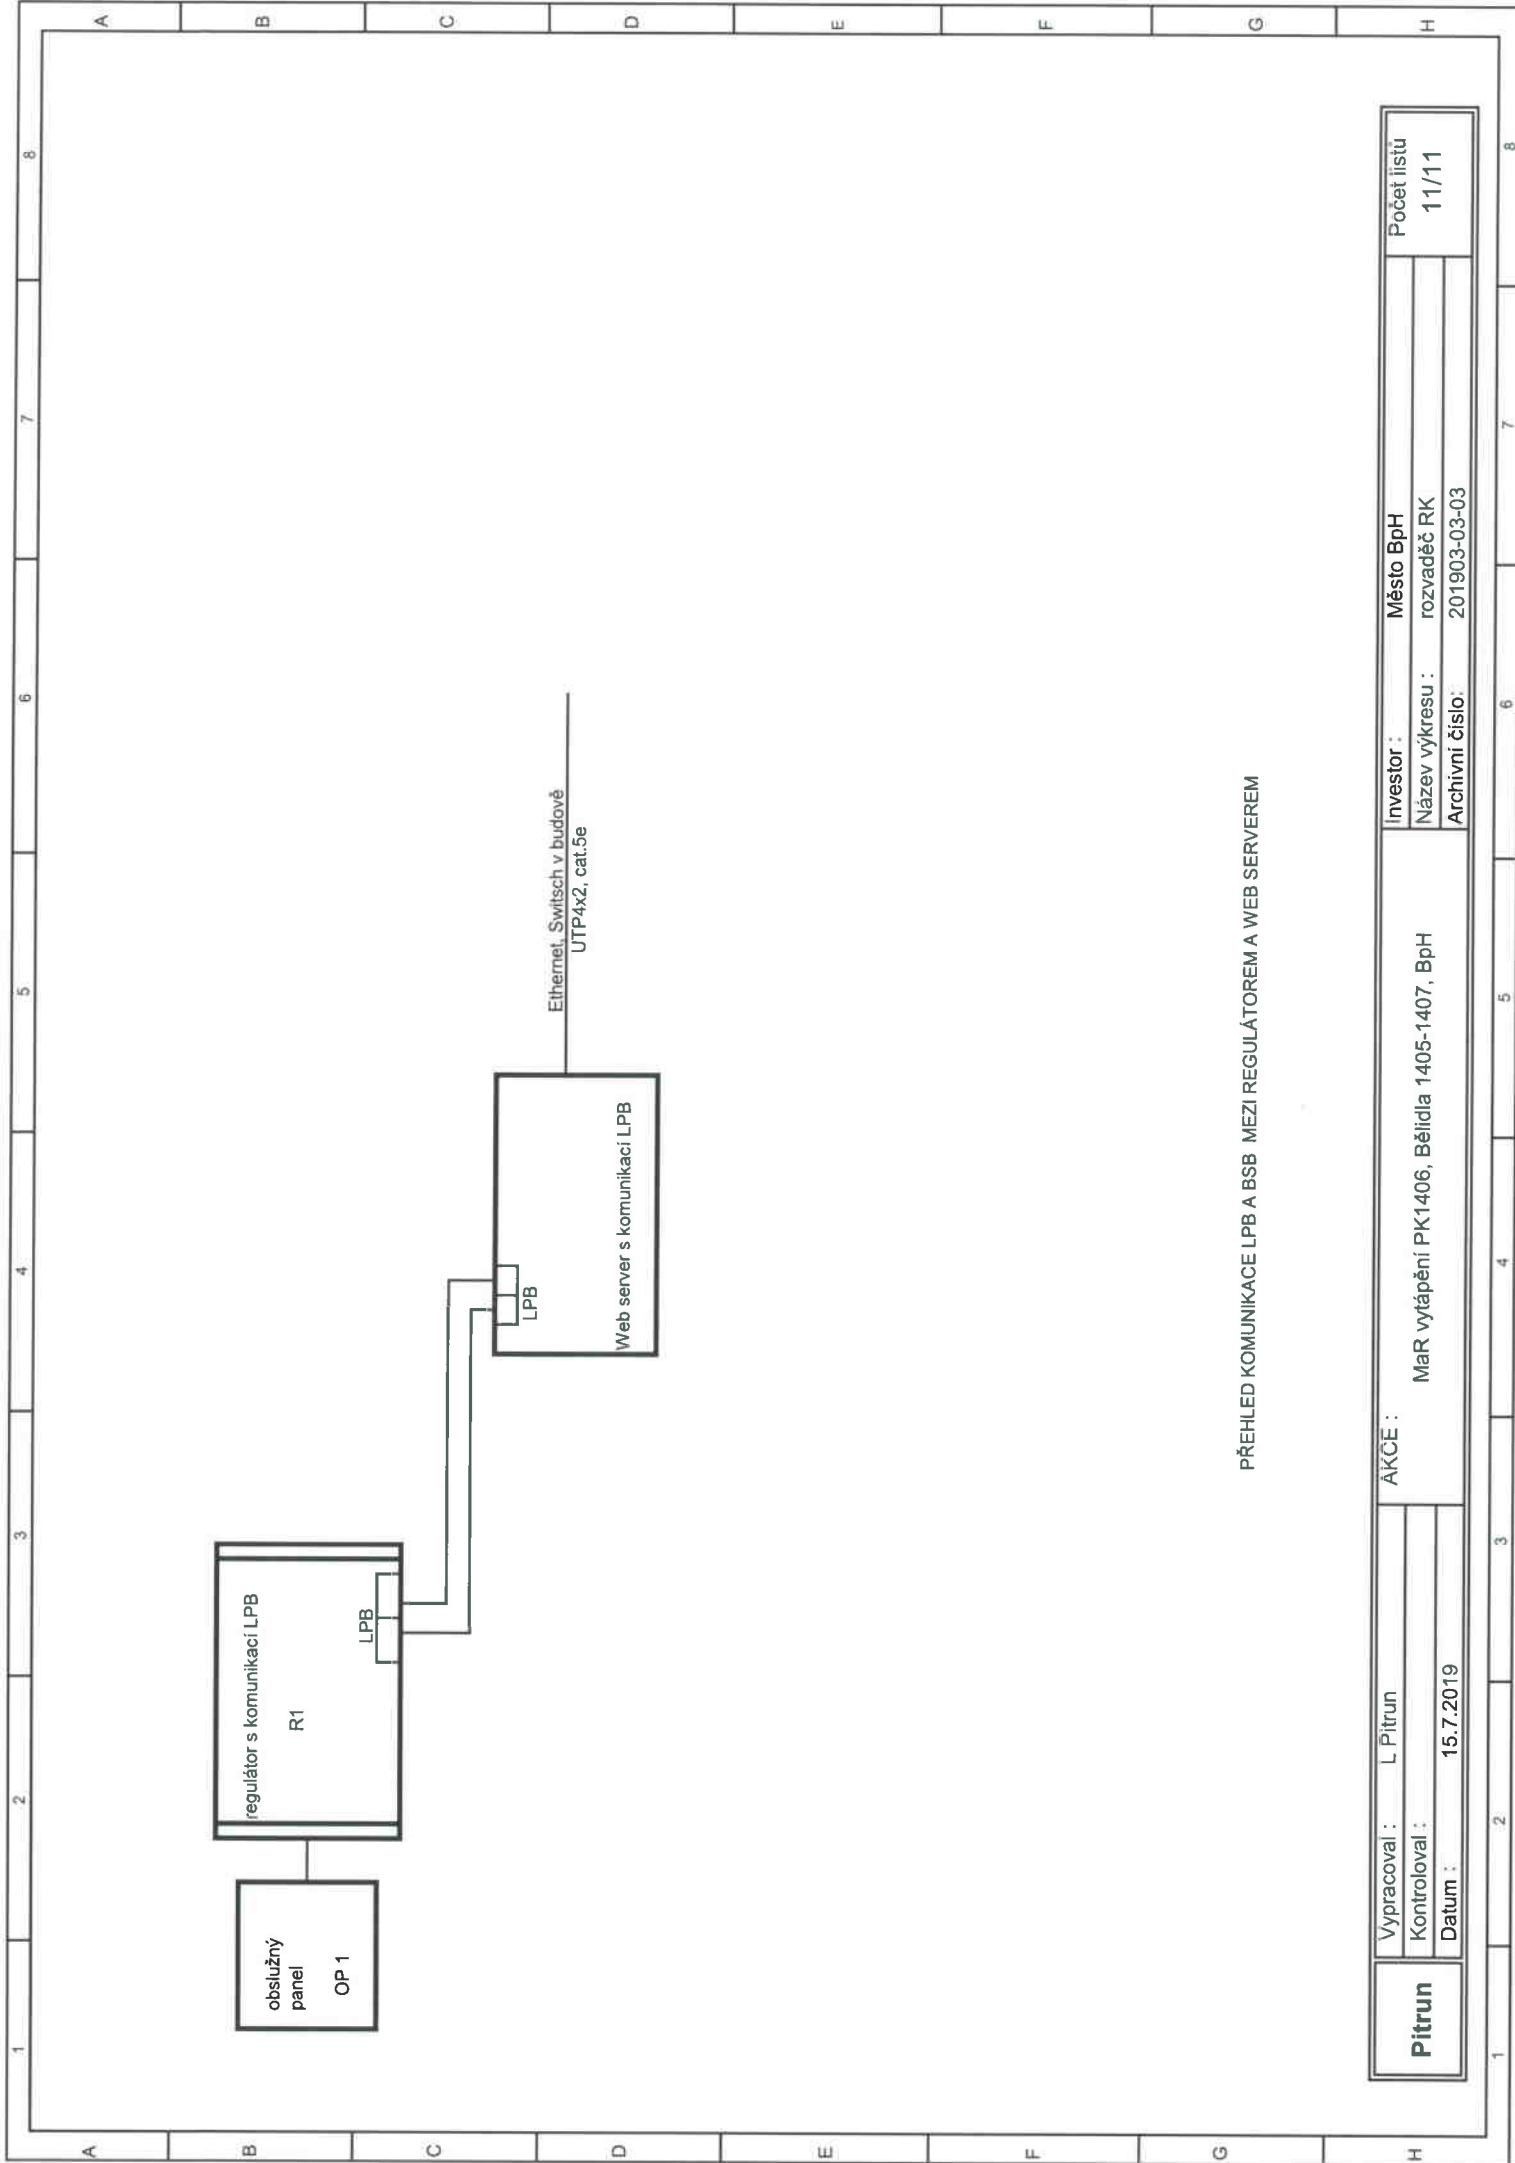

PŘEHLED KOMUNIKACE LPB A BSB MEZI REGULÁTOREM A WEB SERVEREM

Pitrun	Vypracoval :	L Pitrun	AKCE :	MaR vytápění PK1406, Bělidla 1405-1407, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů 11/11
	Kontroloval :					rozvaděč RK	
	Datum :	15.7.2019				Archivní číslo: 201903-03-03	