



KOTVENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA  
VEDENÉHO PRI STENE-NA KONZOLÁCH

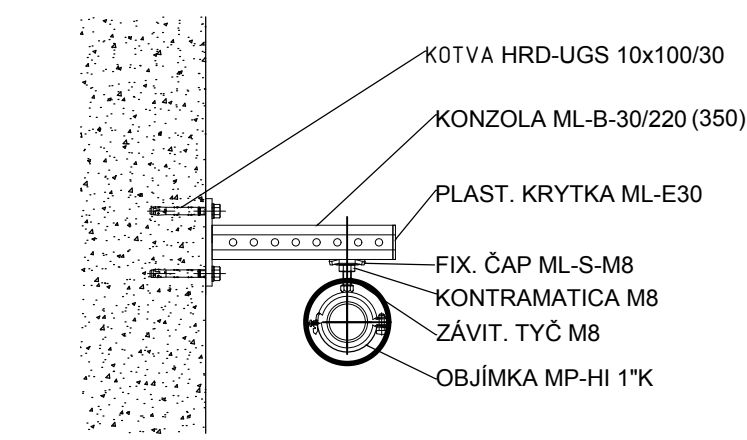

KOTVENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA  
VEDENÉHO POD STROPOM

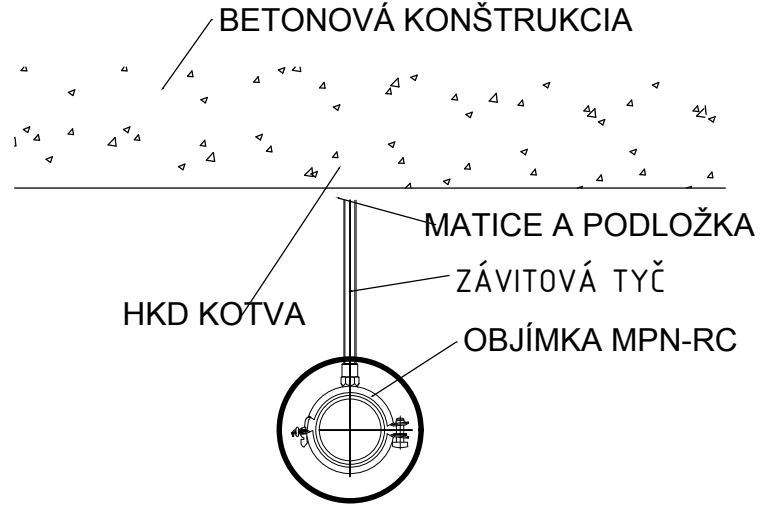

DOPORUČENÉ VZDIALENOSTI UCHYTENÍ  
PLAST-HLINÍKOVÝCH RÚROK (napr. Stabil a Flex PE-xa)

Rozmer rúrky	DN 15 (20x2,8)	DN 20 (25x3,5)	DN 25 (32x4,4)	DN 32 (40x5,5)	DN 40 (50x6,9)	DN 50 (63x8,6)
typ rúrky:	maximálna vzdialenosť medzi rúrkovými strmeňmi v m					
Stabil	1,25	1,5	1,75	2,0		
Flex PE-xa	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5
PE-xa s klipovým korítkom	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

DOPORUČENÉ VZDIALENOSTI UCHYTENÍ  
NEREZOVÉHO POTRUBIA


DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 5/4"	DN 40 6/4"	DN 50 2"	DN 65 11/2"	DN 80 3"	DN 100 4"
maximálna vzdialenosť medzi uchytenia potrubia v m									
1,35	1,5	1,8	2,1	2,4	2,6	3,0	3,2	3,5	4,2



POZNÁMKY

Stavebné výrobky a materiály môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom a materiálom s porovnateľnými parametrami.  
Výrobky, materiály a zariadenia technického vybavenia budovy môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom a materiálom s porovnateľnými parametrami.  
Stroje a zariadenia môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom a materiálom s porovnateľnými parametrami.  
Technologické vybavenie a komponenty môže byť nahradené ekvivalentným výrobkom a materiálom s porovnateľnými parametrami.

názov :  
  
BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ  
NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI -  
1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

celok :  
  
I. STAVBA

zriaďovateľ - stavebník :  BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika		objednávateľ :  DOMOV MÁRIE Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica		
miesto stavby :	Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica	autORIZAČNE overil :		
katastrálne územie :	Banská Štiavnica			
stupeň dokumentácie :	dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby			

hlavný inžinier projektu :	Ing. Vlasta Martinická		zhotoviteľ :	
hlavný architekt :	Ing. arch. Norbert Gubka			BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Miletičova 23 821 09 Bratislava
autORIZAČNE overil :	Ing. Norbert Jókay			
vypracoval :	Ing. Martina Maťová			

diel proj. dok. :	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV				zák. číslo :	1747-507 BP
stavebný objekt :	SO 04 SPOJOVACÍ OBJEKT				arch. číslo :	37-3-40275
názov výkresu :	KOTVENIE VODOVODNÝCH POTRUBÍ				sada číslo :	
profesia :	zdravotechnika	mierka :	formát : 2xA4	p. č. výkr. : 5	dátum :	11/2021