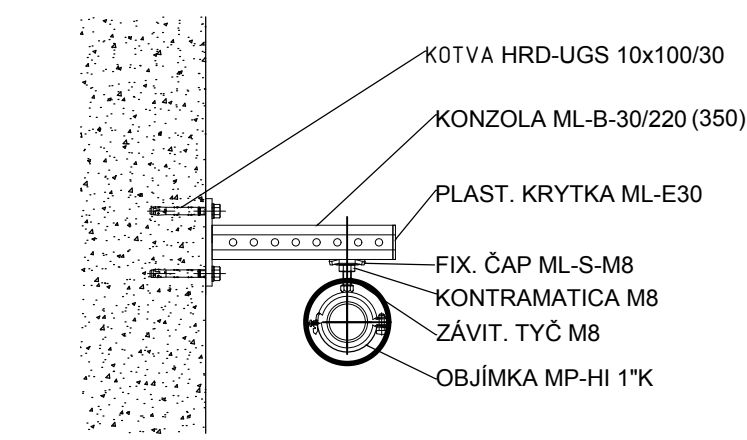
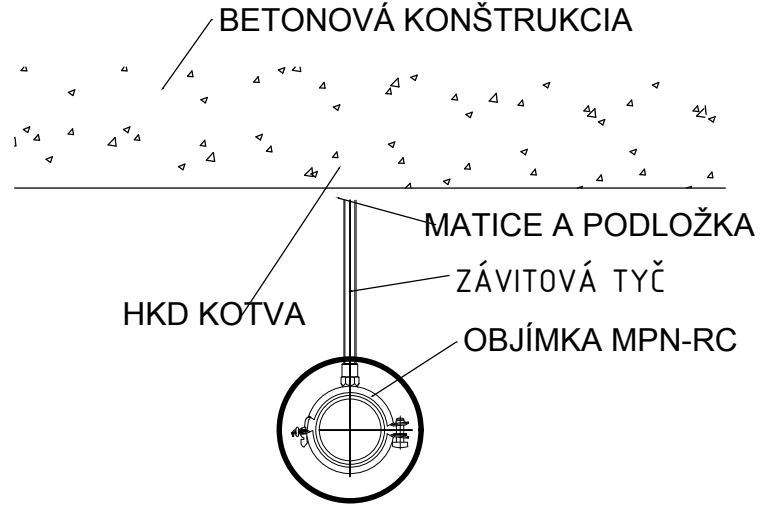


KOTVENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA  
VEDENÉHO PRI STENE-NA KONZOLÁCH



KOTVENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA  
VEDENÉHO POD STROPOM



DOPORUČENÉ VZDIALENOSTI UCHYTENÍ  
PLAST-HLINÍKOVÝCH RÚROK (napr. Stabil a Flex PE-xa)

Rozmer rúrky	DN 15 (20x2,8)	DN 20 (25x3,5)	DN 25 (32x4,4)	DN 32 (40x5,5)	DN 40 (50x6,9)	DN 50 (63x8,6)
typ rúrky:	maximálna vzdialenosť medzi rúrkovými strmeňmi v m					
Stabil	1,25	1,5	1,75	2,0		
Flex PE-xa	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5
PE-xa s klipovým korítkom	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

DOPORUČENÉ VZDIALENOSTI UCHYTENÍ  
NEREZOVÉHO POTRUBIA

DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 5/4"	DN 40 6/4"	DN 50 2"	DN 65 1 1/2"	DN 80 3"	DN 100 4"
maximálna vzdialenosť medzi uchytenia potrubia v m									
1,35	1,5	1,8	2,1	2,4	2,6	3,0	3,2	3,5	4,2

POZNÁMKY

Stavebné výrobky a materiály môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom a materiálom s porovnateľnými parametrami.

Výrobky, materiály a zariadenia technického vybavenia budovy môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom a materiálom s porovnateľnými parametrami.

Stroje a zariadenia môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom a materiálom s porovnateľnými parametrami.



Technologické vybavenie a komponenty môže byť nahradené ekvivalentným výrobkom a materiálom s porovnateľnými parametrami.




názov :

**BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ  
NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI -  
1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

celok :

**I. STAVBA**

zriaďovateľ - stavebník :		objednávateľ :	
 BANSKOBYSRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika		 DOMOV MÁRIE Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica	
miesto stavby :		Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica	
katastrálne územie :		Banská Štiavnica	
stupeň dokumentácie :		dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby	
		autorizačne overil :	

hlavný inžinier projektu :	Ing. Vlasta Martinická		zhotoviteľ :
hlavný architekt :	Ing. arch. Norbert Gubka		 BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Miletičova 23 821 09 Bratislava
autorizačne overil :	Ing. Norbert Jókay		
vypracoval :	Ing. Martina Maťová		

diel proj. dok. :	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV			zák. číslo : 1747-507 BP	
stavebný objekt :	SO 02.1 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB			arch. číslo : 37-3-40262	
názov výkresu :	KOTVENIE VODOVODNÝCH POTRUBÍ			sada číslo :	
profesia :	zdravotechnika	mierka :	formát : 2xA4	p. č. výkr. : 10	dátum : 11/2021