
KANALIZAČNÁ ŠACHTA

DETAILY TYPOVEJ ŠACHTY HDP ČÍSLO 1245-2025/2

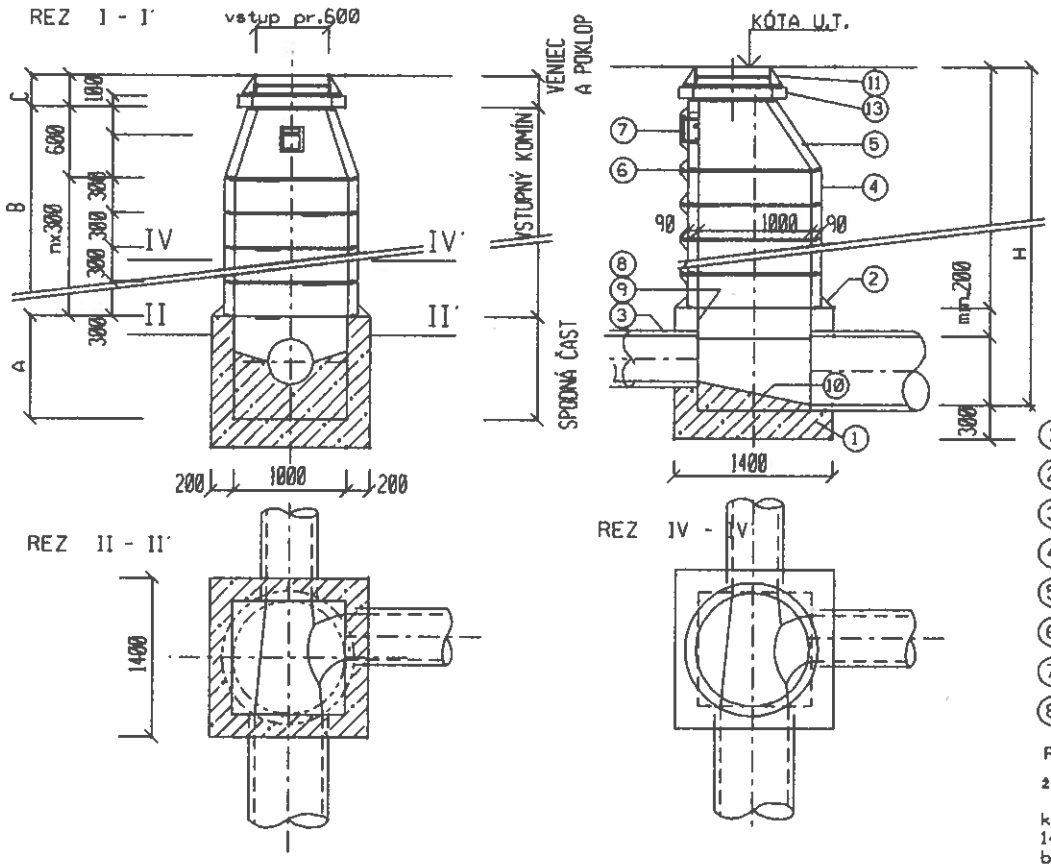

⑨ 2x NÁTER Svitalex
⑩ BETÓN Z ČADIČOVEJ alebo ŽULOVEJ DRTE
⑪ POKLOP STN 10 5316 - 135 kg
smerná váha 173 kg skús. 40 ton
poklop = veko + rám
⑫ KANALIZAČNÁ TEHLA CKA
⑬ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 95/70 - 80 kg
ŽELBET. PRSTENEC CELK. VÁHA 80 KG/KUS
⑭ PRECHODOVÁ DOSKA TBS 14-130, ON 72 2121
⑮ ZLOŽENIE VRSTIEV pozri PROJEKT TÚ

① PROSTÝ BETÓN C 12/15
② CEMENTOVÁ MALTA 100 STN 73 1331
③ PVC, KAMENNÁ al. ŽELBET. RÚRA vid. POZNÁMKA
④ BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 7-100 ON 72 3121 - 205 kg
⑤ BETÓNOVÁ SKRUŽ PRECH. TBS 2-60 ON 72 3121 - 366 kg
⑥ VIDLICOVÉ STUPADLO DO ŠACHIET STN 13 6350 - 6,5 kg
⑦ KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHIET STN 13 6351 - 2,0 kg
⑧ VYSPRAVENIE A ZATRETIE CEMENTOVOU MALTOU

POZNÁMKA
žebet. rúry TZR ON 72 3152 (104.58)

kameninové rúry STN 72 5200 (kc katalóg STU 14 55 rok 1984)
betón z čadičovej alebo žulovej drte
1 objemový diel cementu
1 objemový diel riečneho piesku
2 objemové diely čadič. alebo žulovej drte-zrno do 1 cm

šachta platí pre potrubie DN 200-600 mm


Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je podkladom na uskutočnenie stavby podľa stavebného povolenia
v ..... č.j.: SVS-09/00010 zo dňa: 10. 2. 2009
- 008 - Re

Okresný úrad životného prostredia v Humennom pracovisko Snina -1- OVEROVACIA DOLOŽKA


Ing. Štefan SENAJ autorizovaný stavebný inžinier 2920 * A * 3 * 2 INŽINIERSKE STAVBY

ULOŽENIE PVC POTRUBIA V ZEMI

ULOŽENIE I.

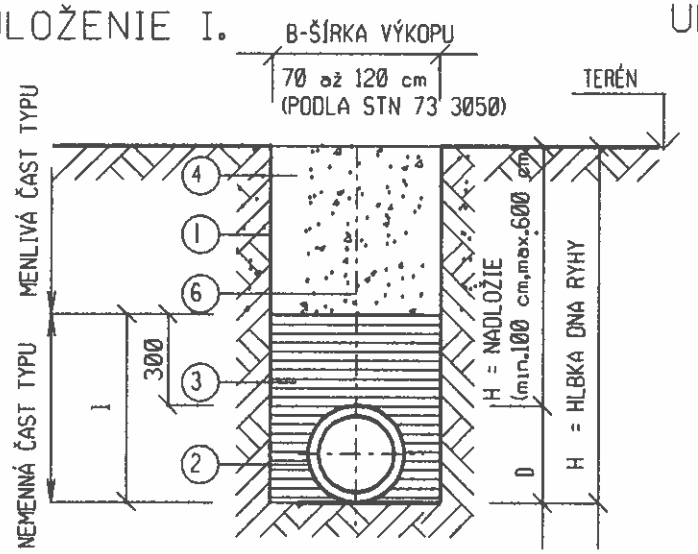

ULOŽENIE II.

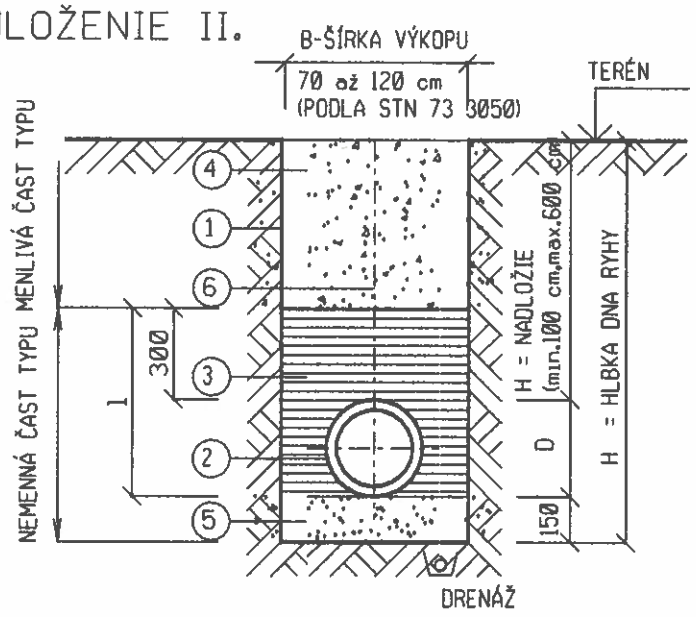

LEGENDA


1	ZVISLÁ STENA RYHY
2	RÚRA Z PVC DN 150 až 400
3	OBSYP POTRUBIA - TRIEDENÝ RIEČNY ŠTRKOPIESOK 4-8 mm
4	ZÁSYP RYHY
5	LÔŽKO - ŠTRKOPIESOK 0 max. ZRNE 10 mm
6	IZOLOVANÝ VODIČ

VÝŠKA NADLOŽIA	120 cm (MINIMÁLNA; VÝPOČTOM PREUKÁZAT TEPELNOIZOLAČNÚ SCHOPNOST PÔDY) 150 cm, 200 cm, 250 cm

PODLA TYPIZAČNEJ ŠTÚDIE HYCO


I. ZEMINA	II. ZEMINA
NESÚDRŽNÁ, PIESČITÁ, ŠTRKOVITÁ ZRNO max. 20 mm SÚDRŽNÁ, HLINITÁ a ÍLOVITÁ, MAKKÁ až TUHÁ	DTTO AKO I. POD HLADINOU SPODNEJ VODY DALEJ HORNINY SKALNÉ A POLOSKALNÉ, ZEMINY S KAMEŇMI, ŠTRKY, SUTE, ÍLOVITÉ TUHÉRNO až TVRDÉ S KAMENMI ZRNO NAD 20 mm
	LÔŽKO: HRÚBKA 10-15 cm ZRNO max. 20 mm
OBSYP: ZRNO max. 20 mm, ZHUTNENÝ, DO VÝŠKY 30 cm NAD VRCHOL POTRUBIA	
ZATAŽENIE NA POVRCHU TERÉNU: VOZIDLO IV. a V. KAT. PODLA STN 73 0035 VOZIDLO TRIEDY A, B PODLA STN 73 6203	

DETAIL BODU NAPOJENIA
JEDNODUCH. ŠIKMOU ODBOČKOU KORUG.
JŠO-K-DN 300 d160 /45 st.

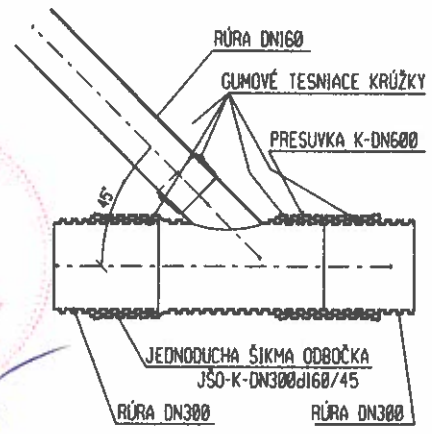


DETAIL BODU NAPOJENIA
SEDLOVOU ŠIKMOU ODBOČKOU
PVC U-SŠO DN300 d160/45st.

Na dodatočné napojenie prípojok do DN 200 na stoky DN 300 a DN 400 sa používa sedlová šikmá odbočka, ktorá sa v mieste prípojky nad otvor vyrezaný v rúre.

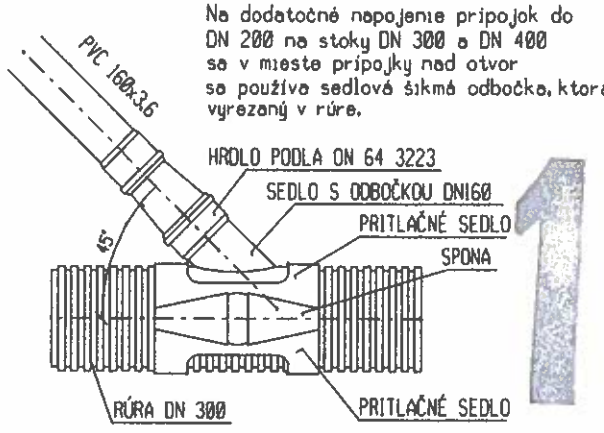


DETAIL BODU NAPOJENIA
JEDNODUCH. ŠIKMOU ODBOČKOU KORUG.
JŠO-K-DN 300 d160 /45 st.

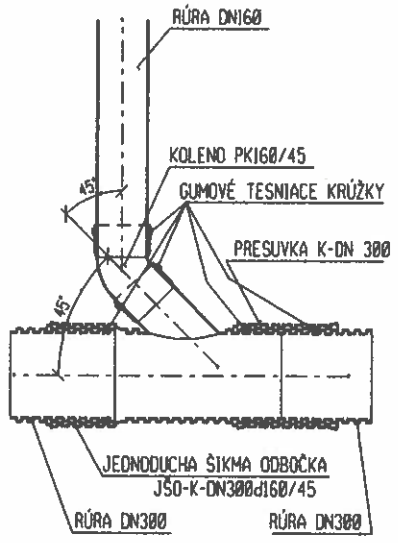


DETAIL BODU NAPOJENIA
SEDLOVOU ŠIKMOU ODBOČKOU
PVC U-SŠO DN300 d160/45st.

Na dodatočné napojenie prípojok do DN 200 na stoky DN 300 a DN 400 sa používa sedlová šikmá odbočka, ktorá sa v mieste prípojky nad otvor vyrezaný v rúre.

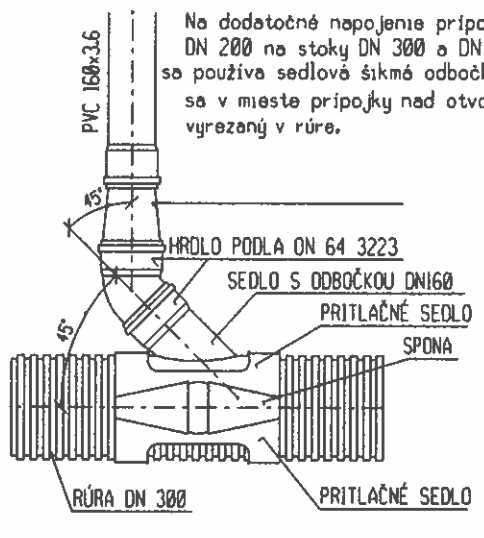

DETAIL BODU NAPOJENIA
JEDNODUCH. ŠIKMOU ODBOČKOU KORUG.
JŠO-K-DN 400 d160 /60 st.

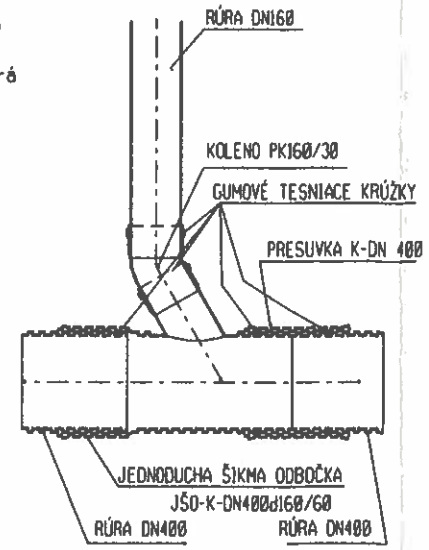

VYPRACOVAL:	Ing. Gajdoš	KOORDINÁTOR:	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Senaj	DÁTUM:	02.2008
INVESTOR:	OBECNÝ ÚRAD ULIČ		
NÁZOV STAVBY:	ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE ULIČ - IV. ČASŤ	GM	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA 080 01 PREŠOV, TEL. 051/7764008
OBJEKT:		ZÁKAZKA Č.: G 311	ARCHÍVNE Č.:
		MIERKA:	
		STUPEŇ: PS	FORMÁT: 2×A4
OBSAH VÝKRESU:	DETAILY KANALIZÁCIE 1	PROFESIA: ISR	Č. VÝKRESU: 09.