PÔDORYS V ÚROVNI 1.NP

RAMPA+NÁSTUPNÁ POLOCHA PRED VSTUPOM

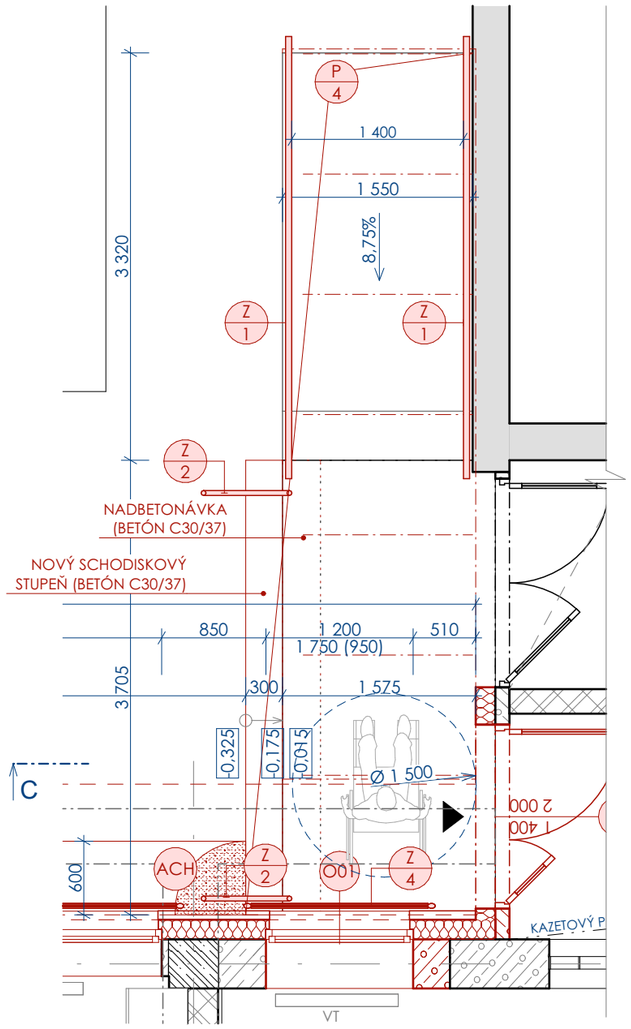

PÔDORYS V ÚROVNI 2.NP

ZASTREŠENIE

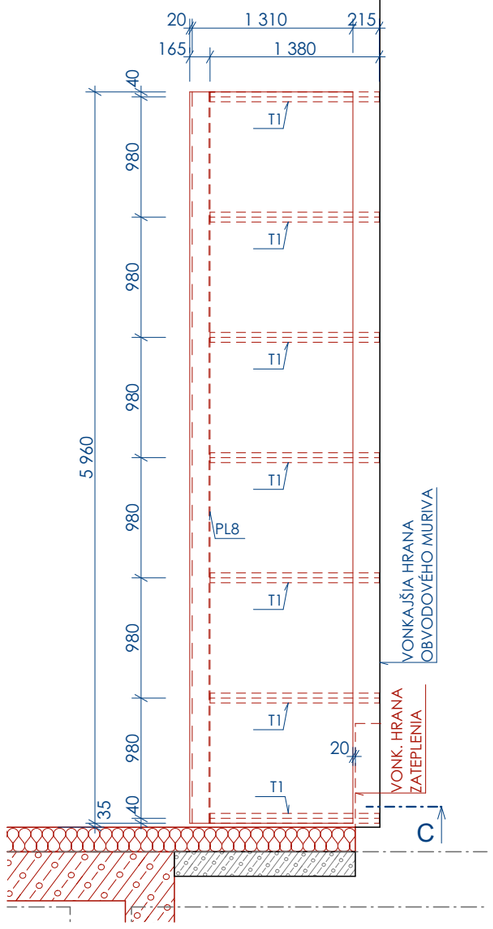

REZ C

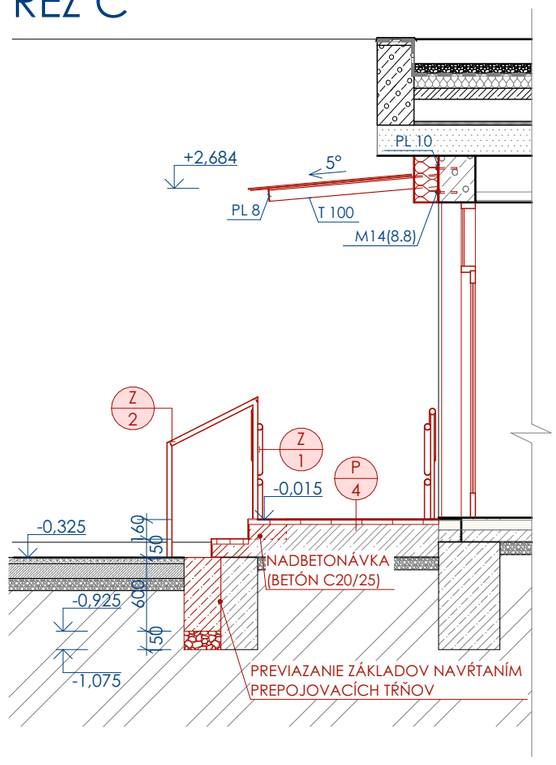

POZNÁMKY - KONŠTRUKCIA ZASTREŠENIA

- NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÝCH PROFILOV T100 V SKLONE 5°, PRI ODKVAPE SPOJENÁ OCEĽOVÝM PLECHOM 100x8mm
- STRECHA Z 2 VRSTIEV TVRDENÉHO MLIEČNEHO BEZPEČNOSTNÉHO SKLA
- KOTVENIE T - PROFILOV CEZ PLAŤŇU A ZÁVITOVÉ TYČE 4xM14(8.8) DO PÓROBETÓNOVÉHO MURIVA NA CHEM. KOTVU (SPÔSOB POUŽITIA CHEM. KOTVY PRISPÔSOBIŤ MATERIÁLU EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ)
- NA KONŠTRUKCIU ZASTREŠENIA JE NUTNÉ VYPRACOVAŤ PODROBNÚ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASENÚ ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM A PROJEKTANTOM STATIKY; V PRÍPADE VYUŽITIA SYSTÉMOVÉHO RIEŠENIA JE NUTNÉ PREDLOŽIŤ NÁVRH DODÁVATEĽA STATIKOVI NA POSÚDENIE

POZNÁMKY - PLOCHA PRED VSTUPOM

- ZÁKLAD POD SCHODISKO ZHOTOVIŤ Z BETÓNU C16/20
- NOVÝ SCHODISKOVÝ STUPEŇ A NADBETONÁVKA Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU C20/25 + VÝSTUŽ B500
- NOVÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE PREPOJIŤ S PÔVODNÝMI NAVŔTANÍM PREPOJOVACÍCH TŔŇOV

VÝPIS NOSNÝCH OCEĽOVÝCH PRVKOV

OZN.	PROFIL	HMOTNOSŤ (kg/m)	POČET	DĹŽKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)
T1	T100	16,37	7	1 380	158,14
PL8	PLECH 100/8mm	6,28	1	5 960	74,92
				ZVARY, STRATY (+15%)	34,96
				CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	268,02

±0,000=499,90 m n.m. Bpv

LEGENDA ZNAČIEK - NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

K x — KLAMPIARSKY VÝROBOK (BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV)

Z x — ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK (BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV)

Oxx — NOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE (BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ)

Dxx — NOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE (BLIŽŠÍ POPIS VO VÝPISE DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ)

ACH — NOVÝ ASFALTOVÝ CHODNÍK:
ASFALTOBETÓN (STREDOZRNNÝ), hr. 50mm
+ spojovací asfaltový postrek (0,5kg/m²)
CEMENTOM STMELENÁ ZMES (CBGM C5/6), hr. 120mm
ZHUTNENÁ PODKLADOVÁ VRSTVA (DRVENÉ KAMENIVO 0-32mm) hr. 100mm

P 4 — **RAMPA PRE IMOBILNÝCH + PLOCHA PRED VSTUPOM**

- CHODNÍKOVÉ BETÓNOVÉ PLATNE — 40mm
  - farba: svetlošedá, formát 600x600mm
- MALTOVÉ LÔŽKO — 15mm

Σ min. 55mm

PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY

- EXISTUJÚCI PODKLADNÝ BETÓN
  - odstránenie nášľapnej vrstvy, prefrézovanie a vyrovnanie podkladu

POZNÁMKA:
- betónové platne použiť aj na obloženie podstupníc a čela rampy
- škáry medzi platňami vyškárovať maltou
- napojenie rampy na existujúci chodník s výškovým rozdielom max. ±20mm
- začiatok a koniec rampy vyznačiť farebne (povrchovou úpravou), rozoznateľne od okolia

AKÉKOĽVEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKÝ PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI.DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVÁLENIU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby (project)	**RUŽOMBEROK OO PZ, ZATEPLENIE OBJEKTU**
objekt (object)	**SO 01 - ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY OO PZ**
adresa (address)	Nám. Andreja Hlinku 1875; 034 01 Ružomberok p.č. 1108; 1109, k.ú. Ružomberok
investor/stavebník (client)	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
generálny projektant (principal designer)	REGEC + VRBOVA ARCHITEKTI s.r.o.
kontakt (contact)	Stakčínska 2920, 069 01 Snina 0905 338 315; mario.regec@gmail.com
autor (autor)	Ing.arch. Mário Regec Ing.arch. Tereza Vrbová
zodpovedný projektant (responsible)	Ing.arch. Mário Regec
vypracoval (drawn by)	Ing. arch. Mário Regec Ing. Jakub Barančík
č. paré (print-out number)	
časť (part)	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
Stupeň PD: (PHASE OF PROJECT)	DRS
MIERKA: (SCALE)	1:50
Dátum (DATE)	12/2022
OBSAH (DRAWING NAME)	**NS - Výkres vstupu**
ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA (DRAWING NUMBER/REVISION)	**D.1.1.4-17**