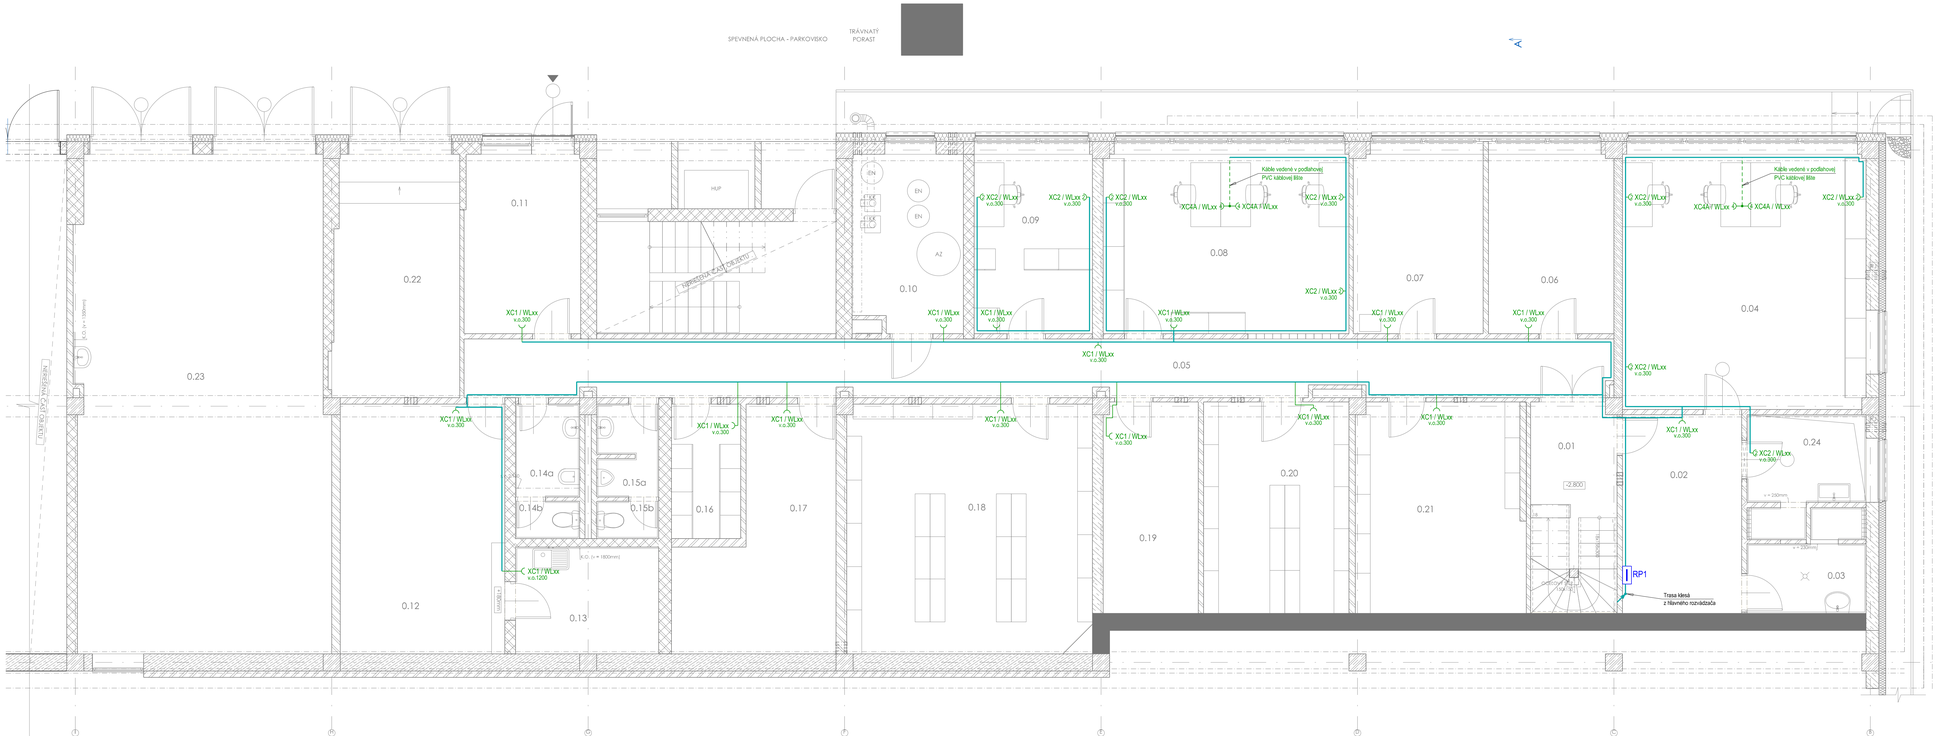

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV	
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI
0.01	CHODBA + SCHODISKO
0.02	CHODBA
0.03	SPRCHY
0.04	KANCELÁRIA č. 127
0.05	CHODBA
0.06	SKLAD
0.07	SKLAD
0.08	KANCELÁRIA č. 117
0.09	KANCELÁRIA č. 114 (UPRATOVAČKA)
0.10	KOTOLŇA
0.11	SKLAD (ZÁDVERIE)
0.12	SKLAD
0.13	SKLAD
0.14a	WC ŽENY - PREDSIEŇ
0.14b	WC ŽENY
0.15a	WC MUŽI - PREDSIEŇ
0.15b	WC MUŽI
0.16	SKLAD
0.17	SKLAD
0.18	ARCHÍV
0.19	SKLAD
0.20	ARCHÍV
0.21	SKLAD MUNÍCIE
0.22	GARÁŽ
0.23	GARÁŽ

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- Spoločná káblová trasa
- Zásuvková el. inštalácia

RP1 - Navrhovaný podružný NN rozvádzač
XC1 - Zásuvka polozápustná jednoduchá, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia do prístroj. krabice
XC2 - 2x Zásuvka polozápustná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia vodorovne vedlo seba do prístroj. krabic (napr. 2x KP68/2, 2x ASD)
XC4A - 4x Zásuvka polozápustná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia zvisle do podlahového stĺpika

POZNÁMKY:

- Káble budú vedené pod omietkou resp. v káblovom žľabe
- Káble budú vedené v plastových vkladacích lištách stene, prípadne v miestnostiach kde je podhľad tak nad podhľadom na strope na káblových príchytkách
- Prestupy káblov cez stenu viesť v ochranných rúrkach príslušného prierezu
- Výška osadenia zásuviek nad podlahou je uvedená v popise zásuvky
- Káble spájať v krabiciach pre povrchovú montáž (pre lištový rozvod)
- Všetky el. inštalácie v kúpeľniach, umývacích priestoroch a kanceláriách vybavených umývadlom realizovať v zmysle podmienok uvedených v protokole o určení vonkajších vplyvov
- Pred rozvádzačom musí ostať po celú dobu prevádzky min. obslužný priestor do vzdialenosti 800mm

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (viď Technická správa)
Ochranné opatrenie: 412 - Dvojitá alebo zosilnená izolácia (viď Technická správa)
415.1 - Prúdové chrániče RCD (viď Technická správa)
415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie (viď Technická správa)

Vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov
Doplnkové ochranné opatrenia

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Návrh je duševným vlastníctvom autorov a podlieha autorskému zákonu.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing.arch. Mário Regec	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Anton ILLÉŠ	VYPRACOVAL: Ing. Matúš ROSTECKÝ	ILLÉŠ ELEKTROPROJEKTY
INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava			Hodlanska 1019, 093 03 Vranov nad Tradou +421905169947 anton.illes@gmail.com
MIESTO: Nám. Andreja Hlinku 1875; 034 01 Ružomberok p.č. 1108; 1109, k.ú. Ružomberok			
STAVBA: RUŽOMBEROK OO PZ, ZATEPLENIE OBJEKTU			STUPEŇ: DRS; SADA:
			FORMÁT: 8 x A4
OBJEKT: SO 01 - ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY OO PZ			DÁTUM: 12 / 2022
ČAST: ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM			ARCHÍVNE ČÍSLO: 2218?RS- D.1.4.03
OBSAH: PÔDORYS 1. PP - SILNOPRÚDOVÁ EL. INŠTALÁCIA			MIERKA: 1:50; LIST: 1 / 1; ČÍSLO: D.1.4.03