


- DLAŽBA ZÁMKOVÁ ŠEDÁ hr. 80 mm
 - LŐŽKO ZO ŠTRKODRVÝ, fr. 0 - 4 mm hr. 30 mm
 - KAMENIVO SPEVNEŇÉ CEMENTOM CBGM C_{8/10} hr. 150 mm
 - ŠTRKODRVINA fr.16 - 32 mm UM ŠD 16 / 32; G_C hr. 250 mm
- SPOLU: hr. 510 mm

GEOTEXTÍLIA 500² g / m
SANÁCIA PLÁNE CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU E_{def2} hr. 300 mm
ZHUTNENIE PLÁNE E_{def2} = 60 MPa

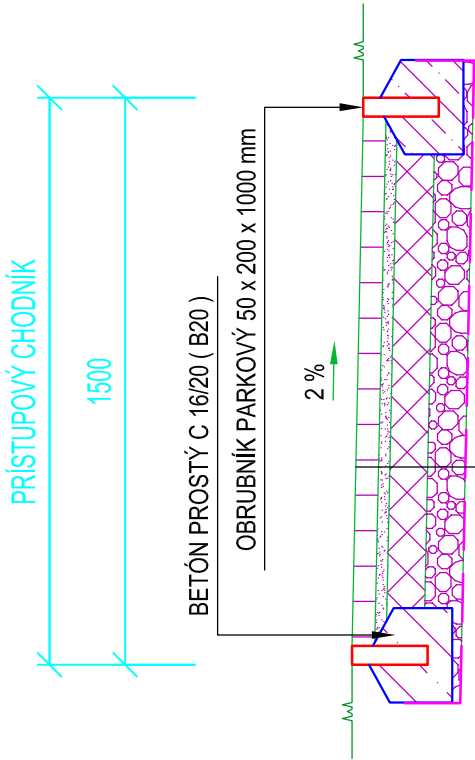

- DLAŽBA ZÁMKOVÁ ŠEDÁ hr. 60 mm
 - LŐŽKO Z PIESKU, fr. 0 - 4 mm hr. 30 mm
 - KAMENIVO SPEVNEŇÉ CEMENTOM CBGM C_{8/10} hr. 100 mm
 - ŠTRKODRVINA fr. 16- 32 mm UM ŠD 16 / 32; G_C hr. 100 mm
- SPOLU: hr. 290 mm

GEOTEXTÍLIA 500² g / m
SANÁCIA PLÁNE CEMENTOVOU STABILIZÁCIOU E_{def2} hr. 300 mm
ZHUTNENIE PLÁNE E_{def2} = 60 MPa

PEVNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY GEOTEXTÍLIE:
PEVNOSŤ V ŤAĤU, PRI PRETRHUTÍ min. 35 MPa; NA MEDZI KLZU min. 17 MPa; ODOLNOSŤ PROTI PRIERAZU min. 560 N

Vedúci úlohy	ING. MILOŠ GONTKO	STAVPROS NR s.r.o.,
Zodpovedný projektant	ING. MILOŠ GONTKO	Farská 46, 949 01 Nitra
Kreslil :	EDITA PAVLOVIČOVÁ	037/7734960, 0905/656660
Investor :	OBEC SASINKOVO	
Stavba :	SASINKOVO – VODNÝ ZDROJ A VODOJEM	
	Stupeň	DSP
	Dátum	08/2023
	Číslo zdk.	–
	Formát	2A4
	Mierka	1:20
Objekt :	S0- 05 TERÉNNÉ ÚPRAVY, OPLOTENIE, MANIPULAČNÉ PLOCHY,PRÍSTUPOVÝ CHODNÍK	
Obsah :	VZOROVÉ REZY	Profesia DOPRAVA
		Č. prílohy 5